

시 정 요 구

제 목 특정사용시설 완성검사 징구도면 부적정

관 련 부 서 ○○광역본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 시행규칙 제20조의2 및 제23조에 따라 도시가스 특정가스사용시설⁷⁾에 대하여 기술검토 및 완성검사를 실시하고 있으며, ○○광역본부에서 감사대상 기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 2. 29.) 중 실시한 특정가스사용시설의 완성검사 건수는 [표 1]과 같다.

[표 1] 특정가스사용시설 완성검사 현황

(단위 : 건)

구분	○○					충남								세종	계
	대덕	동구	서구	유성	중구	계룡	공주	금산	논산	보령	부여	서천	청양		
건수	188	185	506	619	218	86	76	26	88	100	15	35	22	448	2,612

2. 관련규정 및 판단기준

도시가스 특정가스사용시설은 도법 제11조제4항 및 제15조제4항에 따라 공사로부터 기술검토를 받고, 같은 법 제15조 및 시행규칙 제22조에 따라 신청자로부터 신청·접수 받아 공사에서 완성검사를 실시하고 있다.

7) ① 월 사용예정량이 2천m³(제1종보호시설 안에 있는 경우 1천m³)이상인 가스사용시설

② 월 사용예정량이 2천m³(제1종보호시설 안에 있는 경우 1천m³)미만인 가스사용시설로서 다음 각 목의 하나에 해당하는 시설
가. 내관 및 그 부속시설이 바닥·벽 등에 매립 또는 매몰 설치되는 가스사용시설
나. 많은 사람이 이용하는 시설로서 시·도지사가 안전관리를 위하여 필요하다고 인정하여 지정하는 가스사용시설

특정가스사용시설의 시설기준 및 기술기준은 KGS FU551(도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준)에서 규정하고 있으며, 기술검토 및 검사원은 해당 규정을 준수하여 기술검토 및 완성검사를 진행하여야 한다.

특정가스사용시설에서 저압의 배관을 환기가 잘 되지 않는 곳에 은폐 설치 하는 경우에는 FU551 2.5.4.5.2의 규정에 따라 배관의 재료는 스테인리스 강관, 동관, 배관용 플렉시블호스로 하여야 하고,


점검구(900cm² 이상)를 점검이 용이한 장소에 설치하거나 다기능가스 안전계량기를 설치하여 은폐 구간에서 가스가 누출되어 사고가 발생하는 것을 예방할 수 있도록 조치를 취하여야 한다.

FS551 2.5.4.5.2 일부 발췌
2.5.4.5.2 저압의 내관을 환기가 잘 되지 않는 곳에 은폐 설치하는 경우 설치 기준은 다음과 같다. (6) 다음 중 어느 하나에 해당하는 안전조치 또는 이와 동등 이상의 안전조치를 한다. (6-1) <u>다기능 가스안전계량기(「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」 별표 3 제11호에 따른 것을 말한다)를 설치한다.</u> (6-2) 2.5.4.5.4에 정하는 이음매 없는 금속제 보호관을 시공[배관용 스테인리스강관(KS D 3576)의 경우에는 보호관 시공을 제외한다]하고, <u>은폐 공간의 가스 누출을 가스누출검지기 등으로 확인할 수 있도록 900cm² 이상의 점검구를 점검이 용이한 장소에 설치한다. 다만, 가스 누출점검이 가능한 것으로서 한국가스안전공사의 제품검사 또는 성능인증을 받은 제품을 은폐배관 전단에 설치하는 경우에는 900 cm² 이상의 점검구를 설치하지 않을 수 있다.</u>

또한, 현장에 점검구가 설치된 것을 명확히 인지할 수 있도록 「도시가스분야 검사업무 처리지침」 제4-6조(완공도면 작성방법)제3항에 따라 배관 설비가 은폐·매립시공 되어 점검구를 설치하는 시설은 설치된 점검구의 위치와 크기를 완공도면에 표시하고 검사원은 이를 완성검사 시 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○광역시본부에서 감사대상기간 (2021. 05. 01. ~ 2024. 02. 29.) 중 실시한 도시가스 특정가스사용시설의 완성검사 처리에 관한 적정성을 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 저압의 배관이 천정에 은폐설치됨에도 불구하고 점검구의 크기 및 위치를 표시하지 않은 사례가 4건 확인되었다.

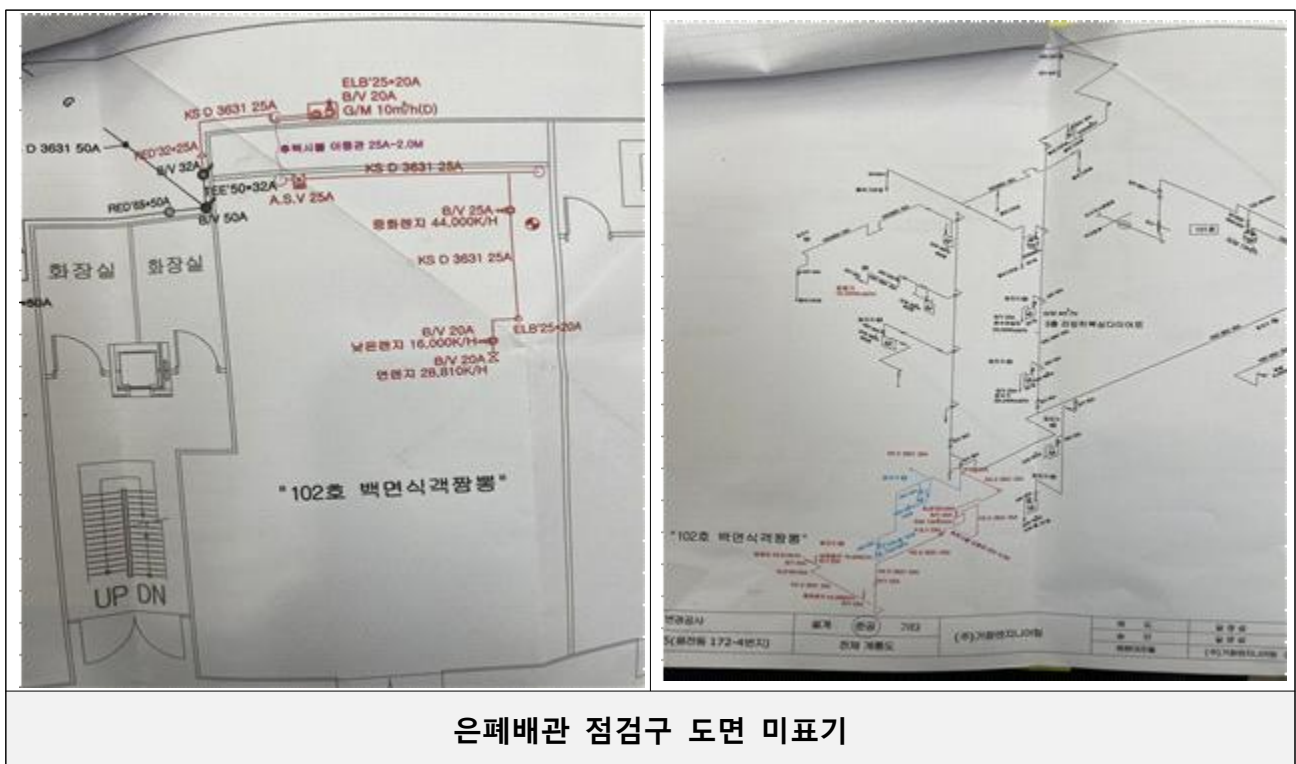

[표 2] 은폐배관 점검구 도면 미표기 내역

연번	접수번호	업소번호	시설명	검사원	완성검사일	확인사항
1	2021-0505210	02438518	<시설명 삭제>	○○○	2021.06.23	점검구 미표기
2	2022-0290123	02491507	<시설명 삭제>	○○○	2022.03.21	
3	2022-0384844	02496011	<시설명 삭제>	○○○	2022.06.17	
4	2023-1721346	02587958	<시설명 삭제>	○○○	2023.10.19	

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○광역본부장은

위 [표 2]의 특정사용시설에 대해서 천정 은폐배관의 점검을 위해 설치한 점검구의 위치를 적정하게 표기한 도면을 재징구하여 주시기 바라며, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)