

현 지 조 치

제 목 LPG특정사용시설 완성검사 시 도면 징구·확인 미흡

관 련 부 서 경남서부지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다)에서 정하는 업무의 위탁 조항에 따라 LPG특정사용시설에 대한 완성검사 업무를 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시·군·구청장으로부터 위임받아 수행하고 있으며, 경남서부지사에서는 검사1부 및 검사2부에서 LPG특정사용시설 완성검사 업무를 수행하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단기준

액법 제35조 제5항 및 제6항에 따라 시공자는 액화석유가스시설의 설치공사나 변경공사를 완공하면 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 시공기록·완공도면, 그 밖에 필요한 서류(이하 “시공기록 등”이라 한다)를 작성·보존하여야 하며, 시공기록 등의 사본을 액화석유가스시설의 설치공사나 변경공사를 발주한 자에게 내주고, 완공도면의 사본을 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

이때, 공사에서 시공자로부터 징구해야 할 시공기록 등 징구해야 할 서류는 공사 「LPG시설 검사업무 처리지침(2201-1)」에서 정하고 있으며, 검사원은 LPG

시설 안전성 확인 또는 완성검사 시 해당 서류가 누락되지 않도록 주의해야 한다.

【참고: LPG특정사용시설 완성검사 시 징구 서류】

○ 「LPG시설검사 업무 처리 지침」 별표8 일부 발췌

2. 특정사용시설

- 시설 설치도면 1부 (별지 제3호 서식)
 - 소형저장탱크에 의한 액화석유가스특정사용시설의 경우 이격거리(안전공지, 충전구와 토지경계 및 건축물개구부와와의 거리, 탱크외면과 가연성(목조) 건조물과의 거리)가 표시된 도면
 - 소형저장탱크에 의한 액화석유가스특정사용시설 및 공동주택·다중주택·다가구주택·오피스텔(용기집합시설 포함)의 경우에는 각 층별 평면도 및 전체 계통도
 - 철근규격 및 배근간격이 표기된 소형저장탱크 기초바닥 평면도(1톤 초과 소형저장탱크에 한함)
- 비파괴시험 성적서 및 용접부가 표시된 관계도면(해당하는 경우에 한함)
- 특정설비 검사합격 증명서
 - 패키지형 소형저장탱크의 경우, 일체형 저장탱크 조립검사 성적서(비파괴포인트 확인이 가능한 조립검사도면 포함, 해당하는 경우에 한함) 추가 징구

3. 감사 결과 확인된 문제점

경남서부지사에서 감사대상 기간(2024.4.1.~2025.3.31.) 동안 완성검사를 실시한 LPG특정사용시설에 대한 설치도면 등 주요 서류 징구 적정 여부를 확인한 결과, 총 11개소에서 ❶ 철근 규격 및 배근 간격이 표기된 소형저장탱크(저장량 1톤 초과) 기초바닥 평면도를 징구하지 않은 사례 3건, ❷ 소형저장탱크가 설치된 시설의 이격거리 표시 도면을 징구하지 않은 사례 9건, ❸ 전체 평면도를 징구하지 않은 사례 1건, 및 ❹ 특정설비(소형저장탱크) 검사합격 증명서를 징구하지 않은 사례 1건 이(감사 기간 중 조치) 있는 것으로 나타났으며 감사 기간 중 징구 등 조치완료 하였다.


[표 2] LPG특정사용시설 완성검사 시 관련 서류 미징구 등 명세

연번	접수번호	시설명(업소번호)	완성검사일	관련 서류	미비점
1	2022-0538647	“A” (02545376-0001)	2022.7.1.	❷ 소형저장탱크 이격거리 표시 도면 ❸ 전체 평면도	▪ 이격거리 미표시 ▪ 미징구


번호	접수번호	시설명(업소번호)	완성검사일	관련 서류	미비점
2	2022-0753286	“B” (00387369-0002)	2022.9.20.	② 소형저장탱크 이격거리 표시 도면	▪ 이격거리 미표시 - 글로써만 기재
3	2022-0728440	“C” (01327491-0005)	2022.12.5.	① 소형저장탱크 기초바닥 평면도 ② 소형저장탱크 이격거리 표시 도면	▪ 미징구 ▪ 이격거리 미표시 - 글로써만 기재
4	2023-0051515	“D” (02542376-0002)	2023.2.1.	① 소형저장탱크 기초바닥 평면도	▪ 미징구
5	2023-0059131	“E” (02545376-0001)	2023.2.7.	② 소형저장탱크 이격거리 표시 도면	▪ 이격거리 미표시 - 탱크별 각각 미표시
6	2023-0905172	“F” (02567479-0001)	2023.10.17.	② 소형저장탱크 이격거리 표시 도면	▪ 이격거리 미표시 - 글로써만 기재
7	2023-1415067	“G” (01327491-0013)	2023.10.23.	④ 특정설비 검사합격 증명서	▪ 미징구
8	2022-00967270	“H” (02541865-0001)	2023.12.1.	① 소형저장탱크 기초바닥 평면도 ② 소형저장탱크 이격거리 표시 도면	▪ 미징구 ▪ 이격거리 미표시 - 글로써만 기재
9	2024-0564794	“I” (00256362-0002)	2024.1.30.	② 소형저장탱크 이격거리 표시 도면	▪ 이격거리 미표시 - 글로써만 기재 - 탱크별 각각 미표시
10	2024-1767340	“J” (02620634-0001)	2024.6.4.	② 소형저장탱크 이격거리 표시 도면	▪ 이격거리 미표시 - 글로써만 기재 - 탱크별 각각 미표시
11	2024-1883875	“K” (02628352-0001)	2024.12.4.	② 소형저장탱크 이격거리 표시 도면	▪ 이격거리 미표시 - 글로써만 기재 - 탱크별 각각 미표시

※ 자료출처 : 해당 시설별 검사 서류 및 검사표 내용 검토 결과 재구성

[그림 1-1] 소형저장탱크 이격거리 표시 도면 징구 미흡 예시

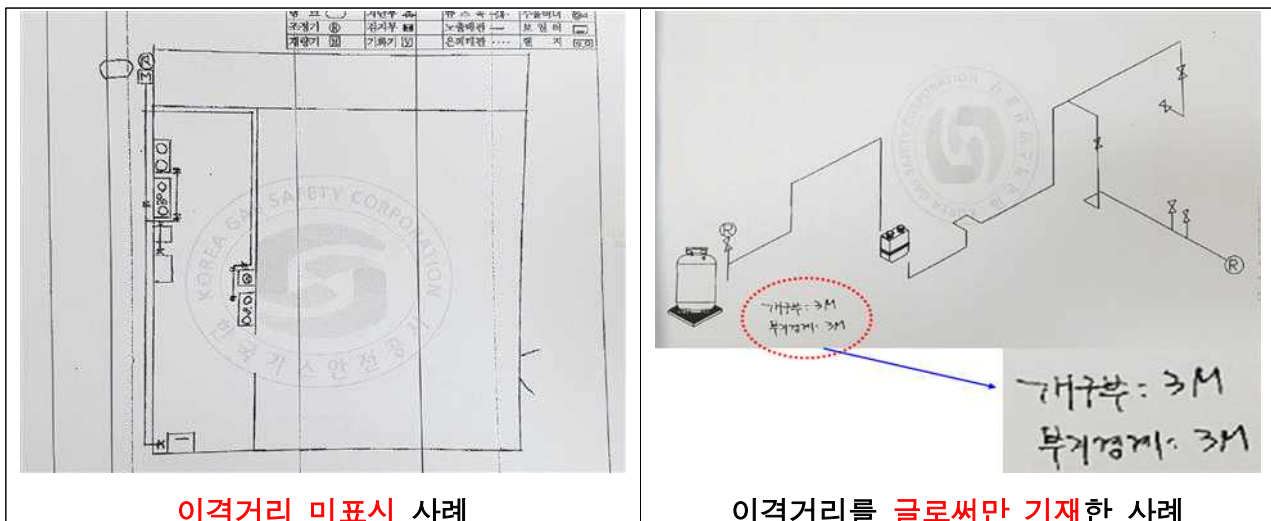

[그림 1-2] 소형저장탱크 이격거리 표시 도면 징구 적정 예시

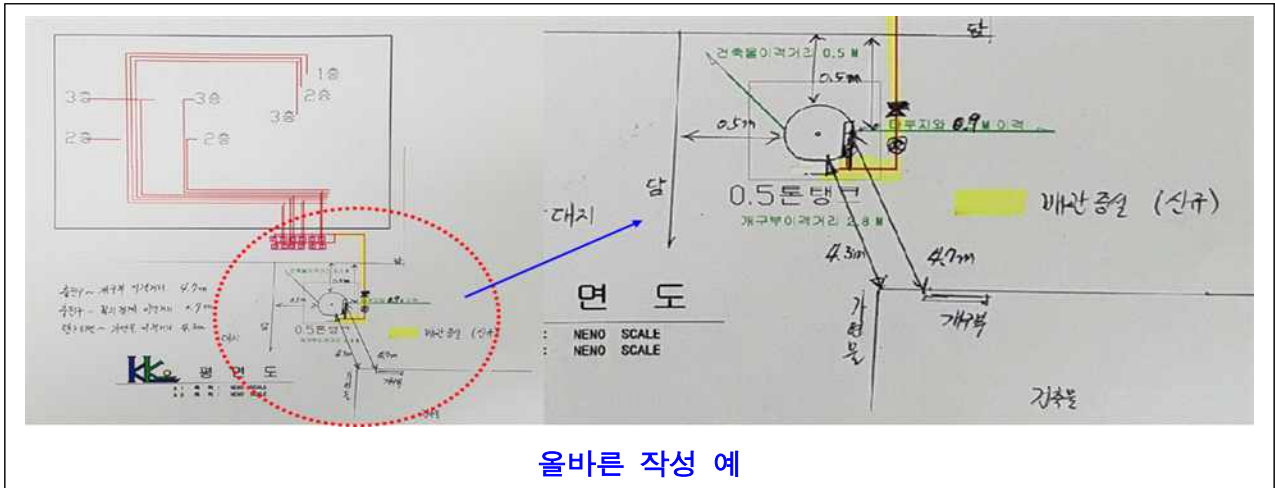

※ 자료출처 : 검사표 및 검사 서류 중 시설 도면 발체

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경남서부지사장은

LPG특정사용시설에 대한 완성검사를 실시할 때에 이격거리 표시 설치도면 등 주요 서류에 대한 징구를 누락하거나 오징구하는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (현지조치_회보불요)