

주 의 요 구

제 목 LPG판매시설 정기·자율검사 처리 절차·시기 미준수

관 련 부 서 경기북부지사

관 련 자 4급 ○○○(現 ○○○○처), 6급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

「고압가스안전관리법」, 「액화석유가스 안전관리 및 사업법」 및 「도시가스사업법」(이하 “가스관계법령”이라 한다)에 따른 허가를 받은 자나 신고를 한 자(이하 “허가시설”이라 한다) 및 고압가스·액화석유가스·도시가스 사용자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 허가관청의 검사(이하 “정기검사”라고 한다)를 받아야 하며, 검사의 시기 등 검사에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정하고 있다.


2. 관련 규정 및 판단기준

공사에서 수행하고있는 정기·자율검사의 시기는 가스관계법령 및 사업자별 안전관리규정에 따라 아래 [표 1]과 같이 정하고 있다.

이를 세부적으로 살펴보면 정기검사는 최초 완성검사일 기준 매 1년(일부 고압가스사업자는 2년), 자율검사는 최초 완성검사일 기준 매 6개월마다 받아야 하며 정기검사를 하는 경우 자율검사를 실시한 것으로 보므로 기본적으로 6개월마다 자율검사를 하되 정기검사 시기에는 자율검사 대신 정기검사를 실시하고 있다.

[표 1] 정기·자율검사 시기(가스관계법령별)

법령별	정기검사 시기 (완성검사증명서 발급일로부터)	관련 근거
고압가스사업자	• 매 1년(2년)이 되는 날의 전후 15일 이내	고압가스안전관리법 시행규칙 제30조 제②항 및 별표19
액화석유가스사업자	• 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내	액화석유류의 안전관리 및 시행규칙 제52조 제③항
도시가스충전사업자	• 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내	도시가스사업법 시행규칙 제25조 제③항

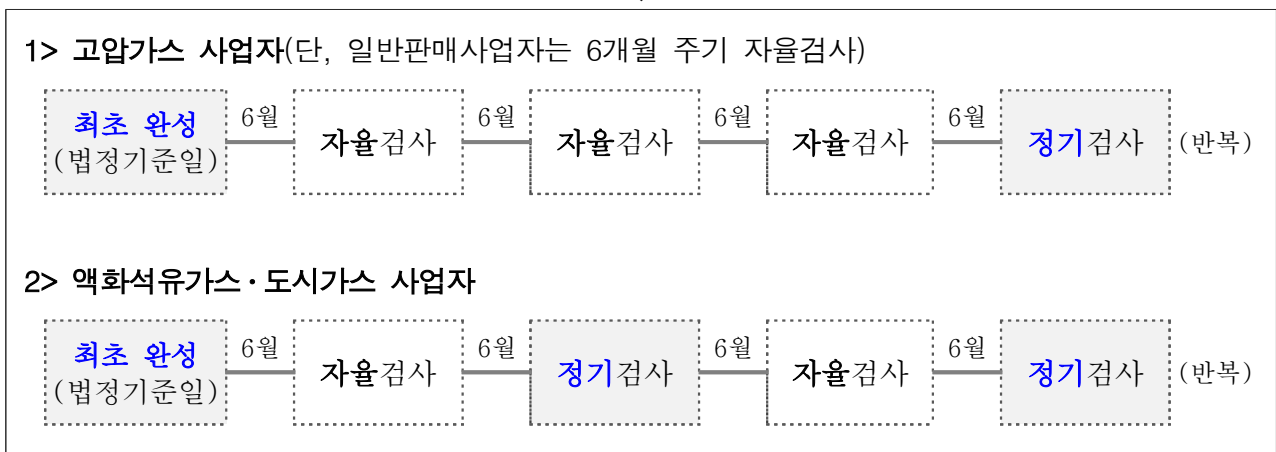

※ 자료출처 : 가스 관계 법령(고압가스, 액화석유가스 및 도시가스) 시행규칙 상 정기·자율검사 시기 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

경기북부지사 관련자(4급 ○○○ 차장, 6급 ○○○)가 감사대상 기간 중 2024.

1.1.부터 2024.12.31.까지 처리한 LPG판매 및 일반판매시설의 정기·자율 검사 처리 기간 준수 여부를 점검한 결과, 아래 [표 2]와 같이 각기 다른 일자에 처리할 수 있도록 검사가 신청되어 있음에도 정기·자율검사를 동일한 날짜에 처리한 사례(3건, 유형 ①), 상반기 검사 대상으로서 신청되어 있음에도 이를 준수하지 않고 하반기에 처리한 사례(4건, 유형 ②)가 확인되어 실질적으로 상반기 정기·자율검사를 누락하는 결과를 초래하였다. (세부 내용 ‘첨부’ 참조)

[표 2] LPG판매시설 정기 처리 시기 미준수 현황

부적정 유형	검사원	계	○○○·○○○*
소 계		7	7
① 정기·자율검사 동시 처리		3	3
② 상반기 정기·자율검사 누락		4	4
[비고]			
* 4급 ○○○·6급 ○○○은 '24.2.4.부터 '25.1.31.까지 LPG판매시설 정기검사 업무 전담			

※ 자료출처 : '23.1.1.~'24.12.31. 기간 경기북부지사 검사 결과 내역 재구성

[첨 부 생 략]

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기북부지사장은

위 [표 2]와 같이 정기·자율검사를 동일한 날짜에 처리하거나 상반기 검사 대상임에도 하반기에 처리하여 실질적으로 다수의 시설에 대한 상반기 정기·자율검사를 누락한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 경기북부지사 4급 ○○○(現 ○○○○처)

경기북부지사 6급 ○○○