

감사결과 처분요구서

- 2023년 제2회 (김해, 청주, 대구, 울산) 종합감사 -

2023. 8.



감사실

▣ 부정·부패신고: ☎02)2660-4110, [홈페이지] Clean Airport ▶ KAC신문고

□ 처분요구 사항 일람표

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
1	김 해	공사·용역 계약체결 업무 소홀	계약	주의
2	김 해	임대차 계약체결 업무 소홀	임대	주의
3	김 해	공항안전직(대테러) 반장 선임 업무 소홀	보안	주의
4	김 해	선금 지급 기준 미준수	계약	주의
5	김 해	사업예산 반납 지침 미준수	예산	주의
6	김 해	예산 집행에 관한 사항	예산	통보
7	김 해	사내 교육훈련 입과여비 지급에 관한 사항	총무	통보
8	김 해	여객용 카트 손망실 관리에 관한 사항	재산	시정
9	김 해 청 주	임대보증금 조정에 관한 사항	임대	시정
10	김 해	유형자산 취득업무 소홀	물 품	주의·시정
11	김 해	자회사 변동비 기성검사에 관한 사항	위탁관리	통보
12	김 해	위탁관리 과업 감독에 관한 사항	위탁관리	통보
13	김 해	제설계획 중장비 지원 협정업체 최신화에 관한 사항	안전	시정
14	김 해	차량 일상점검업무 소홀	총무	주의
15	김 해 대 구 울 산	공사(工事) 성격의 물품 취득(수리) 하자보수에 관한 사항	공사	개선
16	김 해	공사 기성대금 검토 소홀	공사	주의
17	김 해	공사 현장반입 자재 검사 소홀	공사	주의
18	김 해	공사 퇴직공제부금비 계상에 관한 사항	공사	시정

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
19	김 해	용역 계약변경 절차 준수 소홀	용역	주의
20	김 해	제연시설 설치 수량에 관한 사항	공사	시정
21	김 해	제어케이블 포설 공정 변경에 관한 사항	공사	시정
22	김 해	소프트웨어사업 과업심의위원회 심의 미실시	용역	주의
23	김 해 청 주	일상감사 절차 미이행	감사	주의
24	청 주	주차장 사고 배상에 관한 사항	운영	개선
25	청 주	상업시설 운영자 선정 절차 부적정	임대	경고·주의
26	청 주	임대차 계약조건 및 영업자 준수사항 이행관리 부적정	임대	경고·주의· 시정
27	청 주	공항 상업시설 판매가격에 관한 사항	임대	개선
28	청 주	물품 하자관리 업무 소홀	물품	주의·통보
29	청 주	유도로 복구비용 분담 후속조치에 관한 사항	시설	시정
30	청 주	반납 물품 처분 업무 소홀	물품	주의·시정
31	청 주	전기공사 시공기술자 배치 관리 소홀	공사	주의
32	대 구	건축물 내용연수 적용에 관한 사항	회계	시정
33	대 구	상품권 관리에 관한 사항	총무	통보
34	대 구	임대차계약 이행보증보험 관리 부적정	임대	경고
35	대 구	광고물 입찰·계약조건 이행 관리 소홀	임대	주의·시정
36	대 구	가설공사비 원가계산서 계상 오류	공사	주의
37	대 구	현장 여건에 따른 리모델링 공사 변경에 관한 사항	공사	시정

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
38	대 구 산 울 산	물품공급 및 기술지원 협약 체결 절차 미준수	물품	주의
39	대 구	항공등화시설 정기점검결과 검토책임자 지정에 관한 사항	시설	시정
40	울 산	임차보증금 미회수 사태 조치 소홀	총무	주의
41	울 산	임대시설 보증금 징수 및 관리에 관한 사항	임대	시정
42	울 산	여객용 카트 자산관리에 관한 사항	재산	시정
43	울 산	예산집행 절차 준수 소홀	예산	적극행정면책
44	울 산	자산 회계처리에 관한 사항	회계	시정
45	울 산	건설공사 보험료 계상에 관한 사항	공사	시정
46	울 산	공사 건설기술인 선임 업무 소홀	공사	주의
47	울 산	공사 설계변경 시 원가계산서 간접비 산정 오류	공사	주의·시정
48	울 산	내용연수를 반영한 설계변경에 관한 사항	공사	시정

주 의 요 구

1

제 목 공사·용역 계약체결 업무 소홀
관 계 부 서 김해공항
구 분 계약
내 용

본사 경영관리실에서는 2022년 입찰·계약과 관련한 법령, 계약예규 및 조달청 세부기준 등의 개정내용 반영과 불합리·불공정 거래 및 해석의 논란 등이 예상되는 조항들을 제외하는 것을 골자로 ‘용역계약 일반조건(2022.11.17. 개정 시행)’, ‘용역계약 특수조건(2022.11.17. 개정 시행)’, ‘공사계약 일반조건(2022. 3. 14. 개정 시행)’ 등을 **【표】**와 같이 개정하여 소속기관에 시달¹⁾하였다.

【표】 ‘용역계약 일반조건’ 등 주요개정 내용

< 「용역계약 일반조건」 >

- 계약상대자의 근로자에 관한 책임을 “모든 책임”에서 “통상적 관리책임”으로 합리화, 계약상대자 소속 근로자에 대한 불공정거래 개선(고용노동부 시정요구 반영) (제11조)
- 상생결제제도 정착 및 동반성장 활성화 도모(제26조, 제27조, 제27조의2, 제27조의4)
- 불가피한 계약 해제 및 해지 사유 구체화(제30조)
- SW사업 하자보수 책임범위 명확화(제58조)

< 「용역계약 특수조건」 >

- 물가변동으로 인한 계약금액 조정기준 정비(제11조)
- 선금지급 및 반환 등 계약상대자 의무사항 명시로 분쟁소지 예방(제12조)
- 지체상금 산출기준일 명확화(제15조)
- 상생결제시스템 지급 정착화 및 체납세금 정산처리 근거 마련(제16조)
- 사후원가검토 대상·범위·방법 등 처리기준 명문화(제17조)
- 계약상대자 의무사항 및 분쟁예방을 위한 처리기준 명문화(제18조, 제20조)
- 수리·점검용역 하자담보책임기간 명시 조항 신설(제21조)
- 계약이행이 완료되지 않은 미확정채권 제3자 양도 금지 명문화 및 채권양도 불승인 사유 명시(제24조)
- 계약업무 집행에 따른 규정 순위 명시(제39조)

< 「공사계약 일반조건」 >

- 사정변경에 의한 계약의 해제(해지) 사유 구체적 명시(제45조 제1항)
- 우리공사의 책임 있는 사유에 의한 공사정지 사유 구체적 명시(제47조 제7항)

1) 경영관리실-7235(2022.11.15.) 입찰·계약집행 기준 「계약업무처리지침 외 4건」 개정 알림(공사계약 일반조건은 2022. 3. 7.에 개정)

그런데 김해공항에서는 2023년 공사·용역 계약 체결 시 ‘김해공항 항공등화 제어케이블 이중화 및 기타공사’, ‘김해공항 페이스콘 처리용역’ 계약 등 총 83건에 대해 개정 전의 공사·용역 계약 일반 및 특수조건을 첨부하여 계약을 체결하였다.

[관계부서 의견 및 판단] 김해공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사혁신실장은 공사·용역 계약체결 관련 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 김해공항 운영단 재무관리부 4급갑 박해성

② 김해공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

2

제 목 임대차 계약체결 업무 소홀

관 계 부 서 김해공항

구 분 임대

내 용

본사 항공영업실에서는 임대제도 개선계획, 개선 권고사항 및 규제혁신 위원회 개선과제 내용의 규정화를 위하여 「재산관리규정」을 개정(규정 제383호, 2022. 12. 8. 시행)하였고, 이 중 별표(표준임대차계약서)의 개정사항은 【표1】과 같다.

【표1】 재산관리규정 내 별표(표준임대차계약서) 개정 주요사항

구 분	개 정 내 용
공통 (상업시설, 업무시설)	- 임대보증금 납부 관련 보증보험 등의 보증기간 설정기준 신설 (임대차계약기간 종료일로부터 30일 이상) - 화재보험 표준약관 개정사항 반영을 통한 책임부과 기준 명확화
상업시설-영업요율 임대료(별표 1의 2)	- 임차인의 영업개시 지연에 대한 임대료 부과기준 신설 (입찰공고 상 기준 매출액×낙찰률 부과) - 매출연동 상업시설에 대한 임대보증금 조정기준 개정 (원칙적으로는 조정하지 아니하되, 예외적으로 조정 허용)
업무시설(별표 2)	- 임차인 명의변경 예외사항 신설(임차인의 경영상 필요에 의한 경우에 한함) - 업무시설 일부해지에 대한 내용을 명문화(업무시설 부분반납 허용, 부분반납 관련 위약금 부과기준 마련)

그런데 김해공항에서는 2023년 【표2】와 같이 상업시설 운영자 선정 입찰 공고 시 현장설명서 상의 표준임대차계약서와 상업·업무시설 임대차계약 체결 시 표준임대차계약서를 「재산관리규정」 개정 전의 표준임대차계약서로 첨부하여 입찰공고를 시행하거나 임대차계약을 체결하였다.

【표2】 2023년 상업업무시설 임대차계약 체결 시 재산관리규정 개정 전 표준임대차계약서 사용내역

연번	구분	상호명	위치	임대개시일	임대종료일	용도
1	상업 시설	(주)엘지유플러스	여객청사(국제)	2023.05.15.	2028.05.14.	로밍카운터
2		에스케이텔레콤(주)				
3		(주)케이티				
4		(주)모두투어네트워크	여객청사(국제)	2023.06.25.	2026.06.24.	여행사카운터
5	업무 시설	에어아시아엑스(주)	여객청사(국제)	2023.02.01.	2023.12.31.	사무실
6		(주)헬리코리아	화물청사	2023.01.01.	2023.12.31.	사무실
7		홍콩익스프레스 에어웨이즈리미티드	여객청사(국제)	2023.02.15.	2023.12.31.	사무실
8		에스티엑스에어로서비스(주)	아시아나지원건물	2023.03.01.	2023.12.31.	사무실
9		(주)바스	여객청사(국내)	2023.07.01.	2023.12.31.	사무실
10		(주)엔지엔	아시아나지원건물	2023.06.21.	2023.12.31.	사무실

[관계부서 의견 및 판단] 김해공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사혁신실장은 임대차계약 관련 업무를 소홀히 한 관련자²⁾에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 김해공항 운영단 운영계획부 4급을 김민지
5급갑 정차영

② 김해공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

2) 연번 1~4번(상업시설) : 김민지, 연번 5~10번(업무시설) : 정차영

주 의 요 구

3

제 목 공항안전직(대테러) 반장 선임 업무 소홀
관 계 부 서 김해공항
구 분 보안
내 용

김해공항에서는 「공항안전직(대테러) 반장 선발에 관한 운영지침」(2023. 5. 19. 지침 제643호 「안전직 간부 선발에 관한 운영지침」으로 통합 제정되기 전의 것, 이하 ‘지침’이라 함)에 의거 **【표】**와 같이 공항안전직(대테러) 반장을 선발하여 대테러 관련 업무를 총괄 지휘 및 지시하도록 하였다.

【표】 김해공항 공항안전직(대테러) 반장 선발 현황

차수	관련 근거	성 명	임명 기간	비 고
1차	부산운영단-2732(2021.03.07.)	김○○	2021.03.08. ~ 2022.03.07.	중도 교체
2차	부산운영단-16000(2021.12.29.)	심○○	2022.01.01. ~ 2022.12.31.	-
3차	김해운영단-390(2023.01.04.)	김○○	2023.01.04. ~ 2024.01.03.	-

지침 제4조(반장의 역할)에서 대테러 반장은 폭발물 처리, 대테러 교육·훈련, 대테러 종합계획 수립, 항공보안 및 대테러장비 관리 등의 업무를 총괄 지휘 및 지시하도록 하였는바 해당 보직의 공백 발생을 지양하여야 하고, 제10조(임기)에는 반장의 임기를 1년으로 하며 위원회의 의결에 따라 연임할 수 있다고 명시하고 있어, 기존 반장의 임기종료 전에 연임 검토 또는 신임 반장 선임을 위한 심의위원회를 개최하여 반장 선임을 하여야 한다.

그런데 김해공항에서는 2차 선발된 대테러 반장의 임기 종료(2022. 12. 31.) 이후에 심의위원회를 개최하고 신임 반장을 선임(2023. 1. 4.)함으로써 반장 공백이 발생하는 등 관련 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] 김해공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사혁신실장은 공항안전직(대테러) 반장 선임 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 김해공항 운영단 보안관리부 3급 오희택

② 김해공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

4

제 목 선금 지급 기준 미준수
관 계 부 서 김해공항
구 분 계약
내 용

김해공항에서는 직원식당 전면 통로를 직원 카페 및 휴게공간으로 조성하기 위해 【표】와 같이 ‘직원식당 환경개선’ 공사를 자체취득 방식으로 실시하였고 계약상대자에게 2회로 나누어 대금을 지급하였다.

【표】 개선사업 현황

사 업 명	사업기간	사업금액 (천원)	계약상대자	지급금액(지급일자)	
				선금	잔금
직원식당 환경개선 (인테리어공사)	2023.3.18.~3.22.	9,900	엘엑스 지인 인테리어 웰빙건축	4,720천원 (2023.3.17)	5,180천원 (2023.3.24)

우리공사 「선금지급조건」 (경영관리실-8945, 2021. 12. 27. 개정 시행) 제3조(적용 범위) 계약상대자가 선금의 지급을 요청할 때에는 계약금액의 100분의 70을 초과하지 아니하는 범위 내에서 선금을 지급할 수 있으며, 제4조(선금신청 및 지급절차) 제2항에는 선금을 신청하는 경우 채권확보(담보제공) 조치, 선금의 사용·정산·반환 및 기타 조건 등을 확인·숙지하고 선금지급신청서 등을 작성·제출하여야 한다고 명시하고 있다.

그런데 김해공항에서는 계약상대자로부터 선금신청서, 선금사용계획서, 선금 반환각서 등 관련서류를 확보하지 않고 계약상대자에게 선금을 지급하였다.

[관계부서 의견 및 판단] 김해공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사혁신실장은 선금 지급 기준을 준수하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치 하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 김해공항 운영단 총괄기획부 5급갑 장병철

② 김해공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

5

제 목 사업예산 반납 지침 미준수
관 계 부 서 김해공항
구 분 예산
내 용

김해공항에서는 2022~2023년 공항 운영환경 변화에 따라 추진이 불가한 사업에 대해 사업폐지 내부방침 수립 후 【표】와 같이 관련 사업예산을 반납하였다.

【표】 사업예산 반납 현황

반납 요청일자	계정명	사 업 명	배정예산 (천원)	반납예산 (천원)	반납사유	사업폐지 방침 결재자
2023.4.11.	기타 유형자산	김해공항 귀빈전용 KIOSK 설치	30,000	30,000	사업폐지	운영단장
2022.4.29.	기타 유형자산	보안검색장 내 문형금속 탐지장비 진입 대기시설 개선	22,250	22,250	사업폐지	보안관리부장

우리공사 「예산운용지침」(2023. 2. 24. 지침 제610호로 전문 개정³⁾) 제16조(사업계획의 신설 및 폐지) 제2항에 단위사업당 3억원 미만 사업을 신설·폐지하고자 할 때는 부문예산관리자의 방침 결정을 득한 후 예산관리자에게 문서로 예산요청을 하도록 하고 있으며, 제5조(예산관리자의 구분)에는 부문예산관리자를 공항장으로 정하고 있다.

3) ‘예산운용지침’이 신규 제정된 2022. 6. 22. 이전은 ‘예산편성지침’ 제6항 예산의 변경

그런데 김해공항에서는 사업폐지 내부방침 수립 시 부문예산관리자인 공항장이 아닌 단장 또는 부장을 결재자로 하여 방침 결정을 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] 김해공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사혁신실장은 사업예산 반납 관련 지침을 준수하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 김해공항 운영단 운영계획부 3급 이상현

보안관리부 5급갑 정현주

② 김해공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보

6

제 목 예산 집행에 관한 사항

관 계 부 서 김해공항

구 분 예산

내 용

우리공사 「회계규정시행세칙」(2023. 2. 23. 지침 제145호로 전문 개정되기 전의 것) 제3조(계정과목)의 별표에서는 회계계정 과목별 분류와 그에 따른 각 계정별 해설 내용을 포함하고 있으며, 교육훈련비에 대해서는 ‘임직원의 연수를 위한 원고료와 강사료 등 제경비와 민방위, 예비군 훈련에 따른 제비용’으로 해설하고 있다. 또한, 「임직원 행동강령」 제9조(예산의 목적 외 사용금지)에서는 예산을 목적과 관련 법규에서 정하는 기준에 맞게 사용할 것을 규정하고 있다.

그런데 김해공항에서는 【표】와 같이 항공기 사고수습 종합훈련을 실시하고 훈련에 참여한 관련기관에 지급하는 격려금을 임직원 대상으로 사용되는 교육훈련비 계정으로 집행함으로써 예산의 목적에 맞지 않게 사용하였다.

【표】 격려금 지급 현황

훈 련 명	훈련일자	지급기관	지급금액	지급계정	비고
2022년 항공기 사고수습 종합훈련	2022.11.22.	에어부산 등 14개 기관	2,800천원	교육훈련비-사내	현금 지급
2020년도 대테러 및 항공기사고수습 종합훈련	2020.11.19.	에어부산 등 13개 기관	3,500천원		
2018년도 비상대응 종합훈련	2018.05.24	에어부산 등 25개 기관	6,100천원		

[관계부서 의견 및 판단] 김해공항에서는 항공기 사고수습 종합훈련에 참여한 외부기관에 제공한 격려금은 훈련 중 외부기관의 실제 항공기 제공, 재난대응, 인력 및 장비 투입 등을 통하여 한국공항공사 김해공항 임직원들에게 실제 항공기 사고 상황과 유사한 현장감 있는 훈련 환경을 제공하고 임직원의 항공기 사고상황 시 실제 대응능력을 향상시키고자 지출한 ‘제경비’라는 의견을 제시하였다.

그러나 김해공항에서 격려금으로 집행한 교육훈련비 계정은 임직원의 연수(교육)을 목적으로 하고, 원고료와 강사료 등 연수에 대한 대가성으로 지급하는 것을 원칙으로 하고 있는데, 김해공항에는 훈련환경 제공에 대한 대가적 성격의 예산 집행이 아닌 관련기관의 훈련참여 독려를 위해 격려차원에서 예산을 집행하여 계정 목적에 맞게 사용했다고 볼 수 없다. 또한 설령 항공기 대여 등 훈련환경 제공에 대한 대가적 성격의 집행이라고 하더라도 대가를 입증할 수 있는 관련증빙(계약서, 계산서 등)이 필요한 것으로 판단되는데, 김해공항에서는 이와 관련한 증빙을 확보하지 않았다.

조치할 사항

김해공항장은 예산 세부 집행기준을 준수하여 예산이 계정별 목적에 맞게 집행될 수 있도록 관련업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

통 보

7

제 목 사내 교육훈련 입과여비 지급에 관한 사항

관 계 부 서 김해공항

구 분 총무

내 용

항공기술훈련원에서 시달한 「교육운영기준」(항공기술훈련원-2529, 2022. 5. 17)에는 항공기술훈련원 주관 사내 교육훈련에 대한 임직원 입과여비 지급기준을 포함하고 있으며, 항공보안교육센터(서울)에서 실시되는 교육훈련의 참여를 위한 교통비는 【표1】과 같고, 교통비는 수도권을 제외하고 정액 지급을 원칙으로 하고 있다.

【표1】항공보안교육센터(서울) 교통비 지급 기준

소속지		교통비(왕복 기준)	비 고
1	서울 외 수도권	실비정산	-
2	부 산	119,600원	KTX) 부산→서울 (59,800)
3	제 주	별도산출	-
4	대 구	87,000원	KTX) 동대구→서울 (43,500)
5	광 주	94,200원	KTX) 광주송정→서울 (47,100)
6	울 산	107,000원	KTX) 울산→서울 (53,500)
7	청 주(항기원 포함)	37,000원	KTX) 오송→서울 (18,500)
8	양 양	68,800원	버스) 양양→강릉 (6,800), KTX) 강릉→서울 (27,600)
9	여 수	95,000원	KTX) 여수Expo→서울 (47,500)
10	무 안	112,000원	버스) 무안→목포 (2,900), KTX) 목포→서울 (53,100)
11	사 천	119,400원	버스) 사천→진주 (2,100), KTX) 진주→서울 (57,600)
12	포 향	107,200원	KTX) 포항→서울 (53,600)
13	군 산	70,600원	버스) 군산→익산 (3,000), KTX) 익산→용산 (32,300)
14	원 주	22,800원	KTX) 만종→서울 (11,400)

그런데 김해공항에서는 항공보안교육센터(서울)에서 실시되는 사내 항공보안 교육 입과를 위해 직원에게 【표2】와 같이 교통비를 기준금액 정액을 지급하지 않고 법인카드를 활용하여 항공료 실비로 처리하였다.

【표2】 교통비 결제 현황

연도	성명	과 정 명	교육기간	결제금액(VAT포함)	구분
'22년	박○○	공항보안책임자 초기	04.26.	135,920원	법인카드 (항공권) 실비정산
	김○○	항공보안장비 유지보수요원 정기 외 2개 과정	07.13.~07.14.	140,500원	
	김○○	항공보안장비 유지보수요원 정기 외 2개 과정	07.13.~07.14.	140,500원	
	박○○	항공보안검색감독자 정기	11.04.	197,800원	
	박○○	행동탐지요원 정기	11.28.	155,300원	
	전○○	행동탐지요원 정기	11.28.	134,100원	
	신○○	행동탐지요원 정기	11.28.	134,100원	
	김○○	행동탐지요원 정기	11.28.	134,100원	
	심○○	행동탐지요원 정기	12.02.	167,600원	
	박○○	행동탐지요원 정기	12.02.	167,600원	
	박○○	행동탐지요원 정기	12.02.	167,600원	
'23년	박○○	공항보안책임자 정기	04.24.	148,300원	
	남○○	공항보안책임자 초기	06.23.	147,800원	

[관계부서 의견 및 판단] 김해공항에서는 성수기 항공료 인상으로 인한 초과 교통비 발생 건 정산 시 부서장의 별도 보고 및 내부결재를 득하여 처리하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 항공기술훈련원 「교육운영기준」 내 공항별 교통비 지급 기준이 명시된 것은 교통수단 및 이동시간대 등 여러 요소에 의해 직원간 교통비가 상이할 수 있어 기준 금액을 확정하여 정액 지급함으로써 개인 및 공항별 형평성을 고려한 것이다. 따라서 김해공항에서 초과 교통비에 대해 부서장 별도 내부결재를 득하였더라도 교통비 지급 기준 수립 목적을 고려 시 이를 인정하기는 어렵다.

조치할 사항

김해공항장은 향후 교육훈련 입과여비가 「교육운영기준」을 준수하여 지급되도록 관련업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

시 정 요 구

8

제 목	여객용 카트 손망실 관리에 관한 사항
관 계 부 서	김해공항
구 분	재산
내 용	

본사 운영보안실(現 공항운영실)에서는 2015년에 여객용 카트 및 카트계수시스템을 구매하여 각 공항에 배포⁴⁾하였고, 2023년 감사일 현재 김해공항에서는 총 1,505대의 카트를 운용 중에 있다.⁵⁾

우리공사 「물품관리규정」(2016. 1. 29. 규정 제228호로 전문 개정 이후의 것, 이하 같음) 제46조(망실 또는 훼손의 보고)에 따라 물품이 손·망실된 경우에는 지체없이 그 사실을 물품관리장⁶⁾에게 보고하여야 하는바, 다만 ‘여객용 카트 망실 처리 기준(운영지원실-2684, 2017. 3. 31.)’에 따르면 용인분실률(3%)⁷⁾ 이하 카트 분실 수량에 대해서는 재물조정 대상에 준하여 처리할 수 있고, 이 경우 물품운용장은 카트 손·망실 발생 시 물품관리장에게 그 사실을 연 단위로 통보하도록 함으로써⁸⁾ 재물조정 및 자산 장부정리가 적기에 시행되도록 하고 있다.

이후 공항운영실에서는 물품관리 효율성을 제고하고 손·망실 판단기준을 명확화

4) 운영보안실-5227 (2015. 9. 16.) 여객용 카트 등 관리전환에 따른 물품 관리 철저

5) 남부공항서비스 김해국제공항-1083(2023. 6. 15.) 2023년 05월 카트수량 보고

6) 같은 규정 제3조(용어의 정의) 제5호에 따라 소속기관별 물품관리 사무를 총괄하는 부서(김해재무관리부)의 장을 말함

7) 이용객, 장소 등 제한 없이 누구나 자유롭게 이용하는 카트의 특성상 분실이 불가피한 점을 고려하여 용인분실률 산정

8) 이에 따라 통상 매년 말(12월) 계수 기록을 바탕으로 손망실 검토 및 장부 정리 시행해왔음

하기 위해 2022년에 ‘카트 손·망실률 산정기준 개선(안)’⁹⁾을 수립·시달하였고, 이에 따라 2022년부터 각 공항에서는 【표1】과 같이 일정기간(5개월 이상) 연속 미 계수된 카트는 망실된 것으로 판단하고, 카트 고유번호와 구매시기를 구분하여 망실수량(망실률)을 산정한 후 매년 물품관리장에게 통보하여 재물조정 등이 시행될 수 있도록 하여야 한다.

【표1】손망실률 산정방식 (2022년 이후)

구 분	기 준
망실처리	당해연도 11월까지 최소 5개월 이상(7~11월) 연속 미계수 카트
카트계수	카트 고유번호별 계수
망실률 산출	구매시기별 망실률 구분 산출

그런데 김해공항에서는 【표2】와 같이 그간 카트 분실 발생에도 불구하고 손망실 통보 및 이에 따른 재물 조정 검토 등이 이루어지지 않았고, 이에 따라 현재 장부상 수량과 실제 운용수량이 일치하지 않는¹⁰⁾ 등 관리가 적절히 이루어지지 않고 있다.

【표2】카트 수량 비교 (2020년~현재)

구 분	수 량	비 고
2020년 기준수량 (2019.12월 계수기록)	1,597대	2023년 현재 장부수량(ERP)과 일치
2021년 기준수량 (2020.12월 계수기록)	1,580대	분실수량 등에 대해 물품관리장에게 통보하지 않음 (재물조정 미 시행) * '21년 기준 -17대, '23년 기준 -27대 (장부상 수량과 불일치)
2022년 기준수량 (2021.12월 계수기록)	1,585대	
2023년 기준 수량 (2022년 7~11월 연속 미계수 수량 차감)	1,570대	

[관계부서 의견 및 판단] 김해공항에서는 장부 수량과 실제 수량이 차이가 있는 경우 재물 조정을 ‘할 수 있다’고 되어 있다는 의견을 제시하였다.

그러나 재물조정에 대한 최종 판단(대상여부, 시점 등)은 「물품관리규정」 제42조(재물

9) 공항운영실-90(2022. 1. 10.) 여객용 카트 손망실률 산정기준 개선(안) 알림

10) 「물품관리규정」 제42조(재물조정)에 따라 장부수량과 실제수량의 차이가 발생한 경우 장부의 현재수량 및 장부가액을 조정하여야 함

조정)에 따라 물품관리장이 하는 것이며, 이에 앞서 재물조정 등 물품 관리가 적기에 시행될 수 있도록 같은 규정 제46조(망실 또는 훼손의 보고) 및 카트 자산관리 관련 방침(2017년, 2022년) 등에서 물품운용장으로 하여금 매년 손·망실내역을 검토하여 물품관리장에게 통보하도록 정한 것이므로 김해공항의 의견은 인정할 수 없다.

조치할 사항

김해공항장은 카트 고유번호, 구매시기를 고려하여 수량 감소분에 대한 손·망실률을 산정하고, 관련 규정과 방침에 따라 자산 장부에 반영하는 등의 조치를 하시기 바랍니다.
(시정)

시 정 요 구

9

제 목 임대보증금 조정에 관한 사항
관 계 부 서 김해공항, 청주공항
구 분 임대
내 용

김해공항 및 청주공항에서는 국내·국제선 터미널에 위치한 상업시설에 대해 【표1】과 같이 임대차계약을 체결하여 관리하고 있다.

【표1】임대차계약 현황

구분	상업시설	면적(㎡)	임차인	계 약 기 간	임대료(낙찰요금)*
김해공항	편의점(국내선)	69.93	(주)BGF리테일	2020.11.16.~ 2025.11.15.	24.89%
	젤리·사탕판매점	16.51	위니비니	2021.07.15.~ 2026.07.14.	22%
	입국장면세점	37.10	(주)경북궁면세점	2020.09.01.~ 2023.12.31.	30.5%
청주공항	푸드코트	265.00	(주)폴무원푸드앤컬처	2020.01.10.~ 2025.01.09.	25%

* 기본임대료 별도

우리공사 「재산관리규정」(2019. 11. 18. 규정 제297호로 전문 개정 이후의 것) 제20조(임대보증금) 제1항에 따르면 재산을 임대할 경우 임차인에게 연간임대료(VAT 포함)의 12분의 9 이상¹¹⁾에 해당하는 임대보증금을 납부하도록 하고 있고, 이와 관련하여 【표1】상업시설 임대차계약서 제7조(임대보증금) 제6항에서는 매 회계연도별 매출액 확정에 따라 정산된 임대료가 최초연도(조정연도) 대비 12% 이상 증감한 경우 그 증감률에 따라 임대보증금을 조정하도록 하고 있다.

11) 다만, 청주공항 푸드코트의 경우 재산관리규정 개정(2019. 11. 19.) 이전 입찰 시행된 건으로(2019. 11. 5. 공고), 개정 前 규정에 따라 연간 임대료(VAT 포함)의 12분의 6으로 임대보증금을 산정·부과하였음

그런데 김해공항 및 청주공항에서는 【표2】와 같이 연간임대료가 최초 또는 조정 연도 대비 12% 이상 증가하였음에도 임대보증금을 조정하지 않아 2023년 현재 연간 임대료 수준에 적정한 임대보증금이 확보되지 않고 있다.

【표2】임대보증금 누락분(부족분)

(단위 : 천원)

구 분	상업시설	현 보증금(A)	적정 보증금(B)	누락 보증금(B-A)	비 고*
김해공항	편의점(BGF)	310,081	359,699	49,618	16%
	젤리·사탕판매점(위니비니)	41,609	118,636	77,027	185%
	입국장면세점(경복궁)	75,159	474,137	398,978	531%
청주공항	푸드코트(폴무원)	166,448	308,482	142,034	86.5%

* 최초·조정연도 대비 2022년 정산임대료(기본+매출연동) 증가율

조치할 사항

김해공항장은 ㉠ 임대보증금 총 525,623천 원을, 청주공항장은 142,034천 원을 각각 추가 징수하시기 바라며,(시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

10

제 목 유형자산 취득업무 소홀

관 계 부 서 김해공항

구 분 물품

내 용

김해공항에서는 2022년에 국내선 여객 편의 제고를 위해 일반 및 격리대합실 내 휴게공간을 조성하면서 【표】와 같이 물품을 구매하였다.

【표】 물품 구매 내역

구 분	구매물품(단가) 및 수량	취득금액(천원)	예산과목	비 고
카페형 휴게공간 (격리대합실)	- 벽소파(370천 원) × 10 EA - 의자(160천 원) × 10 EA - 테이블(170천 원) × 10 EA - 바테이블(500천 원) × 2 EA	8,000	시설관리 유지비	부산운영단-7286 (2022.06.06.)
	- 바체어(65천 원) × 4 EA	260	소모품비	부산운영단-4704 (2022.10.24.)
여객 휴게공간 (일반대합실)	- 테이블·의자(900천 원) × 6 SET	5,400	시설관리 유지비	부산운영단-9339 (2022.07.12.)

「물품관리규정」(2021. 5. 24. 규정 제344호로 전문 개정 이후의 것) 제17조(구매요구 및 지시 등) 제1항에 따르면 물품운용장이 업무 수행에 필요한 물품을 취득하고자 하는 경우 물품관리장에게 구매 요구하도록 하고 있고, 제3항에 따라 물품운용장은 1건당 1,000만원을 초과하지 않는 물품에 대해 자체 취득하여 사용할 수 있으나 유형자산은 그러하지 아니한 것으로 정하고 있다.

또한 우리공사 「계정과목별 회계세무처리 실무지침」(2021. 1. 8. 지침 제459호 제정 시행)

별표1 1-13. 유형자산 자본적지출의 개념에서는 자산가치의 실질적 증가를 가져오는 지출은 기존자산 원본에 가산하여 잔존내용연수에 따라 상각으로 비용화 하도록 하고 있다.

그런데 김해공항에서는 【표】와 같이 유형자산¹²⁾인 물품을 비용계정을 이용하여 자체취득으로 구매함으로써 관련 규정을 준수하지 않았다.

[관련부서 의견 및 판단] 김해공항에서는 상업시설 운영자 간담회 등에서 터미널 내 음료 등 취식 가능한 휴게공간 조성을 지속 요청해옴에 따라 예정에 없던 휴게공간을 조성해야 했고, 예산확보가 어려워 시설관리유지비로 집행하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 ① 취식장소 제공에 대한 건의가 2021년부터 지속적으로 있었던 점, ② 예산 확보절차 없이 연내 시행이 필요할 정도로 긴급한 사업으로 보기는 어려운 점, ③ 설령 긴급한 경우였다 하더라도 물품관리장의 승인 없이 진행된 점 등¹³⁾에 비추어 볼 때 김해공항의 의견은 인정할 수 없다.

조치할 사항

① 인사혁신실장은 유형자산 취득 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 김해공항 운영단 고객센터부 4급갑 윤보배

② 김해공항장은 ㉠ 해당 자산을 부외자산으로 등재하여 유형자산에 준하여 관리하기 바라며,(시정)

④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

12) 「물품관리지침」 제11조(유형자산 편입기준)에 따라 의자, 테이블, 쇼파 등 집기류는 금액과 상관없이 유형자산에 해당됨

13) 「물품관리지침」 제18조(물품운용장 물품취득) 제2항에 따라 유형자산의 경우에도 공항운영에 지장을 초래하는 긴급한 상황의 경우에는 예외적으로 물품관리장의 승인을 받아 물품을 취득할 수 있음

통 보

11

제 목 자회사 변동비 기성검사에 관한 사항
관 계 부 서 김해공항
구 분 위탁관리
내 용

우리공사는 자회사인 항공보안파트너스(주)(이하 ‘파트너스’라 함)와 【표1】 과 같이 위탁계약을 체결하여 전국공항의 보안검색 및 항공경비 업무를 수행하였다.

【표1】 2022년 보안검색 및 항공경비 위탁관리 계약현황

용역명	용역기간	용역금액(천원)	계약상대자
2022년 전국공항 항공보안 위탁관리	2022. 1. 1.~2022.12.31.	126,504,330	(주)항공보안파트너스

파트너스와의 계약서 중 「일반과업내용서」 제35조(변동비 및 청구)에 따르면 파트너스는 공사에 변동비 청구 시 실제 지출한 비용에 대한 증빙을 제출하여야 하고 기성검사 시 제반 사용내역을 확인 후 정산받도록 하고 있다. 또한 우리공사 「자회사 위탁관리 감독지침」(2020. 3. 24. 전문 개정 이후의 것) 제7조(감독자의 의무)에 따르면 감독자는 위탁관리 업무가 계약문서의 내용대로 이행되는지를 확인하여야 하고, 같은 규정 제16조(위탁관리업무 관련 서류검토·보고)에서는 변동비 관련 서류를 포함한 기성부분 검사원을 검토하도록 하고 있다. 대체근무수당의 경우 파트너스에서 교육·휴가·병가 등에 따른 대체근무 실적과 수당 산정금액을 포함한 기성계를 제출하면 우리공사 감독부서는 기성검사 후에 변동비를 지급하고 있다.

그런데 2022. 1. 1.~2022. 12. 31. 기간 중 김해공항의 항공경비 대체근무 수당 산정 및 지급내역을 확인한 결과 【표2】와 같이 7월과 9월에 발생한 대체근무 실적에 대해 파트너스 계약담당자가 대체근무수당을 잘못 산정하였고, 감독 부서인 보안관리부는 기성검사 단계에서 오류를 발견하지 못하고 대체근무수당을 지급한 것으로 확인되었다.

【표2】 대체근무수당 산정 오류내역

(단위 : 원)

일 자	대체근무자	통상시급(A)	총 대체근무시간(B)	총 야간근무시간(C)	실제 지급액(원)	정당 지급액(원) (A)×(1.5(B) + 0.5(C))	차 액
2022.07.15.	안○○	11,362	8.0	4.0	0	159,068	-159,068
2022.09.03.	김○○	11,362	5.5	-	136,344	93,737	42,607
2022.09.03.	이○○	11,362	8.0	-	102,258	136,344	-34,086
2022.09.18.	전○○	11,362	6.0	-	176,111	102,258	73,853
2022.09.18.	정○○	11,362	6.0	-	176,111	102,258	73,853
계					590,824	593,665	-2,841

매년 우리공사와 파트너스는 수십억 원 대의 변동비 정산을 하고 있으므로 (2022년 정산액 약 32.5억원) 금액 규모 등을 고려할 때 기성검사 단계에서 오류가 발생하지 않도록 주의를 강화할 필요가 있다.¹⁴⁾

[관계부서 의견 및 판단] 김해공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

김해공항장은 ㉠ 자회사 기성검사 시 변동비 정산 오류가 발생하지 않도록 관련 증빙, 내역 등을 면밀히 검토하시기 바라며, (통보)

㉡ 소속직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

14) 자회사 특정감사 결과(감사실-1732, 2023. 6. 26.) 파트너스에 '변동비 산정 업무처리 부적정'에 대한 처분으로 변동비 청구 및 정산 시 발생할 수 있는 인적오류를 사전에 방지하기 위한 체크리스트 등 검증 절차를 마련하도록 既 권고 하였음

통 보(시정완료)

12

제 목 위탁관리 과업 감독에 관한 사항
관 계 부 서 김해공항
구 분 위탁관리
내 용

우리공사는 자회사인 남부공항서비스(주)와 【표1】 과 위탁계약을 체결하여 영남·호남권역 공항운영 및 시설관리 분야 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하도록 하고 있다.

【표1】 2023년 남부권역 위탁관리 계약현황

용역명	용역기간	용역금액(천원)	계약상대자
2023년 남부권역 공항시설 위탁관리	2023. 1. 1.~2023.12.31.	86,014,003	(주)남부공항서비스

남부공항서비스(주)와의 계약서 중 「특수과업내용서」의 직종별 과업내용 제3조에서는 자재 사용내역을 월 1회 공사에 보고하도록 하고 있으며, 우리공사 「자회사 위탁관리 감독지침」(2020. 3. 24. 전문 개정 이후의 것) 제7조(감독자의 의무)에서 감독자는 위탁관리 업무가 계약문서의 내용대로 이행되는지를 확인하도록 하고 있다.

그런데 김해공항 기체시설부에서는 남부공항서비스(주) 김해국제공항 사업소 기체팀·플랜트팀으로부터 2023년 4월 실적부터는 월간 자재 사용실적을 보고받고 있으나¹⁵⁾, 그 이전에는 월간 자재 사용실적을 별도로 보고받지 않고 자재 불출

15) 감사실-1731(2023. 6. 26. 자회사 특정감사 결과통보) 관련, 남부공항서비스(주) 김해국제공항 사업소 특정감사 시 김해국제공항 기체팀·플랜트팀에 확인서 징구하여 2023년 4월 실적부터 월간자재실적을 보고 중

· 사용시에 수시로 자재 청구서를 보고 받았다. 또한 김해공항 전력시설부에서는 남부공항서비스(주) 김해국제공항 사업소 전력팀으로부터 2023년 3월 실적부터는 월간 자재 사용실적을 보고받고 있으나 그 이전에는 월간 자재 사용실적을 별도로 보고받지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] 김해공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

위 감사결과 지적내용에 대하여 자회사 사업소 특정감사 이후 자회사에서 월간자재 사용실적을 보고하고 있으나 향후 유사 사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하니, 김해공항장은 관련 업무에 참고하여 감독업무를 철저히 하시기 바랍니다.

[통보(시정완료)]

시 정 요 구

13

제 목 제설계획 중장비 지원 협정업체 최신화에 관한 사항
관 계 부 서 김해공항
구 분 안전
내 용

김해공항에서는 동절기 강설 및 결빙으로 인한 항공기 안전운항 확보와 공항 이용객의 불편을 최단시간 해소하기 위하여 김해국제공항 <공항운영규정 부록 2> 제46차 제설계획(개정 2023. 1. 13.)을 제작·관리하고 있다.

김해국제공항 <공항운영규정 부록2> 제설계획 2. 15. 5.에는 대설 및 지속적인 강설로 자체보유 장비능력이 부족하여 공항기능 정상화에 지장을 초래하는 경우 이동지역 통제실장이 외부장비를 신속히 임차할 수 있도록 제설장비 지원 협정 체결 업체를 【표1】과 같이 기록·관리하고 있다.

【표1】 제설장비 지원 협정체결 업체 및 장비

업 체 명	연락처	위 치	장 비 명				계
			그레이더 (3.6m)	덤프 (15톤)	포크레인 (각종)	로더 (각종)	
태양중기	×××-×××-×××	경남양산	2	4	1	1	8
오륙도포장중기	×××-×××-×××	부산동래	7	0	0	2	9
대영건설중기	×××-×××-×××	부산사상	10	9	20	2	41
계			19	13	21	5	58

그런데 김해공항에서는 재난 및 재해 등 비상상황 발생 시 장비지원 범위 확대 및 신속한 장비지원을 통한 복구시간 최소화를 위하여 중장비 지원업체 통합 협약

(중장비 지원협정서 개정)¹⁶⁾을 2023. 4. 10. 【표2】와 같이 신규 개정하였으나, 김해국제공항 <공항운영규정 부록2> 제설계획에는 감사일 현재 개정된 중장비 지원업체 및 장비현황이 반영되지 않았다.

【표2】중장비 지원협정 개정 내용 (2023. 4. 10.)

중장비 지원업체	장 비 현 황	비 고
대진중기	크레인 100ton 등 4대	신규체결
극동건기	크레인 70ton 등 3대	신규체결
동성종합중기	크레인 80ton 등 5대	신규체결
오륙도포장중기	모터그레이더 등 24대	장비수량 변경
대영건설중기	모터그레이더 등 41대	장비수량 변경

[관계부서 의견 및 판단] 김해공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

김해공항장은 중장비 지원협정서 개정 내용을 김해국제공항 <공항운영규정 부록2> 제설계획에 반영하시기 바랍니다.(시정)

16) 김해시설단-4250(2023. 4. 10.) 중장비 지원협정서 개정 결과보고

주 의 요 구

14

제 목 차량 일상점검업무 소홀
관 계 부 서 김해공항
구 분 총무
내 용

김해공항에서는 공사의 대내외 업무 수행을 위하여 업무용 차량을 【표】와 같이 관리·운영하고 있다.

【표】 업무용 차량현황

차 종	차량번호	구매일	취득금액(천원)	차량운용부서
카니발	31서7229	2011.03.10.	24,554	총괄기획부

차량관리예규(2020. 9. 21. 예규 제115호로 전문 개정 이후의 것) 제4조(관리자의 임무), 제13조(점검구분) 및 제13조의2(관계서류 기록유지) 등에 따르면 차량 운용장은 차량의 이상유무를 조기에 발견하기 위하여 일상점검기록부에 따른 점검을 차량운행 전 실시하도록 하고 있다.

그런데 김해공항에서는 위 차량에 대하여 차량 운행 전 실시해야 하는 일상 점검을 2022. 5월 ~ 2023. 1월까지 실시하지 않는 등 차량 일상점검기록부 기록 유지 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] 김해공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사혁신실장은 차량운행 전 실시해야 하는 일상점검업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 김해공항 운영단 5급갑 총괄기획부 박승주

(현 운영본부 경영관리실 경영정보부)

② 김해공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

15

제 목	공사(工事) 성격의 물품 취득(수리) 하자보증에 관한 사항
관 계 부 서	김해공항, 대구공항, 울산공항
구 분	공사
내 용	

김해공항, 대구공항, 울산공항에서는 2022~2023년 업무 편의성과 긴급성을 위해 【붙임】 과 같이 공사(工事) 성격의 사업을 물품 자체 취득 또는 수리의 방식으로 시행하였다¹⁷⁾.

공사를 시행할 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 (기획재정부령 제867호, 2021. 10. 28. 개정) 제70조(하자담보책임기간)에 따라 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사계약을 체결할 때에 공사의 종류¹⁸⁾별 구분에 따라 하자담보책임기간을 정하여야 하고, 제71조(하자검사)에 따라 준공 후 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기 하자검사와 하자담보책임기간 만료 시 최종 하자검사 실시 등의 하자관리를 하도록 하고 있다.

그런데 김해공항, 대구공항, 울산공항에서는 위 사업을 공사 성격이지만 1천만

17) 「물품관리규정」 제17조(구매요구 및 지시 등) 제1항에서는 물품운용장이 업무수행에 필요한 물품을 취득 또는 수리할 때에는 물품관리장에게 구매요구(제조·수리·개조·인쇄 요구 포함)하는 것을 원칙으로 하고 있으나, 제3항에서는 제1항의 규정에도 불구하고 1건당 1천만 원을 초과하지 않는 한도 내에서는 물품운용장이 물품을 자체적으로 취득 또는 수리하여 사용할 수 있음

18) 「건설산업기본법」에 따른 건설공사, 「공동주택관리법」에 따른 공동주택건설공사, 「전기공사업법」에 따른 전기공사, 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사, 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사, 「문화재수리 등에 관한 법률」에 따른 문화재 수리공사, 「지하수법」에 따른 지하수개발·이용시설공사나 그 밖의 공사와 관련한 법령에 따른 공사

원 이하의 소액인 이유로 물품 자체 취득 또는 수리의 방식으로 시행하면서 공사에 해당되지 않아 위탁 시행업체로부터 전문건설공제조합, 보증보험회사 등에서 발급하는 하자보수이행보증증권을 제출받지 않고 있어, 하자발생시 만에 하나 시행업체가 보수(수리)를 거부할 경우 하자보수를 이행시킬 근거가 부족하여 시행업체와의 분쟁으로 이어지거나 보수를 위한 불필요한 비용이 추가로 발생될 소지가 있다.

따라서 물품 자체 취득 또는 수리의 방식으로 시행하였더라도 공사(工事) 성격 등 하자보수 발생 가능성이 있는 경우 하자에 따른 공사(公社)의 손해방지를 위한 대책이 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] 김해공항, 대구공항, 울산공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

김해공항장, 대구공항장, 울산공항장은 공사(工事) 성격의 사업을 물품 취득(수리)으로 시행하는 경우 하자보수로 인한 시행업체와의 분쟁 또는 불필요한 추가 비용이 발생하지 않도록 시행업체로부터 하자보수이행 보증증권 또는 하자보수이행 보증각서를 제출받아 하자관리를 하시기 바랍니다.(개선)

【붙임】 공사 성격의 물품 자체 취득 또는 수리 내역

연 도	사업장	물 품 구 매 명	취득금액(천원)
2022년	김해공항	부산지역본부 건강관리실 조성	9,700
	김해공항	남자휴게실 설치	9,990
	김해공항	국제선 1층 부산은행 천장 조인트 스텐 배수판 설치	3,140
	김해공항	국제선 탑승교 충돌방지시설 설치	8,470
	김해공항	국제선 북측 상수도 소화전 이설작업	4,663
	김해공항	도시가스 매설배관 분야 전기방식 보수	3,800
	김해공항	전력분야 자회사 환경개선(수리)	8,345
	김해공항	국내선 2층 거리대합실 LED등 교체(수리)	4,300
	김해공항	김해공항 국내선 탑승구 자동문 설치(수리)	4,500
	김해공항	보안감독관실 통신환경 개선	4,000
	대구공항	31번 주기장 측구 보수	4,172
	대구공항	탑승교 충돌방지시설 설치	9,700
	대구공항	안전사고 예방을 위한 주차빌딩 안전난간 설치	7,480
	대구공항	승객안전 및 항공안전 확보를 위한 건축시설 개선	4,649
	울산공항	취약분야 및 노후시설 개선	7,484
	울산공항	탑승교 충돌방지시설 설치	8,950
	울산공항	탑승교 서비스계단 캐노피 설치	9,000
	울산공항	주기장#2 후미 포장보수	7,520
2023년	김해공항	국제화물청사 차량화물처리장 게이트 바닥 보수	4,250
	김해공항	장비고 차량 안전검사장 도크덮개 등	5,300
	김해공항	국제선 탑승교 내부 프레임 도장	4,900
	김해공항	국내선 수화물처리장 조도개선 외 1건	3,850
	김해공항	국제선 귀빈실 전기시설 개선	3,960
	김해공항	김해공항 국제선 환승카운터 통신케이블 포설	3,501
	대구공항	이동지역 콘크리트 보수	9,800
	대구공항	미사용 시설 개선 통한 여객 이용공간 추가 확보	9,090
	대구공항	여객터미널 전면 횡단보도 및 택시승강장 캐노피 시설개선	9,600
	울산공항	장비동 오버헤드도어 모터 교체	6,900
	울산공항	UPS 수리	4,097

주 의 요 구

16

제 목 공사 기성대금 검토 소홀

관 계 부 서 김해공항

구 분 공사

내 용

김해공항에서는 2021~2022년 신규 도입되는 차량(제설차 등)의 보관장소 마련을 위해 ‘김해공항 장비고 신축사업’ 공사 및 건설사업관리용역(감독권한 대행)을 【표1】 과 같이 시행하였다.

【표1】 공사 및 용역 시행 현황

사 업 명	계 약 기 간	완료금액(천원)	계약상대자
김해공항 장비고 신축공사	2021.10.27. ~ 2022.12.30.	5,126,700	(주)펜코산업개발
김해공항 장비고 신축공사 건설사업관리용역	2021.10.29. ~ 2022.12.31.	415,083	(주)동원건축사사무소

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(법률 제17816호, 2021. 1. 5. 개정, 이하 ‘국가계약법’이라 함) 제14조(검사) 및 제15조(대가의 지급)에 따르면 계약담당자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 직원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사 및 검사조서를 작성한 후에 그 대가를 지급하도록 하고 있고, 「국가계약법 시행령」(대통령령 제32690호, 2022. 6. 14. 개정, 이하 같음) 제55조(검사) 제6항에서는 법 제14조제1항의 규정에 의한 검사를 함에 있어서 계약상대자의 계약이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한

때에는 지체없이 필요한 시정조치를 하도록 하고 있다.

또한 위 건설사업관리용역(감독 권한대행)의 과업내용서 4.15 ‘기성·준공검사 및 재시공’에 따르면 용역사는 기성 및 준공검사 시 해당 공사의 현장에 상주기술자 및 시공자 또는 그 대리인 등을 입회하게 하여 계약서, 시방서, 설계도서, 그 밖의 관계 서류에 따라 검사하거나, 「국가계약법 시행령」 제55조 제7항의 약식 기성검사의 경우는 책임건설사업관리기술자의 건설사업관리조서와 기성부분 내역서에 대한 확인으로 갈음하여 기성검사를 하도록 하고 있다.

한편 위 공사는 2022년 【표2】와 같이 총 3회에 걸쳐 기성검사 및 대금을 지급하였으며, 기성검사는 건설사업관리용역사에서 실시하여 발주부서에 결과를 보고하고, 발주부서의 공사관리관은 보고받은 기성검사 결과를 확인 후 계약부서에 기성검사 조서를 통보하는 과정으로 기성검사 실시와 대금을 지급하였다.

【표2】 기성검사 및 대금 지급 현황

회차	기성금액(천원)	기성검사일	기성검사자	비 고
제1회	1,158,394	2022.05.10.	기술지원 건설사업관리기술자 (주)동원건축사사무소 류○○	공사관리관 입회
제2회	575,966	2022.08.12.	책임건설사업관리기술인 (주)동원건축사사무소 김○○	약식기성
제3회	2,184,600	2022.11.17.	기술지원 건설사업관리기술자 (주)동원건축사사무소 김○○, 윤○○	공사관리관 입회

그런데 각 회차 기성대금 적정 여부를 확인한 결과 기성금액 원가계산서 작성 시 간접공사비 중 이윤을 계약 내역에는 (노무비+경비+일반관리비)×12.808%로 산출하게 되어있음에도 불구하고 기성금액 산출 내역에는 (노무비+경비+일반관리비)×15%로 계상함으로써 약 2.2%씩 초과 산정하여 기성금을 지급한 것으로 확인되었다¹⁹⁾.

19) 다만 최종 준공금액 지급 시에는 이윤을 계약 산출내역서 요율인 (노무비+경비+일반관리비)×12.808%로 계상하여 준공 금액은 초과된 것 없이 적정하게 지급됨

[관계부서 의견 및 판단] 김해공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사혁신실장은 공사 기성대금 검토를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 김해공항 시설단 건축시설부 5급갑 오한나

(현 건설기술본부 공항시설실 공항시설부 4급을)

② 김해공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

17

제 목 공사 현장반입 자재 검사 소홀
관 계 부 서 김해공항
구 분 공사
내 용

김해공항에서는 2022년 ‘김해공항 국제선 주차빌딩 및 기타건물 방수공사’ 외 1건을 【표】와 같이 시행·완료하였다.

【표】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)	계약상대자
김해공항 국제선 주차빌딩 및 기타건물 방수공사	2022.04.25. ~ 2022.10.21.	1,022,980	교보종합건설(주)
김해공항 신동력동 발전기실 등 개량공사	2022.03.18. ~ 2022.09.13.	136,401	(주)부양산업

우리공사 「공사감독규정」(2021. 6. 3. 규정 제349호로 전문 개정 이후의 것) 제14조(자재관리)에 따르면 감독자는 시공자로부터 주요기자재의 공급원 승인신청서를 사전에 제출받아 승인신청 내용을 시방서 및 공사목적물의 품질기준을 만족하는지 검토·확인하고 이를 시행부서장에게 보고하도록 하고 있고, 공사 현장에 반입되는 자재에 대해서는 시공자로 하여금 주요자재검사부 등에 기록(증빙 포함)하게 하는 등 감독자가 시공자의 자재 보관 및 품질 관리 상태를 수시 확인하도록 하고 있다.

그런데 김해공항에서는 위 공사를 시행하면서 자재 반입 전 시공자로부터 주요 자재 공급원을 제출받고 적정여부의 검토 및 승인하는 절차는 이행하였으나, 이후 공사 현장에 반입되는 자재에 대한 시공사의 자재검사부 기록 여부는 관리하지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] 김해공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사혁신실장은 공사 현장반입 자재에 대한 검사를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 김해공항 시설단 건축시설부 5급갑 강명기(퇴직)

② 김해공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

18

제 목 공사 퇴직공제부금비 계상에 관한 사항
관 계 부 서 김해공항
구 분 공사
내 용

김해공항에서는 2023년 소음대책지역 방음창호 설치 및 노후 가스정압기 교체를 위하여 【표1】 과 같이 공사를 시행하고 있다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)	계약상대자
김해공항 제31차 항공기 소음대책지역 주택방음시설 설치공사	2023.06.19. ~ 2023.10.16.	68,759	삼원텍(주)
김해공항 국내선 동력동 옥외 가스정압기 교체공사	2023.05.29. ~ 2023.07.17.	23,296	(주)국제플랜트

「건설산업기본법」(법률 제18823호, 2022. 2. 3. 개정) 제87조(건설근로자 퇴직공제제도의 시행) 및 같은 법 시행령(대통령령 제33456호, 2022. 5. 9. 개정) 제83조(건설근로자퇴직공제 가입대상공사)에 따르면 국가 또는 지방자치단체는 공사 발주 시 도급금액 산출명세서에 건설근로자 퇴직공제제도의 가입에 필요한 금액²⁰⁾을 반영하여야 하고, 해당 건설사업자는 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」(법률 제18425호, 2021. 8. 17. 개정)에 따른 건설근로자 퇴직공제제도에 가입하여야 하나, 적용받는 공사는 예정금액이 1억 원 이상인 공사를 대상으로 하고 있다.

20) ‘건설근로자 퇴직공제 가입 소요금액 산정기준’(국토부 고시 제2015-610호)에 따른 요율 적용 : 직접노무비의 2.3%

그런데 위 ‘제31차 항공기 소음대책지역 주택방음시설 설치공사’ 및 ‘국내선 동력동 옥외정압기 교체공사’는 공사예정금액이 1억 원 미만임에도 예정가격 작성 시 퇴직공제부금비를 【표2】와 같이 계상한 것으로 확인되어 시정이 필요하다.

【표2】 퇴직공제부금비 계상 금액

구 분	제31차 항공기 소음대책지역 주택방음시설 설치공사	국내선 동력동 옥외 가스정압기 교체공사	합계
퇴직공제부금비 (원가계산 시)	272천 원 (364천 원)	113천 원 (151천 원)	385천 원 (515천 원)

[관계부서 의견 및 판단] 김해공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

김해공항장은 ‘제31차 항공기 소음대책지역 주택방음시설 설치공사’ 외 1건에 반영되어 있는 퇴직공제부금비가 공사비에서 제외될 수 있도록 설계변경 등을 통해 계약금액을 감액(515천 원)하시기 바랍니다.(시정)

주 의 요 구

19

제 목 용역 계약변경 절차 준수 소홀
관 계 부 서 김해공항
구 분 용역
내 용

김해공항에서는 2022년 노후 급수배관의 부식 및 손상 상태를 확인하고 개선 방안을 수립하기 위하여 ‘김해공항 급수배관 노후상태 진단용역’을 【표】와 같이 시행하였다.

【표】 용역 시행 현황

용역명	용역기간	완료금액(천원)	계약상대자
김해공항 급수배관 노후상태 진단용역	2022.05.23.~2022.08.30.	33,904	원공엔지니어링(주)

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(법률 제17816호, 2021. 1. 5. 개정, 이하 ‘국가계약법’이라 함)에 따른 계약은 ‘확정계약²¹⁾’이 원칙으로써, 계약금액의 정산은 같은 법 시행령 제70조와 제73조에 따른 ‘개산계약’ 및 ‘사후원가검토조건부 계약’이나 「건설산업기본법」 시행령에서 정한 보험료·퇴직공제부금비·하도급대급 지급보증서 발급 금액·건설기계 대여대금 지급보증서 발급 금액, 그리고 기타 관련 법령이나 계약조건에서 정산하도록 정하고 있는 경우에 한에서만 가능하다.

또한 「국가계약법」 제19조(물가변동 등에 따른 계약금액 조정)에서는 용역 계약을 체결한 다음 물가변동, 설계변경, 그 밖에 계약내용의 변경으로 인하여

21) 계약체결 전에 예정가격을 미리 결정하고 이 가격 범위 내에서 입찰 또는 수의시담에 의하여 낙찰자 결정 및 계약금액을 확정하여 계약을 체결하는 통상적인 계약

계약금액을 조정할 필요가 있을 때에는 시행령에서 정하는 바에 따라 그 계약금액을 조정하도록 하고 있으며, 같은 법 시행령(대통령령 제32690호, 2022. 6. 14. 개정, 이하 같음) 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에서는 용역계약에 있어서 설계변경으로 인하여 물량의 증감이 발생한 때에는 계약금액을 조정하도록 하고 있다.

따라서 용역시행 중 물량의 증감이 발생할 경우 이는 「국가계약법 시행령」 제65조의 설계변경으로 인한 계약금액 조정의 대상으로 계약금액의 정산 대상이 아니므로 계약 변경 절차를 거쳐야 한다.

그런데 김해공항에서는 위 용역을 시행하면서 과업내용 상의 표본 굴착 5개 항목 중 굴착 및 외면검사, 보수, 비파괴검사 실시 후 배관 상태가 양호함에 따라 피복보수 및 3D 스캐닝 과업을 제외하게 되었고, 이러한 과업 변경 사항을 계약금액 조정(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 절차를 거치지 않고 용역 완료 검사 시 정산(감액)처리를 통해 용역대금을 지급함으로써 계약변경 절차를 준수하지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] 김해공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사혁신실장은 용역 계약변경 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 김해공항 시설단 기계시설부 4급갑 이동원

② 김해공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

20

제 목 제연시설 설치 수량에 관한 사항
관 계 부 서 김해공항
구 분 공사
내 용

김해공항에서는 2021년부터 국제선 수용능력 향상을 위한 시설확충 사업의 일환으로 ‘김해공항 국제선 시설확충 소방공사’를 【표1】 과 같이 시행하고 있다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)	계약상대자
김해공항 국제선 시설확충 소방공사	2021.9.27. ~ 2024.3.25.	3,460,262	(주)신우방재

‘김해공항 국제선 시설확충 사업’은 국제선 여객터미널을 증축하는 공사로 제연설비가 의무적으로 설치되어야 하며, 제연설비 설치장소에는 예상제연구역²²⁾에 대하여 화재 시 연기배출과 동시에 공기유입이 되어야 하므로 가동식 댐퍼(제연댐퍼)를 자동화재감지기와 연동하여 설치할 계획이다.

그런데 위 공사 설계도서를 확인한 결과 【표2】 에서와 같이 제연댐퍼 설치에 필요한 댐퍼, 댐퍼모터, 모터결선 등의 설치 수량이 서로 상이한 것으로 확인되므로 댐퍼 수량 보다 과산정된 댐퍼모터 및 모터결선의 수량을 조정할 필요가 있다.

22) 예상제연구역이란 화재발생시 연기의 제어가 요구되려는 제연구역으로 제연계경(제연설비의 일부인 천장을 포함)에 의해 구획된 건물 내의 공간을 말한다.

【표2】 제연댐퍼 설치

구 분	댐퍼	댐퍼모터	모터결선	비 고
소방공사	110개	124개	130개	소방공사에 반영된 공조제연용 모터결선(236개)은 별도

[관계부서 의견 및 판단] 김해공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

김해공항장은 ‘국제선 시설확충 소방공사’에 반영되어 있는 댐퍼모터, 모터결선의 수량을 조정하는 설계변경을 통하여 계약금액을 감액(2,461천 원)하시기 바랍니다.(시정)

시 정 요 구

21

제 목 제어케이블 포설 공정 변경에 관한 사항
관 계 부 서 김해공항
구 분 공사
내 용

김해공항에서는 2023년 노후화된 국제화물청사 수배전설비를 개량하여 전원 공급의 신뢰성 향상 및 안전사고 예방을 위한 ‘김해공항 국제화물청사 수배전 설비 개량 및 기타공사’를 【표1】 과 같이 시행하고 있다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)	계약상대자
김해공항 국제화물청사 수배전설비 개량 및 기타공사	2023.05.10.~2023.12.05.	1,933,693	(주)육영전설

‘김해공항 국제화물청사 수배전설비 개량 및 기타공사’의 설계도서에는 국제 화물청사에 비상 발전 전원 투입 시 발전동의 비상발전기(3φ 3.3kV 1,500kW) 제어를 위해 CTTS²³⁾(폐쇄형 전원절환 절체 개폐기) 설치하고 【표2】 와 같이 CTTS용 제어케이블을 발전동에서부터 국제화물청사까지 포설하도록 계획되어 있다.


【표2】 CTTS용 제어케이블 포설 계획

From	To	거리	제어케이블
발전동(G4 발전기)	국제화물청사(LV-CTTS)	1,280m	0.6/1kV F-CVVSB 2C 2.5mm ² ×1 외 2종

23) CTTS (Closed Transition Transfer Switch) : 무정전 전환시스템으로 비상발전기를 가동시켜 한전전원과 발전전원의 전압, 주파수, 위상각을 동기 확립 후 무정전으로 전원계통을 전환하는 시스템

그런데 감사기간 동안 현장확인 결과 발전동의 G4발전기(3φ 3.3kV 1,500kW)는 국제선과 국제화물청사에 비상 발전전원을 공급하는 공용 발전기로써 발전기 기동신호를 국제선 저압반(LV 18-1)에서 인출하여 운영하고 있고, 장거리인 발전동과 국제화물청사간의 일부 구간이 【그림】 과 같이 여유 관로가 없는 것으로 확인되었으며, CTTS는 제어케이블 없이 CTTS Control Panel 설정만으로도 예고 정전시 무중단 절체 운영이 가능하므로 제어케이블 포설공정을 공사에서 제외하여 사업비를 절감할 필요가 있다.

【그림】 김해공항 관로현황(발전동 ~ 국제화물청사)

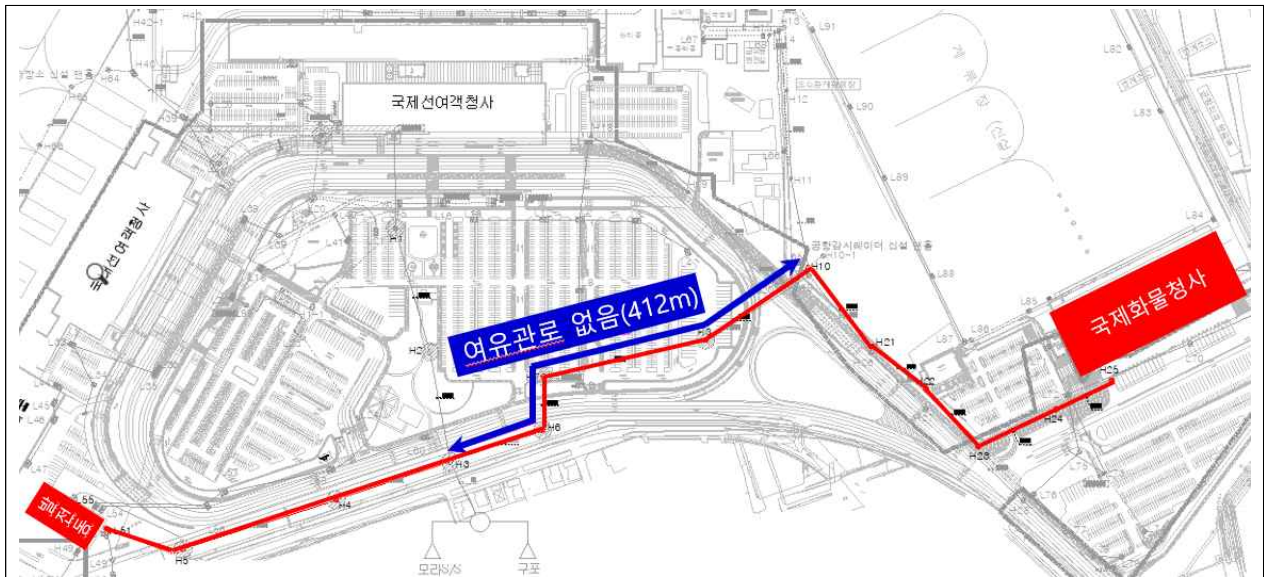

[관계부서 의견 및 판단] 김해공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

김해공항장은 ‘김해공항 국제화물청사 수배전설비 개량 및 기타공사’에 반영되어 있는 CTTS용 제어케이블 포설공정을 제외하는 설계변경을 통해 계약금액을 감액(61,654천 원)하시기 바랍니다.(시정)

주 의 요 구

22

제 목 소프트웨어사업 과업심의위원회 심의 미 실시
관 계 부 서 김해공항
구 분 용역
내 용

김해공항에서는 2022년 김해접근관제소 레이더자동처리시스템(ARTS²⁴⁾) 소프트웨어에 대한 오류분석 및 업데이트 등을 위하여 기술지원 용역을 【표】와 같이 시행하였다.

【표】 용역 시행 현황

용역명	용역기간	완료금액(USD)	계약상대자
레이더자료자동처리시설(ARTS) 소프트웨어 기술지원 용역	2022.03.16. ~ 2022.12.31.	122,200	Intelcan Technosystems Inc

「소프트웨어 진흥법」(법률 제17799호, 2021. 12. 30. 개정 시행)에 따르면 소프트웨어사업²⁵⁾ 추진 시에는 과업 내용의 확정, 과업내용 변경 및 이에 따른 계약 금액·계약기간 조정을 ‘과업심의위원회’를 구성하여 심의하도록 하고 있으며, 같은 법 시행령 제47조(과업내용의 확정·변경 절차 등)에는 과업심의위원회의 심의·의결 항목을 명시하고 있다.

24) 레이더자료자동처리시스템(Automated Radar Terminal System) : 레이더정보 및 비행정보(항공기 위치, 고도, 편명 등)를 전산처리하여 관제사에게 항공교통관제에 필요한 정보를 제공하는 시스템

25) 소프트웨어사업(소프트웨어 진흥법 제2조) : 소프트웨어의 개발, 제작, 생산, 유통, 운영 및 유지·관리 등과 그 밖에 소프트웨어와 관련된 서비스를 제공하는 산업과 관련된 경제활동

그런데 김해공항에서는 위 용역을 시행하면서 발주 전 소프트웨어사업 과업 내용 및 과업내용 변경에 따른 계약금액, 계약기간 조정 등을 확정하기 위하여 과업심의위원회의를 구성하고 해당 안건을 심의·의결하였어야 하나 해당 절차 없이 소프트웨어 기술지원 용역을 시행하였다.

[관계부서 의견 및 판단] 김해공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사혁신실장은 소프트웨어사업 과업심의위원회 심의·의결 절차를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 김해공항 시설단 항행전자부 3급 박진우

② 김해공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

23

제 목 일상감사 절차 미이행
관 계 부 서 김해공항, 청주공항
구 분 감사
내 용

가. 수의계약 체결에 관한 사항

김해공항 및 청주공항에서는 ‘김해공항 P1 및 P2 여객주차장 CCTV 카메라 교체’ 사업과 ‘청주공항 영상감시 스토리지 유지보수(비상주) 용역’을 【표】와 같이 시행하였다.

【표】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(천원)	계약상대자
김해공항 P1 및 P2 여객주차장 CCTV 카메라 교체	2022.07.29. ~ 2022.12.21.	52,269	(사)한국장애인정치포럼
청주공항 영상감시장치 스토리지 유지보수(비상주) 용역	2023.03.13. ~ 2023.12.31.	29,700	주식회사 엔클라우드

우리공사 「감사기준시행세칙(2022. 1. 24. 시행세칙 제134호로 전문 개정 이후의 것)」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 별표2(일상감사의 범위 및 대상업무)에 의하면, 추정가격 2,000만 원을 초과하는 지명입찰계약 및 수의계약의 체결과 변경에 관한 사항은 일상감사 절차를 거치도록 하고 있다.

그런데 김해공항 및 청주공항에서는 추정가격이 2,000만 원을 초과하는 위 사업을 계약 체결 전 일상감사 절차를 거치지 않고 수의계약을 체결하였다.

나. 물품 납품기한 연장에 관한 사항

청주공항에서는 2021년 ‘청주공항 소방대 신축 전기공사’를 시행하면서 ‘공사 지급자재 대상물품 구매계획보고’(청주공항-1121, 2021. 2. 3.)에 따라 태양광발전장치를 【표】와 같이 조달 구매하였다.

【표】 태양광발전장치 조달구매 현황

품 명	규 격	계약일자	계약금액(천원)	계약업체	납품기한
태양광 발전장치	45.36kW, 계통연계형	2021.02.16.	104,361	주식회사 일렉콤	2021.04.17.
	50.40kW, 계통연계형		113,811		
합 계 (조달수수료 포함)			218,182		

우리공사 「감사기준시행세칙(2020. 10. 26. 시행세칙 제123호로 전문 개정 이후의 것)」 제41조 별표2(일상감사의 범위 및 대상업무)에 따르면 추정가격이 5,000만 원을 초과하는 물품구매·제조·수리(제고자산 제외) 중 납품기한 연장이 필요한 경우 일상감사 절차를 거치도록 하고 있다.

그런데 청주공항에서는 ‘청주공항 소방대 신축 전기공사’의 공정 진행사항 및 보관 등을 고려하여 관급자재인 ‘태양광발전장치 조달구매’ 건에 대한 납품기한을 연장(2021. 4. 17. → 2021. 5. 31.)하면서 일상감사 절차 없이 시행하여 관련 규정을 준수하지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] 김해공항 및 청주공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사혁신실장은 일상감사 절차를 준수하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하기 바랍니다.

－ ‘가’항 관련자 : 김해공항 기술단 항행통신부 5급갑 박세호(퇴직)

청주공항 시설부 4급갑 김장순

－ ‘나’항 관련자 : 청주공항 시설부 4급갑 김호중

(현 운영본부 공항운영실 자회사협력부 3급)

② 김해공항장 및 청주공항장은 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

24

제 목 주차장 사고 배상에 관한 사항
관 계 부 서 청주공항
구 분 운영
내 용

우리공사는 자회사인 (주)KAC공항서비스와 ‘2023년 중부권역 공항 시설 위탁 관리’ 계약을 체결하여 청주공항의 주차관리를 수행하도록 하고 있다.

【표1】 2023년 중부권역 공항시설 위탁관리 계약현황

용역명	용역기간	용역금액(천원)	계약상대자
2023년 중부권역 공항시설 위탁관리	2023. 1. 1.~2023.12.31.	71,093,881	(주)KAC공항서비스

(주)KAC공항서비스와의 계약서 중 「용역계약일반조건」 (2022. 11. 17. 개정 시행) 제23조(일반적 손해) 제1항에 따르면 계약상대자는 계약의 수행 중 용역목적물 및 제3자에 대한 손해를 부담하여야 하고, 그 손해가 계약상대자의 책임없는 사유로 인하여 발생한 경우에는 우리공사 부담으로 하도록 하고 있다.

또한 「표준과업내용서」 제4조(보험가입 및 피해보상) 제4항에서는 주차장 내에서 발생하는 사고에 대한 배상책임은 위 「용역계약일반조건」 제23조에 따르나, 사고 발생에 대한 책임이 확인되지 않는 경우에는 공사와 계약상대자가 발생비용을 균등 부담하는 것을 원칙으로 하고 있다.

청주공항에서는 계약상대자로부터 매년 말 【표2】와 같이 ‘주차장 사고처리 비용 분담금 청구’ 문서 접수 후 이를 근거로 계약상대자가 先 집행한 자기비용 부담금 중 50%를 지급하고 있는데, 계약상대자가 송부한 문서에는 사고 건수와 지급금액만 명시되어 있고 사고발생 사유 등의 세부내용은 없어 사고 발생 책임 등의 확인이 불가하다.

【표2】 주차장 사고처리비용 부담현황(2021~2022년)

연번	연도	건 수	공사 부담금액
1	2021년	4건	505,000원
2	2022년	13건	1,572,500원

따라서 사고 귀책사항 확인, 사고 관련 데이터 누적을 통한 주차장 관리 활용 등을 위해 사고에 대한 부담금 지급 前 사고발생 사유, 사고 위치 등 사고 발생 세부사항에 대한 증빙 수취 및 적정성 검토가 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] 청주공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

청주공항장은 사고 귀책사항 확인, 사고 관련 데이터 누적을 통한 주차장 관리 활용 등을 위해 사고 관련 비용 지급 시 증빙 수취방안을 개선하여 시행하시기 바랍니다.(개선)

경 고 · 주 의 요 구

25

제 목 상업시설 운영자 선정 절차 부적정
관 계 부 서 청주공항
구 분 임대
내 용

청주공항에서는 2022년에 약국 운영자 선정을 위한 입찰을 시행하였고, 낙찰자로 선정된 자와 【표1】 과 같이 임대차계약을 체결하였다.

【표1】 청주공항 약국 임대차계약 현황

임차인	위 치	면적	계 약 기 간	연간임대료(2023년)	임대보증금
장여운(개인)	일반대합실 2층	26㎡	2022.12.07.~2027.12.06.	10,530천 원	8,282천 원

우리공사 「재산관리규정」(2021. 5. 24. 규정 제345호로 전문 개정 이후의 것) 제17조(임차인 선정) 제1항에 따라 公社 재산의 임대 시 임차인은 경쟁의 방법에 따라 선정하여야 하며, 제26조(법규의 준용) 제2항에 따라 재산의 입찰방법 및 절차는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 ‘국가계약법’이라 함)을 준용할 수 있도록 하고 있는바, 국가계약법 시행령 제27조(재공고입찰과 수의계약) 제1항에 따르면 재공고 입찰을 부친 경우로서 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우(유찰된 경우)에는 수의계약이 가능하다고 하고 있다.

그런데 청주공항에서는 약국 운영자 선정 입찰을 진행하면서 【표2】 와 같이 재공고 입찰 시(2022. 10. 19.) 단독 응찰한 자와 최초 예정가격대로 수의계약이 가능한 상황

에서 낙찰 포기 우려 등을 이유로²⁶⁾ 예정가격을 낮추어 신규 입찰을 다시 시행하였고 (2022. 11. 3.), 이후 재공고 입찰(2022. 11. 14.) 결과 단독 응찰한 자와 수의시담을 거쳐 임대차계약을 체결하였다.

【표2】 약국 입찰 시행 결과

구 분	입찰내역(일자)	입찰 결과(응찰자)	비 고
[참가자격] 약사 면허 소지자 [예정가격] 14,341천 원	공고 (2022.09.06.)	무응찰	
	재공고 (2022.09.23.)	무응찰	
[참가자격] 약사 또는 한약사 면허 소지자 ²⁷⁾ [예정가격] 14,341천 원	공고 (2022.10.05.)	1인 단독응찰(장여운)	
	재공고 (2022.10.19.)	1인 단독응찰(장여운)	수의계약 가능
[참가자격] 약사 또는 한약사 면허 소지자 [예정가격] 10,037천 원	공고 (2022.11.03.)	1인 단독응찰(장여운)	
	재공고 (2022.11.14.)	1인 단독응찰(장여운)	임대차계약 체결

[관계부서 의견 및 판단] 청주공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사혁신실장은 상업시설 입찰·계약 업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하고, 관리감독을 소홀히 한 관리책임자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관 련 자 : 청주공항 운영부 3급 박종배
(현 항공기술훈련원 교육운영부)
- 관리책임자 : 청주공항 운영부 2급 최동원

② 청주공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

26) '19년부터 약국 유치를 추진하였으나 유찰되었고, '22년 입찰 과정에서도 임대료 조정(인하) 문의 등이 지속적으로 있었음

27) 「청주국제공항 약국 운영자 선정계획」(청주공항-8235, 2022. 9. 2.)

- 2회 이상 유찰 시 ‘한약사’ 면허를 소지한 자도 입찰참가 가능하도록 참가자격 완화

경 고 · 주 의 · 시 정 요 구

26

제 목 임대차 계약조건 및 영업자 준수사항 이행관리 부적정
관 계 부 서 청주공항
구 분 임대
내 용

청주공항에서는 2020년에 국내·국제선 격리대합실 내 커피전문점 운영자를 선정하였고, 현재 【표1】 과 같이 임대차계약을 체결하여 관리하고 있다.

【표1】 임대차계약 현황

구분	상업시설(위치)	면적(㎡)	임차인	계약기간	임대료* (낙찰요율)	비 고
청주 공항	커피전문점(국내 격리)	33.60	(주)채운	2020.07.13.~ 2025.07.12.	26%	커피베이 (COFFEE BAY)
	커피전문점(국제 격리)	97.30				

* 기본임대료 별도

가. 입찰·계약조건 위반에 관한 사항

公社 「상업시설 임차인 선정기준」 제4조(입찰참가자격의 제한)에 따라 상업시설 유치를 위한 입찰 시 실적(점포 수 등)을 기준으로 입찰참가자격을 제한할 수 있으며, 이에 청주공항에서는 위 커피전문점에 대해 ‘직영 또는 가맹점을 300개 이상 보유하고 있는 커피류를 주력 상품으로 취급하는 전문 법인 또는 동 법인과 가맹계약을 체결하여 운영하고자 하는 자’를 입찰참가자격으로 정하였다²⁸⁾.

28) 입찰참가 시 참가자격을 증명할 수 있는 서류(가맹사업 희망자는 ‘가맹(가)계약서’)를 제출하도록 함에 따라 (주)채운에서는

임대차계약서 제15조(영업)에 따르면 계약상대자는 영업장을 운영함에 있어 입찰 공고 조건, 현장설명서에서 명시한 사항 등을 준수하여야 하며, 제22조(계약의 해지) 제1항에 따라 계약상대자가 계약조건을 이행하지 아니할 경우 公社는 적절한 기간을 정하여 그 이행을 최고(催告)한 후 임대차계약을 해지 또는 해제할 수 있다고 명시하고 있다.

그런데 청주공항에서는 (주)채운에서 국제선 커피전문점 매장 시설물을 설치한 시점 부터(2021년 말)²⁹⁾ 감사일 현재까지(2023. 6. 30.) 公社가 계약 조건으로 제시한 ‘직영 또는 가맹점을 300개 이상 보유하고 있는 커피류를 주력 상품으로 취급하는 법인’의 커피브랜드 매장(가맹점)을 운영하지 않고 (주)채운 자체적으로 커피 상품 등을 구성하여 판매하는 등 입찰·계약 조건에 부합하지 않는 영업행위가 지속적으로 발생하고 있음에도 불구하고 임대차계약서에 따른 조치(계약조건 이행촉구 등)가 이루어지고 있지 않다.

나. 판매품목 등 영업자 준수사항에 관한 사항

임대차계약서 제15조(영업) 제1항 및 제2항에 따르면 상업시설 운영자는 입찰공고 등에서 정한 영업종목과 판매품목을 준수하여야 하며, 판매품목을 변경 또는 추가하는 경우 서면으로 公社의 사전 승인을 받도록 하고 있고, 또한 제3항에 의거 공사는 판매품목을 제한할 수 있는 바 상업시설 운영자는 이에 따르도록 정하고 있다³⁰⁾.

그런데 청주공항에서 관리하고 있는 상업시설에서는 【표2】와 같이 公社가 승인하지 않은 품목을 지속적으로 판매하고 있으며, 특히 국제선 커피전문점의 경우 주류, 라면, 즉석 조리식품 등을 다수 취급 하는 등 통상적인 커피전문점과는 상이한 형태로 운영되고 있다.

입찰참가자격에 부합하는 전문법인인 (주)커피베이와의 가맹(가)계약서를 제출하였고, 이후 최종 낙찰자로 선정되었음
29) 코로나로 인한 국제선 운항중단으로 국제선 매장 시설물 설치 연기(국내선 ‘커피베이’는 2020년에 정상적으로 영업개시)

30) 임대차계약의 내용을 이루는 「영업자 준수사항」에서도 이를 규정 ; 제2조(판매품류 및 판매품목)

【표2】 커피전문점 판매품목 확인 결과

구 분	위 치	미승인(불승인) 품목	비 고
커피전문점 (주채운)	국내선(격리)	감자칩, 마스크, 자외선차단제 등 22개 품목	
	국제선(격리)	주류(와인, 맥주 등), 라면, 즉석조리/냉동식품 등	커피류 제외 쏘품목 미승인

이와 관련하여 「영업자준수사항」 제17조(구내업체 평가) 및 「상업시설(구내업체) 평가지침」에서는 판매품목 준수에 관한 사항을 내부평가³¹⁾ 항목으로 정하고 있으며, 「영업자준수사항」 제18조(벌칙 등)에 의거 평가 결과에 따른 벌칙을 부과할 수 있는바 관련내용은 【표3】과 같다.

【표3】 판매품목 관련 평가항목 및 미준수 업체 벌칙사항

평 가 항 목					벌 칙	
【별표 1】 <개정 13.4.2, 14.8.7, 18.9.5, 21.12.7> 내부평가 기준표(월기준) ☐ 식음료업					제18조(벌칙 등) 제16조 및 제17조에 따른 정검결과에 따라 공사 사장은 다음 각호의 조치를 취할 수 있으며, 영업자는 이의를 제기할 수 없다.	
구 분	평 가 내 용	검점기준(월기준)		점검 부서	구 분	위 반 사 항
		1회 지적	2회 이상 지적			
	■ 판매품목 미준수 - 승인품목외 판매(1품목) - 승인품목외 판매(2품목 이상)	△2 △3	△4 △6		1. 경 고	• 내부평가 누적감점 6점 이상 • 공사 지시사항 미이행시(2회)
					2. 영업정지 3일 또는 2차 경고	• 내부평가 누적감점 12점 이상 • 고의적 매출누락(1회) • 공사 지시사항 미이행시(3회)
					3. 영업정지 10일 또는 3차 경고	• 내부평가 누적감점 18점 이상 • 고의적 매출누락(2회) • 공사 지시사항 미이행시(4회)
					4. 계약해지 (경고 4회 이상)	• 내부평가 누적감점 24점 이상 • 고의적 매출누락(3회 이상) • 공사 지시사항 미이행시(5회 이상)
					※ 내부평가 누적감점 : 당해연도 기준 ※ 고의적 매출누락 및 공사 지시사항 미이행 : 계약기간중 누적 적용 ※ 공사 지시사항 미이행 : 승인의 판매품목, 신고가격 초과 판매, 영업시간 미준수, 임대면적 무단·초과 사용, 임대보증금 부족·미갱신, 임대료 체납시에 적용	

그런데 청주공항에서는 【표2】와 같이 사전 승인 없는 품목을 판매하고 있는 매장에 대해 이와 관련한 시정요구나 구내업체 평가 감점, 벌칙 부과 등의 조치가 미흡한 실정이다.

31) 公社 자체적으로 내부평가표에 의거 점검하는 평가(2주에 1회 실시, 분기별 보고, 연간 평가결과 본사에 제출)를 말함

조치할 사항

① 인사혁신실장은 상업시설 입찰·계약조건, 영업자 준수사항 등 이행관리 업무를 부적절하게 처리한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하고, 관리감독을 소홀히 한 관리책임자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관 련 자 : 청주공항 운영부 5급갑 이우주

－ 관리책임자 : 청주공항 운영부 2급 이봉희

(현 운영본부 공항운영실 LS운영부)

② 청주공항장은 ㉠ ‘가’항과 관련하여 입찰 시 제시한 커피전문점 운영조건에 부합하도록 국제선 커피전문점 가맹계약 등을 재확인하여 임대차계약서에 따라 필요한 조치를 하시고, ‘나’항과 관련하여 공항 내 상업시설 판매품목 현황을 점검하시어 업종별 성격 및 운영 목적 등에 부합하지 않거나 미승인된 품목 판매에 대해 관련 규정에 따라 시정조치 등을 하시기 바라며,(시정)

④ 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 상업시설(구내업체) 관리 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

27

제 목 공항 상업시설 판매가격에 관한 사항
관 계 부 서 청주공항
구 분 임대
내 용

청주공항에서는 공항 내 패스트푸드·제과제빵전문점 및 편의점에 대해 【표1】과 같이 임대차계약을 체결하여 관리하고 있다.

【표1】임대차계약 현황

구 분	상 호	면적(㎡)	임차인	계약기간	임대료(낙찰요율)*	비 고
패스트푸드	뉴욕핫도그	100.76	(주)한성	2020.08.11.~2025.08.10.	30.00%	일반대합실 2층
제과제빵전문점	파리바게뜨	100.76				
편의점	이마트	49.60	(주)한성	2019.02.04.~2023.02.03.	26.56%	일반대합실 1층

* 기본임대료 별도

위 상업시설 임대차계약서 제15조(영업) 제4항에 따르면 상업시설 운영자는 매장에서 판매하는 품목 및 서비스를 시중 유사 매장에서 제공하는 가격과 비교하여 상대적으로 높지 않은 가격으로 제공하도록 노력하여야 하며, 판매가격에 대한 민원 등이 발생하는 경우 公社는 시내 유사매장 수준으로 가격을 조정할 것을 요청할 수 있도록 하고 있다.

이와 관련하여 「영업자준수사항」³²⁾ 제3조(판매가격 및 요금) 제1항에서는 판매가격을 정하거나 변경하는 경우 시중가격 등을 고려하여 공사와 충분한 사전협의를 거쳐 신고 후 영업하도록 하고 있고, 제2항에서는 가격조사³³⁾에 따라 과다가격(시중유사 매장 비교

32) 입찰공고, 현장설명서와 마찬가지로 ‘계약문서’에 해당

품목 대비 110% 초과)으로 조사된 품목에 대해서는 공사가 가격 설정 근거에 관한 자료 제출을 요구하거나 가격 인하를 요청할 수 있도록 하고 있다.

그런데 청주공항 상업시설 평균 가격지수는 113으로, 이는 전국공항³⁴⁾ 평균(2022년 기준 103) 대비 과도하게 높은 수준이며, 특히 그 중에서도 【표1】 상업시설(뉴욕핫도그·파리바게트, 편의점)의 경우 시중 유사매장 뿐 아니라 전국공항 상업시설 중에서도 가장 높은 가격지수(각각 121, 138)를 보이고 있다³⁵⁾.

【표3】 청주공항 상업시설 가격조사 결과³⁶⁾

[최근 3년간 평균 가격지수]			
구 분	2020년	2021년	2022년
청주공항	117	108	113
전국공항 (평균)	103	100	103

* 시중가격 평균을 ‘100’으로 하여 각 공항 대표품목 판매 가격을 지수로 환산하여 비교(110 초과 시 과다가격에 해당)

[가격지수 110이상 상업시설 품목별 가격 비교]									
청주공항			동등수준의 시내 상업시설 가격						
품목	판매가격	가격지수	평균가격	청주 고속터미널점	롯데아울렛 청주점	자밀요양원 1, 2			
전체	-	121	-	-	-	-			
뉴욕핫도그	카페라떼(ICE)	5,500	125	4,133	4,200	4,200	4,000		
파리바게트	아메리카노(ICE)	4,800	123	3,700	3,700	3,700	3,700		
**	바닐라라떼(ICE)	5,800	120	4,633	4,700	4,700	4,500		
	카페모카(ICE)	5,800	120	4,633	4,700	4,700	4,500		
	카리멜라떼(ICE)	5,800 47	119	4,700	4,700	4,700	4,700		
전체	-	138	-	-	-	-			
이마트24 (청주공항점)	빙그레비타민우유240ml	2,500	140	1,500	1,500	1,500	1,500		
	하늘보리팩트500ml	2,500	136	1,600	1,600	1,600	1,600		
**	광동)육수수염차500ml	2,500	136	1,600	1,600	1,600	1,600		
	오레오(초콜릿크림)	3,000	137	1,900	1,900	1,900	1,900		
	에깅	2,500	140	1,500	1,500	1,500	1,500		

따라서 상업시설 운영자로 하여금 판매가격 설정·인상 요청 시 가격 설정의 구체적인 근거 자료, 시중가격 조사결과 등을 함께 제출하도록 하고, 사전 협의기간을 구체적으로 안내하여 충분한 검토 후 가격 신고·수리가 이루어질 수 있도록 개선할 필요가 있다.

조치할 사항

청주공항장은 시중대비 과도하게 비싼 가격으로 판매되고 있는 상업시설에 대해 가격 조정 등을 협의하시고, 향후 적정하고 합리적인 수준의 가격 서비스가 여객에게 제공 될 수 있도록 상업시설 판매가격 관리체계를 개선하시기 바랍니다.(개선)

33) 매년 본사 주관부서(항공영업실)에서 외부 전문기관에 의뢰하여 전국공항 상업시설 가격조사를 시행하고 있음
 34) 총 14개 공항 총 103개 상업시설에 대해 판매가격 수준을 조사하였음(2022년)
 35) 해당 상업시설 판매가격에 대한 고객 불만(公社 VOC) 역시 매년 발생하고 있음 ; 총 5건(2021년~2022년 기준)
 36) 항공영업실-75(2020. 1. 6.) '22년 상업시설 외부평가 결과 알림

주 의 요 구 · 통 보

28

제 목 물품 하자관리 업무 소홀
관 계 부 서 청주공항
구 분 물품
내 용

청주공항에서는 2021년 공항 녹지관리를 위하여 ‘청주공항 승차식 잔디깎기 구매’를 【표】와 같이 시행하였다.

【표】 물품 구매 현황

사 업 명	계 약 기 간	계약금액(천원)	계약상대자	하자담보책임기간
청주공항 승차식 잔디깎기 구매	2021.12.21. ~ 2021.12.30.	11,616	(주)그린주의	2021.12.30. ~ 2023.12.29.

우리공사 「물품구매(제조)계약 특수조건」 (2020. 4. 1. 전문 개정 시행 이후의 것) 제14조(하자보수)에 의거 계약상대자는 납품일로부터 하자담보책임기간 동안 납품한 물품의 하자에 대한 보수책임이 있으며, 「계약업무처리지침」 (2020. 10. 29. 지침 제440호로 전문 개정 이후의 것) 제44조(하자관리)에 제1항에 따라 발주부서의 장은 하자담보책임기간 중에 있는 사업에 대하여 하자관리 등 필요한 사항을 이행하여야 하고, 제4항에 따라 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 실시하도록 하고 있다.

또한 본사 경영관리실에서는 ‘물품구매(제조) 계약 하자관리 유의사항 알림’

(경영관리실-10741, 2019. 12. 24.)을 통해 구매규격서 등에서 하자담보책임기간을 정하고 있는 경우 하자담보책임기간 중 정기적인 하자검사 및 최종 하자검사를 시행하고 하자담보책임기간 중 발생한 하자에 대해서는 계약상대자에게 하자보수요청 또는 보증금 청구 등의 조치를 취하도록 한 바 있다.

그런데 청주공항에서는 위 물품 구매 완료 후 하자담보책임기간 동안 시행하여야 할 하자검사 업무를 이행하지 않고 있다.

[관계부서 의견 및 판단] 청주공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사혁신실장은 물품 하자검사 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 청주공항 시설부 4급갑 이진규

② 청주공항장은 ㉠ 향후 잔여 하자담보책임기간 동안 정기하자검사 및 최종하자검사를 실시하시기 바라며, (통보)

④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.


시 정 요 구

29

제 목	유도로 복구비용 분담 후속조치에 관한 사항
관 계 부 서	청주공항
구 분	시설
내 용	

청주공항 이동지역에는 항공기의 북쪽활주로 진입 진출을 위한 C3유도로가 【그림】 과 같이 설치되어 있다.

【그림】 청주공항 C3 유도로 및 포장파손 위치

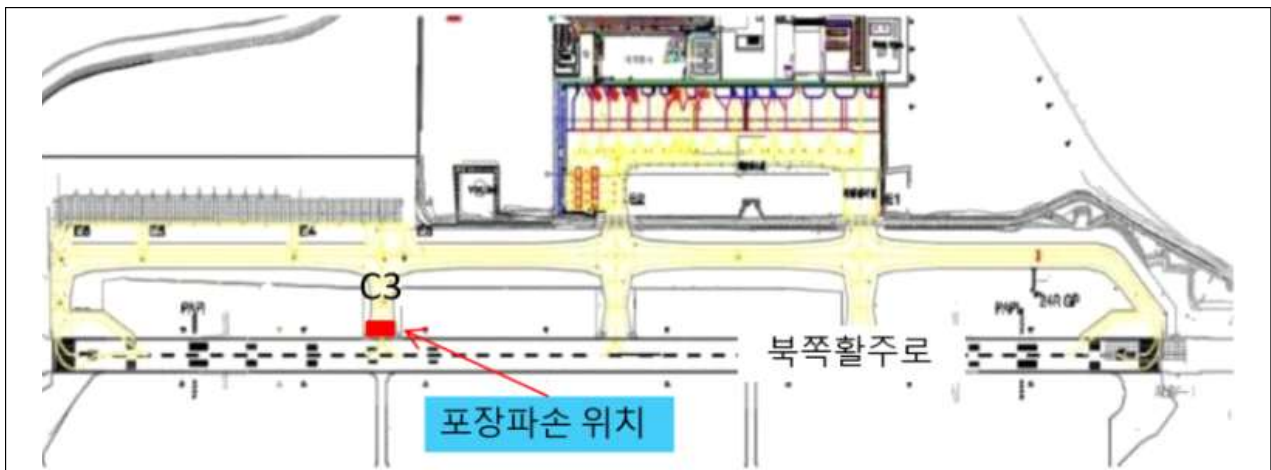

「국방부장관과 국토교통부장관간 비행장 사용협정」(2020. 6. 26. 개정 시행) 제6조 (시설의 설치 및 보수) 제3항에 따르면 국방부와 국토교통부가 공동으로 이용하는 시설물의 일상적 유지보수비 분담비율 및 세부집행 절차는 각 기지부대장과 국토교통부 지방항공청장 및 한국공항공사 지사장(공항장) 간의 협정에 따라 정하도록 하고 있고, 청주기지 사용합의서 제25조(시설물의 유지보수 및 분담) 제2항에서는 비행장시설의 유지보수 소요비용은 ‘17전비’와 ‘청주공항’이 상호 분담함

을 원칙으로 하고 있다.

청주공항에서는 2022. 8. 1. 공군에서 최초 발견한 북쪽활주로와 C3 유도로 접속부의 콘크리트 포장 파손과 관련하여 ‘포장파손 관련 합동점검 및 복구대책 회의’³⁷⁾를 개최하여 ‘유도로 C3 임시복구 계획’³⁸⁾을 수립한 후 복구³⁹⁾ 작업을 2022. 9. 16.(복구비용 9,665천 원)에 완료한 바 있다.

그런데 위 복구 작업을 진행하는 과정에서 청주공항은 공군 제17전투비행단 및 서울지방항공청과 사전 협의를 통해 해당 콘크리트 포장파손 구간의 완전 복구 시(대규모 공사시) 사업계획, 사업추진 주체 및 소요예산 등에 관한 별도 합의서 작성 등으로 준비 소요 기간이 장시간 예상됨에 따라 항공기 안전 운항 등을 감안하여 우선 아스팔트 콘크리트 포장 공법을 활용한 임시 복구를 청주공항이 선 시행하고 발생 된 복구비용은 별도 협의를 통해 상호 분담하기로 한 바 있으나, 이후 감사일 현재까지도 복구 비용 분담에 대해 공군 제17전투비행단과 별도 협의를 진행하지 않고 있다.

[관계부서 의견 및 판단] 청주공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

청주공항장은 공군 등과 협의를 통해 임시복구에 소요된 비용(9,665천 원)이 상호 간 분담 정산이 이루어질 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

37) 청주공항-7872(2022. 8.23.) 청주공항 유도로(C3) 포장파손 복구대책 회의결과 및 추진계획 알림

38) 청주공항-8062(2022.8.30.) 유도로 C3 임시복구 계획보고

39) 청주공항-8910(2022.9.26.) 청주공항 유도로(C3)임시복구 결과 알림

주 의 · 시 정 요 구

30

제 목 반납 물품 처분 업무 소홀

관 계 부 서 청주공항

구 분 물품

내 용

청주공항에서는 2017년 1월부터 2022년 1월까지 물품운용장(물품사용자)이 더 이상 사용할 필요가 없거나 사용할 수 없다고 판단하여 물품관리장에게 반납한 물품이 【표】와 같이 전자식교환기 외 233개가 있다.

【표】 청주공항 물품 미처분 리스트

연번	반품요청일자	품 명	수량	보관 장소
1	2017.01.11.	전자식교환기(DIGITAL)	1	통신동
2	2017.12.08.	FIDS(운항안내표시장치)	1	통신동
3	2018.03.06.	비료살포기(1톤 트럭용/1.5㎡)	1	장비고
4	2018.10.08.	독가스탐지기 외 13종	14	중앙창고
5	2018.10.24.	방폭담요 외 6종	7	중앙창고
6	2018.11.12.	방폭담요 외 3종	4	중앙창고
7	2018.11.21.	개인제독킷트 외 60개	61	중앙창고
8	2018.11.28.	런닝머신	1	경비동
9	2018.12.31.	방폭가방 외 3종	4	중앙창고
10	2019.01.16.	화염효과감소장비 외 11종	12	국제선 출국장, 화물청사, 중앙창고
11	2019.09.10.	제초기(디스크모아)	1	장비고
12	2020.07.27.	TRACKER	1	중앙창고
13	2020.07.28.	TRACKER 외 1개	2	중앙창고
14	2020.09.04.	사다리	1	통신동
15	2021.03.15.	안내간판 외 19개	20	쓰레기집하장
16	2021.11.24.	프린터, 캐논, LBP3380K	1	중앙창고
17	2022.01.19.	무선전화송수신기 외 42종	43	통신현장
18	2022.01.24.	LED 55TV 외 14종	15	중앙창고
19	2022.01.26.	무정전전원장치 외 43종	44	중앙창고
합 계			234	

우리공사 「물품관리규정」 (2016. 1. 29. 규정 제228호로 전문 개정 이후의 것) 제26조 (반납) 제4절 불용 및 처분에 따르면 물품사용자는 사용 중인 물품이 사용할 필요가 없거나 사용할 수 없다고 판단될 경우 그 뜻을 물품운용장에게 보고하여야 하고, 물품운용장으로부터 반납 받은 물품에 대해서는 물품관리장은 본사 및 소속기관에 소요조회, 불용결정, 매각 또는 폐기, 증여 등을 결정하도록 하고 있으며, 「물품관리지침」 제28조(반납)에서는 물품을 반납받은 경우 물품관리장은 사실 여부를 확인하고 반납물품의 입고를 명령하여야 하고, 입고된 물품은 특별한 경우를 제외하고는 1년 이내에 관리전환, 증여, 매각, 폐기등의 방법으로 처분하도록 하고 있다.

그런데 청주공항에서는 물품운용장으로부터 반납받은 전자식교환기 외 233개의 물품이 감사일 현재까지 입고 기간이 1년이 초과하였음에도 처분되지 않고 청주공항 내 통신동, 장비고, 중앙창고 및 쓰레기 집하장 등 각종 현장에 방치되어 있다.

[관계부서 의견 및 판단] 청주공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사혁신실장은 반납 물품 처분 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 청주공항 운영부 5급갑 김민영
(현 홍보실 홍보부)

② 청주공항장은 ㉠ 보관중인 반납 물품을 조속히 처분 조치하시기 바라며,(시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

31

제 목 전기공사 시공기술자 배치 관리 소홀
관 계 부 서 청주공항
구 분 공사
내 용

청주공항에서는 노후화된 24R 진입등시스템(ALS)을 적기에 개량하여 항공기 안전운항을 확보하기 위해 ‘청주공항 24R 진입등시스템 개량 및 기타공사’를 【표1】 와 같이 시행하였다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)	계약상대자
청주공항 24R 진입등시스템 개량 및 기타공사	2020.11.27. ~ 2021.11.15.	1,226,791	광덕전력(주) 외 1개사

「전기공사업법」 (2020. 3. 24. 법률 제17091호로 전문 개정 이후의 것) 제16조 (전기공사의 시공관리) 및 같은 법 시행령(2020. 1. 16. 대통령령 제30256호로 전문 개정 이후의 것) 제12조(전기공사기술자의 시공관리 구분)의 별표 4에 따르면 전기 공사는 전기공사 규모에 따라 【표2】 와 같이 전기공사기술자를 배치하여 시공관리를 하여야 한다.

【표2】 전기공사기술자의 시공관리 구분

전기공사기술자의 구분	전기공사의 규모별 시공관리 구분
특급 전기공사기술자 또는 고급 전기공사기술자	모든 전기공사
중급 전기공사기술자	사용전압이 100,000V 이하인 전기공사
초급 전기공사기술자	사용전압이 1,000V 이하인 전기공사

그런데 청주공항에서는 위 사업이 항공등화시설 교체 및 개량에 따른 고압 (1,000V이상) 작업이 주된 공정으로 법령에 따라 중급이상의 전기공사기술자를 선임하여 사업을 시행하였어야 하나, 【표3】 과 같이 초급 전기시공기술자를 선임 하여 사업을 시행하였다.

【표3】 청주공항 24R 진입등시스템 개량 및 기타공사 시공기술자 선임 현황

공 사 명	성 명	자격종목 및 등급	선 임 기 간
청주공항 24R 진입등시스템 개량 및 기타공사	박영준	전기공사 초급	2020.11.27. ~ 2021.11.15.

[관계부서 의견 및 판단] 청주공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사혁신실장은 전기공사 기술자 배치 관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 청주공항 시설부 4급갑 김호중

(현 운영본부 공항운영실 자회사협력부 3급)

② 청주공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

32

제 목 구축물 내용연수 적용에 관한 사항
관 계 부 서 대구공항
구 분 회계
내 용

대구공항에서는 2020년 ~ 2021년 【표1】 과 같이 포장공사와 관련하여 준공된 사업 3건을 유형자산 중 구축물 계정을 사용하여 자산으로 계상하였다.

【표1】 대구공항 포장공사 관련 사업 현황

사 업 명	사업기간	준공일	사 업 내 용
주기장 확보 포장 및 기타공사	2019.06 ~ 2019.12	2020.01.	GSE도로 양방향 아스콘 포장도로 신설
대구공항 진입유도로 포장보수공사	2019.10 ~ 2019.12	2020.02.	콘크리트 포장 및 수축줄눈 보수
계류장 포장보수 및 기타공사	2021.10 ~ 2021.12	2021.12.	계류장 아스팔트포장 절삭보수

본사 재무회계부에서는 재무제표의 신뢰성 제고 및 내부통제 강화를 위해 기존 업무매뉴얼로 운영하던 KAC 회계·세무업무 매뉴얼 및 세무백서를 「계정과목별 회계세무처리 실무지침」 으로 지침화 하는 방침을 수립하여 본사 및 소속기관에 해당방침을 시달(경영관리실-164, 2021. 1. 8.) 하였으며, 「계정과목별 회계세무처리 실무지침」 별표1 1-13. 유형자산 중 공사의 감가상각 적용에는 【표2】 와 같이 구축물의 내용연수를 규정⁴⁰⁾하고 있어, 포장공사에 대한 내용연수는 10년,

40) 이는 공사가 세무관청(세무서)에 신고한 구축물 성격의 자산에 대한 내용연수로 자산에 내용연수를 잘못 적용하면 세무상 이연효과 상실 등 세무 리스크가 존재함

이외의 구축물 내용연수는 15년을 적용하도록 하고 있다.

【표2】 구축물의 내용연수

구 분	적용내용연수
• 활주로, 유도로, 계류장관련시설 • 하수도, 하수처리장, 주차장관련시설, 배수로, 조경시설	15년
• 활주로, 유도로, 계류장 포장 • 주차장, 구내도로 포장 등	10년

그런데 대구공항에서는 포장공사와 관련된 사업 3건에 대하여 【표3】 과 같이 내용연수를 10년으로 적용하여야 하나 15년으로 적용하도록 하였고, 이에 따라 감사일 현재까지 해당 자산의 감가상각 회계처리가 15년으로 적용되어 감가상각비 회계처리가 잘못 적용되고 있다.

【표3】 대구공항 구축물 내용연수 적용 현황

자산번호	자 산 명	취 득 일	취득금액	적용 사항		올바른 사항	
				내용연수	감가상각비(연간)	내용연수	감가상각비(연간)
12006827	주기장 확보 포장 및 기타공사	2020.01.28.	171백만원	15년	11백만원	10년	17백만원
12006829	대구공항 진입유도로 포장보수공사	2020.02.27.	373백만원	15년	25백만원	10년	37백만원
12006981	계류장 포장보수 및 기타공사	2021.12.31.	235백만원	15년	16백만원	10년	24백만원

[관계부서 의견 및 판단] 대구공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

대구공항장은 ㉠ 해당 구축물의 내용연수를 수정(15년 → 10년)하시기 바라며 (시정),

㉠ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보

33

제 목 상품권 관리에 관한 사항

관 계 부 서 대구공항

구 분 총무

내 용

대구공항에서는 2022년~2023년 상반기까지 연말 우수직원 포상 등 각종 행사 명목으로 【표】와 같이 총 1,470천 원의 상품권을 법인카드를 사용하여 구매·배부 하였다.

【표】 대구공항 2022년~2023년 상반기 상품권 구매·배부내역

구매일자	내역	구매금액	시스템 입력여부	수령증 사본 등 관련증빙 본사 제출여부
2022-05-20	항공보안위법사례 적발	50,000원	O	X
2022-07-15	항공보안 위법사례 포상	50,000원	O	X
2022-08-30	생일 상품권	20,000원	O	X
2022-09-23	항공보안위법사례 적발포상	150,000원	O	O
2022-12-03	우수 자원봉사자 포상(상품권)	200,000원	O	X
2022-12-03	생일 상품권 구매	20,000원	O	X
2022-12-09	항공보안위법사례 적발	50,000원	O	X
2022-12-22	연말 우수직원 포상	800,000원	O	X
2023-03-02	봉사자 생일축하 상품권	20,000원	O	X
2023-04-04	항공보안위법사례 적발포상	50,000원	O	X
2023-06-07	항공보안위법사례적발포상	20,000원	O	X
2023-06-08	자원봉사자 생일축하 상품권	40,000원	O	X
합 계		1,470,000원		

우리공사 「상품권관리지침」(2021. 11. 24. 지침 제510호로 전문 개정 이후의 것) 제11조(증빙관리)에서 부문총괄관리자(대구 운영부)는 상품권 수령증(별지 제1호 서식) 사본과 상품권 관리시스템에 입력한 상품권 구매 및 배부대장(별지 제2호 서식)을 취합하여 매월말 기준으로 익월 5일까지 본사 총괄관리자(재무회계부)에게 제출하여야 하고, 같은 규정 제12조(상품권 구매·사용내역 공개)에서 총괄관리자는 상품권 구매·사용내역을 매월 공사 홈페이지와 사내게시판에 공개하여 부적절한 상품권 사용을 방지하고 투명성을 제고하여야 한다.

그런데 대구공항에서는 2022년~2023년 상반기까지 총 12건의 상품권 구매 및 배부한 내역 중 1건을 제외한 11건에 대한 수령증 및 관련 대장을 익월 5일까지 본사 총괄관리자에게 제출하지 않았다⁴¹⁾.

[관계부서 의견 및 판단] 대구공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

대구공항장은 상품권 구매 및 배부 시 본사 총괄관리자에게 관련증빙(수령증 및 관련 대장) 제출 누락이 발생하지 않도록 하시기 바랍니다.(통보)

41) 다만 시스템에 입력이 되어 공사 홈페이지 및 사내 게시판에 공개한 내용에는 포함되어 있음

경 고 요 구

34

제 목 임대차계약 이행보증보험 관리 부적정
관 계 부 서 대구공항
구 분 임대
내 용

대구공항에서는 舊 청사 건물을 활용하여 조성한 호텔/웨딩컨벤션 시설과 관련하여 2014년에 동 시설 운영자로 재선정된 ‘호텔에어포트’(대표 서은수)와 【표1】 과 같이 임대차계약을 체결하였고 이후 지속적인 체납 발생에 따라 2019. 7. 2. 일자로 계약을 중도해지 하였다.

【표1】 호텔에어포트 임대차계약 내역

구 분	임차인	면 적	연간임대료('19년)	계약기간	비 고
웨딩컨벤션/호텔	호텔에어포트 (대표 서은수)	10,229.03㎡	538백만 원	2014.08.22.~2020.08.21. (2019.07.02. 중도해지)	창고, 주차장 등 포함

위 임대차계약과 관련하여, 대규모 임대시설 계약 종료 시 원상회복 관련 리스크를 최소화하고 계약 이행 담보력을 강화하기 위해 원상회복 비용에 대한 보증금을 추가로 징수하였고(이행보증보험증권으로 납부)⁴²⁾, 관련 보증금 내역은 【표2】 와 같다.

【표2】 호텔에어포트 원상회복비용 이행(지급)보증계약 내역

보험계약자	피보험자	보험기간	보증내용	보험가입금액	비고 (보험사)
호텔에어포트 서은수 외 1인	한국공항공사 (대구지사)	2014.08.22. ~ 2020.08.21.	임대차계약에 따른 시설물 원상회복 비용 지급보증	607백만 원	서울보증보험 주식회사

42) 「대구공항 여유시설(웨딩컨벤션 및 호텔) 원상회복 비용 확정 및 담보확보 계획」 (대구지사-5742, 2014. 8. 29.)

* 원상회복 비용(보험가입금액)은 원상복구 전문업체에 소요비용 등 건적 의뢰하여 산출

【표2】 이행보증보험 약관 제6조에 따르면 보험사(서울보증보험)는 보험계약자(호텔에어포트)가 보험증권에 기재된 계약에서 정한 채무를 이행하지 않음으로써 피보험자(한국공항공사)가 입은 손해를 보상한다고 되어 있고, 약관 제20조에 따라 피보험자인 公社가 행사하는 보험금청구권의 소멸시효는 보험사고 발생일(채무불이행이 확정된 날)로부터 3년으로 정하고 있다.

대구공항에서는 2019. 7. 2. 임대차계약 중도해지 이후 수차례 원상회복의 이행을 촉구하였으나 이를 결국 이행하지 않아 호텔에어포트로부터 임대시설 전체에 대한 ‘권리 포기 및 처분위임 동의서’를 청구하였으며(2019. 12. 26.), 이에 따라 계약해지 이후 2021년까지 公社 비용으로 시설물 원상회복을 시행한 내역은 【표3】 과 같다.

【표3】 호텔에어포트 시설물 원상회복 내역(公社 비용 집행내역)

구 분	내 용	소요비용 (천원)	비 고
2019년	간판, 쓰레기집하장 등 철거	4,430	대구지사-7564(2019.09.16.)
2020년	1,2층 기둥 및 천장 마감재 철거	9,880	대구공항-5880(2020.08.25.)
	지붕층 마감재(뽐칠) 철거	1,860	대구공항-6734(2020.09.28.)
2021년	사업장폐기물 처리	30,283	대구공항-4193(2021.06.24.)
합 계		46,453	

* 이후에는 터미널 리모델링(증축)공사⁴³⁾(’22.3.10.~감사일 현재 ’23.7.21. 까지)와 연계하여 시설물 철거 시행

보험금청구권의 소멸시효는 3년으로 민법 등에서 정하고 있는 일반적인 채권의 소멸시효(5~10년) 대비 비교적 짧은 기간으로, 만약 권리 행사에 있어 장기간이 소요될 것이 충분히 예상되는 경우라면 소멸시효의 중단⁴⁴⁾ 등을 통해 채권 실현에 문제가 없도록 적극적으로 조치해야 할 필요성이 있다.

그런데 대구공항에서는 2019년 계약 해지 이후 시설물 철거(원상회복) 작업이 여객 터미널 리모델링 일정과 연계하여 지연되는 과정에서 피보험자인 公社의 손해가

43) 항공수요 증가로 여객터미널 증축이 필요함에 따라 호텔에어포트 지역을 공항시설로 환원하는 시설개선사업 진행

44) 민법 제168조(소멸시효의 중단사유)에 따라 소멸시효는 청구, 압류·가압류·가처분, 또는 승인이 있으면 중단됨

【표3】과 같이 발생하여 보험금청구권을 (일부) 행사⁴⁵⁾ 할 수 있었음에도 불구하고 이를 행사하지 않은 채 2022. 8. 18. 일자에 이르러 보험사에게 보험금을 청구하였고, 보험사에서는 소멸시효 완성을 이유로 보험금 지급을 거절하였다.⁴⁶⁾

[관련부서 의견 및 판단] 대구공항에서는 ① 코로나로 인한 리모델링 설계용역 중단 및 이로 인한 리모델링 공사 착공지연, 이후 철거과정에서 다양한 변수 발생에 따른 공정 지연 등으로 청구기한에 임박하여 청구할 수밖에 없었고, ② 또한 유체동산 등 폐기물 처리비용은 계약 당시 원상회복 담보금액 산정내역에 포함되지 않았던 점(일반 임대보증금으로 처리하려고 하였음) 및 임차인이 원상회복비용 면제를 주장하는 상황에서 보험금 일부를 청구하더라도 지급될 가능성이 낮을 것이 예상되었던 점* 등에서 보험금 청구 실익이 크지 않은 상황이었다는 의견을 제시하였다.

* 보험약관 제18조 제4항에서 계약자가 보험금 청구의 부당함을 다투는 경우 보험금을 지급하지 않는다고 되어 있음

그러나 2020년도에 코로나로 인한 리모델링 설계 용역이 코로나로 지연되는 과정에서 착공이 당초보다 지연될 것은 명확한 상황이었고⁴⁷⁾, 또한 통상적으로 대규모 시설 리모델링 공사(2022. 3월 착공) 시 기존 시설물 철거와 신규 시설물 설치과업이 명확하게 구분되기는 물리적으로 어려운 부분으로, 임차인의 채무불이행 시점(보험사고 발생일)⁴⁸⁾과 리모델링 공사 착공 시점(2022. 3월)을 고려해볼 때 시설물 철거 기간이 지연될 수 있음을 감안하여 소멸시효 중단을 위해 보험금 일부 청구를 검토하였어야 했다고 판단된다.

한편, 원상회복의 대상이 되는 시설물은 임차인이 설치한 시설 전체를 의미하는 것으로, 임대차계약서 등에 집기류 등 폐기물 처리비용에 대한 담보를 달리 정함이 없는

45) 이 경우 보험사(채무자)가 보험금의 일부를 지급하는 것은 민법 제168조 제3호의 '승인'(채무자의 승인)에 해당

(시효 완성 전 채무 일부를 변제한 경우로 채무 승인으로서의 효력이 있어 시효중단 효과 발생 ; 대법 1996.1.23. 95다39854 등)

46) 다만 보험사에서 판단한 소멸시효 기산점(보험사고 발생일)에 대해 우리공사는 적정하지 않다고 판단하여 현재 보험사를 상대로 소송을 제기(2023.2.1.)한 상황

47) 이에 대구공항에서도 당초 리모델링 공사에 포함하여 시행하기로 했던 폐기물 처리를 별도 용역을 통해 시행(2021. 6월)

48) 이에 대해서는 현재 소송에서 다투고 있는 쟁점으로 구체적인 일자를 판단하기는 어려우나, 2019년 중 채무불이행이 확정된 것은 분명함(따라서 2022년도는 소멸시효(3년) 도래 연도에 해당)

이상 해당비용은 원상회복보증금이 담보하는 것으로 해석하는 것이 적정하며⁴⁹⁾, 또한 임대료 체납으로 계약을 해지한 시점에(2019. 7. 2.) 이미 체납액이 임대보증금을 초과하여 원상회복 비용 중 일부를 임대보증금으로 충당할 수도 없었던 상황이므로, 호텔 에어포트 임대차계약서 제7조(임대보증금) 제1항 및 제14조(임차물의 반환) 제2항에 따라⁵⁰⁾ 폐기물처리비용은 원상회복 보증금이 담보하는 원상회복 비용에 해당함이 명확하다.

또한, 임차인이 원상회복 비용 면제를 주장한다는 사실만으로 보험금 청구 시 보험사에서 약관 제18조 제4항에 따라 지급 거절할 것이 명확하다고 볼 수는 없고, 실제 지급을 거절한 사실도 없으므로 대구공항의 의견은 인정할 수 없다.

조치할 사항

① 인사혁신실장은 임대차계약 이행보증보험 관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 대구공항 운영부 4급갑 김준원

(현 운영본부 인사혁신실 인사부 3급)

② 대구공항장은 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

49) 2014년도에 보증금액 확정을 위해 원상회복 소요비용을 산정한 시점은 신규 운영자(호텔에어포트)의 시설물 설치도 이루어지기 전으로, 실제 2021년도에 집행한 폐기물 처리비용이 반영될 수도 없음

50) 임차인이 재산을 원상회복하지 않는 경우 공사는 이를 임의로 처분할 수 있는바 시설물 처분 비용은 제7조의 임대보증금으로 충당할 수 있고(제14조 제2항), 이 경우 임대보증금에는 원상회복 보증금이 포함되는 것으로 명시하고 있음(제7조 제1항)

주 의 · 시 정 요 구

35

제 목 광고물 입찰·계약조건 이행 관리 소홀
관 계 부 서 대구공항
구 분 임대
내 용

대구공항에서는 2019년도에 광고물 운영자 선정계획을 수립하여 입찰을 시행하였고 낙찰자인 화성이엔에이(주)와 【표1】 과 같이 임대차계약을 체결하였다.

【표1】 대구공항 광고물 임대차계약 체결현황

구 분	임차인	면 적	임대료	계 약 기 간	비 고
광고물 (여객청사 1,2층)	화성이엔에이(주)	253.35㎡	557백만 원	2020.01.23.~ 2025.01.22.	라이트박스 / TV / 캐로셀 ·보안검색바구니 랩핑광고

위 계약 관련 당시 운영자 선정계획(대구지사-11112, 2019. 12. 24.)에 따르면 물품 관리 효율성 제고 및 광고효과 증대를 위해 ‘보안검색바구니’를 광고매체로 신규 도입하였고, 이에 따라 임차인이 보안검색 바구니를 납품하고 정기적으로 교체하는 것을 입찰조건으로 정하였는바 구체적인 내용은 【표2】 와 같다.

【표2】 보안검색바구니 바닥광고 관련 입찰조건 (2019-8호 현장설명서 p.9)

- 나. 매체별 세부 운영기준
- 보안검색 바구니 바닥광고
 - 낙찰자는 보안검색 바구니(100EA)를 제공하고 6개월마다 교체하여야 하며, 물품 파손이 발생할 경우 즉시 교체하여야 합니다.
 - 물품(바구니) 규격 및 소재 등은 공사와 반드시 협의하여 결정하여야 합니다.
 - 公社 필요시 협의 후 보안검색 바구니 수량 증가가 가능하며, 추가 임대료는 면적당 임대료 단가를 적용하여 산정합니다.

그런데 대구공항에서 낙찰자(現 임차인)로부터 제출받은 임차신청서에는 【표2】와 관련한 사업계획⁵¹⁾ 등이 누락되어 있고, 이후 감사일 현재까지도 상기 계약조건에 대한 검토나 협의내용을 확인할 수 있는 자료가 미흡하여 계약조건 이행 여부를 확인할 수 없는⁵²⁾ 등 입찰·계약 조건 이행 관리를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] 대구공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사혁신실장은 상업시설 입찰·계약 조건 이행 관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 대구공항 운영부 4급갑 윤가영

② 대구공항장은 ㉠ 광고물 입찰 당시 제시한 계약조건에 대해 잔여 계약기간 등을 고려하여 적정하게 이행될 수 있도록 재검토하여 계약서 등에 반영하시기 바라며, (시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

51) 임차신청서 제출 시 사업계획서를 제출하도록 되어 있음(현장설명서 p.6)

52) 임차인이 최초 계약 시점에(2020. 2. 3.) 보안검색바구니를 자체적으로 구매한 것으로 확인되는 영수증(462천 원)은 별도로 확인했으나, 公社와 규격·수량 등을 협의한 내용이나 납품과 관련한 문서 등 공식적인 기록은 없음

주 의 요 구

36

제 목 가설공사비 원가계산서 계상 오류
관 계 부 서 대구공항
구 분 공사
내 용

대구공항에서는 2021년 여객터미널의 노후화된 엘리베이터 교체를 위해 ‘대구공항 엘리베이터 교체 부대시설공사’를 【표1】 과 같이 시행하였다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)	계약상대자
대구공항 엘리베이터 교체 부대시설공사	2021.11.18. ~ 2021.12.24.	43,594	(주)양지종합건설

「(계약예규) 예정가격작성기준」(2021. 3. 28. 기획재정부계약예규 제534호로 전문 개정 시행 이후의 것) 제15조(공사원가)에 의하면 공사원가는 공사시공과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액으로 정의하고 있으며, 제17조(재료비)에서는 공사 목적물의 실체를 형성하는 것은 아니나 비계, 거푸집, 동바리 등 동 시공을 위하여 필요한 가설재(이하 ‘직접가설’이라 함)는 간접재료비로 계상하도록 하고 있고, 제19조(경비)에서는 공사목적물의 실체를 형성하는 것은 아니나 현장사무소, 창고, 식당, 숙소, 화장실 등 동 시공을 위하여 필요한 가설물의 설치에 소요되는 비용(재료비 및 노무비 포함, 이하 ‘공통가설’이라 함)은 경비로 계상하도록 하고 있다.

위 기준대로 공사 예정가격 작성 시 공통가설공사(재료비 및 노무비 포함)를 경비로 계상할 경우 재료비와 노무비에 연동되는 각종 보험료 등 경비에 산입되지 않으므로 재료비 및 노무비로 계상(직접가설공사 계상 방식)하는 것보다 공사 금액이 낮게 산출된다.

그런데 위 공사의 산출내역서를 확인한 결과 예정가격 작성 시 가설공사비를 직접가설공사비와 공통가설공사비로 분리하고 공통가설공사비는 경비로 원가계산서에 반영하였어야 하나, 【표2】와 같이 공통가설공사 항목 또한 직접가설공사 항목과 같이 재료비 및 노무비에 계상하여 공사비가 증가하는 결과를 초래하였다.⁵³⁾

【표2】 가설공사비 계상 현황

0101 가설공사	단위	수량	재료비(원)	노무비(원)	경비(원)	합계(원)	비 고
공사용 가림막 설치	㎡	69	920,477	470,741	9,410	1,400,628	공통가설
강관조립 이동식말비계	㎡	29	681,466	338,054	-	1,019,520	직접가설
건축물보양	㎡	40	198,000	23,116	-	221,116	직접가설
공사안내판	개소	4	400,000	-	-	400,000	공통가설
공사안내스티커	m	17	340,000	-	-	340,000	공통가설
건축물현장정리	㎡	99	5,999	120,146	-	126,145	직접가설
보통합판	매	18	622,800	-	-	622,800	직접가설
PE펜스	개	40	640,000	-	-	640,000	공통가설
합 계			3,808,742	952,057	9,410	4,770,209	

53) 위 공사의 예정가격 기준 약 13만원 공사비 상승

[관계부서 의견 및 판단] 대구공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사혁신실장은 공사 원가계산서에 가설공사비를 적정하게 계상하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 대구공항 시설부 4급갑 박성찬
(현 포항경주공항 3급)

② 대구공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

37

제 목 현장 여건에 따른 리모델링 공사 변경에 관한 사항
관 계 부 서 대구공항
구 분 공사
내 용

대구공항에서는 항공수요 대비 포화된 터미널의 여객처리능력 확대를 위해 2022년부터 ‘대구공항 여객터미널 증축 및 리모델링 공사’를 【표1】 과 같이 시행하고 있다.

【표1】 공사 시행 현황



공 사 명	공 사 기 간	계약금액(백만원)	계약상대자
대구공항 여객터미널 증축 및 리모델링 공사	2022.03.10. ~ 2024.04.27.	20,619	성일건설(주)

위 공사는 기존 공항호텔이 사용하던 지역을 국내선 여객터미널로 환원하고 현 여객터미널을 국내·국제선에서 국제선 전용으로 변경하는 공사로서, 감사일 현재 기존 공항호텔 지역을 국내선 여객터미널로 리모델링하는 공사가 진행 중이며, 마감재 등 기존 시설물 철거가 완료되고 신규 내·외부 인테리어 시공과 각종 보수·보강공사가 이루어지고 있다.

그런데 감사기간 중 설계도서에 반영된 구조보강이 필요한 16개소 지역의 공사 현장을 확인한 결과 【표2】 의 지하 1층 및 지상 1층에 신설되는 계단실의 벽체가 설계도서에는 기존 조적⁵⁴⁾과 콘크리트가 혼합된 벽체로서 내진성능 향상을

위해 철거 후 콘크리트 옹벽을 설치하는 것으로 계획되어 있으나 현장 확인 시 해당 벽체는 조적없이 콘크리트만으로 시공된 벽체인 것으로 나타났고, 이에 내진 성능평가 보고서 등 구조검토 자료를 확인한 결과 해당 구역 지상 2층 벽체는 보강이 필요하나 같은 위치 지하부 지상 1층 및 지하 1층 벽체는 보강 부위에 해당되지 않는 것으로 되어 있어 시공이 불필요한 사항이 공사 설계도서에 반영되어 있으므로 공사 범위에서 제외할 필요가 있다.

【표2】 관련 도면 및 사진

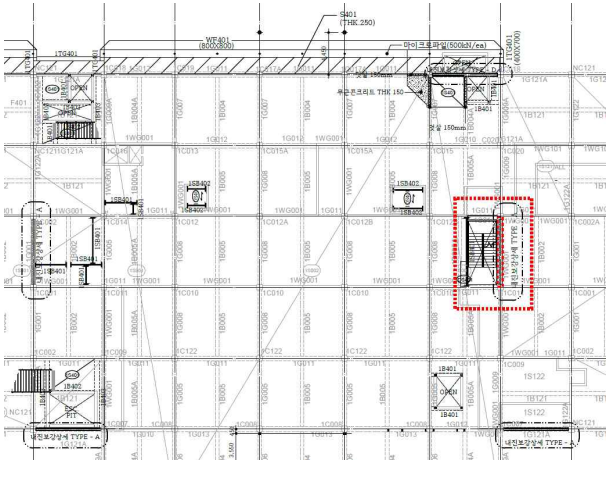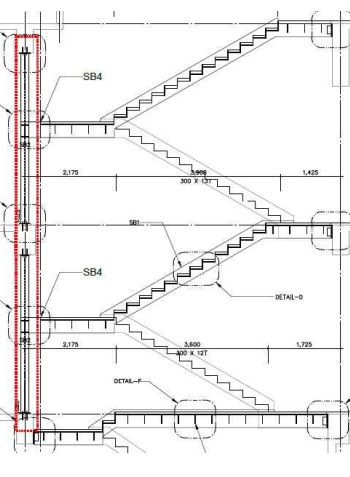		
해당구간 위치도(평면)	벽체 단면도 (지하1층~지상1층)	벽체 사진

[관계부서 의견 및 판단] 대구공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

대구공항장은 ‘대구공항 여객터미널 증축 및 리모델링 공사’에 불필요하게 반영되어 있는 벽체 철거 및 신설 내용이 공사 범위에서 제외될 수 있도록 설계 변경 등을 통해 계약금액을 감액(19,758천 원)하시기 바랍니다.(시정)

54) 벽돌, 블록 등 재료를 사용해서 쌓은 것

주 의 요 구

38

제 목 물품공급 및 기술지원 협약 체결 절차 미준수

관 계 부 서 대구공항, 울산공항

구 분 물품

내 용

울산공항 및 대구공항에서는 각각 2021년 ‘울산공항 운항정보안내시스템 (FIDS) 구매설치’, 2023년 ‘대구공항 광대역네트워크⁵⁵⁾ 기술지원 용역’을 시행하면서 각 시스템의 안정적인 운영 및 물품공급을 지원을 받기 위해 【표】와 같이 물품공급·기술지원 협약서를 제조사 또는 공급사와 체결 후 시행하였다.

【표】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간 (계약상대자)	계약금액 (천원)	물품공급 또는 기술지원 협약	
			제조사 또는 공급사	협약금액(천원)
울산공항 운항정보안내시스템 (FIDS) 구매설치	2021.06.23.~2021.11.20. (제일정보통신(주))	438,710	에이에이씨케이(주)	63,761
2023년 대구공항 광대역네트워크 유지보수 기술지원 용역	2023.03.22.~2023.12.31. (주아워스)	41,314	시스코시스템즈 코리아	15,400
			지니언스(주)	7,370
			(주)와치텍	7,150
			(주)안랩	1,870
			(주)코소시스솔루션	6,380
			에스지앤(주)	3,300

55) 광대역네트워크(시설망) : 공항통신시설을 하나의 네트워크에 수용하여 감시·운용하는 종합통신망으로, 네트워크 스위치, 네트워크 접근제어시스템, 네트워크 통합 관리시스템, 매체제어 시스템 등으로 구성

우리공사 「계약업무처리지침」(2020. 11. 2. 지침 제440호로 전문 개정 시행 이후의 것) 제9조 제2항에 따르면 특수한 성능 또는 품질이 요구되는 물품구매를 발주하고자 하는 경우에는 해당 물품의 공급 또는 기술지원에 대한 협약을 체결하기 전에 「계약심의위원회 운영지침」(개정 2020. 11. 2 지침 제439호로 전문 개정 시행 이후의 것) 제13조 제1항을 준용한 심의위원회를 구성하여, 요구되는 성능 또는 품질의 적정성과 협약내용의 적합성 등을 심의하여 공정하게 선정하도록 하고 있다.

그런데 대구공항 및 울산공항에서는 위 사업을 진행하면서 물품공급 또는 기술지원 협약을 체결하기 전에 관련 지침에 따라 계약심의 실무위원회를 구성하여 협약내용의 적합성 등을 심의 후 협약을 체결하여야 하나, 해당 절차 없이 사업을 시행하였다.

[관계부서 의견 및 판단] 대구공항 및 울산공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사혁신실장은 물품공급 또는 기술지원 협약 체결 절차를 준수하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 대구공항 시설부 4급 최우인
울산공항 시설부 3급 천성권

② 대구공항장 및 울산공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정

39

제 목 항공등화시설 정기점검결과 검토책임자 지정에 관한 사항
관 계 부 서 대구공항
구 분 시설
내 용

대구공항에서는 항공기의 조종사에게 이·착륙에 관한 비행정보를 시각적으로 제공하는 항공등화시설을 【표】와 같이 운영하고 있다.

【표】 대구공항 항공등화시설 현황

시 설 명	설치위치	수 량	비 고
진입등 시스템	13R	1식	남부공항서비스 (자회사) 유지보수 업무 수행
접지구역등	31L	54등	
활주로 중심선등 및 선회등	주활주로	67등/9등	
유도로 및 유도로 안내등	F1 유도로	61등/4면	
계류장조명 및 주기장식별 표시등	계류장	11기/8면	

2022. 06. 21. 제정된 「항공등화 설치 및 관리기준⁵⁶⁾」 제104조(정기점검결과
의 검토)에 따르면 항공등화시설 등의 관리자는 시설별 주간점검 이상의 정
기점검 이행사항을 검토하기 위한 책임자를 지정하여 매 분기마다 정기점검완
료와 누락여부를 확인하도록 하고 있다.

그런데 대구공항에서는 항공등화시설 정기점검 검토책임자를 자회사 직원

56) 항공등화 설치 및 관리기준 : 국토교통부에서 항공등화 설치 및 관리와 관련하여 국내·외 정책 변경 사항을 적기
개정하고 공항 안전 정책의 효율성 제고를 위해 항공등화 관련 규정 및 기준을 통·폐합하여 제정함

으로 지정하여 자회사에서 제출하는 월별 추진실적 및 계획을 위탁관리자가 확인하고 있는 실정으로, 관련 기준에 따라 항공등화시설의 관리자로서 정기점검결과 검토책임자를 공사직원으로 변경하여 시설을 운용할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] 대구공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

대구공항장은 항공등화시설의 관리자로서 정기점검 이행사항을 검토하기 위한 책임자를 공사직원으로 변경 지정하여 시설을 관리하시기 바랍니다.(시정)

주 의 요 구

40

제 목 임차보증금 미회수 사택 조치 소홀
관 계 부 서 울산공항
구 분 총무
내 용

울산공항은 직원들의 주거안정 및 근무여건 향상을 위해 「사택운영기준」(인사혁신실-618, 2023. 1. 20.)에 의거 울산공항 직원에 대한 사택 지원업무를 수행하고 있으며, 이 중 임차사택은 기준에 근거하여 일정금액을 지원하고 있다.

「사택운영기준」 ‘4. 사택 관리기준’의 ‘다. 기타사항’에서는 임차사택의 임대인으로부터 임차보증금 미회수 시 시기별 조치 절차를 【표1】 과 같이 정하고 있다.

【표1】 임차보증금 미회수 시 조치 절차

구 분	조 치 내 용
계약종료 후, 미회수 2주 이내	내용증명우편 발송
계약종료 후, 미회수 1개월 이내	내용증명우편 재발송
계약종료 후, 미회수 3개월 이내	임의경매 신청 (단, 임대인으로부터 1개월 이내의 기한을 정한 보증금 반환 확약서를 받은 경우 그 기한까지 경매신청을 유보할 수 있음)

그런데 울산공항에서는 2023년 3월 31일부로 임대차계약이 종료된 임차보증금 미회수 사택에 대한 단계별 조치를 【표2】 와 같이 기준 대비 지연 이행하였다.

【표2】 임차보증금 미회수 사태 관련 조치 경과

구 분	조치기한	조치일자	관련근거	비 고
내용증명우편 발송	2023.04.14.	2023.04.28.	울산공항-4061	-
내용증명우편 재발송	2023.04.30.	2023.05.12.	울산공항-4579	-
임의경매 신청	2023.06.30.	2023.07.11.	울산공항-6629	자문결과에 따라 임의경매 신청 보류

[관계부서 의견 및 판단] 울산공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사혁신실장은 임차보증금 미회수 사태 관련 조치를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 울산공항 운영부 4급 변경락

② 울산공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

41

제 목	임대시설 보증금 징수 및 관리에 관한 사항
관 계 부 서	울산공항
구 분	임대
내 용	

울산공항에서는 「재산관리규정」(2021. 5. 24. 규정 제345호로 전문 개정 이후의 것) 제4장(임대)에 의거 울산공항 내 업무시설과 상업시설에 대한 임대업무를 수행하고 있다.

가. 업무시설 임대보증금 징수에 관한 사항

「재산관리규정」 제20조(임대보증금) 제4항에서는 ‘① 국가기관 또는 공공단체, ② 공공기관의 운영에 관한 법률에서 정한 공공기관, ③ 특별법에 따라 설립된 법인, ④ 항공사업법에 따른 항공운송사업자·항공기사용사업자·항공기취급업자·항공기정비업자 중 별도로 정하는 기준을 충족하는 자’에 대해서만 보증금 지급확약서를 제출받아 임대보증금 납부를 면제할 수 있도록 하고 있다.

그런데 울산공항에서는 【표1】과 같이 임대보증금 면제 대상에 해당되지 않는 임차인과의 임대차계약 체결 시 임대보증금을 징수하지 않고 지급확약서 징구로 대체한 것으로 확인되었다.

【표1】 임대보증금 면제 오적용 현황

임 차 인	면 적	계약기간	2023년 연간 임대료	면제 임대보증금
(주)에어미디어	10.00㎡	2022.01.01. ~ 2023.12.31.	2,974,540원	2,339,370원
케이티링커스(주)	0.67㎡		22,880원	18,000원

나. 상업시설 임대보증금 조정에 관한 사항

2021년 (주)코리아세븐과 울산공항이 체결한 편의점 임대차계약서 제7조(임대보증금) 제6항에 따르면 매 회계연도별 매출액 확정에 따라 정산된 임대료가 최초 연도 대비 12% 이상 증감한 경우 그 증감률에 따라 임대보증금을 조정하도록 하고 있다.

그런데 울산공항에서는 【표2】와 같이 최초 계약체결 시 임대보증금 산출 기준 임대료 대비 2022년 연간 임대료가 12% 이상 증가하였음에도 감사일 현재까지 해당 계약에 대한 임대보증금을 조정하지 않고 있다.

【표2】 울산공항 편의점 연간임대료 증가율

임 차 인	임대보증금 산출 기준 임대료	2022년 연간 임대료	증가율
(주)코리아세븐	33,558,000원	37,910,180원	12.97%

[관계부서 의견 및 판단] 울산공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

울산공항장은 지급확약서 징구로 대체한 업무시설의 임대보증금(2,357천 원)을 징수하시고, 임대보증금 조정대상 상업시설에 대해서는 보증금(3,590천 원)을 증액 조치하시기 바랍니다.(시정)

시 정 요 구

42

제 목	여객용 카트 자산관리에 관한 사항
관 계 부 서	울산공항
구 분	재산
내 용	

울산공항에서는 여객들의 편리한 수하물 운반 및 공항 이용을 위해 ‘전국공항 여객용 카트 제조구매계획(운영보안실-6, 2015. 1. 2.)’에 따라 여객용 카트 90대를 2015년 8월에 이관받아 관리·운영하고 있다.

우리공사 「물품관리규정」(2016. 1. 29 규정 제228호로 전문 개정 이후의 것) 제 46조(망실 또는 훼손의 보고) 및 ‘여객용 카트 망실 처리기준(운영지원실-2684, 2017. 3. 31.)’에 의거 연간 용인분실률(3%) 이하의 카트 분실수량에 대해서는 손·망실이 아닌 재물조정 대상에 준하여 처리하도록 하고 있으며, 제42조(재물 조정)에 따르면 장부수량과 실제수량의 차이가 발생한 경우 장부의 현재 수량 및 장부가액을 조정하도록 하고 있다.

그런데 울산공항에서는 【표】와 같이 카트 수량이 87대로 최초수량 대비 3대가 분실된 것을 인지하였음에도 감사일 현재까지 자산 장부에 이를 반영하지 않고 있다.

【표】 울산공항 여객용 카트 분실 현황

관련근거	기존 대수	분실 대수	분실률	처리방법
울산지사-3491(2017.04.26.)	90대	2대	2.2%	재물조정
울산지사-5727(2018.06.29.)	88대	1대	1.1%	

[관계부서 의견 및 판단] 울산공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

울산공항장은 여객용 카트 수량 감소분을 재산관리규정과 본사 방침에 의거 자산장부에 반영하시기 바랍니다. (시정)

적극행정면책

43

제 목 예산집행 절차 준수 소홀

관 계 부 서 울산공항

구 분 예산

내 용

울산공항에서는 2022. 8. 21. 계류장 점검결과 포장결함이 발생되어 추가파손 방지 및 항공기안전운항 확보를 위해 【표1】 과 같이 포장보수를 시행하였다.

【표1】 주기장#2 포장보수 내역

사 유	보수일자	보수위치	소요예산
노후로 인한 포장균열 및 침하	2022.08.26.	1개소(주기장 #2 후미)	7,520,000원

우리공사 「예산운용지침」 (2022. 6. 22. 지침 제 555호 제정 이후의 것, 이하 같음) 제13조(예산집행) 제1항에서는 예산은 연간예산의 범위를 초과하여 집행할 수 없도록 하고 있고, 제14조(예산의 확인 및 통제) 제1항 및 제2항에서는 부문 예산관리자는 예산집행의 효율적 관리를 위해 예산집행에 대한 확인은 구매 또는 공사의 제조 시행결의 및 지출원인행위 결의 시 확인하도록 하고 있다.

그런데 울산공항에서는 「예산운용지침」 에 따라 사용가능 예산 등을 확인하고 그 범위내에서 지출원인행위 결의 후 포장보수를 시행하였어야 하나, 【표2】 와 같이 잔여예산(시설관리유지비-경상경비)이 부족함에도 시행계획을 수립하여 포장보수를 실시하였다.

* 보수완료(2022.8.26), 예산 확보 및 대금지급(2022.10.19)

【표2】 시행계획 수립 시 예산현황

구 분	가용예산	소요예산	부족예산
시설관리유지비	3,300,000원	7,520,000원	△4,220,000원

이에 따라 예산집행 절차를 준수하지 않은 관련자에게는 ‘주의’ 처분을 해야 하나 「적극행정면책 등 감사소명 제도의 운영에 관한 지침」에 따라 소명자료를 검토한 결과 적극행정면책 요건에 해당하므로 면책한다.

[적극행정면책 결정]

적극행정 면책의 적용기준은 해당업무가 공공의 이익을 위한 업무에 해당하여야 하고, 감사를 받는 자가 대상 업무를 적극적으로 처리하여야 하며, 행위의 고의 또는 중대한 과실이 없어야 한다.

- 본 건은 포장보수 점검결과 주기장 내 파손사항이 발견되어 항공기 안전운항 확보를 목적으로 긴급 포장보수를 실시한 사항으로 이는 공익을 위한 업무 처리에 해당한다.
- 업무 담당자는 긴급 포장보수계획 수립 시 포장보수를 위한 예산이 부족함을 인지하였으나, 포장파손 지역이 항공기 이동동선 지역으로 항공기 안전운항을 위해 신속한 포장보수가 필요하였던 점을 고려하여 예산 확보 전 先 보수 조치를 하는 등 적극적으로 업무를 처리하였다.
- 先 보수 조치 이후 추가 예산 확보 절차 이행을 통하여 대금을 지급하는 등 공익성, 긴급성을 이유로 지침 상 명시된 절차를 준수하지 못한 사항으로 고의 또는 중대한 과실의 내용은 확인되지 않았다.

시 정 요 구

44

제 목 자산 회계처리에 관한 사항

관 계 부 서 울산공항

구 분 회계

내 용

울산공항에서는 【표1】 과 같이 공항개발사업 준공 이후 국유재산 무상사용허가 확보⁵⁷⁾를 통해 관련 자산들을 공항 운영에 활용하고 있다.

【표1】 공항개발사업 준공 후 사용허가 현황

(단위 : 천원, VAT포함)

재 산 명	구 분	수량	취득금액	허가기간
울산 경비과학화시설(적외선 감지기) 구매설치	공작물	1식	150,210	40년 (2020.11.14 ~ 2060.11.13)
울산 비상용송수신기 구매설치	공작물	1식	48,769	40년 (2021.01.19 ~ 2061.01.18)

「계정과목별 회계세무처리 실무지침」 (지침 제459호, 2021. 1. 8. 제정 시행)⁵⁸⁾ 별표 1에서는 사용수익기부자산은 공항개발사업 추진 시 소유권을 국가로 이전시킬 것을 조건으로 승인되어 공사에서 준공 시 국가귀속하고 사용수익권리를 획득한 자산이라고 명시하고 있고, 「고정자산 회계처리지침」 별표 1에서는 사용수익기부자산의 경제적 내용연수는 사용수익기간으로 한다고 정하고 있다.

그런데 울산공항에서는 국가귀속 후 사용허가를 확보한 자산에 대한 회계처리 시

57) 부산지방항공청 관리국-623(2021.02.01.) 국가귀속 및 국유재산 무상사용허가 알림(울산공항 비상용송수신기 구매설치)
부산지방항공청 관리국-640(2021.02.01.) 국가귀속 및 국유재산 무상사용허가 알림(울산공항 경비과학화시설 구매설치)

58) 계정과목별 회계세무처리 실무지침 제정(2021. 1. 8.) 이전에는 'KAC 회계·세무업무 매뉴얼 및 세무백서'로 시행

【표2】와 같이 사용수익기부자산이 아닌 기타유형자산으로 인식하였고, 감가상각 적용을 위한 내용연수를 사용허가 기간(40년)이 아닌 다른 기간(4년/8년/15년)으로 잘못 적용하고 있다.

【표2】 사용수익기부자산 회계처리 현황

(단위 : 천원, VAT별도)

현재 회계처리				올바른 회계처리			
	자산내역	자산가액	내용연수	계정	자산내역	자산가액	내용연수
기타 유형자산	CCTV카메라	24,596	4년	사용수익 기부자산	경비과학화시설	136,568	40년
기타 유형자산	경비과학화시설	111,972	8년				
사용수익 기부자산	비상용송수신기	44,381	15년	사용수익 기부자산	비상용송수신기	44,381	40년

[관계부서 의견 및 판단] 울산공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

울산공항장은 국가귀속 후 사용허가를 확보한 자산에 대하여 사용수익기부자산으로 인식하고, 사용허가 기간을 고려한 내용연수를 적용하시기 바랍니다.(시정)

시 정 요 구

45

제 목 건설공사 보험료 계상에 관한 사항
관 계 부 서 울산공항
구 분 공사
내 용

울산공항에서는 2023년 조정시설의 관리 및 보수를 위하여 【표1】 과 같이 ‘울산공항 조정시설 유지관리공사’를 시행 중에 있다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)	계약상대자
울산공항 조정시설 유지관리공사	2023.04.24. ~ 2023.11.17.	87,711	(주)큰덕조경

「건설산업기본법」(법률 제18823호, 2022. 8. 4. 개정 시행) 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙) 시행령 제26조의2(보험료 등의 비용 명시 및 정산) 제1항에 따르면 건설공사 도급계약의 당사자는 국민연금보험료, 건강보험료, 노인장기요양 보험료(이하 ‘보험료 등’이라 함) 등 그 건설공사와 관련하여 건설사업자가 의무적으로 부담하여야 하는 비용의 금액인 보험료 등의 비용을 도급금액 산출내역서에 명시하여야 하며, 「공사계약일반조건」(2022. 3. 14. 개정 시행) 제40조의2(보험료 등의 사후정산)에 따라 대가지급시 「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」에 의거해 보험료 등을 정산하도록 하고 있다.

그런데 울산공항에서는 녹지 관리의 적정성 확보를 위하여 식초작업을 증가

하는 설계변경에 의한 계약금액 조정(10,147천 원 증액, 2023. 6. 12.)을 시행하면서 건설사업자가 의무적으로 부담하여야 하고 준공 시 정산하여야 하는 보험료 등을 공사기간이 5개월 가량 남았음에도 불구하고 【표2】와 같이 제외하고 변경 계약을 체결한 것으로 확인되었다.

【표2】 공사금액 보험료 반영 현황

구 분	계약 산출내역서(원)	설계변경 산출내역서(원)
건강보험료	1,477,203	0
연금보험료	1,875,151	0
노인장기요양보험료	189,229	0
소 계	3,541,583	0

[관계부서 의견 및 판단] 울산공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

울산공항장은 ‘조경시설 유지관리공사’ 설계변경 시 제외된 보험료를 계상하여 계약금액을 조정하시기 바랍니다.(시정)

주 의 요 구

46

제 목 공사 건설기술인 선임 업무 소홀
관 계 부 서 울산공항
구 분 공사
내 용

울산공항에서는 2021년 노후 오배수관 및 정화조 시설의 교체를 위하여 ‘울산공항 오배수관 교체 및 기타공사’를 【표1】 과 같이 시행하였다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)	계약상대자
울산공항 오배수관 교체 및 기타공사	2021.06.28. ~ 2021.10.25.	423,234	해원산업 주식회사

「건설산업기본법」(2021. 6. 17. 법률 제17939호로 전문 개정 시행 이후의 것) 제40조(건설기술인의 배치) 및 시행령(2021. 4. 6. 대통령령 제31608호로 전문 개정 시행 이후의 것) 제35조(건설기술인의 현장배치 기준 등)에 따르면 건설공사 현장에 배치하여야 하는 건설기술인은 해당 공사의 공종에 상응하는 건설기술인으로서 【표2】의 공사예정금액의 규모별 건설기술인 배치기준에 따라 건설기술인을 배치하도록 하고 있으며, 공사예정금액이 1억원 이상 5억원 미만의 공사인 경우에는 해당 업종에 관한 별표 2에 따른 등록기준 중 【표3】의 기술능력에 해당하는 사람을 배치하도록 하고 있다.

【표2】 공사예정금액의 규모별 건설기술인 배치기준

공사예정금액의 규모	건설기술인의 배치기준
30억원 미만	1. 산업기사 이상 자격취득자로서 해당 직무분야에 3년 이상 실무에 종사한 사람 2. 「건설기술 진흥법」에 따른 건설기술인 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람 가. 해당 직무분야의 중급기술인 이상인 사람 나. 해당 직무분야의 초급기술인으로서 해당 공사와 같은 종류의 공사현장에 배치되어 시공관리업무에 3년 이상 종사한 사람
비고	
1. “해당 직무분야”란 「국가기술자격법」 제2조 제3호에 따른 국가기술자격의 직무분야 중 직무분야 ⁵⁹⁾ 또는 「건설기술 진흥법」 별표 1에 따른 직무분야 ⁶⁰⁾ 를 말한다. 5. 공사예정금액이 5억원 미만의 공사인 경우에는 해당 업종에 관한 별표 2에 따른 등록기준 중 기술능력에 해당하는 사람으로서 해당 직무분야에서 3년 이상 종사한 사람을 배치할 수 있다.	

【표3】 건설업의 등록기준

건설업종	기 술 능 력
기계설비공사업	「건설기술 진흥법」에 따른 기계·건축 분야 초급 이상의 건설기술인 또는 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자 중 2명 이상

그런데 울산공항에서는 위 공사의 건설기술인을 국가기술자격증 및 건강보험자격득실확인서에 의하여 【표2】의 ‘해당 업종에 관한 따른 등록기준 중 기술능력에 해당하는 사람으로서 해당 직무분야에서 3년 이상 종사한 사람’에 해당되는 것으로 보아 건설기술인으로 배치하였으나, 【표4】와 같이 해당 업종이 아닌 경력이 포함되어 있으며 이를 제외 시 현장대리인의 배치 기준에 부합하지 않는 것으로 확인되었다.

59) 국가기술자격의 직무분야 중 중직무분야 : 건축, 기계제작, 기계장비·설치 등

60) 「건설기술 진흥법」 별표 1에 따른 직무분야 : 공조냉동 및 설비, 건설기계, 용접, 승강기, 일반기계, 건축구조, 건축기계설비, 건축시공, 실내건축, 건축품질관리, 건축계획·설계

【표4】 건설기술인 자격 및 경력 현황

구 분	업 종	건강보험 자격 취득일 및 상실일	비 고
경 력	기계공사	2016.01.01. ~ 2016.12.16. (351일)	기계공사 (590일)
	기계공사	2017.11.01. ~ 2018.04.01. (152일)	
	기계공사	2018.08.06. ~ 2018.09.01. (27일)	
	기계공사	2019.01.01. ~ 2019.03.01. (60일)	
	소방공사	2019.02.25. ~ 2021.04.01. (767일)	소방공사 (767일)
자격증		특수용접기능사 (발급 년월일 : 2017.12.26.)	

[관계부서 의견 및 판단] 울산공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사혁신실장은 건설기술인 배치 기준에 부합하지 않는 기술인을 선임한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 울산공항 시설부 5급갑 구모수(퇴직)

② 울산공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

47

제 목 공사 설계변경 시 원가계산서 간접비 산정 오류
관 계 부 서 울산공항
구 분 공사
내 용

울산공항에서는 2021년 노후 가로등 시설물 교체를 통한 에너지 절감 및 공항 이용 편의 도모를 위해 ‘울산공항 가로등 설비 교체 및 기타 전기공사’를 【표1】과 같이 시행·완료하였다.

【표1】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)	계약상대자
울산공항 가로등설비 교체 및 기타 전기공사	2021.05.06.~ 2021.12.07.	361,273	한성전력 주식회사

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(2021. 2. 17. 대통령령 제 31448호로 전문 개정 시행 이후의 것)제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 및 「공사계약일반조건」(2021. 3. 12. 전문 개정 이후의 것) 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 설계변경 시 계약금액의 증감분에 대한 간접노무비, 보험료 및 산업안전보건관리비 등의 승율비용과 일반관리비 및 이윤은 산출내역서상의 간접노무비율, 산재보험료율 및 산업안전보건관리비율 등의 승율비용과 일반관리비율 및 이윤율에 의하여 산정하도록 하고 있다⁶¹⁾.

61) 단, 계약 요율에 따르되 설계변경당시의 관계법령 및 기획재정부장관 등이 정한 율을 초과할 수는 없음

또한 산업안전보건관리비는 설계변경 시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시 제2020-63호로 전문 개정 이후의 것)에 따라 【표2】의 방법으로 산업안전보건관리비를 조정·계상하도록 하고 있다.

【표2】 설계변경 시 산업안전보건관리비 조정·계상 방법

1. 설계변경에 따른 안전관리비는 다음 계산식에 따라 산정한다.
○ 설계변경에 따른 안전관리비 = 설계변경 전의 안전관리비 + 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액
2. 제1호의 계산식에서 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액은 다음 계산식에 따라 산정한다.
○ 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액 = 설계변경 전의 안전관리비 × 대상액의 증감 비율
3. 제2호의 계산식에서 대상액의 증감 비율은 다음 계산식에 따라 산정한다. 이 경우, 대상액은 예정가격 작성시의 대상액이 아닌 설계변경 전·후의 도급계약서상의 대상액을 말한다.
○ 대상액의 증감 비율 = [(설계변경후 대상액 - 설계변경 전 대상액) / 설계변경 전 대상액] × 100%

그런데 울산공항에서는 ‘울산공항 가로등설비 교체 및 기타 전기공사’의 설계변경시 간접공사비를 위의 방법으로 계상하여야 하나 산업안전보건관리비의 경우 ‘변경된 (재료비+직접노무비)×산출내역서 효율’로 계상하여 반영하였고, 기타경비 및 일반관리비, 이윤은 【표2】와 같이 효율을 잘못 적용하여 산출하여 【표3】과 같이 설계변경 금액을 과다 계상하는 등 각종 간접비를 정산한 준공금액 기준으로는 4,077천 원을 과다 지급하였다.

【표2】 기타경비 및 일반관리비, 이윤 효율 적용 현황

구 분	계약 산출내역서	설계변경 산출내역서
기 타 경 비	8.8%	9.1%
일반관리비	5.8%	6.0%
이 윤	14.016%	15.0%

【표3】 계약, 설계변경 및 준공정산 산출내역서

(단위 : 천원, VAT 포함)

구 분	계약 산출내역	설계변경 금액 (기존)	설계변경 금액 (정정 시)	준공정산 금액		
				기존	정정 시	차액 (과지금액)
경 비*	70,332	70,453	70,164	52,992	52,323	669
일반관리비	15,273	17,606	17,002	16,558	15,968	590
이 윤	37,370	37,370	34,792	34,594	32,147	2,447
합 계	122,975	125,429	121,958	104,144	100,438	3,706
합 계(VAT포함)	-	-	-	-	-	4,077

* 경비 : 산업안전보건관리비, 기타경비, 보험료 등 포함

[관계부서 의견 및 판단] 울산공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사혁신실장은 공사 설계변경 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 울산공항 시설부 5급갑 윤성록(퇴직)

② 울산공항장은 ㉠ 설계변경 오류로 인해 ‘울산공항 가로등설비 교체 및 기타 전기공사’의 과다 지급한 4,077천 원을 환수하시기 바라며,(시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

48

제 목 내용연수를 반영한 설계변경에 관한 사항

관 계 부 서 울산공항

구 분 공사

내 용

울산공항에서는 2023년 노후된 레이더송신소의 수배전반 개량을 통한 전원 공급의 신뢰성 및 안전성을 향상시키기 위해 ‘울산공항 레이더송신소 수배전설비 개량공사’를 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)	계약상대자
울산공항 레이더송신소 수배전설비 개량공사	2023.06.05.~ 2023.12.01.	497,832	주식회사 동양전력


위 공사에는 레이더송신소 수배전설비 개량과 관련하여 【그림1】과 같이 책임 분계점(한전인입전주)부터 레이더송신소 전기실까지의 인입선로(22.9kV FR-CNCO-W 60mm²/1C-3×2Line, 1.4km)를 교체하는 공정이 포함되어 있다.

【그림1】 울산공항 레이더송신소 한전인입선로 구성도(책임분계점 ~ 레이더송신소 전기실)



그런데 감사기간 동안 현장확인 결과 레이더송신소 전력계통은 인입선로(한전인입전주~레이더송신소 전기실) 사고 시 【그림2】와 같이 주·예비선로를 수동으로 변경시켜야 하는 시스템으로써 선로(특고압케이블)의 설치년도가 2005년으로 내용연수⁶²⁾가 12년이 남아있는 것으로 확인되었다. 그러나 주선로는 전력이 투입된 상태로 장기간 사용됨에 따라 케이블 경년열화⁶³⁾로 인한 절연 파괴로 정전사고가 발생할 수 있어 교체가 필요하나, 예비선로는 설치된 후 사용 빈도가 적어 노출부인 케이블헤드만 교체하고 캡을 씌워 관리함으로써 내용연수 도래할 때까지 등 지속적으로 사용할 수 있으므로 예비선로 교체 공정을 공사에서 제외하여 사업비를 절감할 필요가 있다.

【그림2】 한전인입전주 현황

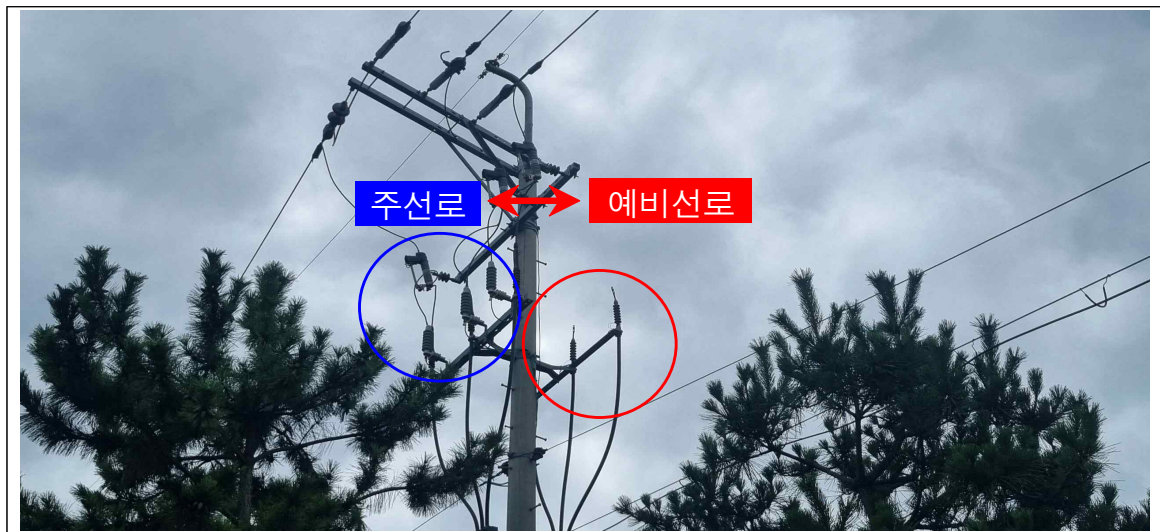

[관계부서 의견 및 판단] 울산공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

울산공항장은 ‘울산공항 레이더송신소 수배전설비 개량공사’에 반영되어 있는 특고압케이블 예비선로 교체공정을 제외하는 설계변경을 통해 계약금액을 감액(159,505천 원)하시기 바랍니다.(시정)

62) 공항전력시설 중·장기 유지관리 계획(운항지원실-2063, 2017. 3. 16.) : 케이블 내용연수 30년, 케이블 헤드 15년

63) 경년열화(經年劣化) : 장기간 사용으로 케이블의 외피가 탄화되면서 누전되는 현상