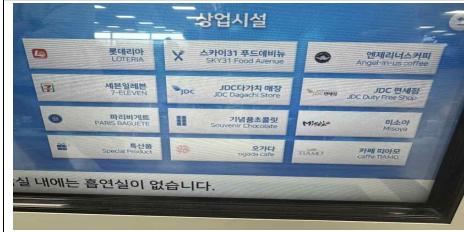
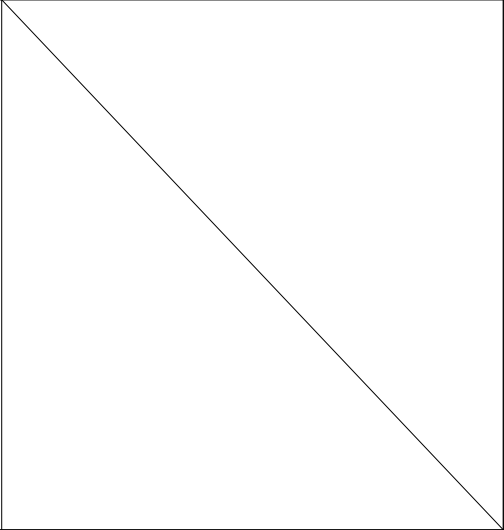
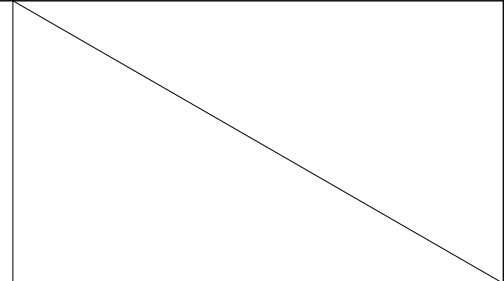
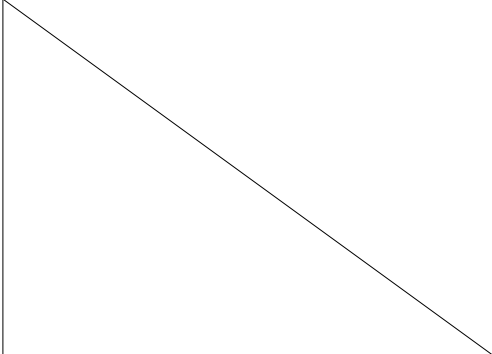
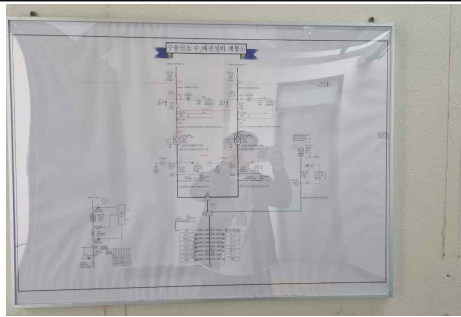
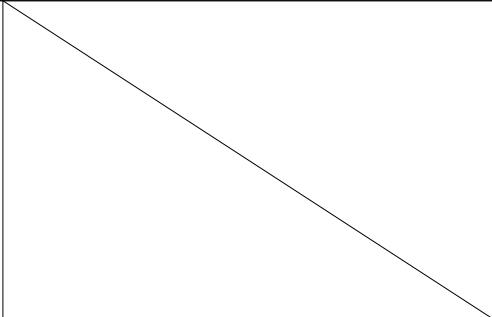




# 2023년도 ○○ 종합감사결과 현지조치 통보서

| 연번 | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 비 고 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | <p>□ 손소독제 비치에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국내선 여객 터미널에 공항 이용객 등의 코로나 예방 등을 위하여 손소독제가 다수 비치되어 있음.</li> <li>○ 하지만 비치된 손소독제 중 대부분이 소독액이 없는 것으로 확인됨.</li> </ul>  <p>○ 조치할 사항 : 대합실내 비치된 손소독제에 대해서 소독액 충전 또는 코로나 엔데믹 상황을 고려하여 폐기처리 등의 조치를 하시기 바랍니다.</p>                 | 안전  |
| 2  | <p>□ 고소작업대 배치에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국내선 여객 터미널 내 에스컬레이터 주변에 고층 작업을 위한 고소작업대가 배치되어 있음.</li> <li>○ 하지만 덮개 등이 없이 이용객이 드나드는 곳에 배치되어 이용객의 안전 저해 요인(시민재해) 발생 가능성이 있음.</li> </ul>  <p>○ 조치할 사항 : 대합실내 배치된 고소작업대에 대해서 안전한 장소로 이전 또는 덮개를 씌우는 등의 조치를 하시기 바랍니다.</p> | 안전  |
| 3  | <p>□ 피난시설 적치물 이동조치에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「소방관리법」 제10조(피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지·관리) 제1항 제2호에서는 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위를 하여서는 안된다고 명시하고 있음.</li> <li>○ 그런데 ○○공항 1층 공사 사무실용 엘리베이터 측면 피난계단 앞 적치물이 점유하고 있음.</li> </ul>                                                                                                        | 안전  |



| 연번 | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 비 고 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>조치할 사항</b> : 피난시설 관리가 적절하게 이루어질 수 있도록 피난 계단 옆에 적치물을 이동하여 주시기 바랍니다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 4  | <p>□ <b>EOD 근무 지역 방역·소독에 관한 사항</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ○○공항 고객센터부에서는 보건·위생을 위해서 공항 전체 방역소독 용역을 실시 중에 있고, EOD 근무 지역에 지속적인 해충 출몰로 인해 해당부서에서 별도 방역을 실시 하고 있음.</li> <li>○ 그러나, 해당 지역(EOD 근무 지역)은 공항 전체 방역소독 용역 과업에 포함된 지역으로 별도 용역을 실시할 필요가 없다고 판단됨.</li> <li>○ <b>조치할 사항</b> : 공항 전체 방역소독 용역 감독 시 해당지역에 대한 방역을 강화하고, 별도 방역을 중단하시기 바랍니다.</li> </ul> | 용역  |
| 5  | <p>□ <b>소화기 받침대 파손에 관한 사항</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소화기관리지침에 따라 소화기를 관리하여야 하는데, 3층 일반대합실 지역 소화기 받침대가 파손되어 있어 교체가 필요함.</li> </ul>                                                                                                                              | 안전  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>조치할 사항</b> : 파손된 소화기 받침대를 교체하시기 바랍니다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 6  | <p>□ <b>국내선 격리대합실 내 안내키오스크 관리에 관한 사항</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국내선 격리대합실 안내 키오스크에 계약 종료된 상업시설(◎◎, ●●, ◎◎ 매장)이 현재 입점·운영시설로 표출되어 있음.</li> </ul>                                                                                                                 | 운영  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>조치할 사항</b> : 대합실 안내키오스크에 상업시설 등 편의시설 현황을 재점검하여 여객이 혼동하지 않도록 조치하시기 바랍니다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |     |




| 연번 | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 비 고 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7  | <p>□ <b>교통약자용 셀프체크인기기 관리에 관한 사항</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국내선 일반대합실에 위치한 교통약자용 셀프체크인기기 중 일부가 작동되지 않고 있음.</li> </ul>   <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>조치할 사항</b> : 셀프체크인기기 작동현황을 점검하여 여객 불편이 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다.</li> </ul>                                           | 고객  |
| 8  | <p>□ <b>교통약자 보조기구(휠체어) 관리에 관한 사항</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ○○공항에서 보유 중인 수동휠체어(4대)의 경우 내용연수 등을 고려한 물품 관리가 되고 있지 않음</li> <li>○ <b>조치할 사항</b> : 휠체어 보유분에 대해 자산에 준하여 등재·관리하여 적정시기 교체 등을 통해 교통약자 이동안전을 확보할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 | 고객  |
| 9  | <p>□ <b>배관자재 관리에 관한 사항</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국내선 1층 흡연실 뒷편 정화조 유지보수의 효율성 증대를 위하여 일부 배관을 스테인레스배관에서 주름관으로 교체 후 정화조 경계구역 내 교체된 스테인레스배관이 방치되어 있음.</li> </ul>   <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>조치할 사항</b> : 정화조 경계구역 내 방치된 배관자재를 자재창고 등에 별도 보관하시기 바랍니다.</li> </ul> | 물품  |

| 연번 | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 비 고 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10 | <p>□ 옥내소화전 관리에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>소방청고시 제2022-28호(2022.12.01.) 「소화전함의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 제4조(외관)에 따르면 소화전함의 외관은 균열 및 변형 등 손상이 없어야 함.</li> <li>국내선 3층 일반대합실에 설치된 옥내소화전(관리번호 132) 외함 유리가 파손됨.</li> </ul>   <p>○ 조치할 사항 : 옥내소화전(관리번호 132) 외함 유리를 교체하시기 바랍니다.</p>              | 시설  |
| 11 | <p>□ 도면 최신화 부착 필요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>항공동화시설 등의 관리운영 및 교육훈련지침 제2장 제4조(현장관리) 5호에 따라 유지보수에 필요한 시설 및 장비의 도면을 비치하고 연 1회이상 검토하여 최신상태를 유지하도록 되어있음.</li> <li>그런데 ○○공항의 구레이더송신소 전기실내 비치도면이 최신화 되지 않은 채로 관리 운영중에 있음.</li> </ul>   <p>○ 조치할 사항 : 구레이더송신소의 단선계통도를 최신화하여 관리하시기 바랍니다.</p> | 시설  |
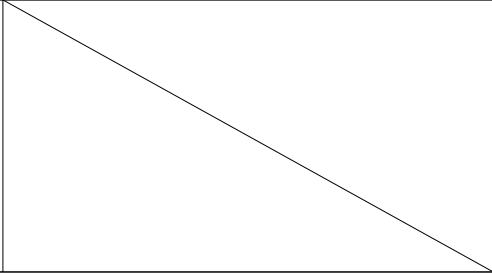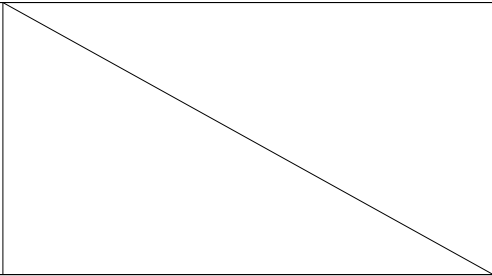
| 연번 | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 비 고 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 12 | <p>□ 소화기 위치표지 재부착 필요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>소화기관리지침 제9조(소화기 관리)에 따라 소화기 위치표시는 소화기 상단에 게시하며, 외부에 노출된 소화기는 비, 바람에 부식되지 않도록 보관함에 넣어 비치하여 관리하도록 되어 있음.</li> <li>그런데 ○○공항에서는 Airside내 소화기 함의 표시가 일부 탈락되고 탈색된 채로 운영중에 있음.</li> </ul>   <p>○ 조치할 사항 : 소화기 위치표시를 재부착하여 관리하시기 바랍니다.</p>                      | 안전  |
| 13 | <p>□ 방화셔터 주변 적치물 이동 조치 필요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제16조(피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리) 2항에 따라 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위는 안된다고 되어 있음.</li> <li>그런데 ○○공항 여객청사 4층 식당가 방화셔터 시설에 장애물이 설치된 채로 관리되고 있음.</li> </ul>   <p>○ 조치할 사항 : 방화셔터 시설 주변 장애물을 이동 조치하여 주시기 바랍니다.</p> | 안전  |
| 14 | <p>□ 산업안전보건기준에 따른 고소작업자의 안전관리에 관한사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>산업안전보건기준에관한규칙(약칭 : 안전보건규칙) 제32조(보호구의 지급 등) ① 사업주는 높이 또는 깊이 2미터 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 작업을 하는 근로자에 대해서는 안전대를 지급하고 착용하도록 하여야 함.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 안전  |

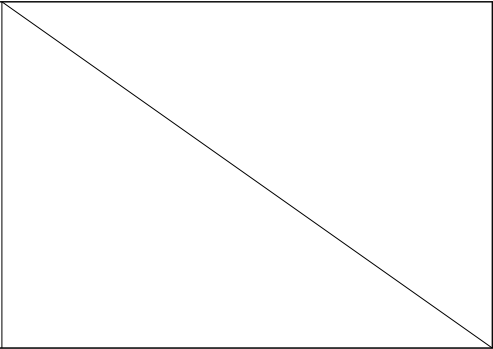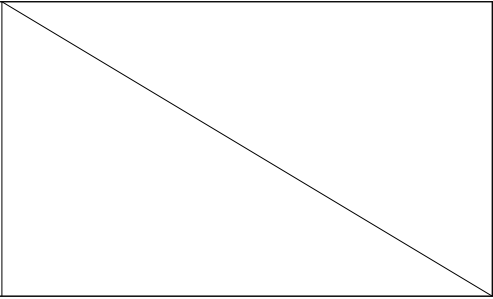

| 연번 | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 비 고 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ‘○○공항 주차장 개발공사’를 ■■■종합건설(주)와 2022. 7. 1. 계약(계약금액 4,481,658천 원, 계약기간 : 2022. 7. 1. ~ 2023. 7.12.)을 체결하여 사업을 시행함에 있어 집하관리동 전면 블록담장 설치를 위한 근로자가 2m이상의 작업발판을 활용한 작업시 안전대 및 안전조끼를 착용하지 않고 작업을 시행함.</li> </ul> <div data-bbox="304 573 1294 920">   </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>조치할 사항</b> : 안전대와 안전조끼 착용 후 고소작업이 진행될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.</li> </ul>                                                                                                                                |     |
| 15 | <p><b>□ 교통안내표지의 기초시설 마감에 관한사항</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 산업안전보건기준에관한규칙(약칭 : 안전보건규칙) 제3조(전도의 방지) ② 사업주는 제품, 자재, 부재(部材) 등이 넘어지지 않도록 붙들어 지탱하게 하는 등 안전 조치를 하여야 함.</li> <li>○ ‘○○공항 주차장 개발공사’를 ■■■종합건설(주)와 2022. 7. 1. 계약(계약금액 4,481,658천 원, 계약기간 : 2022. 7. 1. ~ 2023. 7.12.)을 체결하여 사업을 시행함에 있어 주차장 안내표지의 지주 기초를 견고하게 마감하지 않았음.</li> </ul> <div data-bbox="304 1534 1294 1832">   </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>조치할 사항</b> : 안내표지 시설의 기초를 보강하여 튀어나온 철판에 찍힘등의 안전사고가 발생하지 않도록 하시기 바랍니다.</li> </ul> | 안전  |
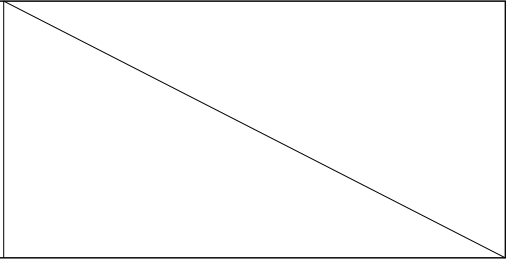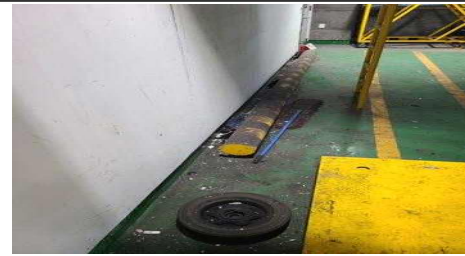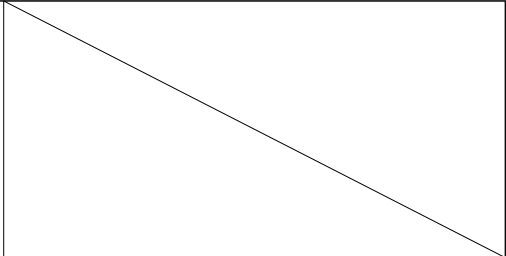
| 연번 | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 비 고 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16 | <p>□ 공사대금 지급현황판 설치에 관한사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「공사감독규정」 제23조 따르면 감독자는 시공자로 하여금 공사대금 지급현황판(별지서식 제21호)을 현장사무실 앞 등에 설치하여 공사대금 수령 및 지급현황을 표기하고, 하도급자·자재·장비업자·건설근로자가 대금 지급현황을 실시간 확인 후 대금, 노임 등을 적기에 수령할 수 있도록 하여야 함.</li> <li>○ ‘○○공항 집하관리동 및 주차장 화장실 신축공사’를 ☆☆☆종합건설과 2023. 3. 3. 계약(계약금액 618,326천 원, 계약기간 : 2023. 3.13. ~ 2023. 7.10.)을 체결하여 사업을 시행함에 있어 공사대금 수령 및 지급현황판을 현장사무실 앞에 미 배치함.</li> </ul>   <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치할 사항 : 공사대금 수령 및 지급현황판을 현장사무실앞에 배치하시기 바랍니다.</li> </ul>                        | 공사  |
| 17 | <p>□ 국내선 수화물 위탁처리시설 청결유지에 관한사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「이동지역관리규정」 제59조(청결유지의무) ① 주기장 등 이동지역 시설 사용자는 사용이 종료되었을 때, 정비기자재, 기름 및 FOD 등의 유무를 점검하고 지체없이 수거 및 원상복구하여야 하며 ② 이동지역의 시설을 더럽히거나 훼손한 사람은 이를 즉시 청소하거나 원상 복구하여야 한다. 또한, 제65조(사용의 정지 등) 공항장은 이동지역의 관리운영상 필요한 경우에는 시설이용자에게 해당 시설 사용의 정지 또는 수리, 개조, 이전, 제거 등의 필요한 조치를 할 수 있음.</li> <li>○ ○○공항의 위탁 수화물 운송을 위한 국내선 동편 수화물 처리시설을 내 각종 차량용 부품, 자재 및 F.O.D가 방치되어 있음.</li> </ul>   <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치할 사항 : 국내선 수화물 위탁 처리시설의 공간에 청결을 유지하시기 바랍니다.</li> </ul> | 운영  |

| 연번 | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 비 고 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 18 | <p>□ 택시승강장 횡단보도 지역 점자블록 침하에 따른 조치</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 택시승강장 횡단보도 인근에 설치된 점자블록 일부가 침하되어 보행자의 안전 저해 요인(시민재해) 발생 가능성이 있음</li> </ul> <div data-bbox="312 479 1299 824" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치할 사항 : 횡단보도 인근 침하된 점자블록을 보수하시기 바랍니다.</li> </ul> | 시설  |
| 19 | <p>□ ○○공항 상류배수로 주변 폐기물 처리에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 착륙대 배수로 주변에 폐기물(케이블, 배관 등)이 방치되어 있음</li> </ul> <div data-bbox="312 1028 1299 1375" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치할 사항 : 배수로 근처에 방치된 폐기물을 적법한 처리절차에 따라 조치하시기 바랍니다.</li> </ul>                | 시설  |