

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 2021년 1분기 행동강령 이행실태 점검 및 공직기강 복무감사

제 목 : 소화기 등의 관리 업무 미흡

관계부서 : ○○팀

내 용

1. 업무 개요

공사 ○○팀은 본사 건물(본관동, 강당동, 자료실동, 교육연구동)에 소화기, 소화전 등을 배치하여 소방안전 업무를 담당하고 있고, 원주 사옥 소방시설물의 관리를 위하여 소방시설 관리업체인 □□와 소화전설비 등의 점검용역¹⁾을 1년 단위로 하여 2019년 및 2020년 각각 체결하였다(관련 문서 ○○팀-3078호, 2019. 12. 16. ○○팀-3550호, 2020. 12. 10.).

한편, 본사의 소화기 보유 및 설치(비치) 현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] 소화기 보유 및 설치 현황(2021년 2월 현재)

(단위: 개)

연 번	종 류(품 명)	규 격	수 량	설 치 장 소
1	분말소화기	3.3.KG	286개	본관동, 기타동 전층
2	가스식소화기 (청정소화기)	3.0KG	44개	전산실, 전기실, 통신실, 기계실, 준비실, 방재센터
3	K급소화기 ^{주)}	2.5L	2개	본관동 3층 식당, 어린이집 주방
4	투척용소화기	600ML	2세트(8개)	어린이집

주: 주방의 경우, 소화기 중 1개 이상은 주방화재용 소화기(K급)를 설치해야 함

자료: ○○팀 제출자료 재구성

1) <소방시설물 용역계약서> 제2조: 소방 시설관리 점검(매월 1회), 종합정밀점검(년 1회), 작동기능점검(년 1회) 단, 종합정밀점검, 작동기능점검 월에는 매월 1회 점검 제외

2. 관계 법령 및 판단기준

가. 소방시설 등의 자체점검 관련

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 “소방시설법”이라 한다) 제24조 제1항에 의하면 공공기관의 장은 화재 예방, 소방시설²⁾의 자체점검과 소방 훈련 등의 소방안전관리를 하도록 되어 있고, 제25조 제3항에 의하면 점검의 구분과 그 대상, 점검인력의 배치기준 및 점검자의 자격, 점검 장비, 점검 방법 및 횟수 등 필요한 사항은 행정안전부령으로 정하도록 되어 있으며, 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」(이하 “소방시설법 시행규칙”이라 한다) 제18조 제1항 및 관련 [별표 1] “소방시설등의 자체점검의 구분과 그 대상, 점검자의 자격, 점검 방법·횟수 및 시기” 제4호에 의하면 공공기관의 장은 공공기관에 설치된 소방 시설등의 유지·관리 상태를 육안 또는 신체감각을 이용하여 점검하는 외관점검을 월 1회 이상 실시(작동기능점검 또는 종합정밀점검을 실시한 달에는 실시하지 않을 수 있다) 하고, 그 점검결과를 2년간 자체 보관하도록 되어 있다.

또한 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제4조에 의하면 공공기관의 장은 소방시설, 피난시설 및 방화시설의 설치·유지 및 관리에 관한 사항, 소방안전관리 업무에 관한 사항 등에 대한 감독 책임을 지도록 되어 있다.

그리고 공사 「소방안전관리에 관한 규정」(이하 “소방안전규정”이라 한다) 제7조 제1항에 의하면 소방관리자³⁾는 소방안전관리 대상물에 설치되어 있는 소방시설 등에 대하여 정기적으로 자체점검(공공기관 소방시설 외관점검, 작동기능점검, 종합정밀점검 등)을 하거나 관리업자 또는 기술자격자로 하여금 정기적으로 점검하도록 되어 있다.

2) “소방시설”이란 소화설비, 경보설비, 피난구조설비, 소화용수설비, 그 밖에 소화활동설비 등을 말하고, 소방 시설등”이란 소방시설과 비상구, 그 밖에 소방 관련 시설을 말함(소방시설법 제1조 제1호 및 제2호)

3) 사장은 본사 경영지원담당 부서장(실장)과 각 지사장 및 서울센터의 장을 소방관리자로 지정하여야 하고(소방안전규정 제3조), 소방관리자는 소방안전관리자를 선임해야 함(소방안전규정 제4조)

나. 소화기 설치 및 표지 부착 관련

「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준」(소방청고시 제2018-14호, 이하 “화재안전기준”이라 한다) 제4조 제6호에 따르면 소화기구는 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 곳에 비치하고, 소화기에 있어서는 “소화기”, 투척용소화용구에 있어서는 “투척용소화용구”, 마른모래에 있어서는 “소화용모래”라고 표시한 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하도록 되어 있다.

다. 당직실 내 소방시설 정보 제공 관련

위 소방안전규정 제11조 제1항에 의하면 근무 직원 누구든지 화재의 발생을 목격한 자는 화재 신고 및 초기 소화 등의 초동조치를 취하도록 되어 있고, 공사 「당직근무규정」 제12조 제1항에 의하면 당직근무자는 사옥에 화재가 발생한 때에는 자체 소화시설에 의한 진화작업 조치를 취해야 하고, 제13조 제1항에 의하면 당직실에는 소화도구의 위치도, 기타 당직근무에 필요한 물품 등을 비치하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 소방시설 등의 자체점검 관련

본사 건물(본관동, 강당동, 자료실동, 교육연구동)에 대하여 소화기 등의 소방시설 운영 실태를 확인한 결과, 공사는 소화기, 옥내·외 소화전 설비 및 스프링클러 등에 대한 외관점검을 매월 실시하고 있고, 소화기 외관점검의 경우 설치장소, 외관상태, 호스, 노즐, 안전핀 등에 대해 점검을 실시(최종 점검일자 2021. 2. 22.)하는 것으로 확인되어 특별한 문제점은 없었다.

나. 소화기 설치 및 표지 부착 관련

화재 발생 시 공사 직원 누구나 소화기 위치를 쉽게 확인하여 신속한 대응으로 화재를 초기에 진압하고, 화재 피해를 최소화하기 위하여 [그림 1]의 ‘소화기 표지 부착 예시’와 같이 소화기 근처에 “소화기” 표지를 부착해야 함에도, 공사는 본사 건물 중 교육동에 설치된 일부 소화기 외 대부분은 [그림 1] 및 [그림 2]와 같이 “소화기” 받침대만 설치하였을 뿐, “소화기” 표지를 부착하지 않았다.

특히, [그림 2]와 같이 본관동 2층 출입구, 3층 구내식당, 교육동 1층 및 자료실동 3층에 비치된 분말소화기는 그 위치를 쉽게 파악할 수 없고, 특히 구내식당과 교육동에 설치된 분말소화기의 경우 바로 옆에 의자와 같은 적치물이 놓여 있기에 위치 확인이 쉽지 않을 뿐만 아니라 소화기를 사용하기에 매우 불편한 상태였다.

[그림 1] “소화기” 표지 부착 및 미부착 예시

소화기 표지 부착		소화기 표지 미부착	
일반 사례	교육동 복도	본관동 1층 로비	본관동 3층 구내식당
			

[그림 2] 소화기 비치 장소 알기 어려운 곳 예시

본관동 2층 출입구	본관동 3층 구내식당	교육동 1층	자료실동 3층
			


따라서 공사는 화재 발생 등 위급상황 발생 시 소화 장비의 위치를 쉽게 파악하여 초동조치가 가능하도록 [그림 1]의 일반 사례와 같이 소화기가 위치한 위쪽에 “소화기” 표지를 부착(가능한 돌출형으로 부착)하여야 하고, 또한 소화기 주변에 의자나 물품 등의 적치물을 제거하여 소화기 사용에 불편을 주거나 방해가 되지 않도록 해야 한다.

한편, [그림 3]과 같이 ○○팀에서 제출한 <피난안내도(소화기배치도)> 및 본관동 3층 구내식당 맞은편 복도에 설치된 <비상대피 안내도>에 표시된 소화기 일부는 실제로 3층에 비치된 소화기의 위치(□ 표시 참조)와 일치하지 않았다.

[그림 3] 피난안내도, 비상대피 안내도 비교



안내도와 다르게 비치된 소화기(□ 표시 참조)

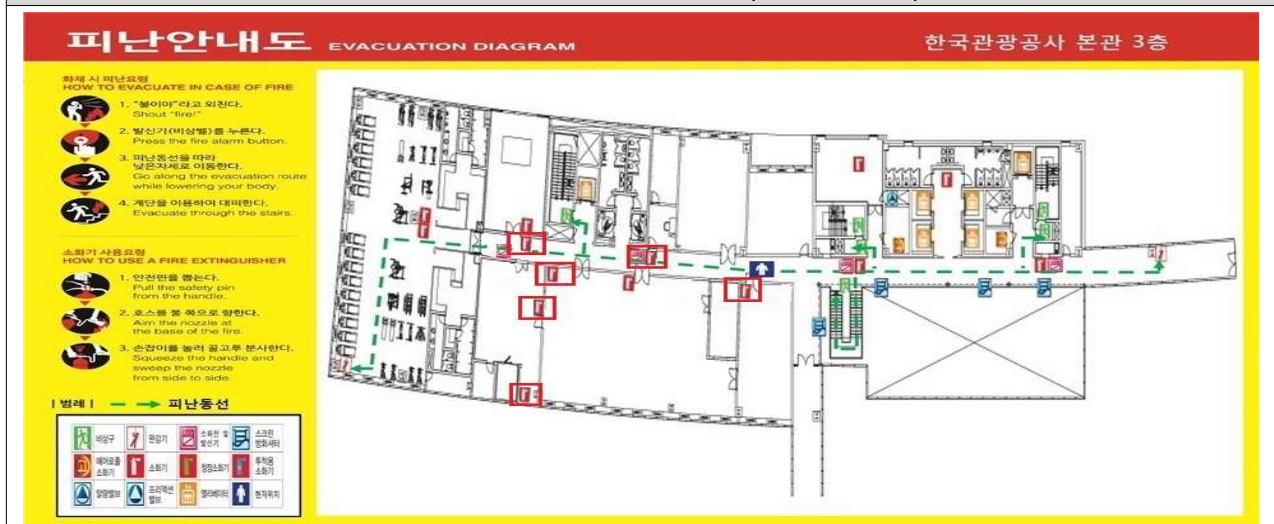

특히, 구내식당 조리시설 내 비치된 소화기 2개(분말소화기 1개, K급 소화기 1개)는 위 안내도에 표시된 위치와 다르게 비치되어 있었고, K급소화기⁴⁾의 경우 안내도에는 분말소화기로 표시되어 있었다.

즉, 공사는 현장에 실제로 비치된 소화기 위치를 반영하지 아니한 배치도면을 보유하고, 이로 인하여 본사 건물 근무자들에게 부정확한 소화기 비치 정보를 제공하였다.

다. 당직실 내 소방시설 정보 제공 관련

한편, 현재 공사가 보유하고 있는 분말소화기 및 가스식소화기의 실제 수량은 위 [표 1]과 같이 286개 및 44개임에도 불구하고, [표 2]와 같이 공사 1층 당직실 내 설치된 ‘소방시설 현황판’에는 분말소화기 273개, 가스식소화기 28개로 기재되어 있는 등 현행화가 되어 있지 않았고, 또한 당직근무자가 비상 시 참고해야 할 <소화도구 위치도>가 당직실에 비치되어 있지 않았다.

[표 2] 소방시설 현황 내역

(단위: 개)

연번	종류(품명)	실제 수량	당직실 <소방시설 현황판>에 기재된 수량
1	분말소화기	286개	273개
2	가스식소화기 (청정소화기)	44개	28개

자료: ○○팀 제출자료 재구성

4) "주방화재(K급 화재)"란 주방에서 동식물유를 취급하는 조리기구에서 일어나는 화재를 말한다. 주방화재에 대한 소화기의 적용 화재별 표시는 'K'로 표시해야 하고(화재안전기준 제3조 제10호), 주방의 경우 설치하는 소화기 중 1개 이상은 주방화재용 소화기(K급)를 설치해야 함(화재안전기준 제4조 제1항 제3호 및 제3호 관련 [별표 4] 나목)

따라서 공사는 당직근무자가 소화기 등의 소방설비의 종류와 수량을 정확히 파악할 수 있도록 당직실 내 ‘소방시설 현황판’을 최신 정보로 수정해야 하고, 소화도구의 위치를 확인할 수 있는 <소화도구 위치도>를 비치해야 한다.

관계부서 의견 및 검토결과

○○팀은 감사 결과에 이견이 없으며, 소방시설 관리·감독을 철저히 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준」에 따라 공사 건물 내 소화기가 설치된 위치에 “소화기” 표지를 부착하고, 소화기를 손쉽게 사용할 수 있도록 소화기 주변에 의자 등의 불필요한 적치물 등을 제거하도록 하며, 당직실 내 ‘소방시설 현황판’을 현행화 하는 등 소화기 등의 관리 업무에 대한 개선 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)