

한국서부발전(주) 상임감사위원 시 정 요 구 · 권 고

제 목 송전용 전기설비 공동이용에 대한 관리 미흡

관 계 부 서 ◆◆◆◆◆처 □□□□□부

조 치 부 서 ◆◆◆◆◆처 □□□□□부

구 분 계약관리

내 용

1. 업무 개요

◆◆◆◆◆처 □□□□□부는 (주)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■, △△△△△태양광(주)와 ▲▲▲▲▲▲▲의 송전용 전기설비 및 ○○발전본부 내 송전 접속설비를 공동으로 이용하고, 이에 따른 건설비·대체공사비·운전유지비를 계약전력 비율에 따라 분담하는 내용을 포함하여 ‘전기설비 공동이용 협약서(이하 “협약서”라 한다)’ 및 ‘송전 접속설비 공동사용 합의서(이하 “합의서”라 한다)’를 2022년 6월 16일 체결하였으며, 공동이용 발전사업자 구성현황 및 계약전력량은 [표 1]과 같다.

[표 1] 전기설비 공동이용 협약 관련 발전사업자의 계약전력 등 현황

구분	발전사업자	발전소명	계약전력(MW)
대표고객	한국서부발전	■■■호 수상 태양광	45.0000
공동이용고객	한국서부발전	소내 풍력, 소수력, 1·2호기 태양광	30.1177
공동이용고객	(주)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	○○ ■■■호 수상 태양광	30.0000
공동이용고객	△△△△△태양광(주)	○○ △△△ 태양광	60.0000

※ 자료: 전기설비 공동이용 협약(2022년 6월) 내용 재구성

해당 협약서 및 합의서에 명시된 신재생 발전사업 현황을 살펴보면, 우리 회사 자체개발 사업인 ‘■■■호 수상 태양광(45MW)’은 2024년 1월 상업운전을 개시하였으며, (주)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■에서 운영하는 ‘○○ ■■■호 수상 태양광(30MW)’은 2023년 1월 상업운전을 개시하여 전력을 공급하고 있다.

그리고 우리 회사와 ▽▽▽▽, ▼▼▼▼이 공동으로 참여하여 개발하는 ‘○○ △△△ 태양광(60MW)’의 경우 2024년 7월 참여사간의 사업개발협약을 재체결¹⁾ 하고, 2024년 8월 공사도급 및 관리운영위탁 계약을 체결²⁾하였으며, 해당 사업과 관련하여 ○○발전본부 내 SWYD³⁾에는 △△△△△태양광(주) 소유의 154kV 변압기 및 전기판넬 등 변전설비가 설치되고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

협약서 제5조(건설비 등 비용분담) 제1항에 의하면 송전용 전기설비·접속설비의 공동이용에 대한 운전유지비는 각 발전사업자가 계약전력 비율에 따라 분담하도록 되어 있으며, 제6조(설비관리의 책임) 제1, 2항에 따르면 대표고객인 우리 회사가 공동이용고객의 위임을 받아 공동이용 설비에 대한 운영, 휴전, 고장복구 등의 유지·관리 업무 전반을 처리하도록 되어 있다.

또한 제4조(공동 이용설비의 범위)에 의하면 공동으로 이용하는 송전설비는 연계점⁴⁾ 이후의 ○○발전본부 154kV 배전선로부터 서산변전소 및 ○○변전소까지의 2회선이 해당되며, 변전설비의 경우 ○○발전본부 SWYD 내 송전설비용 차단기 2

1) 2020년 5월 ‘○○ △△△ 태양광(60MW)’ 공동개발을 위해 우리 회사, ▽▽▽▽, ▼▼▼▼이 사업개발협약을 체결하였으나, ○○군의 개발행위허가 지연 및 우리 회사의 정부 출자협의 지연으로 기 체결된 사업개발협약 유효기간이 만료됨에 따라 우리 회사의 사업참여 권리 확보를 위해 2024년 7월 협약을 재체결함.


2) 도급인은 출자회사인 △△△△△태양광(주)이며, 수급인은 ▽▽▽▽ 및 ▼▼▼▼으로 하여 체결된 계약임.

3) SWYD: 발전소 구내의 송·변전설비가 집합된 장소를 지칭

4) 연계점: ▲▲▲▲▲의 변전소 또는 개폐소 내에서 인출 개폐장치가 고객연계용 송전선로와 최초로 연결되는 지점으로 본 협약서 제3조(전력계통 연계) 제1항에서 154kV 서산-○○변전소 간 송전선로 분기 구간에서 ○○발전본부 SWYD의 154kV 접속선로와 최초로 연계되는 지점을 연계점으로 지정하고 있음.

개, Tie 차단기⁵⁾ 1개, ○○발전본부 154kV #1,2 모선이 해당된다.

[그림 1] 공동이용 송·변전 전기설비 개요도

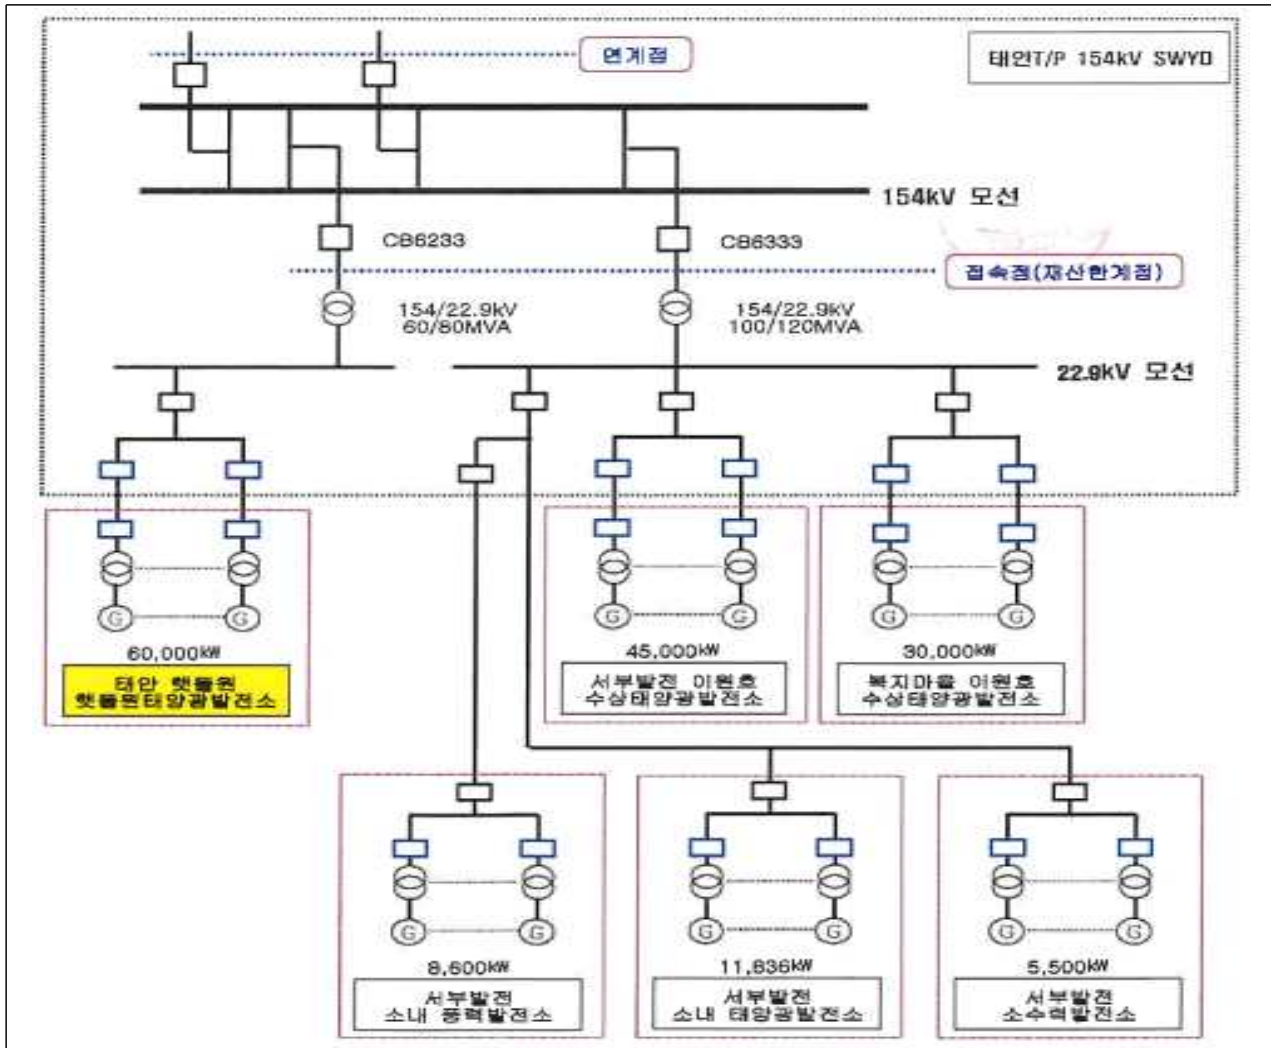

그리고 각 발전사업자들이 ▲▲▲▲▲와 체결한 송전용 전기설비 이용계약에 따라 대표고객인 우리 회사가 이용요금을 납부하고, 공동이용고객 구성원에게 각각 청구하여야 한다.

한편 ▲▲▲▲▲에서 정한 「송·배전전기설비 이용규정」 제58조(송전접속비

5) Tie 차단기: 이중모선에서 모선 상호간을 연결하는 차단기로 1개의 모선에서 고장이 발생할 경우 해당 모선에 전력이 공급되기 전 공급용 차단기와 Tie 차단기가 차단되어 고장구간을 분리하는 역할을 수행함.

용의 납부방법) 제3호에 의하면 설비별 연간 유지비를 12개월로 균등 분할하여 매월 송전이용요금과 함께 납부하도록 명시되어 있다.

이에 따라 우리 회사는 ▲▲▲▲▲▲로부터 매월 청구받은 송전설비 운전유지비 및 이용요금을 납부하고, 송·변전설비를 공동으로 이용하는 발전사업자로부터 계약전력 비율에 따라 이용요금 및 공동이용 설비의 운전유지 비용을 부과하여야 한다.

이와 별도로 「비유동자산관리 및 세무업무처리규정」 제30조(부동산의 임대기준)에 따르면 업무수행을 위해 필요한 경우 또는 회사의 이익에 필요하다고 인정되는 경우에는 부동산을 임대할 수 있도록 규정하고 있으며, 같은 규정 제33조(임대료)에 따르면 부동산 연간 임대료는 부동산 가액의 100분의 5이상을 곱한 금액으로 하도록 되어 있다.

따라서 ○○ △△△ 태양광 발전설비의 전력계통 연계공사가 ○○발전본부 SWYD 내에서 시행되고 있고, △△△△△태양광(주) 소유의 154kV 변압기 및 전기판넬 등 변전설비가 ○○발전본부내에서 설치·운영되는 상황이므로 이에 대한 토지 임대차 계약을 체결하여 임대료 수익을 확보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 송전용 전기설비 공동이용 비용 재산정 및 회수조치 필요

◆◆◆◆◆처 □□□□□부는 (주)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■이 운영하는 ‘○○■■■호 수상 태양광발전소(30MW)’가 2023년 1월부로 상업운전을 개시하였음에도 송전용 전기설비 공동이용에 대한 분담비용을 [표 2]와 같이 2024년 7월 뒤늦게 청구(37,604,180원)하였으나, 감사일 현재까지 해당 금액을 회수하지 못한 상태로 확인되었다.

[표 2] 공동이용 송·변전 전기설비 이용요금 및 운전유지비 청구비용

[단위: 원, VAT 별도]

구분	2023년도		2024년도		비고
	공동이용 설비 전체	■■호 수상 태양광 (30MW)	공동이용 설비 전체	■■호 수상 태양광 (30MW)	
송전설비	40,221,546	11,479,000	41,152,399	11,744,660	■■호 수상 태양광 (30MW) 분담비율 : 28.54%
변전설비	25,244,144	7,204,530	25,144,139	7,175,990	
합 계	-	18,683,530	-	18,920,650	
청구비용	37,604,180				

※ 자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

또한 □□□□□부가 청구한 비용(37,604,108원)에는 우리 회사 소유의 전기설비(변압기 등) 이용분과 유지·관리(SBO 점검 등)에 대한 비용이 고려되지 않아 17,743,367원의 비용을 누락하여 청구한 것으로 확인되었다.

따라서 ◆◆◆◆◆처 □□□□□부는 송·변전 전기설비의 공동이용 분담비용을 적정하게 재산정하여 회수하여야 하며, 향후 분담비용의 납부가 지연되는 협약 불이행 사태가 발생하지 않도록 해당 발전사업자와 분담비용 납부의무를 명확히 하고 불이행에 따른 제재사항을 협의하여 송전용 전기설비 공동이용에 대한 합의를 명확히 할 필요가 있다.

나. △△△△△태양광(주) 소유의 변전설비 설치·운영에 대한 토지 임대차 계약 지연

◆◆◆◆◆처 □□□□□부는 2024년 6월 10일 △△△△△태양광(주)로부터 ‘○○ △△△ 태양광(60MW)’ 전력계통 연계공사 협조 요청 공문을 수신하였으며, 해당 공사의 범위는 ○○발전본부 SWYD 내에서의 154kV 변압기 및 전기판넬 등 변전설비 설치, 송전선로 케이블 공사 등 전력공급을 위한 공사 일체가 포함된다.

이와 관련하여 ◆◆◆◆◆처 □□□□□부는 2024년 7월 16일 ○○발전본부 ★★★★★처 ☆☆☆☆☆부에 토지사용승낙 및 임대차 계약 체결 요청 공문을 발송하

따라서  처  부는   태양광발전소의 적기 준공을 위해 제반사항을 검토하고 각종 행정조치를 조속히 완료하여 임대차 계약이 체결될 수 있도록 하여야 한다.

◆◆◆◆◆처 □□□□□부는 위의 지적사항에 대해 이의가 없으며, 공동이용
송·변전설비 이용요금 및 운전유지비에 대한 분담비용을 2024년 7월 17일 공문
으로 (주)■에 청구하고, 유선·이메일 등을 통해 수차례 연
락을 취하였으나 회신이 없는 상황으로 분담비용 회수가 지연된 사유를 밝혔다.

그리고 △△△△△태양광(주)와의 임대차 계약이 빠른 시일 내에 체결될 수 있도록 행정조치를 완료하겠다고 답변하였다.

◆◆◆◆◆**처장은** ① 송·변전설비 공동이용 분담비용 55,347,547원을 회수 조치하시고 (시정), ② 위와 같은 분담비용 납부 지연 사태가 발생하지 않도록

송·변전설비 공동이용 고객사인 발전사업자와 청구비용 미납에 대한 제재사항 등을 협의 조치하시기 바라며 (권고), ③ ○○발전본부 내 △△△△△태양광(주) 소유의 변전설비 설치·운영에 대한 토지 임대차 계약이 신속히 체결될 수 있도록 행정조치를 이행하시기 바랍니다. (시정)