

통 보

제 목 비축지사 옥외저장탱크 간이차단막 운영기준 부재

관 계 부 서 ■□처


조 치 부 서 ■□처

내 용

1. 업무 개요

비축지사는 [그림]과 같이 옥외저장탱크(이하 “탱크”라 한다)에 간막이 독을 설치하고 탱크 누유 시 배수로를 통해 기름이 유출되지 않도록 간막이 독에 면하여 간이차단막을 배수로에 설치하여 운영 중이다.

[그림] 비축지사 간막이 독/간이차단막

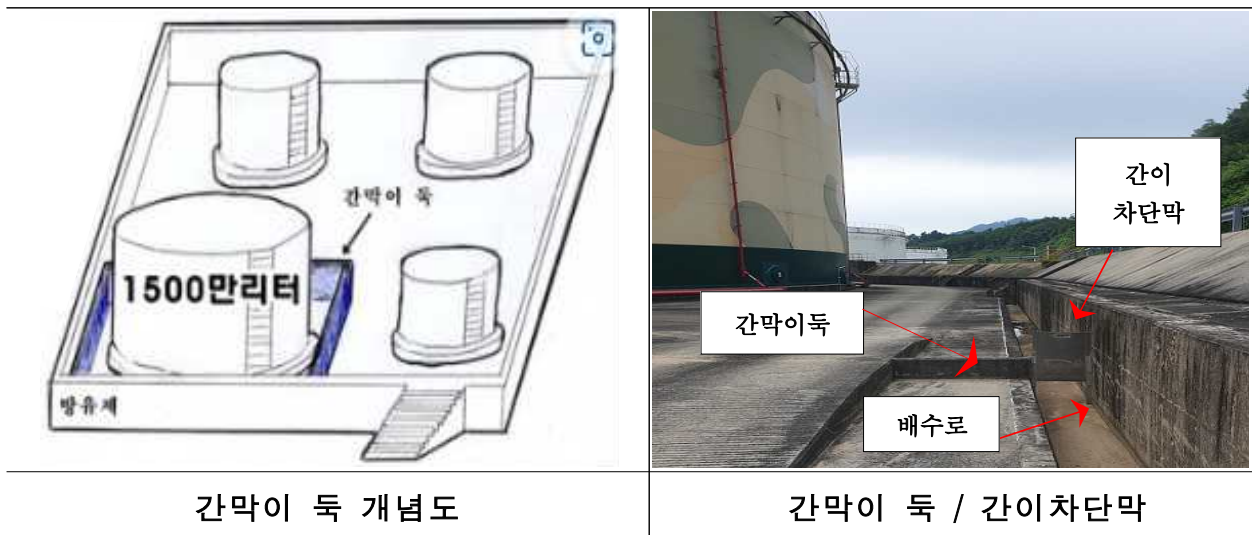

자료: ■□처 제출자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「위험물안전관리법 시행규칙」 제30조 및 별표6(옥외탱크저장소의 위치·구조 및 설비의 기준)에 따르면 탱크 누유 시, 탱크 저장용량의 10%를 저장하여 다른 지역으로의 확산을 방지할 수 있도록 탱크별로 간막이 독을 설치하게 되어 있다.

한편 간막이 독은 배수로와 연결되어 있으므로, 간막이 독이 제 기능을 하려면 평상시에는 간이차단막을 닫고, 강우 시에만 방류를 위하여 일시적으로 간이차단막을 여는 방법으로 운영하는 것이 바람직하다.

따라서 ■□처는 비축지사 탱크 간막이 독이 법 취지에 맞게 운영될 수 있도록 통일된 간이차단막 운영기준을 수립하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ■□처는 비축지사 간이차단막 운영기준을 수립하지 않아 일부 비축지사는 간이차단막을 열어 놓는 등 적절하지 않게 운영¹⁾하고 있고, 2개 비축지사(□▣/□▣지사)를 제외하고는 내부규정도 없어 근무자가 간이차단막 운영 시 혼란을 겪을 우려가 있다.

관계부서 의견 ■□처는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ■□처장은 비축지사 옥외저장탱크 간이차단막 운영기준을 수립하여 지사 내부규정 등에 반영하시기 바랍니다.(통보)

1) 강우가 잦은 우기에 간이차단막을 수시로 열고 닫아야 하는 애로사항으로 인하여 우기에 간이차단막을 임시로 열어놓고 운영 등