

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [9] ADMS 네트워크 개선방안 강구 등 전사 안정적 설비운영 기반 마련
관 계 부 서 : 부산울산본부 전력사업처 ICT운영부
모 범 직 원 : 부산울산본부 전력사업처 ICT운영부 과장 000
내 용

위 직원은 2024년 2월부터 부산울산본부 ICT운영부에서 ADMS 유지보수·관리 업무를 담당한 직원으로서, 투철한 사명감과 적극적인 업무 추진으로 ADMS 성공적 전환 추진, 기존 네트워크 토폴로지 문제점에 대한 개선 방안 강구 및 본사 공유 등 ADMS 설비 운영 안정화·효율화에 크게 기여하였다.


1. 본부 배전자동화시스템 무결점 전환(DAS→ADMS) 추진

최근 급격히 증가하는 분산형전원에 대한 운영 능력을 확보하고, 빅데이터와 인공지능 기반의 새로운 배전망 운영체계 구축을 위해 기존 DAS에서 ADMS로의 시스템 전환을 무결점으로 추진하였으며, ADMS회선 관제 기능 강화를 위하여 ICT관제소 근무자 교육 및 임차망(통신사업자) 간담회 시행 등을 통해 배전업무 효율화 및 전력계통 안정화에 크게 기여하였다.

또한, 전환 과정에서 기존 DAS에서 사용하던 부대설비(전원·공조설비 등)에 대한 재활용 계획을 수립·시행함으로써 ADMS 전환 비용과 설비 운영 유지보수 비용

을 절감하였다.


□ 기존 DAS와 ADMS 비교

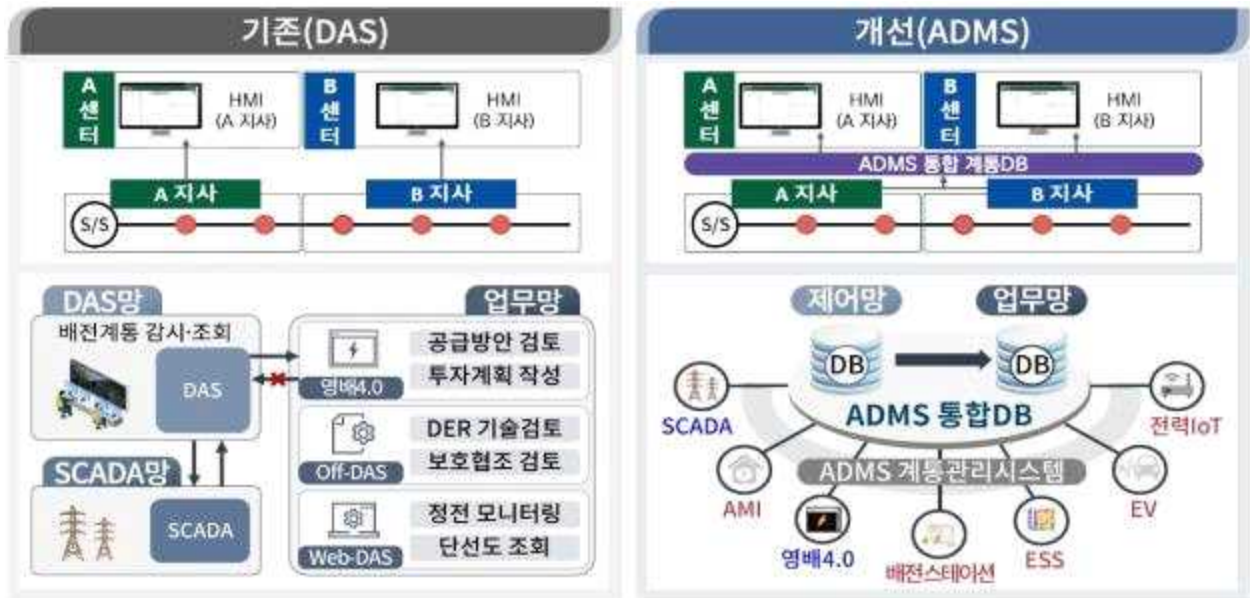

2. 무중단 서비스 제공을 위한 전사 ADMS 네트워크 구조개선 방안 마련

관내 △△지사 ADMS 네트워크 장애 발생시, 장애 복구 과정에서 철저한 원인 분석을 통해 기존 네트워크 토폴로지의 취약성을 파악하고, 이를 개선하기 위한 방안을 마련하였다. 또한, 전사에 동일한 네트워크 구조를 가진 유사 개소의 장애를 사전에 예방하기 위해, 관련 내용을 본사 주관부서와 공유함으로써, 전사 ADMS 네트워크 구조 개선을 통한 설비운영 안정화·효율화에 크게 기여하였다.

□ 네트워크 토폴로지 비교

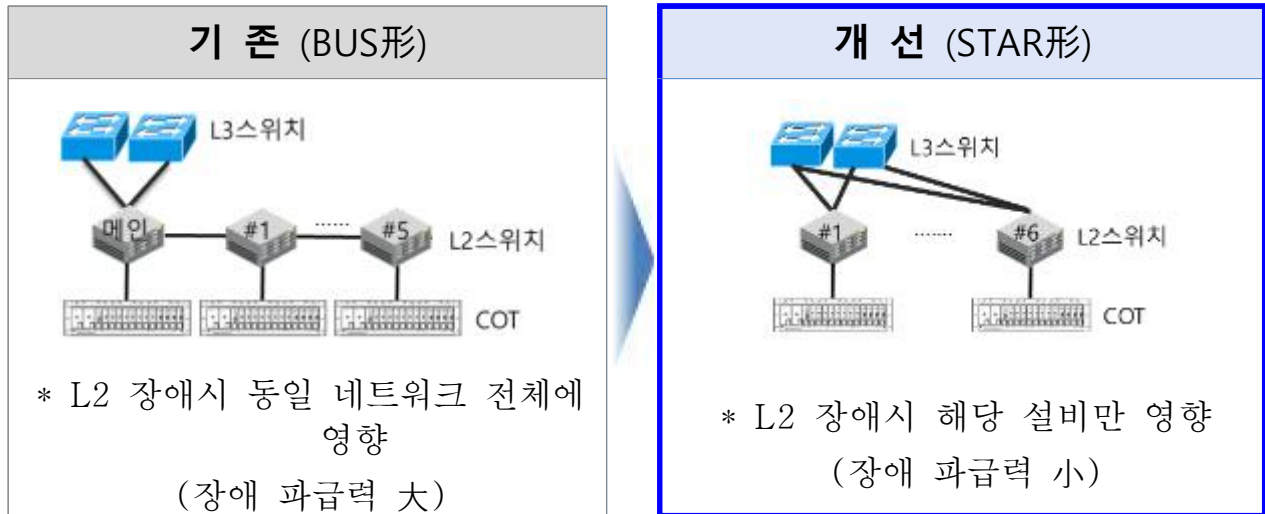

3. 배전자동화 임차회선 정리를 통한 회선 현황 일치화

ADMS시스템 도입으로 이전에는 모니터링 불가능했던 배전자동화 개소의 광패치 여부, 운휴 여부 선별이 가능하게 됨으로써 미운용 중인 회선 추출 및 장기로 운영되던 광패치 회선을 주기적으로 해지하여 회선 관리의 효율성 제고 및 임차회선 비용 절감을 도모하였다. (총 400회선, 10,000천원 임차료 절감)

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.