

연구원 설 연휴 대비 공직기강 및 안전점검 결과

〈감사부, '21. 2. 9.〉

1. 목적

- 과기부의 '설명절 공직기강 확립활동 강화 알림(2021.1.29.)'에 따른 연구원 설명절 대비 공직기강 및 다중이용시설, 사무실 등 보안 및 안전점검 실시

2. 일정

- 일시 : 2021. 2.8.(월) 20:00 ~
- 인원 : 감사팀장 등 3명

3. 중점 점검사항

- 공직기강 및 코로나19 방역지침 점검분야
 - 부서별 코로나19 방역지침 준수(부서별 일일 건강상태체크 등) 여부
 - 연구원내 다중 이용시설 방역지침 준수여부
- 안전 점검분야
 - 시험실 내 PC, 온풍기, 커피포트, 공기청정기, 멀티콘센트 등 전원 단속 상태 확인
 - 시험실 내 비인가 24시간 가동장비 확인
 - 비상구 및 소화전 앞 적재물 방치 확인
- 보안 점검분야
 - 시험실 시건 장치, 보안점검표 현황 확인
 - 캐비닛, 중요서류, 파일, 도면 방치 여부 확인

4. 점검결과 요약

○ 공직기강 및 코로나19 방역지침

- 부서별 코로나19 방역지침 준수에 따른 부서별 일일 건강상태체크 등은 전체적으로 양호하였고, 다중 이용 시설의 이용에 대하여는 실내 및 실외 등 코로나 19방역지침을 잘 준수하고 있음

○ 안전 및 보안 점검

- 사무실내 24시간 가동장비 활용 시 멀티콘센트에 과도한 코드 연결이 발견되어 화재 등의 위험성이 존재하여 개선이 필요함
- 멀티콘센트에 24시간 가동장비 스티커를 부착하여 커피포트, 전자레인지 등 가전기기를 사용 사례가 있음
- 사무실 및 회의실의 안전·보안 점검표의 작성은 대체적으로 양호하나, 사무실 1곳에서 점검표 작성이 누락되었음
- 사무실 및 회의실의 전원차단은 대체적으로 양호하나, 3곳(사무실 2, 공용회의실 1)에서 멀티콘센트의 전원 미차단 사례가 있음

5. 지적 및 조치사항

○ 지적사항

구 분	장 소	호 실	조치사항
멀티콘센트내 과다 코드 사용	1개소	불임참조	“통 보” (안㉠㉡㉢팀)
24시간 가동장비의 부적절 사용	1개소	불임참조	
사무실 안전보안 점검표 점검 누락	1개소	불임참조	
사무실/회의실 전원 미차단	3개소	불임참조	

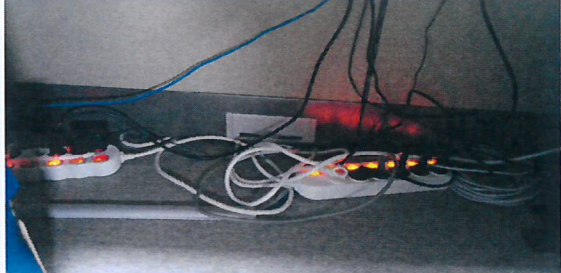
○ 조치사항

- 안㉠㉡㉢팀은 전 부서가 퇴근 시 최종 퇴실자가 멀티콘센트 전원 차단 및 안전점검을 강화하고, 안전보안점검표를 작성하도록 공지 하시고, 위의 지적사항을 안전보안 점검결과 및 2021년 연말 자체보안점검 평가에 반영하시기 바랍니다.
- 안㉠㉡㉢팀은 멀티콘센트 등 24시간 가동장비로 운영이 부적절한 기기장비를 24시간 가동장비로 선정 운용 하지 않도록 계도하고 24시간 가동장비의 관리를 강화하시기 바랍니다.

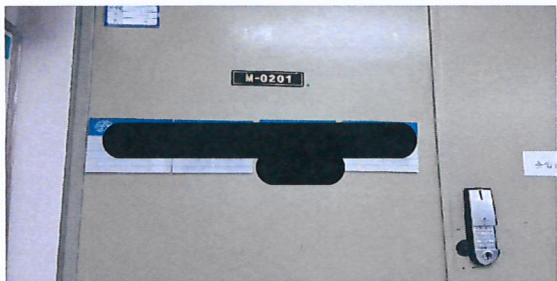
붙임. 점검결과 사진

사무실/회의실 안전 및 보안 점검 관리

사무실내 24시간 장비의 멀티콘센트 과다 사용 (화재위험)

	
사진 설명	24시간 가동장비 사용을 위한 멀티콘센트내 코드 과다사용 - 빌 [REDACTED] 빌 [REDACTED] 팀) N-0332

24시간 가동장비의 부적절한 사용 (멀티콘센트)

	
	
사진 설명	24시간 가동장비의 부적절한 사용 및 전원 미차단 - 위 [REDACTED] 부 기 [REDACTED] 국 (M-0201)

사무실 안전보안 점검표 점검 미흡

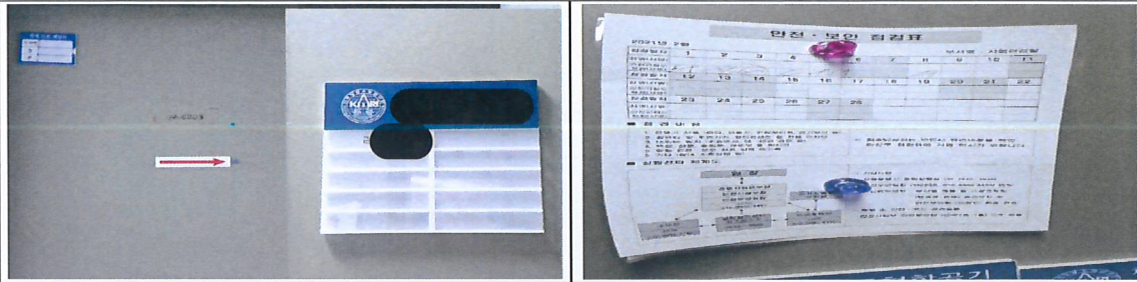


사진 설명

사무실 안전보안 점검표 미 작성

- 무 [redacted] 단 사 [redacted] 팀(H-0203)

공용 회의실 전원 미 차단



사진 설명

공용 회의실 멀티콘센트 미 차단

- 유 [redacted] 동 지하 임시 회의실(N-B0121)

사무실/회의실 멀티콘센트 전원 미 차단



사진 설명

사무실 멀티콘센트 전원 미 차단 / 무 [redacted] 부(C-0131)



사진 설명

사무실 멀티콘센트 전원 미 차단 / 위 [redacted] 부(Q-0311)