

추석명절 공직기강 복무점검 결과

〈감사부, '24. 9.20〉

1. 추진 배경

- 2024년 추석명절을 맞아 비위행위를 예방하고, 자칫 해이해지기 쉬운 공직기강을 확립하고자 복무점검을 실시

※ 우주항공청 감사담당관실 업무연락('24. 9. 4.) "추석명절 계기 공직기강 특별점검 실시 요청"

2. 점검 일정 및 점검반

- 점검일정 : 2024. 9. 9.(월) ~ 9.18.(수)
- 점 검 반 : 감사부장, 감사인 2명

3. 중점 점검사항

① 야간 안전·보안 점검

점검대상	주요 점검내용
주요 시설 (대전 본원)	- PC, 온풍기, 커피포트, 공기청정기, 멀티콘센트 등 전원 차단 상태 - 비인가 24시간 가동장비 유무 확인 - 비밀문건 등 주요 보안자료 등 책상 위 방치 및 미시건 사례 확인 - 시건 장치, 보안 서류 방치, 안전보안점검표 비치 및 관리 상태

② 근태점검

점검대상	주요 점검내용
근태점검 (2024. 9.10.)	- 재량근무, 시간선택제근무 등 유연근무제도 준수 - 무단 결근, 지각, 조퇴 등 근태위반

③ 비위행위 등 특별제보점검 실시


점검대상	주요 점검 및 제보 내용
비위행위 기강해이	- 관행적 금품·향응 수수 등 비위행위 - 업무해태, 품위훼손 등 기강해이 - 재난·사고 발생 대비 비상대응 태세 등

4. 점검결과


① 야간 안전·보안 점검

- 2024. 9.11.(수) 20시부터 22시까지 대전 본원 사무실을 대상으로 안전·보안 점검을 실시한 결과, 대체적으로 안전·보안사고 발생에 대비한 안전관리가 양호하고 안전·보안 수칙을 준수하는 것으로 확인함
- 다만, 사무실 업무용 PC, 공기청정기 등 전원을 미차단한 사례 3건을 확인하여 현장에서 전원을 차단하고 “안전지킴이” 주의서를 발부하는 등 현지조치를 완료함


1) 멀티콘센트 및 PC 전원 미차단 (항○○○○○○○ 선임연구원 강○○)

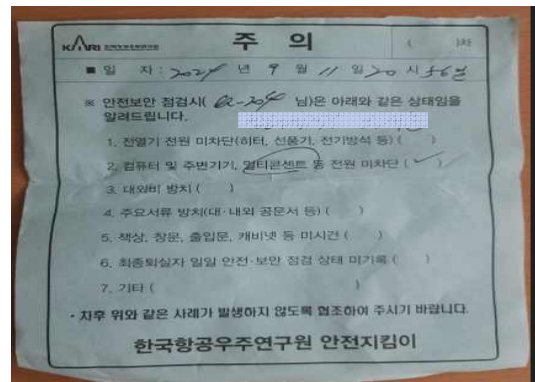

2) 멀티콘센트 및 PC 전원 미차단 (운○○○○○○○ 4급행정원 강○○)

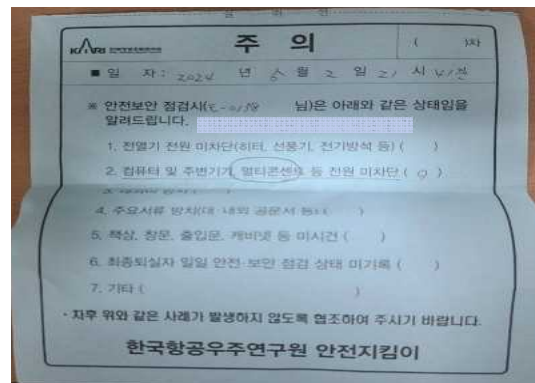

3) 공기청정기 전원 미차단 (S○○○○○ 책임연구원 정○○)

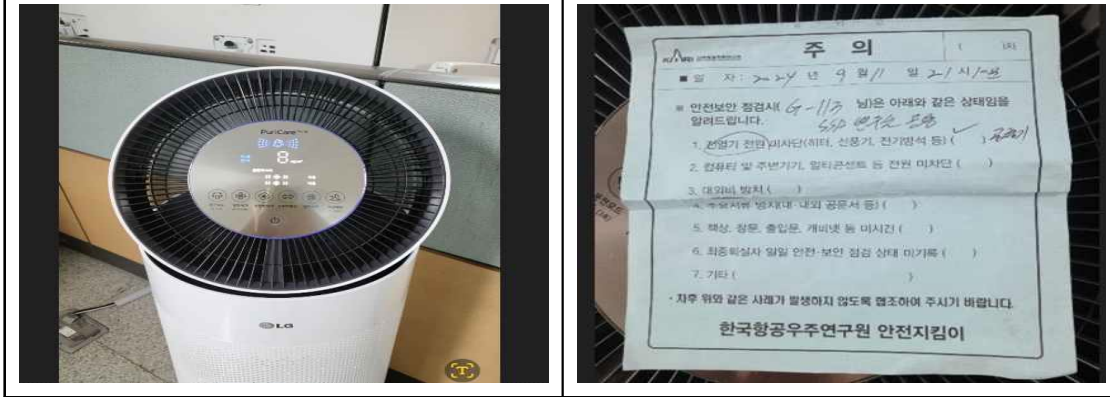

② 근태점검

- 2024년 9월 10일(화) 개인근태점검 결과 무단결근, 지각, 조퇴 등 근태위반 행위는 없었음

③ 비위행위 등 특별제보점검 실시

- 2024년 9월 9일(월)부터 9월 18일(수)까지 원내 클린신고센터를 통해 관행적 금품수수, 업무해태 및 품위훼손, 공용물품 사적사용, 미승인 영리행위 등 복무위반 행위는 없었음

5. 지적사항 및 조치사항

- 한국항공우주연구원장은 2024년 9월 11일(수) 퇴근시 사무실내 업무용 PC, 공기청정기 등 전원을 미차단하여 연구원 「안전보건관리규정」에 따른 안전수칙을 위반한 항○○○○○○○ 선임연구원 강○○, 윤○○○○○○○ 4급행정원 강○○, S○○○○○○○ 책임연구원 정○○에 대해 당일 현장에서 전원을 차단하고 “안전지킴이 주의서”를 발부하여 현지조치를 완료하였으며, 관련자들에게 위반사항을 알리고 향후 재발할 경우 개인적으로 조치를 할 수 있으니 유의하도록 개별 통지하시기 바랍니다. [통보]