

한전KPS(주) 상임감사

시정 요구

일련번호 2026-☆☆-05-1

제 목 사무실 문서 보안관리 미흡

소관부서 ★★★★★처 ○○○○○○○관

조치부서 ★★★★★처 ○○○○○○○관

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 전 직원을 대상으로 보안 및 정보보안 업무의 효율적 운용을 위하여 필요한 세부 사항과 절차를 「보안업무취급지침(제16차 개정, '25.11.4.)」과 「정보보안 업무처리기준(제12차 개정, '26.4.29.)」에 규정하여 운영·관리하고 있다.

따라서, 임직원의 문서 및 정보보안의 실태를 점검하기 위해 본사 및 ●●●●원을 대상으로 불시 보안점검을 시행하였으며, 구체적인 점검 내용은 다음과 같다.

2. 판단기준

「보안업무취급지침」 제66조(일반문서의 보안관리) 제2항에 따라 모든 문서는 퇴근 시 시건 장치가 되어 있는 서류함에 보관하여야 하며 처(실) 및 사업소 보안담당자의 승인 없이 사외로 반출하여서는 아니된다.

그리고 「2026년도 보안업무 시행계획 통보(★★★★처-901, '26. 1. 21.)」에 따라 임직원은 퇴근 및 업무 중 이석 시 업무 관련자료(제반 공문서, 업무 보고자료, 사내한/사내공개(Ⅲ등급 이상) 간행물 등)를 시건 장치가 설치된 서류함

또는 서랍 내에 보관하고 잠금 조치 후, 보안 상태를 유지하여야 한다.

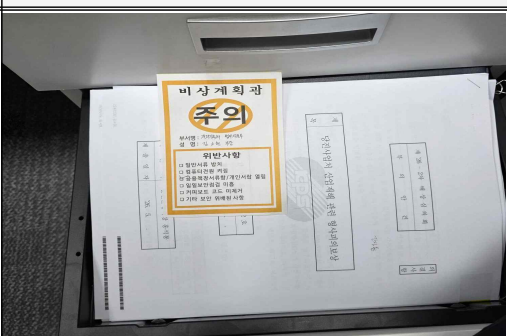
따라서, 본사 전 처실 및 ●●●●원의 임직원은 퇴근 및 업무 중 이석시 업무 관련자료를 시건 장치가 설치된 서류함 또는 서랍 내에 보관하고 잠금 조치 후 보안 상태를 유지해야 했다.

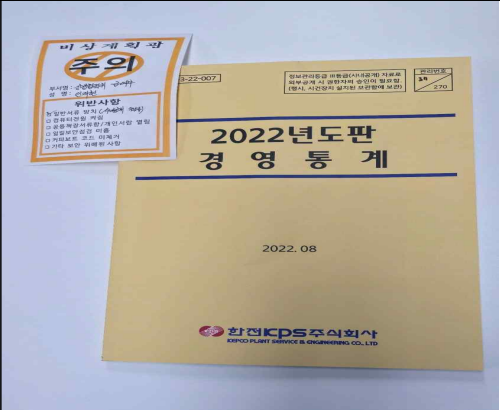
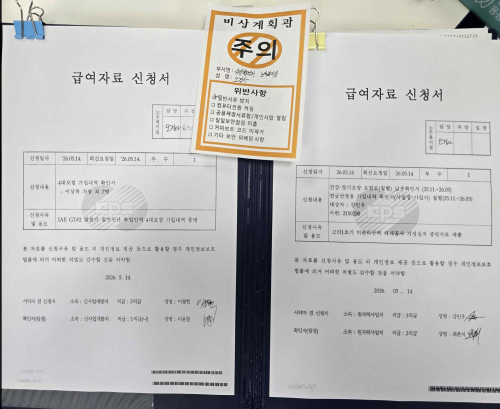
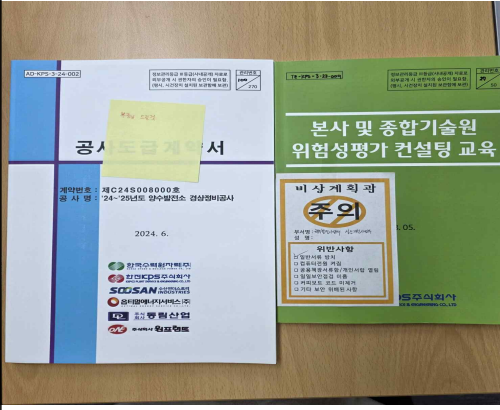
3. 감사결과 확인된 문제

그런데 2026년 5월 21일 본사와 ●●●●원의 보안관리 실태를 점검한 결과, ◎◎◎◎처 ◇◇◇◇부 ###(2직급), ◆◆◆◆처 ■■부 &&&(2직급) 및 □□□□실 @@@(4직급)는 “’00-0차 배상심의회 부의안건”, “0000년도판 경영통계”, “■■■자료 신청서” 등의 업무 관련자료를 개인 서류함에 보관하면서 시건 장치를 잠그지 않고 퇴근하는 등 보안관리에 미흡한 사실이 확인되었다.

또한, △△△△△△처와 ▲▲▲▲처는 “’00~’00년도 ▽▽▽발전소 경상정비공사 공사도급계약서”와 “사외 위탁교육 결과보고서” 등 업무 관련자료를 부서 공용 서류함에 보관하면서 시건 장치를 잠그지 않고 퇴근하는 등 보안관리에 미흡한 사실이 확인되었다.

[표] 사무실 보안관리 미흡 내역

부서명	직급	성명	지적사항	보안관리 미흡 사진
◎◎◎◎처 ◇◇◇◇부	2	###	개인서류함 개방	

부서명	직급	성명	지적사항	보안관리 미흡 사진
◆◆◆◆처 ■ ■ 부	2	& & &	사내공개 책자 방치	
◆◆◆◆처 □ □ □ □ 실	4	@ @ @	업무자료 방치	
△△△△△처	-	-	사내공개 책자 방치	
▲▲▲▲처	-	-	공용서류함 개방	

관련자 의견

###, &&&, @@@은 업무자료를 방치하고 개인 서류함을 잠그지 않고 퇴근한 사실에 대하여 잘못을 인정하였고, 향후 보안관리에 더욱 주의를 기울여 유사사태가 발생하지 않도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

그리고, △△△△△△처와 ▲▲▲▲처는 업무자료를 방치하고 공용 서류함 잠금상태를 확인하지 않고 퇴근한 사실에 대하여 잘못을 인정하였고, 향후 유사사태가 발생하지 않도록 재발방지에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○○○○관은

- ① 유사사태가 발생하지 않도록 보안관리에 소홀한 위반자를 대상으로 교육을 시행하시고,
- ② 해당 부서의 내부경영실적 평가에 대한 감점 적용과 보안 위반자의 휴일 당직 편성 등 기준에 따라 조치하시기 바랍니다.(시정)