


[41] [통보] 사항

1. 제 목 : 단위세대 최상층 배관 시공 대가 산출 부적정
2. 조치부서 : □□□□□□처
3. 관 련 자 :
4. 내 용

舊 ㅅㅅㅅㅅ 처(現 ㅅㅅㅅㅅ 처)에서는 결로하자 저감을 위해 아파트 최상층 배관 및 박스를 노출 시공토록 개선하였다.

[그림 10] 최상층 배관 및 박스 공사

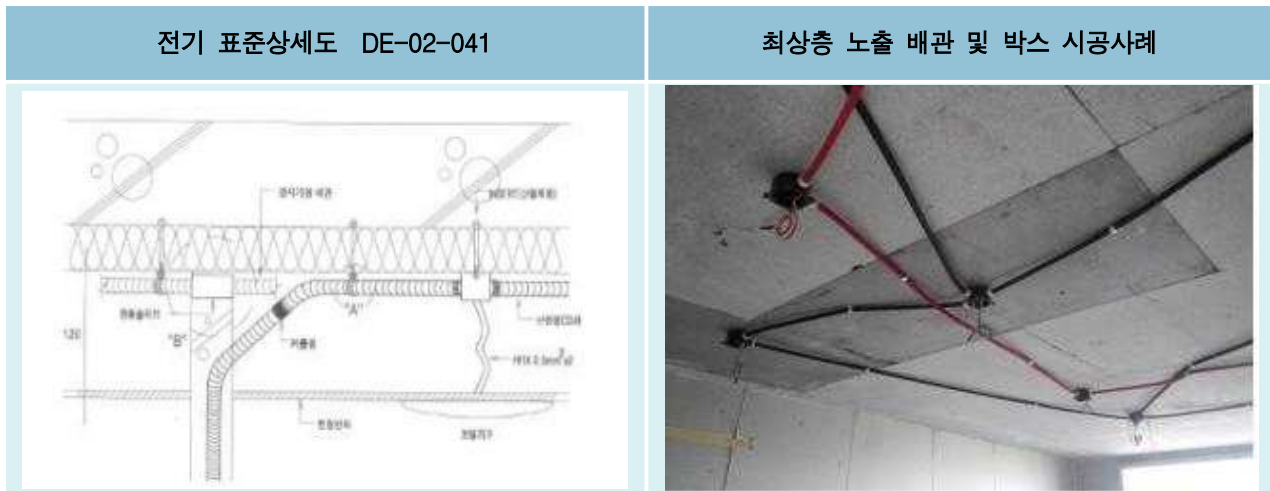

자료 : □□지역본부 제출자료 재구성

따라서 □□□□□□처에서는 개선된 설계기준에 따라 최상층 배관 및 박스 시공 대가를 노출 조건으로 산출하여 발주하여야 한다.

그러나 □□지역본부 내 ☒☒☒☒ 3BL 아파트 건설공사 등 9개 공구를 확인한 결과 [표 62]와 같이 최상층 배관 및 박스를 노출 방식으로 설계하고 현장 시공 역시 노출 방식으로 이루어지고 있음에도 관련 대가는 여전히 매입 방식으로 발주되고 있는 사실이 확인되었다.

[표 62] 최상층 배관 및 박스 설계, 시공 현황

지구명	유형·호수(호)	설 계	내 역	시 공	비 고
☒☒☒☒ 3BL	국임 190	노출	매입	노출	
♡♡♡♡ A-1BL	국민,영구 1,124	"	"	"	
☒☒☒☒ 41BL	국임 1,047	"	"	"	
☒☒☒☒ 44,45BL	국임 1,557	"	"	"	
□□□□2 B6블록	국임 1,696	"	"	"	
□□□□2 B-5BL	공임리츠 595	"	"	노출(예정)	
□□□□ H1BL	행복 480	"	"	"	
□□혁신 A-8BL	공분 802	"	"	노출	
□□혁신 A-9BL	공분 630	"	"	노출(예정)	

자료 : □□지역본부 제출자료 재구성

따라서 현장 혼선 방지 및 적정 품질 확보를 위해 설계도면에 부합하는 적정 대가를 산출하여 발주할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

△△△△△△처장은

아파트 최상층 배관 및 박스 시공 대가가 설계기준에 맞게 발주될 수 있도록 조치하시기 바랍니다(통보).