

# 통 보

1. 제 목 : 동절기 개인 난방기 사용 · 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ▶▶▶▶

3. 내 용

## 가. 업무개요

우리 공단에서는 동절기 난방기 사용으로 인한 에너지 절감과 화재 예방 등 안전관리를 위하여 난방기 사용 등 관리감독에 만전을 기하고 있습니다.


## 나. 관계법령 및 판단기준

「에너지이용 합리화법」 제7조(수급안정을 위한 조치) 제2항에 따르면 국내외 에너지 사정의 변동으로 에너지 수급에 중대한 차질이 발생하거나 발생할 우려가 있다고 인정될 경우 산업통상자원부장관은 에너지 수급의 안정을 기하기 위하여 에너지 사용자 · 에너지공급자 또는 에너지 사용기자재의 소유자와 관리자에게 필요한 범위 내에서 에너지 할당 등 제한 조치를 할 수 있다고 정하고 있습니다.

산업통상자원부에서는 공공기관의 에너지 사용 제한을 위하여 ‘공공기관 에너지 사용의 제한에 관한 공고’(이하 ‘동 공고’)를 시행(공고 제XXXX-XXX호, 'XX.XX.XX)하였고,      ‘공공기관 에너지사용의 제한에 관한 공고 개정 시행 안내’(    XXXX, 'XX.XX.XX)에 따라 관련 내용을 안내한 바 있었으며, 같은 공고 제7조(개인 난방기 사용제한)에서는 공공기관 종사자는 근무시간 중에 임산부, 장애인, 난방설비가 설치되어 있지 않은 구역에서 근무하는 자 등을 제외하고는 개인 방열기, 스토브, 전기방석 등 개인 난방기 사용을 금지하고 있습니다.

또한,    에서는 개인별 냉 · 난방기 사용금지 협조요청(서시설-XXXX, XXXX.XX.XX.) 문서 시달을 통해 [표 1]과 같이 원내 사용되는 개별 냉 · 난방기에 대한 반입 및 사용 승인기준 및 운영지침을 안내하였습니다.

[표 1] ▶▶▶▶ 개별 냉·방기 승인 절차

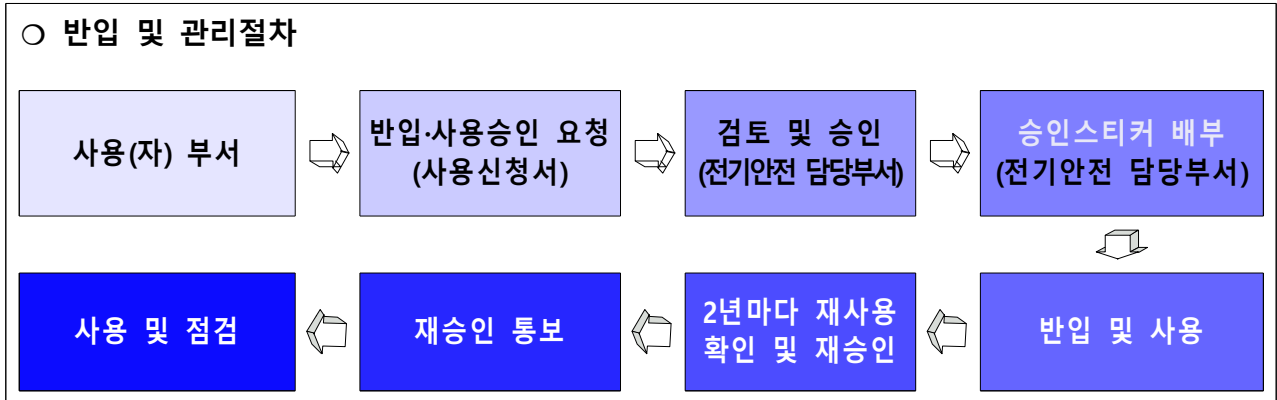

#### 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2025년 설명절 공직기강 점검 시 ▶▶▶▶의 개인 난방기 사용실태를 확인한 결과, [표 2]와 같이 개인 난방기 사용 시 사용자신청서를 제출하여 담당 부서의 승인 후 사용을 하여야 하나, 미승인 후 사용하고 있는 사실을 확인하였습니다.

[표 2] 개인 난방기 사용 현황

| 부서 | 사용자 | 보관장소 | 내용 | 비 고 |
|----|-----|------|----|-----|
|    |     |      |    |     |

4. 관계기관 의견 : ▶▶▶▶에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

#### 5. 조치할 사항

##### ○ ▶▶▶▶은

- 원내 개별 냉·냉방기 사용 승인기준 및 운영지침을 재안내하여 전 직원이 숙지하여 승인 후 사용하도록 안내하시기 바랍니다. (통보)