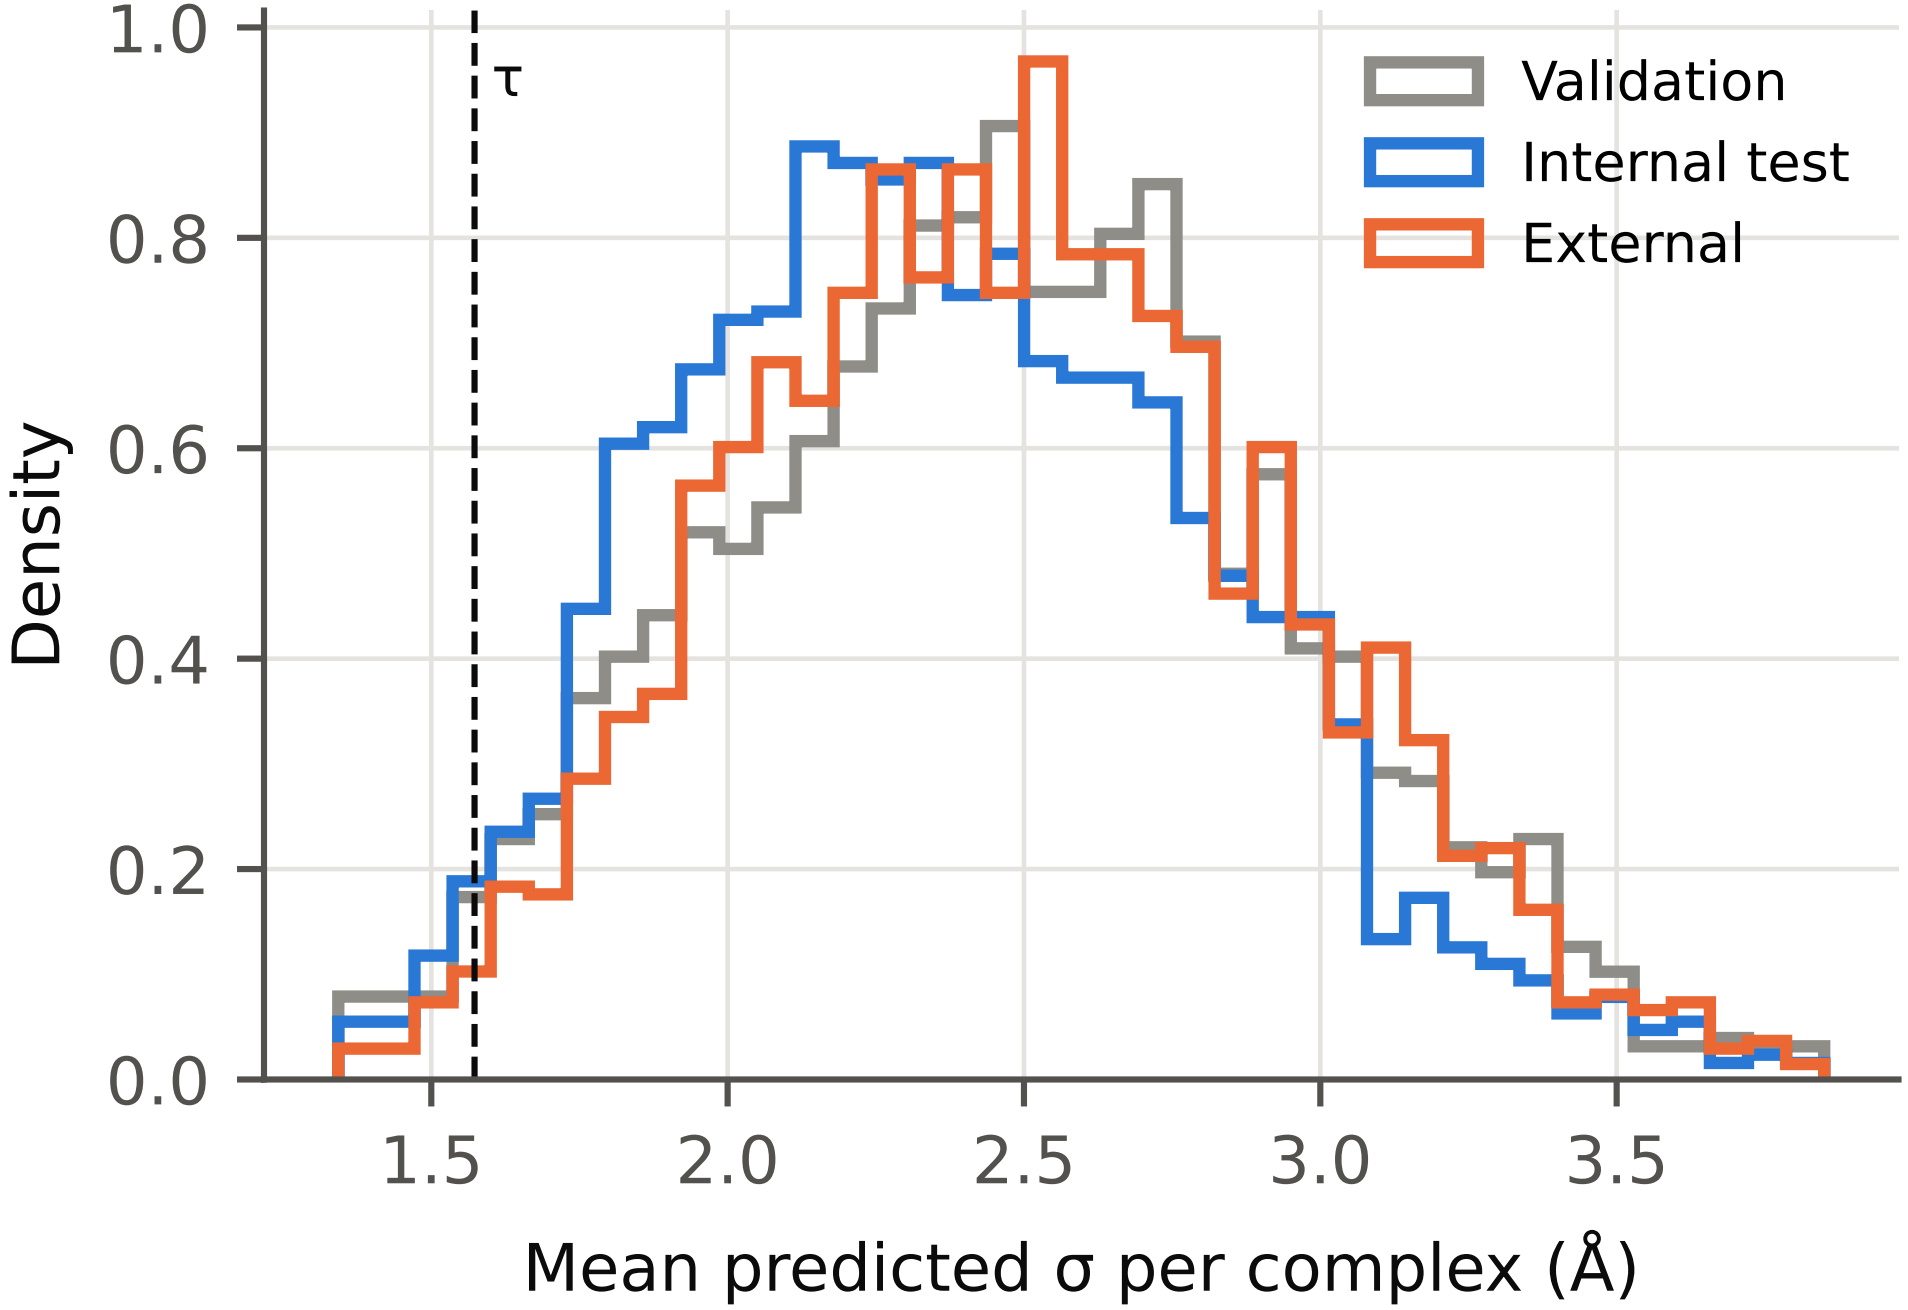
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Density
τ
Validation
Internal test
External
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Mean predicted σ per complex (Å)