


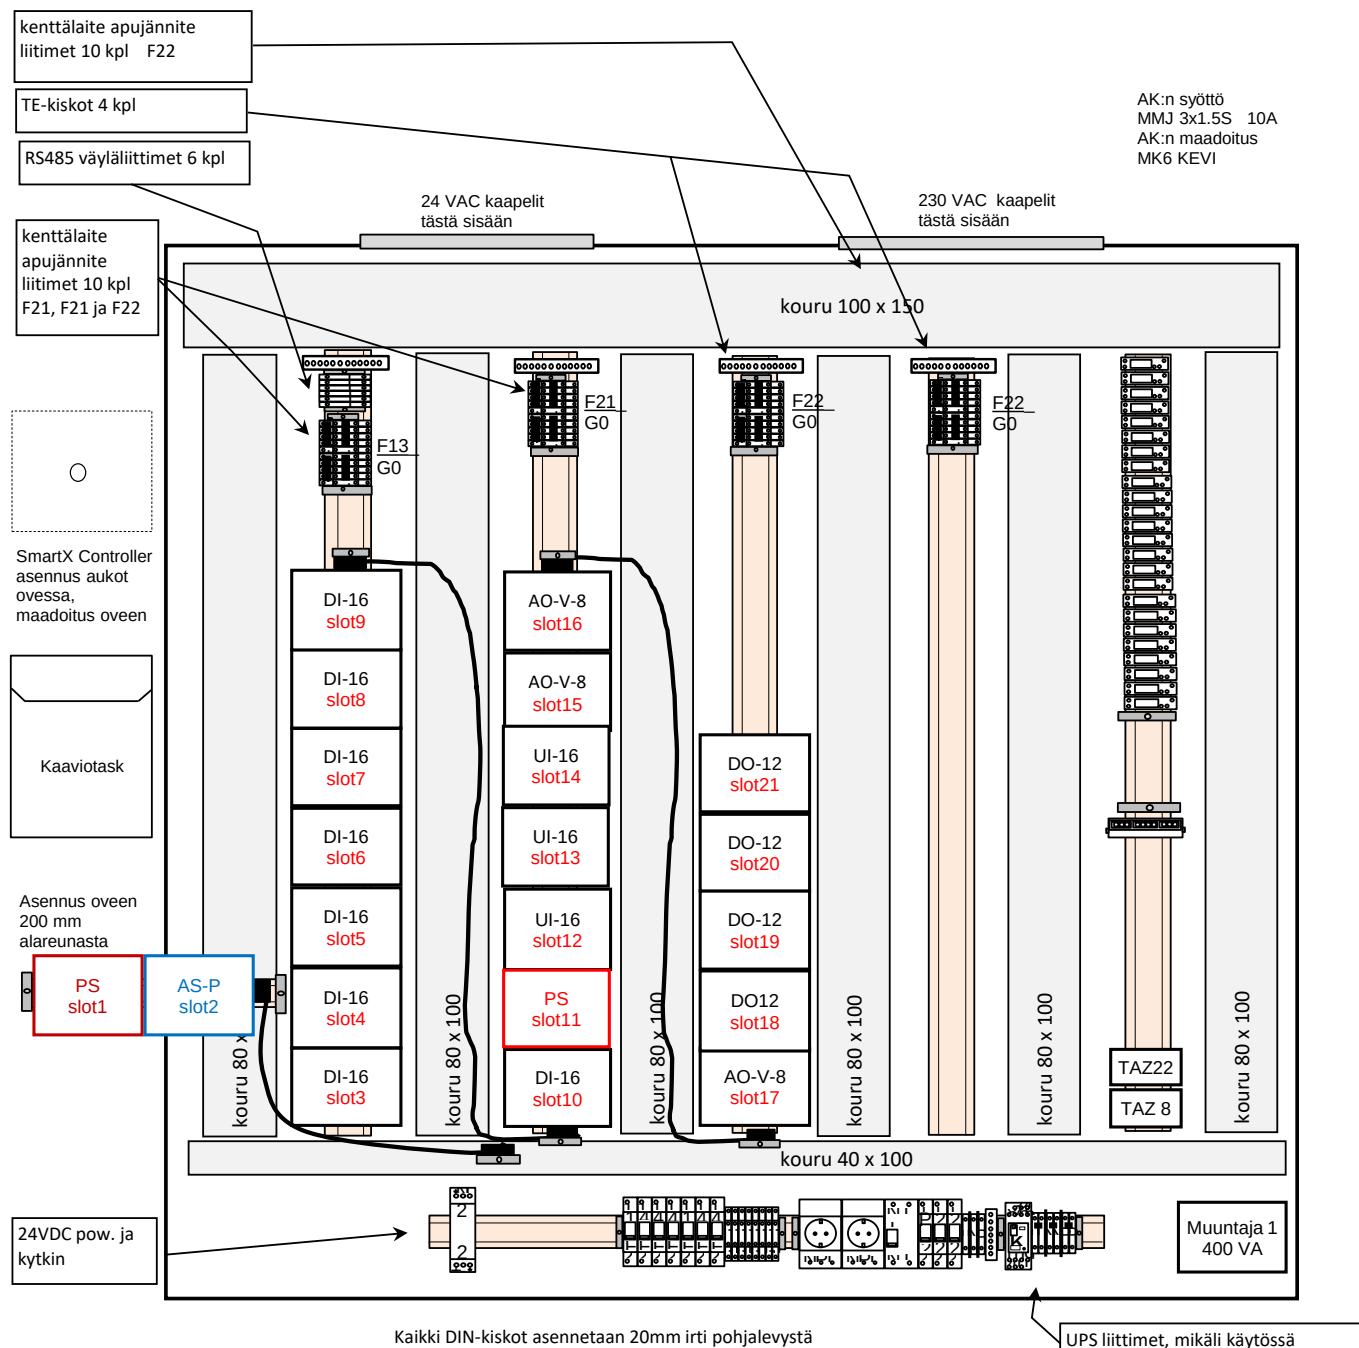

SXWOS-5

Kotelon mitat:
 NSYS3D121230DP
 korkeus: 1200
 Leveys: 1200
 syvyys: 300
 2 ovea

Selitykset:
 PS = power supply 24VDC
 AS-P = Automation Server cpu
 DI = indik/häilimp. moduuli
 UI = Universal input moduuli
 DO = ohjausmoduuli
 AO = säätömoduuli

Yhden powerin PS perään 30W kuorma.
 Tehonkulutukset:
 AS-P 10W, DI-16 1.6W, UI-16 1.8W,
 DO-FA-12H 1.8W, AO-V-8 0.7W,
 UI-8/DO-FC-4 1.9W, UI-8/AO-V-4 1.0W,
 RTD-DI-16 1.6W

Optiot

- ☐ 230V ylijännitesuoja ☒ Muuntaja 2
☐ UPS-Syöttöliittimet+rele
☒ Jalat 2,25m ☒ Kolmiot
☐ 8-portt. ATK-kytkin (24VDC virtalähde)
☒ AD asennus oveen (24VDC virtalähde)
☒ 24VDC virtalähde ☒ Wago liitt.
☒ apureleet 12 kpl

2			
-	24.1.24	Alkuperäinen suunnitelma	
Muutos	pvm.	Muutoksen sisältö	Suunnittelija
StruxureWare alakeskuksen kotelointi		Kohde:	
 Katusoite postinro kaupunki etunimi.sukunimi@se.com versio 3.13		Työmaan osoite:	
		Projektnumero:	
		Alakeskus:	
		Sijainti:	
		Tiedosto:	SXW alakeskukset - layout v3.15.xlsm
		Nimi:	
		Puh.	
		AK toimituksen vastuu / yhteys henkilö	