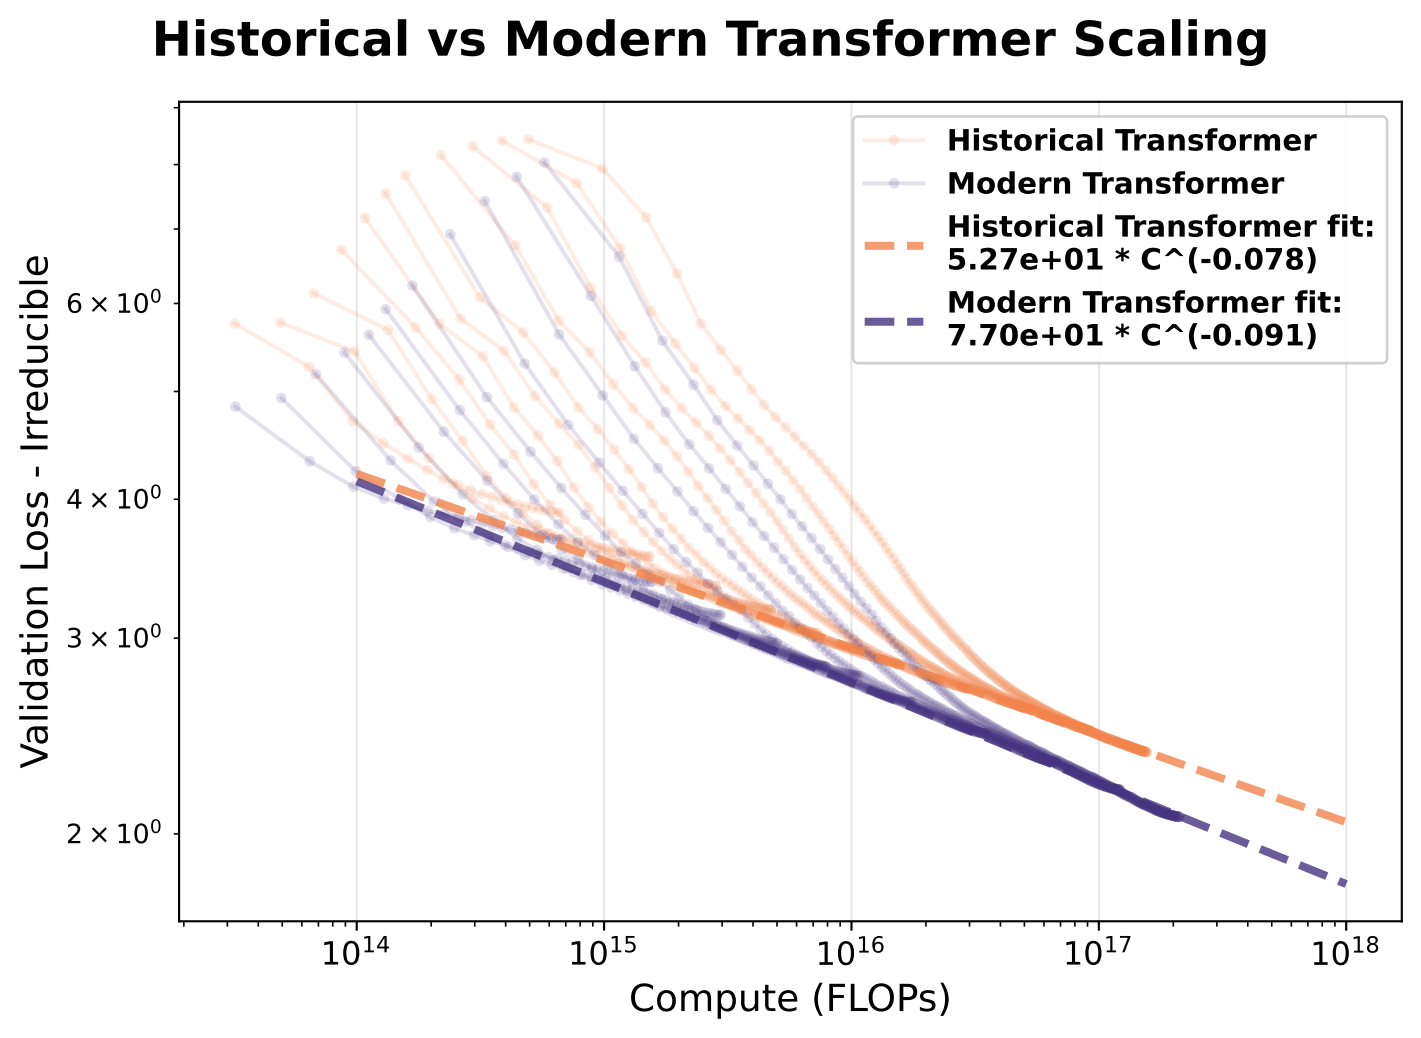

Historical vs Modern Transformer Scaling
Historical Transformer
Modern Transformer
Historical Transformer fit:
5.27e+01 * C^(-0.078)
Modern Transformer fit:
7.70e+01 * C^(-0.091)
Validation Loss - Irreducible
6×10^0
4×10^0
3×10^0
2×10^0
10^{14}
10^{15}
10^{16}
10^{17}
10^{18}
Compute (FLOPs)