

التاريخ: ٢٠٢٦/٧/١٣
رقم التقرير: NMM.03.7.26تقرير ملائمة أنظمة السلامة

السادة/شعبة السلامة بإدارة الدفاع المدني - الرياض المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تشهد شركة نخبة المرسم للاستشارات الهندسية والمعمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني بممارسة نشاط (المكاتب الهندسية الاستشارية للوقاية والحماية من الحريق) بموجب ترخيص المكتب رقم (٥١٠٠٠١١٩٦) بأنها قامت على معاينة موقع **مستودع شركة أمان الشحن الكائن بحي العزيزية** بمدينة **الرياض** الواقع على القطعة رقم (٥ من أصل ٢/٢٨) مخطط تنظيمي (١٩٦) لإصدار تقرير عن مدى مطابقتها وملائمتها لكود البناء السعودي. وقد تبين الآتي:

أولاً: تفاصيل الموقع:


نشاط المنشأة	مستودع
المالك حسب رخصة البناء	محمد عبد الله ناصر العسيري
المستأجر	شركة أمان الشحن
الموقع	الرياض - العزيزية
عدد الأدوار	أرضي
مساحة الأرض	٢م ٣١٤٥,٥
مساحة الموقع	٢م ٥٤٩
تصنيف النشاط	Group S-1

ثانياً: وصف المبنى العام:

المبنى عبارة عن مستودع لتخزين مواد غذائية متجمدة بمساحة إجمالية قدرها (٥٤٩) م^٢، وقد تم استحداث ست ثلاجات تجميد داخل المستودع، تبلغ مساحة كل ثلاجة (٧ × ٧) م، مع توفير ممرات مناسبة لحركة العاملين ونقل المواد بما يتوافق مع متطلبات السلامة. ويحتوي المستودع على مدخل رئيسي واحد ومخرج، وقد روعيت مسارات الإخلاء بحيث تؤدي مباشرة إلى خارج المبنى، بما يضمن سهولة وسرعة الإخلاء في حالات الطوارئ وفق متطلبات السلامة المعمدة. كما انه تم تنفيذ أنظمة الإطفاء اليدوي الصناديق والطفايات كما تم تنفيذ أنظمة الإنذار التقليدي، حيث ان المستودع يعتبر قطاع حريق مستقل، وذلك بما يتناسب مع كود البناء السعودي وكود الوقاية والحماية من الحريق.



✓ صورة تبين احداثيات الموقع:

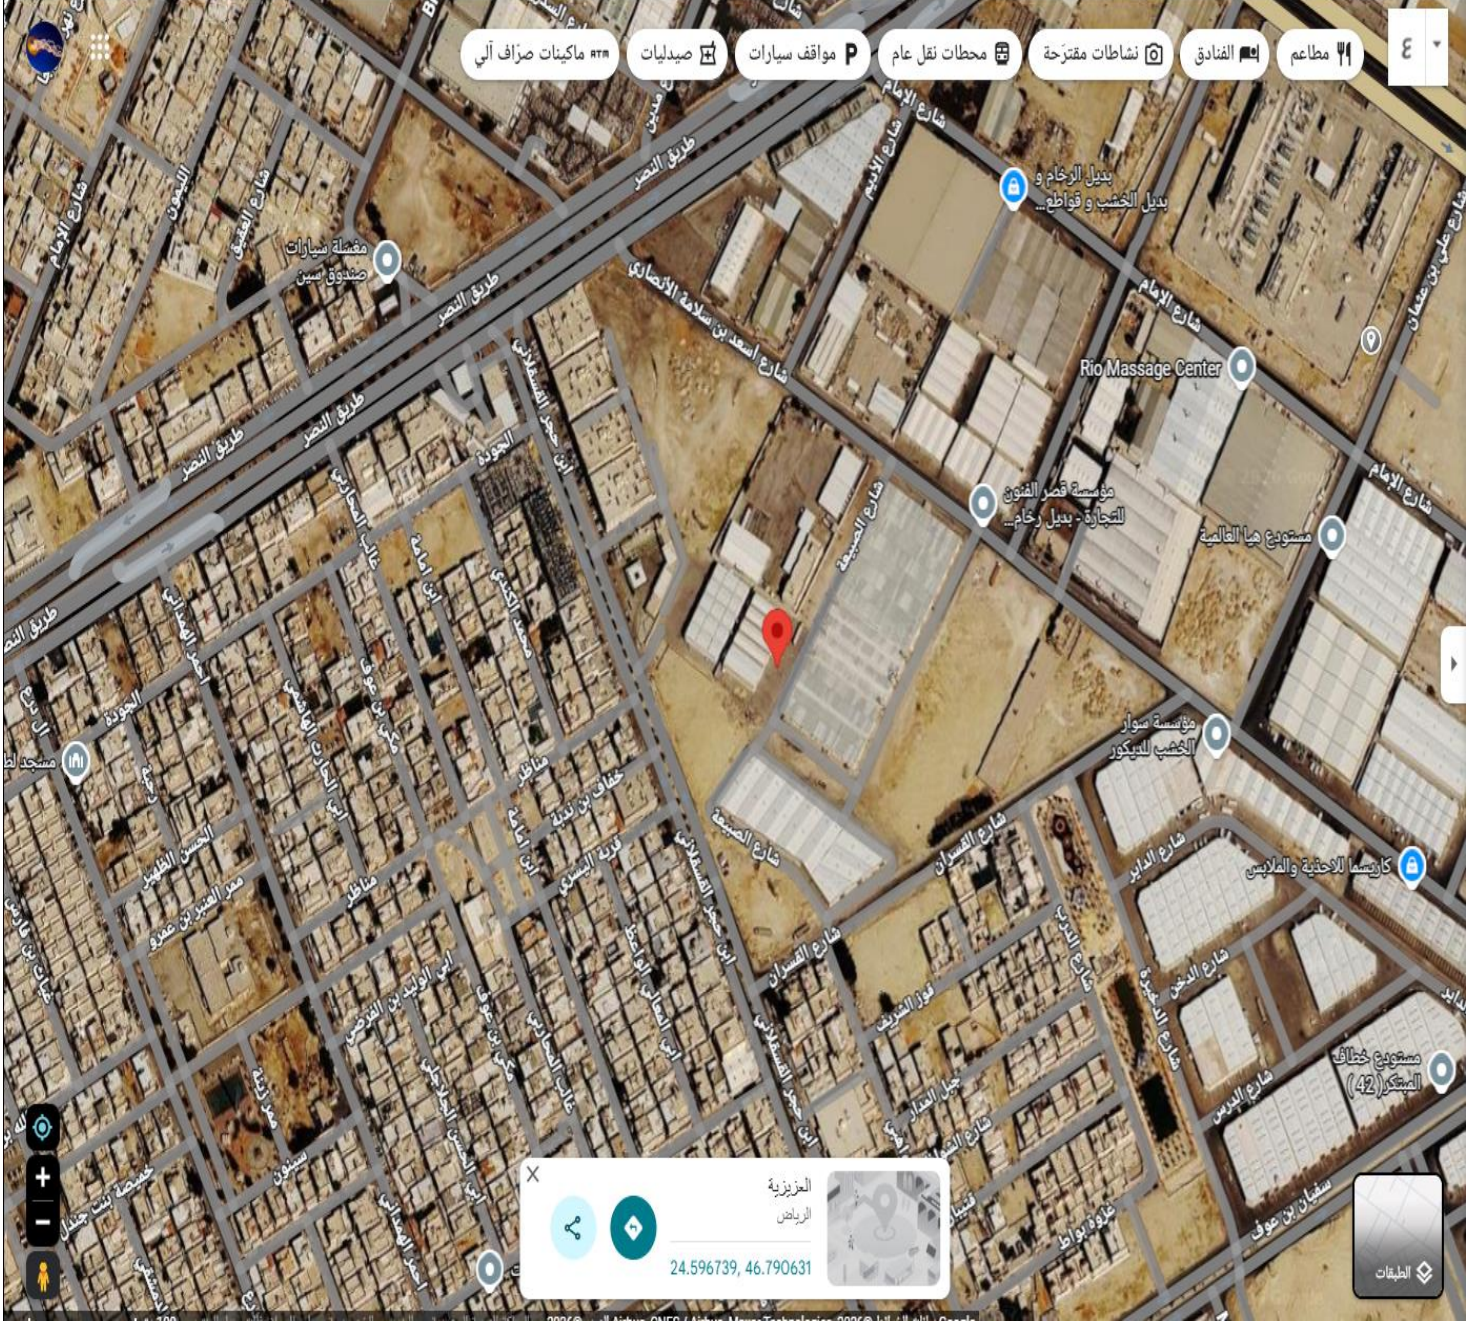

ثالثا: تصنيف خطورة المبنى: -

١ - التصنيف من حيث النشاط ومن حيث خطورة المبنى:

يندرج استخدام المستودعات في الاعمال ذات الخطورة التي تندرج تحت (GROUP S-1) مع توزيع الرشاشات ٣*٤ طبقا للمخططات المعتمدة وكود البناء السعودي وفي حال تعديل النشاط او الاستخدام يجب الرجوع الي الدفاع المدني او المكتب الاستشاري. كما انه تم تصنيف خطورة المبنى من ناحية النشاط ومن ناحية الخطورة ومن ناحية نوع الاشغال وعدد الاشغال كما في الجدول الاتي حسب تصنيف كود البناء السعودي SBC-201: -

جدول يبين تصنيف المبنى من ناحية النشاط والخطورة ونوع الاشغال:

تصنيف المنشأة	من حيث النشاط	GROUP / S-1	عدد الاشغال
	من حيث الخطورة	متوسطة	
نسبة الاشغال	الدور الأرضي	٥٤٩ م٢	١٢ اشخاص

Moderate-hazard storage, Group S-1. Storage Group S-1 occupancies are buildings occupied for storage uses that are not classified as Group S-2, including, but not limited to, storage of the following:

- Aerosols, Levels 2 and 3
- Aircraft hangar (storage and repair)
- Bags: cloth, burlap and paper
- Bamboos and rattan
- Baskets
- Belting: canvas and leather
- Books and paper in rolls or packs
- Boots and shoes
- Buttons, including cloth covered, pearl or bone
- Cardboard and cardboard boxes

- Clothing, woolen wearing apparel
- Cordage
- Dry boat storage (indoor) Furniture
- Furs
- Glues, mucilage, pastes and size
- Grains
- Horns and combs, other than celluloid
- Leather
- Linoleum
- Lumber
- Motor vehicle repair garages complying with the maximum allowable quantities of hazardous materials listed in Table 5003.1.1(1), (see Section 406.8 of SBC 201)
- Photo engravings
- Resilient flooring
- Silks
- Soaps
- Sugar
- Tires, bulk storage of
- Tobacco, cigars, cigarettes and snuff
- Upholstery and mattresses
- Wax candles



التصنيف من الناحية الانشائية:

تصنيف المبني من الناحية الانشائية

حسب (SBC 201) (CHAPTER 05) الجدول (٦٠١) تم تصنيف المبني ((TYPE II من النوع (B))
الجدران الفاصلة بين للمحل: جدران من البلوك حتى السقف.

Tables

TABLE 601

FIRE-RESISTANCE RATING REQUIREMENTS FOR BUILDING ELEMENTS (HOURS)

BUILDING ELEMENT	TYPE I		TYPE II		TYPE III		TYPE IV	TYPE V	
	A	B	A	B	A	B	HT	A	B
Primary Structural frame ^f (see Section 202)	3 ^a	2 ^a	1	0	1	0	HT	1	0
Bearing walls									
Exterior ^{f, e}	3	2	1	0	2	2	2	1	0
Interior	3 ^a	2 ^a	1	0	1	0	1/HT	1	0
Non-bearing walls and partitions Exterior	See Table 602								
Non-bearing walls and partitions Interior ^d	0	0	0	0	0	0	See Section 602.4.6	0	0
Floor construction and associated secondary members (see Section 202)	2	2	1	0	1	0	HT	1	0
Floor construction and associated secondary members (see Section 202)	1 ^{1b} ₂	1 ^{b, c}	1 ^{b, c}	0 ^c	1 ^{b, c}	0	HT	1 ^{b, c}	0

- Roof supports: Fire-resistance ratings of primary structural frame and bearing walls are permitted to be reduced by 1 hour where supporting a roof only.
- Except in Group F-1, H, M and S-1 occupancies, fire protection of structural members shall not be required, including protection of roof framing and decking where every part of the roof construction is 6 meters or more above any floor immediately below. Fire-retardant-treated wood members shall be allowed to be used for such unprotected members.
- In all occupancies, heavy timber shall be allowed where a 1-hour or less fire-resistance rating is required.
- Not less than the fire-resistance rating required by other sections of this code.
- Not less than the fire-resistance rating based on fire separation distance (see Table 602).



ربعا: إجراءات الكشف على الموقع:

١- الكشف الميكانيكي:

نظام الإطفاء:

وصف مكونات نظام الإطفاء في الموقع:-

يحتوي الموقع على نظام الإطفاء الآلي (رشاشات) بحيث يغطي الرشاش مسافة ١٢ متر مربع وانه تم توصيل الرشاشات بمواسير من الحديد ذات الضغط ٤٠ وبأقطار تتناسب مع حجم الرشاش ونظام الإطفاء اليدوي (الصناديق والطفائيات) ويغطي كامل المبنى مع مراعاة ابعاد الصندوق وحسب طبيعة النشاط الفعلي للمبنى وانه تم توصيل الصناديق بمواسير من الحديد ذات الضغط ٤٠ وبأقطار تتناسب مع حجم الصندوق في جميع الخطوط، مع مضخة حريق ثنائية مشتركة للمستودعات كهربائية (Electrical Fire Pump) بسعة ٥٠٠ جالون في الدقيقة بضغط ٦,٥ بار ومضخة مساعدة (Jockey Pump) ٥٠ جالون في الدقيقة بضغط ٦,٥ بار مركبة على قاطع كهربائي منفصل موجودة داخل شبك من الحديد وذلك حسب اشتراطات الكود السعودي وكود الوقاية والحماية من الحريق (SBC201-SBC801).

وعلية:

- ✓ تم التأكد من تركيب نظام الرش الآلي حسب كود البناء السعودي.
- ✓ تم التأكد من تركيب صندوق حريق حسب اشتراطات الكود البناء السعودي.
- ✓ تم التأكد من التأكد من صيانة الطفايات وتوزيعها حسب كود البناء السعودي.
- ✓ تم التأكد من مواضع صندوق الحريق ومدي كفاءتها حسب اشتراطات كود البناء السعودي.
- ✓ تم التأكد من ضغط المضخة ومدي فعاليتها وسعتها حسب اشتراطات كود البناء السعودي.
- ✓ تم اختبار مضخات انظمة مكافحة الحريق والتأكد من كفاءتها وقياس ضغطها وهي تعمل بصورة جديدة حسب اشتراطات كود البناء السعودي.
- ✓ تم التأكد من تدفق وضغط المضخة وحجمها حسب المخططات واشتراطات كود البناء السعودي.
- ✓ تم التأكد من ان جميع المحابس في وضع الفتح وان الشبكة مضغوطة.
- ✓ تم التأكد من وجود قاطع كهربائي منفصل للمضخة.

✓ جدول كميات يبين الأنظمة الموجودة في الموقع ومطابقتها حسب المخططات المعتمدة

#	البند	الكميات	الاداء	ملاحظات اخرى
		حسب المخطط	حسب الطبيعة	
		تعمل	لا تعمل	
١	طفاية حريق بودرة ٦ كجم	٤	٤	
٢	صندوق مياه	١	١	
٣	مضخة حريق ثنائية	١	١	
٤	رشاشات علوي	٦٠	٦٠	
٥	وصلة دفاع مدني	١	١	

وعلية فانة (تم استلام نظام الاطفاء ومطابقتها بالكود السعودي)



٢- الكشف الكهربائي:

نظام الانذار:

وصف مكونات نظام الانذار في الموقع: -

يحتوي الموقع على نظام الانذار المبكر عن الحريق من النوع التقليدي على لوحة رئيسية بسعة ١ زون موصل عليها جميع الانظمة، من كواشف وكواسر واجراس ممدده عن طريق اسلاك مقاومة للحريق داخل مواسير من الحديد مقاومة للحريق وذلك حسب اشتراطات الكود السعودي للوقاية والحماية من الحريق -SBC201-SBC801.

وعليه فانه

✓ تم التأكد من تركيب لوحة الإنذار الغير المعنون في الموقع وتم تركيبها في مدخل المستودع.

✓ تم التأكد من تركيب الكواشف تبعاً لكود البناء السعودي.

✓ تم التأكد من توزيع نقاط النداء اليدوي في كامل الموقع حسب اشتراطات كود البناء السعودي.

✓ تم التأكد من توزيع الاجراس في كامل الموقع حسب اشتراطات كود البناء السعودي.

✓ تم التأكد من توزيع اشارة الطوارئ حسب اشتراطات كود البناء السعودي.

✓ تم التأكد من توزيع اشارات الخروج حسب اشتراطات كود البناء السعودي.

✓ جدول كميات يبين الأنظمة الموجودة في الموقع ومطابقتها حسب المخططات المعتمدة

#	البند	الكميات	الاداء	ملاحظات اخرى
		حسب المخطط	حسب الطبيعة	لا تعمل
١	لوحة انذار حريق	١	١	✓
٢	كاشف دخان	٨	٨	✓
٣	كاشف حرارة	١	١	✓
٤	حساس اوكسجين	٦	٦	✓
٥	جرس انذار حريق	١	١	✓
٦	كاسر زجاجي	١	١	✓
٧	إنارة مخرج طوارئ	١	١	✓
٨	إنارة طوارئ	١	١	✓
٩	سارينا مع فلاشر	١	١	✓

وعليه فانه (تم استلام نظام الانذار ومطابقتها بالكود السعودي)



٣- الكشف المعماري:

- I. تصنيف النشاط الموجود بالموقع طبقا للكود البناء السعودي GROUP(S-1) / SBC801-SBC201
- II. التقسيمات المعمارية الداخلية لا تؤثر على مسافات الانتقال.
- III. مسافة الانتقال متحركة داخل المستودع وذلك حسب اشتراطات كود الوقاية والحماية من الحريق.
- IV. حسب متطلبات كود البناء السعودي ٢٠١ الفصل ١٠ الجدول رقم ١٠١٧,٢ في حال وجود الرش الآلي فان مسافات الانتقال في Group S-1 تكون ٣٠ متر في اتجاه واحد حسب كود البناء السعودي ٢٠١ الفصل ١٠ الجدول رقم

TABLE 1006.2.1
SPACES WITH ONE EXIT OR EXIT ACCESS DOORWAY

OCCUPANCY	MAXIMUM OCCUPANT LOAD	MAXIMUM COMMON PATH OF EGRESS TRAVEL DISTANCE (METER)		
		WITHOUT SPRINKLER SYSTEM (METER)		WITH SPRINKLER SYSTEM (METER)
		OCCUPANT LOAD		
		OL ≤ 30	OL > 30	
A ^e , M, U	49	23	23	23 ^a
B	49	30	23	30 ^a
F	49	23	23	30 ^a
H-1, H-2, H-3	3	NP	NP	7.5 ^b
H-4, H-5	10	NP	NP	23 ^b
I-1, I-2 ^d , I-4	10	NP	NP	23 ^a
I-3	10	NP	NP	30 ^a
R-1	10	NP	NP	23 ^a
R-2	20	NP	NP	38 ^a
R-3 ^e	20	NP	NP	38 ^{a,e}
R-4 ^e	20	NP	NP	38 ^{a,e}
S ^f	29	30	23	30 ^a
U	49	30	23	23 ^a

NP = Not Permitted.

- a. Buildings equipped throughout with an automatic sprinkler system in accordance with Section 903.3.1.1 or 903.3.1.2 . See Section 903 for occupancies where automatic sprinkler systems are permitted in accordance with Section 903.3.1.2 .
- b. Group H occupancies equipped throughout with an automatic sprinkler system in accordance with Section 903.2.5
- c. For a room or space used for assembly purposes having fixed seating, see Section 1030.8 .
- d. For the travel distance limitations in Group I-2, see Section 407.4 .
- e. The common path of egress travel distance shall only apply in a Group R-3 occupancy located in a mixed occupancy building or within a Group R-3 or R-4 congregate living facility.
- f. The length of common path of egress travel distance in a Group S-2 open parking garage shall be not more than 30 meters.
- g. For the travel distance limitations in Group R-3 and R-4 equipped throughout with an automatic sprinkler system in accordance with Section 903.3.1.3 , see Section 1006.2.2.6 .

وعليه فان المستودع مطابقة لاشتراطات كود البناء السعودي من حيث المخارج ومسافات الانتقال ومن حيث نوع البناء والمساحة.




الخلاصة:

- من خلال دراسة جميع أنظمة السلامة والوقاية من الحريق وحسب اشتراطات الكود السعودي تبين ان أجزاء المشروع مطابقة للكود السعودي للوقاية والحماية من الحريق SBC-801 وقد حققت الحد المطلوب في الكود السعودي واشتراطات الدفاع المدني وذلك لـ **مستودع شركة امان الشحن والمملوكة حسب رخصة البناء لـ (محمد عبد الله ناصر العسيري) والواقعة بحي العزيزية - بمنطقة الرياض على القطعة رقم (٥ من أصل ٢/٢٨) ومخطط تنظيمي رقم (١٩٦).**
- وجد ان كافة أنظمة مكافحة الحريق (انذار الحريق واطفاء الحريق والسلامة المعمارية ومخارج الطوارئ) كافية وملائمة للمبنى ونفذت طبقا لاشتراطات الكود السعودي للوقاية والحماية من الحريق وان المبنى لا يوجد به أي ظواهر كهربائية او ميكانيكية سلبية حاليا تدل على وجود خلل فيه وعليه فان المبنى سليم من الناحية الكهربائية والميكانيكية والانشائية والسلامة والأمان للأفراد المتواجدين فيه وجميع أنظمة السلامة تعمل وبناءً على ذلك نرى أنه لا مانع من استخدام المبنى للأنشطة التي تدرج تحت GROUP-S1 وذلك تحت مسؤولية المكتب.



ملحق الصور الانظمة:

صور من أنظمة السلامة في الموقع:

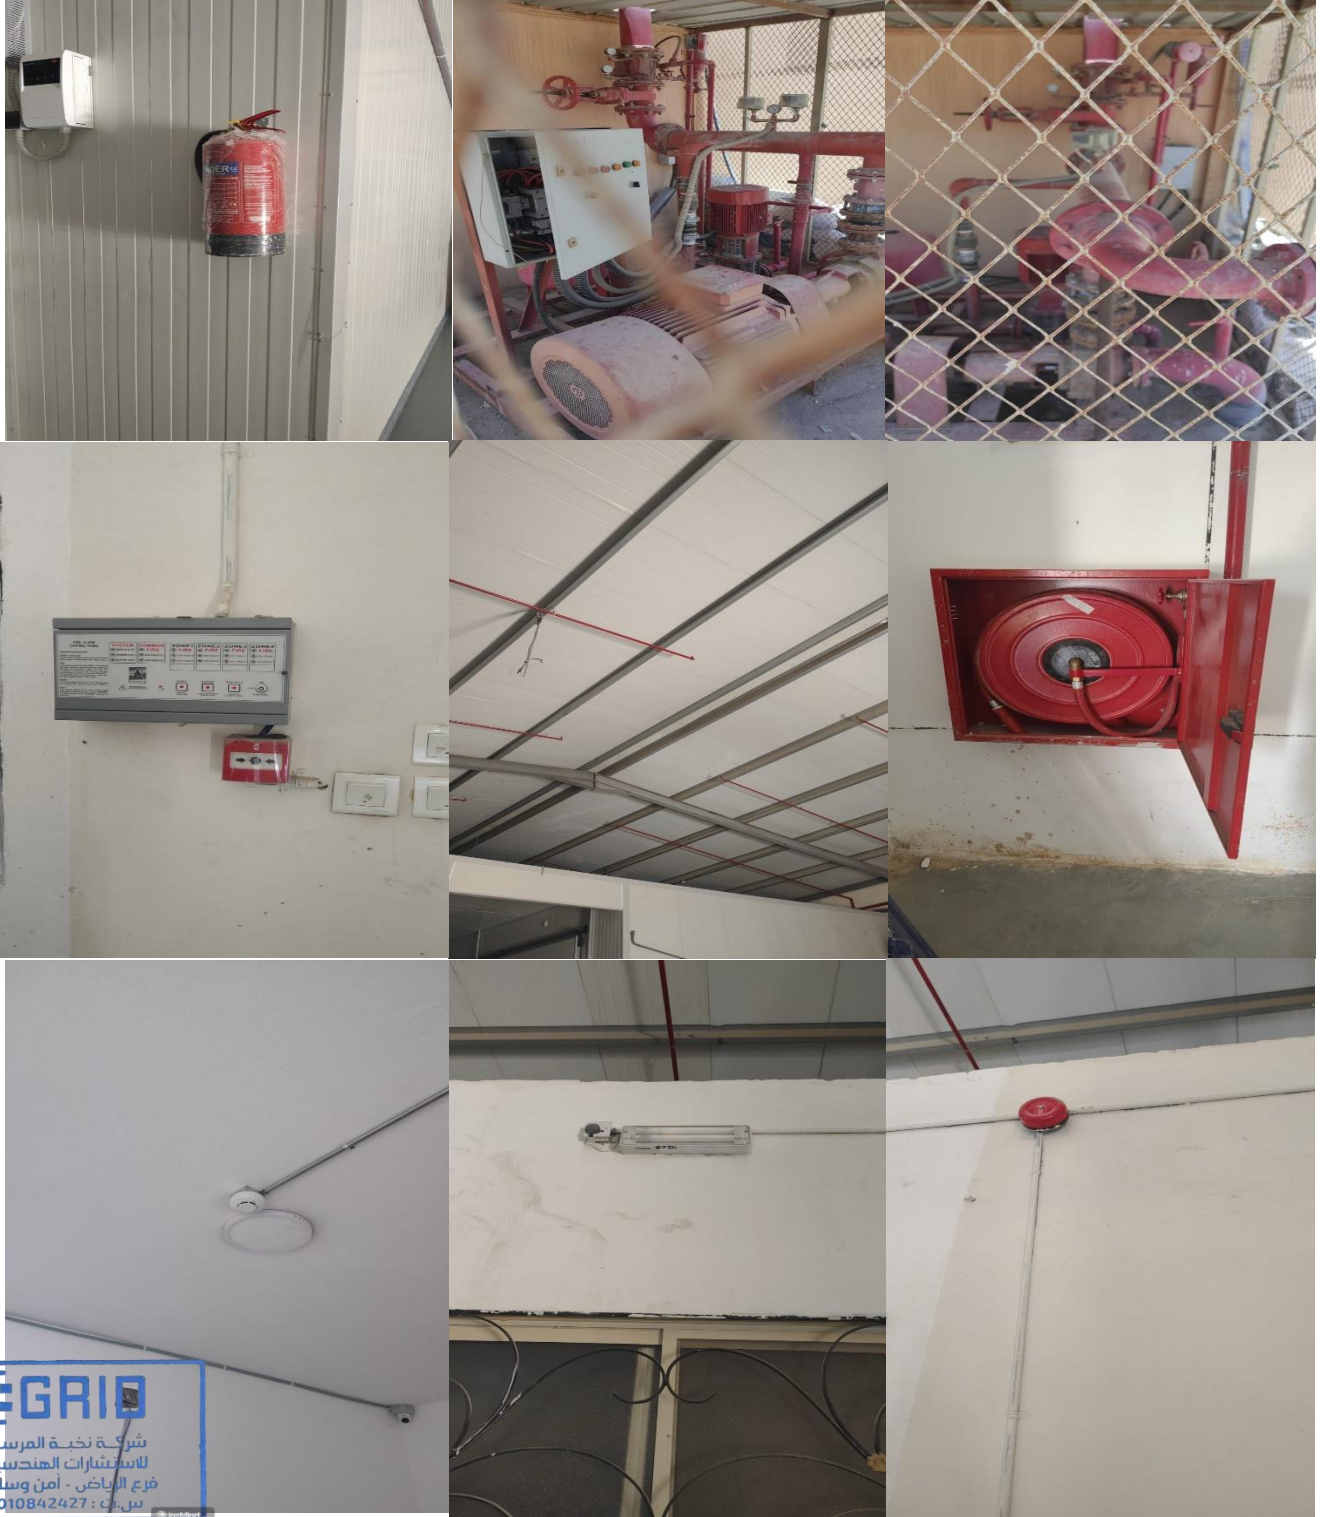

EGRID

Engineering Consulting and
Fire Protection Consulting Company

شركة نخبة المرسوم

للاستشارات الهندسية
واستشارات الحماية من الحريق

صور للأجزاء المستحدثة:



EGRID

شركة نخبة المرسوم
للاستشارات الهندسية
فرع الرياض - أمن وسلامة
س.ت: 1010842427

K.S.A - Riyadh - Al Murabba District
Prince Abdulaziz bin Musa'ed bin Jalawi Road

0541493480



المملكة العربية السعودية - الرياض - حي المربع
- طريق الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي

0541493480

EGRID

Engineering Consulting and
Fire Protection Consulting Company

شركة نخبة المرسوم

للاستشارات الهندسية
واستشارات الحماية من الحريق

صورة من واجهة المبنى:



K.S.A - Riyadh - Al Murabba District

Prince Abdulaziz bin Musa'ed bin Jalawi Road

0541493480



المملكة العربية السعودية - الرياض - حي المربع

- طريق الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي

0541493480

nukhbat almarsam Company For
Engineering Consultancy
Unified Number : 7023389427
CR Number : 1128185691
Tel : 0163212444 Fax : 0163212444



<https://eservices.ucci.org.sa/#/DocumentVerify>

شركة نخبة المرسم للاستشارات الهندسية

الرقم الموحد (700) : 7023389427
السجل التجاري : 1128185691
عنيزة- هاتف : 0163212444 فاكس : 0163212444

Date : 12-7-2026
Ref Number : 13380319

تم إصدار التصديق بناءً على طلب المشترك، دون أدنى مسؤولية على غرفة عنيزة عن محتوى الوثيقة، علماً أنه لا
يعتمد بالتصديق إلا بعد التحقق منه من خلال قراءة QR Code
This Certification was issued at the request of the subscriber, and the Onazah Chamber name disclaims
responsibility for its content, and this certification is only reliable after it has been verified by scanning the
request's QR Code and reviewing the request's data details.

تاريخ الطلب : 6-1-8441 هـ
الرقم المرجعي : 13380319

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة / ادارة الدفاع المدني - الرياض

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

نفيدكم نحن شركة نخبة المرسم للاستشارات الهندسية والسلامة بصفتنا شركة استشارات
هندسية معتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني السعودي بأنها قامت على معاينة موقع
مستودع شركة أمان الشحن بحي العزيزية بمدينة الرياض الواقع على القطعة رقم (5) من أصل
2/28) مخطط تنظيمي (196) لإصدار تقرير أنظمة السلامة في الموقع ومدى مطابقته
وملائمتها لكود البناء السعودي، وكود الوقاية والحماية من الحريق (SBC201) و (SBC801)
ومطابقتها لأرض الواقع وتبين انه لا مانع من استخدامها للغرض الذي انشئت من اجله.
وتحت مسؤولية المكتب الاستشاري.

شاكرين لكم حسن تعاونكم الكريم معنا

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

Created by mohamed alameen abass idress
Any addition or scraping on this document is considered void
This electronic document fulfils the regular procedures followed by the
Chamber

Note : Documnet Valid till 12-7-2027

تم بواسطة محمد الامين عباس ادريس
أي إضافة أو كشط على هذه الوثيقة تعتبر لاغية
تعتبر هذه الوثيقة الإلكترونية مستوفية للإجراءات النظامية المتبعة
بالغرفة

تأريخ : النموذج صالح حتي 12-7-2027

