REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD

Tipo de instalación:

[X] Instalación Electrica de Baja Tensión
[ ] Instalación Electrica de Media y Baja Tensión

COLEGIO FEDERAL PERITOS

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 5° Constitucional, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 12, referente al ejercicio profesional, en pleno ejercicio de los derechos establecidos en el Artículo 21 y cumpliendo con las obligaciones establecidas en el Artículo 22, de la Ley de Profesiones del Estado de Michocán de Ocampo, en mi carácter de **Perito Dictaminador de Instalaciones Eléctricas en Media y Baja Tensión**, afiliado al **Colegio Federal de Peritos, A.C.**, presento el informe en materia de seguridad, de la instalación que se describe a continuación:

Informe de revisión No.396	**CFP0125/PCIEMBT/IOA/0071/14XII20 - 396/2026**	Fecha:	**29-oct-26**

Giro de la instalación: LAVANDERIA Y TINTORERIA

Tension eléctrica de suministro:			**Tipo de instalación:**		**Tipo de servicio:**	
[X] Menos de 1000 V			Lugar de concentración pública	[X]	Servicio Nuevo	[ ]
[ ] 1000 V o más			Area peligrosa	[ ]	Modificación de instalación	[ ]
Capacidad de Subestación:	RED	kVA	Industria	[ ]	Revisión periódica	[X]
Carga instalada:	8.31	kW	Otro	[ ]	Cambio de Razón social	[ ]

Datos del Titular:

Nombre Comercial: **EASYLAV**
Nombre o Razon Social: **LAURA ENRIQUETA ORTEGA PARAMO**
RFC: **0**
Calle y No: **MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES #218-A**
Colonia o Población: **VASCO DE QUIROGA**
Municipio o Delegación: **MORELIA**
Ciudad y Estado: **MORELIA, MICHOACAN**
Código postal: **58230** Teléfono 4433327819

Solicitante del servicio:

Nombre: **LAURA ENRIQUETA ORTEGA PARAMO**
Teléfono 4433504709

NOTAS:

* El presente informe tiene vigencia del 29/10/2026 a el 29/10/2028 a partir de la fecha de expedición, siempre que las condiciones de la instalación eléctrica no sean modificadas.

* El titular o usuario declara que conoce sus derechos, obligaciones y responsabilidades, derivados de la utilización y conservación de la instalación eléctrica, para garantizar su funcionamiento satisfactorio acorde al uso previsto.

* El contenido del presente informe, resume la evaluación de las disposiciones aplicables de la NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM-01-SEDE-2012, en adelante NOM.

PERITO RESPONSABLE

Ing. Israel Orozco Arias

NO. de Afiliación CFP: CFP0125/PCIEMBT/IOA/0071/14XII20
Cédula Profesional: 15240154
Correo electronico: israel9b@hotmail.com **Teléfono**: 4431748638

FOLIO: 396

SOLICITUD DE SERVICIOS

COLEGIO FEDERAL

No. Registro de perito CFP: CFP0125/PCIEMBT/IOA/0071/14XII20 Cédula Profesional: 15240154

Teléfono: 4431748638 Correo electrónico: israel9b@hotmail.com

Fecha de Visita: **29-oct-26**

Datos de la Instalación:

Nombre Comercial: **EASYLAV**

Nombre o razón social: **LAURA ENRIQUETA ORTEGA PARAMO**

RFC : **0**

Calle y No: **MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES #218-A**

Colonia o Población: **VASCO DE QUIROGA**

Municipio o Delegación: **MORELIA**

Ciudad y Estado: **MORELIA, MICHOACAN**

Código Postal: **58230** Teléfono: **4433327819**

Solicitante del Servicio:

Nombre: **LAURA ENRIQUETA ORTEGA PARAMO**

Teléfono: **4433504709**

REFERENCIA



ING.ISRAEL OROZCO ARIAS
Cédula Profesional: 15240154

Solicitante
LAURA ENRIQUETA ORTEGA PARAMO

El perito tratará los datos personales del solicitante exclusivamante para llevar a cabo las actividades de dictaminación de la instalación eléctrica del inmueble referenciado en el campo datos de la instalación. Asimismo el perito tratará los datos personales o comerciales para otras finalidades como enviar notificación de ofertas, avisos y/o mensajes promocionales; comunicaciones con fines de mercadotecnia, publicidad o telemarketing sobre productos y servicios nuevos o existentes ya sean propios o de socios comerciales. Puede oponerse al tratamiento de sus datos para las finalidades secundarias a través de los medios puestos a su disposición para el ejercicio de sus derechos. En caso de no oponerse en un plazo de cinco días hábiles posteriores a que sus datos fueron recabados, se entenderá que ha otorgado su consentimiento.

FORMATO PARA EVALUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD

COLEGIO FEDERAL

Informe de dictamen técnico para evaluar el cumplimiento de las especificaciones y lineamientos de carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de energía eléctrica a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de operacion y seguridad

Peritaje de Instalación Folio No.396	CFP0125/PCIEMBT/IOA/0071/14XII20 - 396/2026	Fecha:	29-oct-26
Nombre o razón social del visitado:	LAURA ENRIQUETA ORTEGA PARAMO		
Registro federal de contribuyentes:	0	Nombre Comercial:	EASYLAV
Actividad de la instalacion conforme al SCIAN:	LAVANDERIA Y TINTORERIA		

Documentación disponible:

Planos definitivos de distribución de la instalación eléctrica	NO
Diagramas unifilares de la instalación eléctrica	SI
Cuadro y/o relación de cargas instaladas	NO
Memoria de calculo de elementos de la instalación	NO
Otra documentación ( )	

Elementos de la instalación:

Inspección visual de los elementos indicados en los planos y los encontrados en la instalación: ¿EXISTE CONCORDANCIA ENTRE ELEMENTOS PROYECTADOS E INSTALADOS?

Conductores eléctricos	SI
Tableros	SI
Dispositivos de protección	SI
Accesorios de conexión y operación	SI
Equipos (transformadores, motores)	NA

Acometida Eléctrica:

Inspección visual de los elementos que constituyen la acometida: ¿EL DIMENSIONAMIENTO DE LA ACOMETIDA ES CORRECTO PARA LA CARGA INSTALADA Y DEMANDA CONTRATADA?

Conductores de capacidad adecuada	SI
Base de medición acorde con la demanda	SI
Protección contra sobrecorriente adecuada	SI
Conductor de puesta a tierra de tamaño adecuado	SI
Existe continuidad entre conductor de puesta a tierra y electrodo de puesta a tierra	SI

SE VERIFICO UN SERVICIO SUMINISTRADO EN BAJA TENSION CON ACOMETIDA RED AEREA 2+1 CON CABLES CONDUCTORES (2-4 AL ACSR, FASE; 1-4 AL ACSR, NEUTRO) LOS CUALES LLEGAN A UNA BASE DE MEDICION 5-100A 220/127V 2F-3H, DERIVA UN CENTRO DE CARGA PRINCIPAL SQUARED QOC30US 220/127V 2F-3H. TODO CON UNA CARGA EN OPERACION DE 4.15 KW

Dispositivos de protección:

Inspección ocular de las condiciones técnicas y físicas de elementos de protección: ¿LOS ASPECTOS SIGUIENTES SATISFACEN LAS ESPECIFICACIONES Y LINEAMIENTOS TECNICOS DE LA NOM 001-SEDE-2012.?

Grado de protección de los envolventes	SI
Altura de montaje	SI
Fijación y presentación	SI
Puesta a tierra	SI
Número de polos	SI
Ampacidad	SI
Capacidad interruptiva	SI

LOS DISPOSITIVOS CUMPLEN LAS CONDICIONES FÍSICAS CORRECTAS

Circuitos:

Inspección visual de las condiciones técnicas y físicas de elementos de los circuitos alimentadores y derivados: ¿LOS ASPECTOS SIGUIENTES SATISFACEN LAS ESPECIFICACIONES Y LINEAMIENTOS TECNICOS DE LA NOM-001-SEDE-2012.?

Dimensionamiento de cables	SI
Canalizaciones y ductos	SI
Detallado de cables	SI
Código de colores	SI
Identificación y nomenclatura	SI
Empalmes	SI
Dimensionamiento de carga por circuito	SI

LOS CIRCUITOS CUMPLEN TODOS LOS ASPECTOS Y ESPECIFICACIONES

Puesta a tierra:

Inspección visual de las condiciones técnicas y físicas de los conductores y electrodos de puesta a tierra, de las carcasas de cajas de conexiones, centros de carga y gabinetes de las cargas ¿LOS ASPECTOS SIGUIENTES SATISFACEN LAS ESPECIFICACIONES Y LINEAMIENTOS TECNICOS DE LA NOM-001-SEDE-2012?	Colocacion de cable de puesta a tierra en circuitos alimentadores de fuerza y de iluminación	SI
	Existe electrodo de puesta a tierra	SI
	Conexión a tierra de carcasas	SI
	Conexión a tierra de gabinetes	SI
	Código de colores correcto	SI
	Dimensión de cable correcta	SI

Equipos:

Inspección visual de las condiciones técnicas y físicas de los equipos que forman parte de la instalación ¿LOS TRANSFORMADORES, MOTORES Y OTROS EQUIPOS SATISFACEN LAS ESPECIFICACIONES, LINEAMIENTOS TECNICOS Y CONDICIONES DE USO INDICADOS POR LA NOM-001-SEDE-2012?	Los transformadores de distribución y control operan con F. de utilización < a 1	NA
	Los motores eléctricos son de la capacidad adecuada	NA

Tomacorrientes, interruptores y accesorios de uso general:

Inspección visual de las condiciones técnicas y físicas de los accesorios para interconexión e interruptores ¿LOS TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y ACCESORIOS DE CONTROL DE LA INSTALACION DE UTILIZACION SATISFACEN LAS ESPECIFICACIONES, LINEAMIENTOS TECNICOS Y CONDICIONES INDICADOS POR LA NOM-001-SEDE-2012	Los envolventes de accesorios están en la instalación	SI
	Los accesorios tienen la correspondiente tapa y sujeta adecuadamente	SI
	Los accesorios estan libres de pintura o barnices	SI
	Los accesorios funcionan adecuadamente sin muestras de calentamiento	SI
	Los tomacorrientes están debidamente aterrizados y polarizados	SI

Condiciones de mantenimiento:

Inspección visual de las condiciones de mantenimiento de todos los componentes de la instalación ¿SE VISUALIZA UN MANTENIMIENTO ADECUADO PARA LOS COMPONENTES SIGUIENTES DE LA INSTALACION?	Tableros y centros de carga (Limpieza y nomenclatura adecuadas)	SI
	Equipos eléctricos de la instalación (Motores y transformadores)	NA
	Tomacorrientes e interruptores (Limpieza adecuada)	SI
	Cables y canalizaciones visibles (Reapriete y sujeción)	SI

Condiciones operativas de la instalación

Inspección visual y medición de las condiciones operativas de todos los componentes de la instalación. ¿SE CUMPLE CON LOS VALORES CORRECTOS PARA LOS PARAMETROS SIGUIENTES?	Resistencia de aislamiento de conductores.	SI
	Continuidad eléctrica en elementos metálicos.	SI
	Resistencia de la red de tierras.	SI
	Polaridad de receptáculos.	SI

Voltajes Medidos

Va=	**127**	**Vab=**	**220.0**
Vb=	**127**	**Vbc=**	**0.0**
Vc=	**0**	**Vca=**	**0.0**

Corrientes Medidas

Ia=	**17**
Ib=	**16.7**
Ic=	**0**

Notas aclaratorias:

** NOM. Se refiere a NOM-001-SEDE-2012

De acuerdo a lo dispuesto en la misma NOM, lo indicado como "debe" tiene carácter de obligatorio para cumplir con la misma

Conclusión:

Derivado de la inspección visual realizada a la instalación eléctrica del inmueble visitado; se determina que éste está en condiciones de seguir operando dentro de parámetros adecuados, asegurando la continuidad en el servicio y la seguridad en el centro de trabajo.

PERITO RESPONSABLE

Israel Orozco Arias
Cédula Profesional: 15240154

FORMATO TECNICO DE MEDICIONES DE VARIABLES ELECTRICAS

COLEGIO FEDERAL

RFC	0	DOMICILIO	MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES #218-A
NOMBRE	LAURA ENRIQUETA ORTEGA PARAMO		

- ☐ NUEVO SERVICIO
- ☐ MODIFICACION
- ☒ REVISION
- ☐ OTROS

ESTADO DEL EQUIPO

TRANSFORMADOR	☐
TIERRA FISICA	☐
Pres. FUGA DE ACEITE	☐
LIMPIEZA	☐
PINTURA	☐
CONEXIONES	☐
TEMPERATURA	☐



EVIDENCIA FOTOGRAFICA



TRANSFORMADORES TOTAL:		KVA		1F		2F		3F		CONEXIÓN	
SUBESTACION :	PEDESTAL		POSTE		AZOTEA		COMPACTA			Kvar.	
CIRCUITO DE ENTREGA :	1	CONEXIÓN :	DY	VOLTS:	220/127	FASES	2	HILOS :	3		
CIRCUITO DEL USUARIO	CONEXIÓN :	DY	VOLTS :	220/127	FASES :	2	HILOS :	3	KVA :	RED	
	CONEXIÓN :		VOLTS :		FASES :		HILOS :		KVA :		
	CONEXIÓN :		VOLTS :		FASES :		HILOS :		KVA :		

TIPO DE MEDICION DEL SERVICIO

ECM		TC´S		AUTOCONTENIDO	X

POTENCIALES			
VAN	127.00	VAB	220.00
VBN	127.00	VCB	
VCN		VAC	

SE REALIZARON MEDICIONES DIRECTAS EN INTERRUPTOR

CORRIENTES	A
AMP. NEUTRO	
AMP. FASE A	17
AMP. FASE B	16.7
AMP. FASE C	

SE REALIZARON MEDICIONES EN INTERRUPTOR

EVIDENCIA FOTOGRAFICA







POTENCIAS INSTANTANEAS

FASE	ACTIVA (KW)		REACTIVA (KVARH)		F. P.	
	KW total	7	KVAR	ANGULO	FAC.	
A		2115.82			0.98	
B		2036.06			0.96	
C		0.00			0.95	
TOT.	8.31	4.15				

Se encontro en % de utilizacion de carga instalada

49.96%

POLARIDAD DE CONTACTOS

CORRECTA	X	INCORRECTA	

Resultado Resistencia de red puesta a Tierra

Electrodo de referencia	Ω	Modelo

CUMPLE


Descripcion General


SE VERIFICO UN SERVICIO SUMINISTRADO EN BAJA TENSION CON ACOMETIDA RED AEREA 2+1 CON CABLES CONDUCTORES (2-4 AL ACSR, FASE; 1-4 AL ACSR, NEUTRO) LOS CUALES LLEGAN A UNA BASE DE MEDICION 5-100A 220/127V 2F-3H, DERIVA UN CENTRO DE CARGA PRINCIPAL SQUARED QOC30US 220/127V 2F-3H. TODO CON UNA CARGA EN OPERACION DE 4.15 KW

No. Registro de perito CFP: CFP0125/PCIEMBT/IOA/0071/14XII20

Cédula Profesional: 15240154

DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL

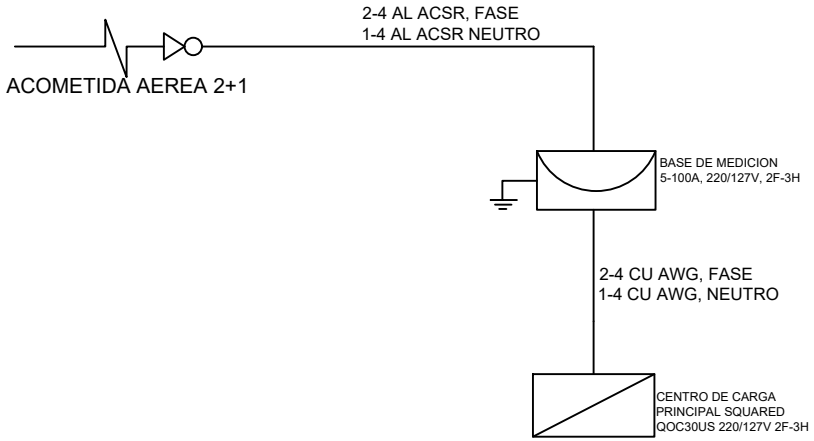



CUADRO DE CARGAS					
IDENTIFICADOR	CONDUCTOR	VOLTAJE (V)	CORRIENTE (I)	CARGA (W)	F.P
CENTRO DE CARGA PRINCIPAL	4 CU AWG	220	24.23	8310	0.9
CARGA INSTALADA TOTAL			**8,310**	**W**	0.5
CARGA EN OPERACIÓN			**4155**	**W**	

OBSERVACIONES: SIN ESCALA	**PROYECTO:** ING. ISRAEL OROZCO ARIAS **UBICACION:** CALLE: MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES #218-A, COLONIA: VASCO DE QUIROGA , MORELIA, MICHOACÁN	**PLANO:** DIAGRAMA UNIFILAR **PROPIETARIO:** LAURA ENRIQUETA ORTEGA PARAMO	**FECHA:** OCTUBRE -- 2026 **DIBUJO:**	**No. PLANO:** 1

Cédula profesional del Perito

REVISION:396 CFP0125/PCIEMBT/IOA/0071/14XII20 - 396/2026 29-oct-26

Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Educación Pública
Dirección General de Profesiones
Cédula Profesional Electrónica

Número de Cédula Profesional
15240154

Clave Única de Registro de Población
OOAI750816HMNRRS03

Entidad Federativa de Registro
CIUDAD DE MÉXICO

Libro	Foja	Número	Tipo
1524	9	11	C1

Se expide a:

Datos del profesionista

Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido
ISRAEL	OROZCO	ARIAS

Quien cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México y su Reglamento, la cédula con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de:

Nombre del programa	Clave
LICENCIATURA COMO INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA	514305

Datos de la institución educativa

Nombre o denominación	Clave
INTERLINE INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES	190245

Datos de expedición y firma electrónica

Fecha	Hora
28/10/2025	19:59:35

Se expide la presente cédula electrónica de conformidad con el artículo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México y demás relativos y aplicables.

El presente acto administrativo cuenta con la firma electrónica avanzada del servidor público competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

Firma electrónica

Cadena original

||15240154|1524|9|11|C1|28/10/2025 00:00:00|9|CIUDAD DE MÉXICO|OOAI750816HMNRRS03||ISRAEL|OROZCO|ARIAS|13969|190245||INTERLINE INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES|12725|514305|LICENCIATURA COMO INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA||

Firma electrónica avanzada del servidor público facultado

QrXNstHnnMcE58ovDBCJ3eCcjcSFYq9G+hwtmGneF5LmMb8liwPbjwZHFR4AlJNvTjyGtvkEAwO0CaBDp+8pbKaU1L0SAkMAnCMNuyOjH2n902UpvpEna8gWi3N6588Syd/6y5S bDCn3nI1aD63nM1Zvin/ZpWpxKcJocv6ibgqYE5JkSHtdU9dfPor0hB3Wb7lu9xnnKH3QUvQh30LZ8XgXblph+zcjHljyfj25cKEs1Z1g97G98116NwB5dOdeX9SGzXAYxMZyj1wSlg5B BGQgaV52LLlWeEXD4fDfaiHL8ufWc279TxYBV6ejHYkcJDUIEKXGW/P/5b/3+cgeRA==

MTRO. JOSÉ OMAR SÁNCHEZ MOLINA
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

Sello digital de tiempo SEP

mJbAjfMUiiNiiX2IRCZSOfJPSTfmo3lHrAUC1sfN8W7vDjbll8etNduS+WPukBe8XfbVFwnuVHiai+Z3c1l8cNHbbFmPtidArhEG+gSy5qZJy9ClVk6FWPo4O0R+sVh0m2yayFrdiDc7yT PgDWqElPKSkb9O3eHJ257EWF41f0cmHMDwRcluQclQmgKJC1iIzLj0gdqEcRQr1LaxlSYL/SNORVUEg0z41gpc1JlpDMD6B0foye+TN7uUyLaKy0UuY6HySSqvR0SRY5sGtpwdBj OszJn06FguckKRCa1zltX6oY1kp9V7CPf64fqJyQ+9iXBJ9zJvHhC8NG0JDfejMg==

QR para validar la información

La presente cédula electrónica, su integridad y autoría se podrá comprobar en **www.gob.mx/cedulaprofesional**

Identificador electrónico - cédula
15240154

CERTIFICADO COMO PERITO DICTAMINADOR DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

REVISION NO:396 CFP0125/PCIEMBT/IOA/0071/14XII20 - 396/2026 29-oct-26

COLEGIO FEDERAL PERITOS

"Certeza, Fuerza y Perseverancia"

COLEGIO FEDERAL PERITOS A.C.

Extiende la presente

CONSTANCIA AL:

ING. ISRAEL OROZCO ARIAS

(AFIOA/0071/14XII20)

PERITO CERTIFICADO DICTAMINADOR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN
CREDENCIAL: CFP0125/PCIEMBT/IOA/0071/14XII20
CERTIFICADO POR ESTE COLEGIO CON EL CÓDIGO ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD DE MIEMBRO ACTIVO CON VIGENCIA PERMANENTE

CFPCUDA20171030141033281 3NOT172VOL21INEORARIS75081616H800/CFP0125/PCIEMBT/IOA/0071/13XI20/CEDPROF:LIC.IE.7599761.CERCIMEMPDIEMBT-DI0811851717-300120-15022021/NMX-S-17020-IMNC-2014(2019)/NOM-001-SEDE-2012(2019)/NMX-EC-17020-IMNC-2014(2019)/Art.517-NOM-001-SEDE-2012(2019)/NOM-001-SEDE-2012(2018)/PES2018/NORMA-NMX-EC-17020-IMNC-2014

CONFORME AL ACTA CONSTITUTIVA DEL CFP EN SU APARTADO ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA, FOJA 10, APARTADO VIGÉSIMO OCTAVO. FACULTADES DEL CONSEJO DIRECTIVO NUMERALES: 1, 2, 8 Y APARTADO VÍGÉSIMO NOVENO. DEL PRESIDENTE NUMERALES: 2, 7, 8, 9, 10, 16, 17 Y 26

ATENTAMENTE

DR. VICTOR GUTIÉRREZ OLIVAREZ
PRESIDENTE

Se extiende la presente a los 14 días del mes de diciembre 2020

contacto@colegiofederaldeperitos.org • (443) 3 13 78 57 44 33 25 70 77
Lago de Camecuaro # 482, Col. Ventura Puente, Morelia, Michoacán, 58020
R.F.C. CFP180421595