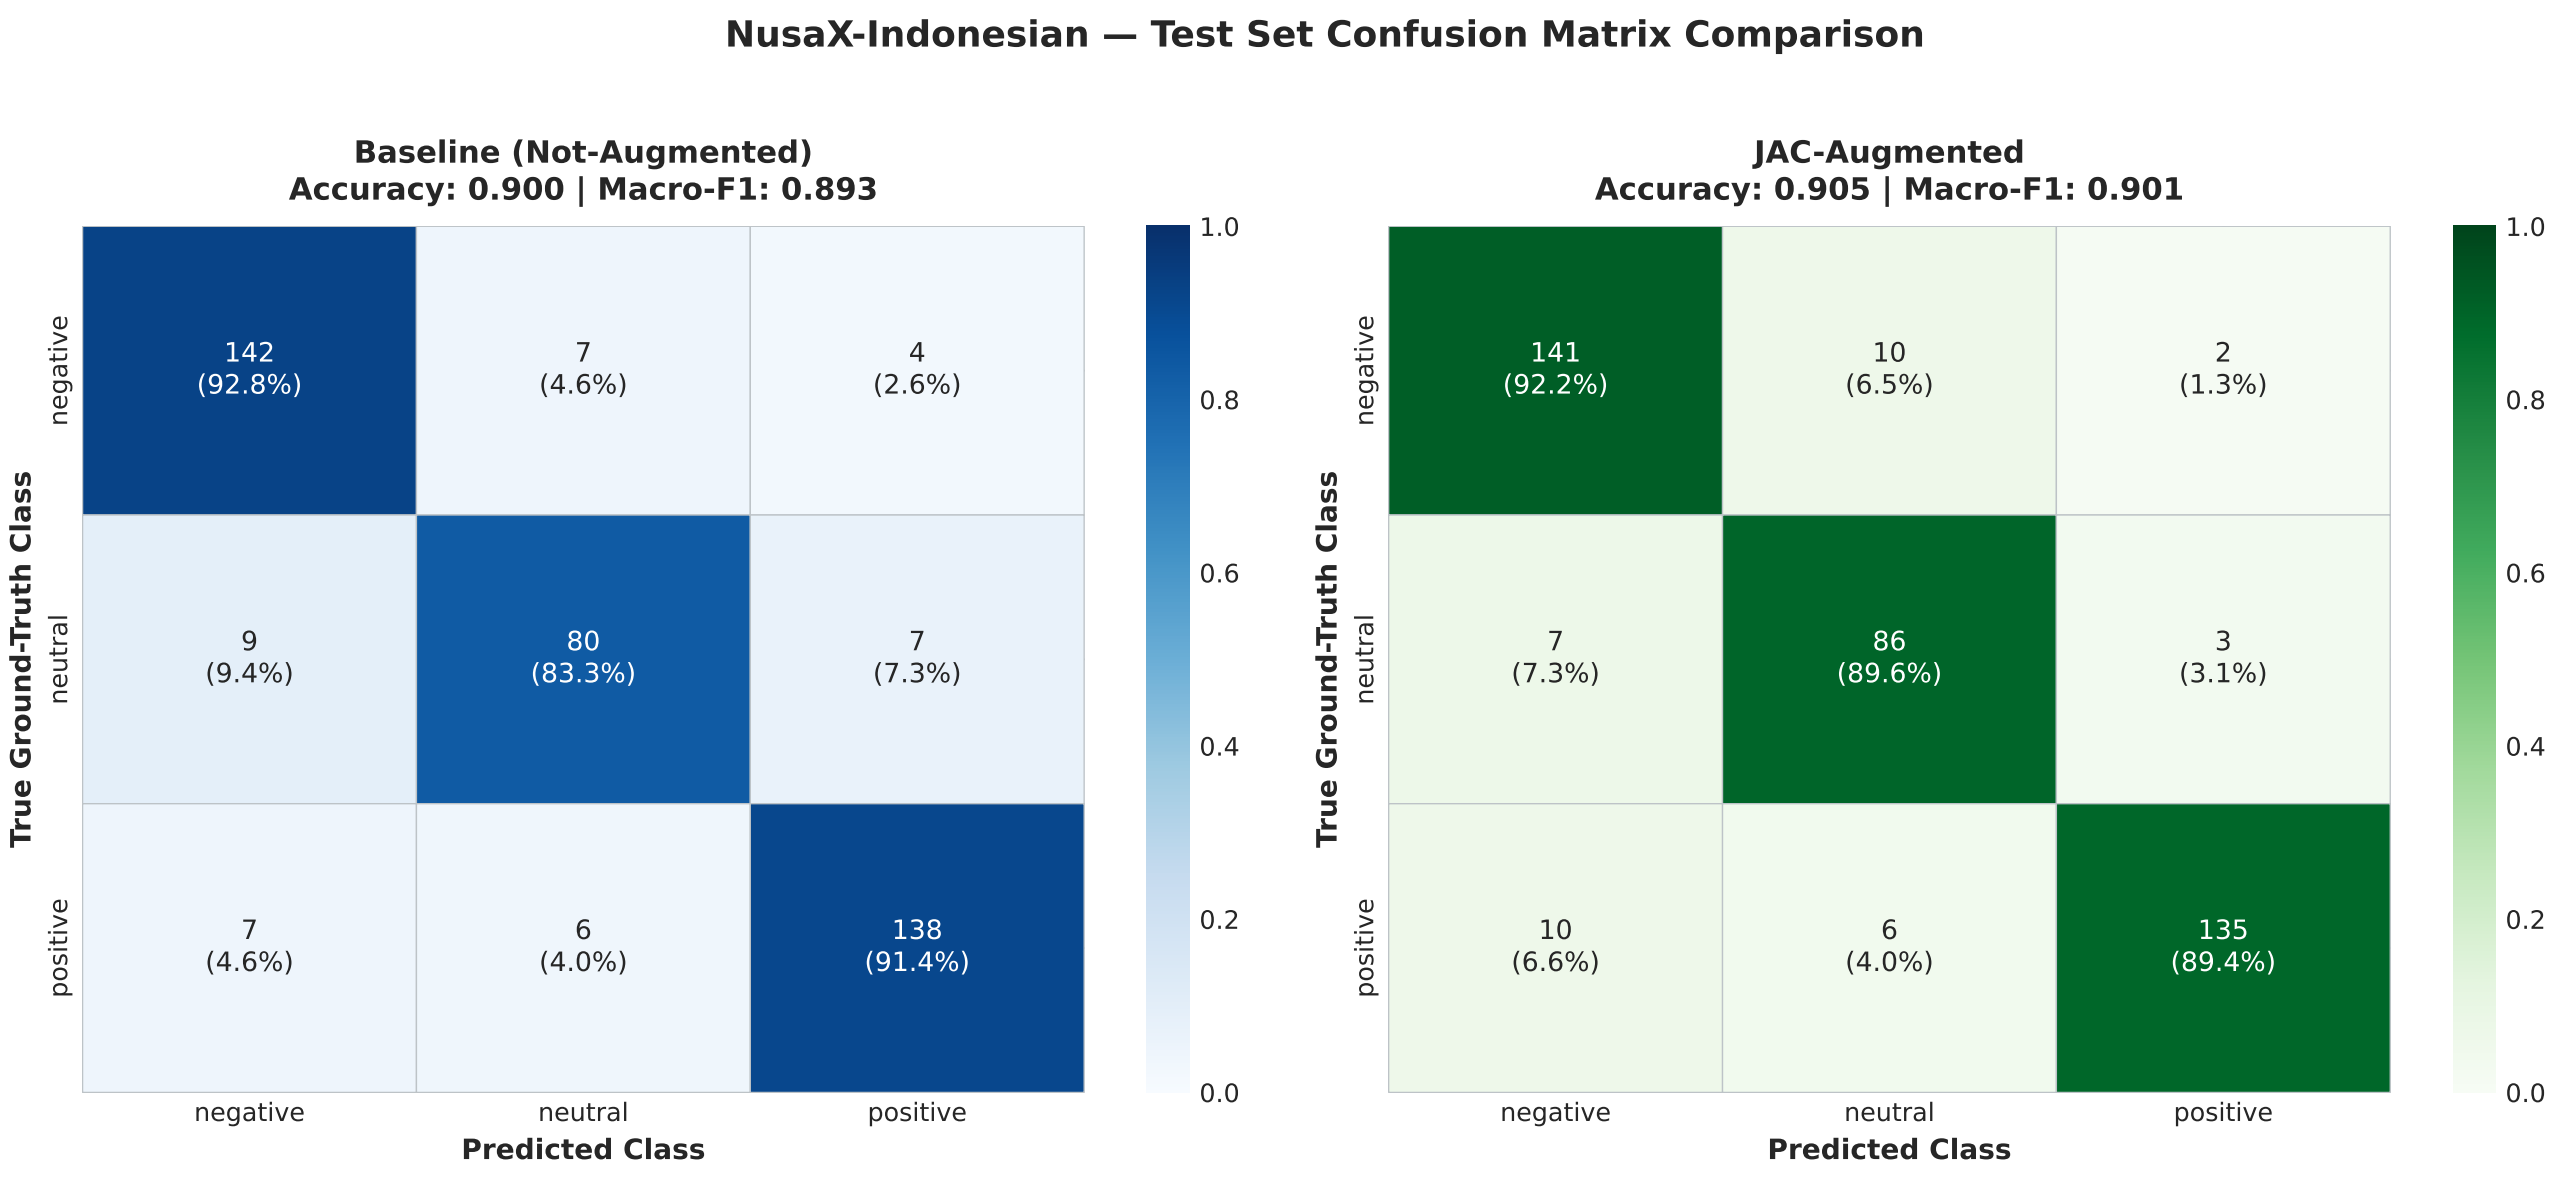
NusaX-Indonesian — Test Set Confusion Matrix Comparison
Baseline (Not-Augmented)
Accuracy: 0.900 | Macro-F1: 0.893
True Ground-Truth Class
negative
neutral
positive
142
(92.8%)
7
(4.6%)
4
(2.6%)
9
(9.4%)
80
(83.3%)
7
(7.3%)
7
(4.6%)
6
(4.0%)
138
(91.4%)
negative
neutral
positive
Predicted Class
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
JAC-Augmented
Accuracy: 0.905 | Macro-F1: 0.901
True Ground-Truth Class
negative
neutral
positive
141
(92.2%)
10
(6.5%)
2
(1.3%)
7
(7.3%)
86
(89.6%)
3
(3.1%)
10
(6.6%)
6
(4.0%)
135
(89.4%)
negative
neutral
positive
Predicted Class
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0