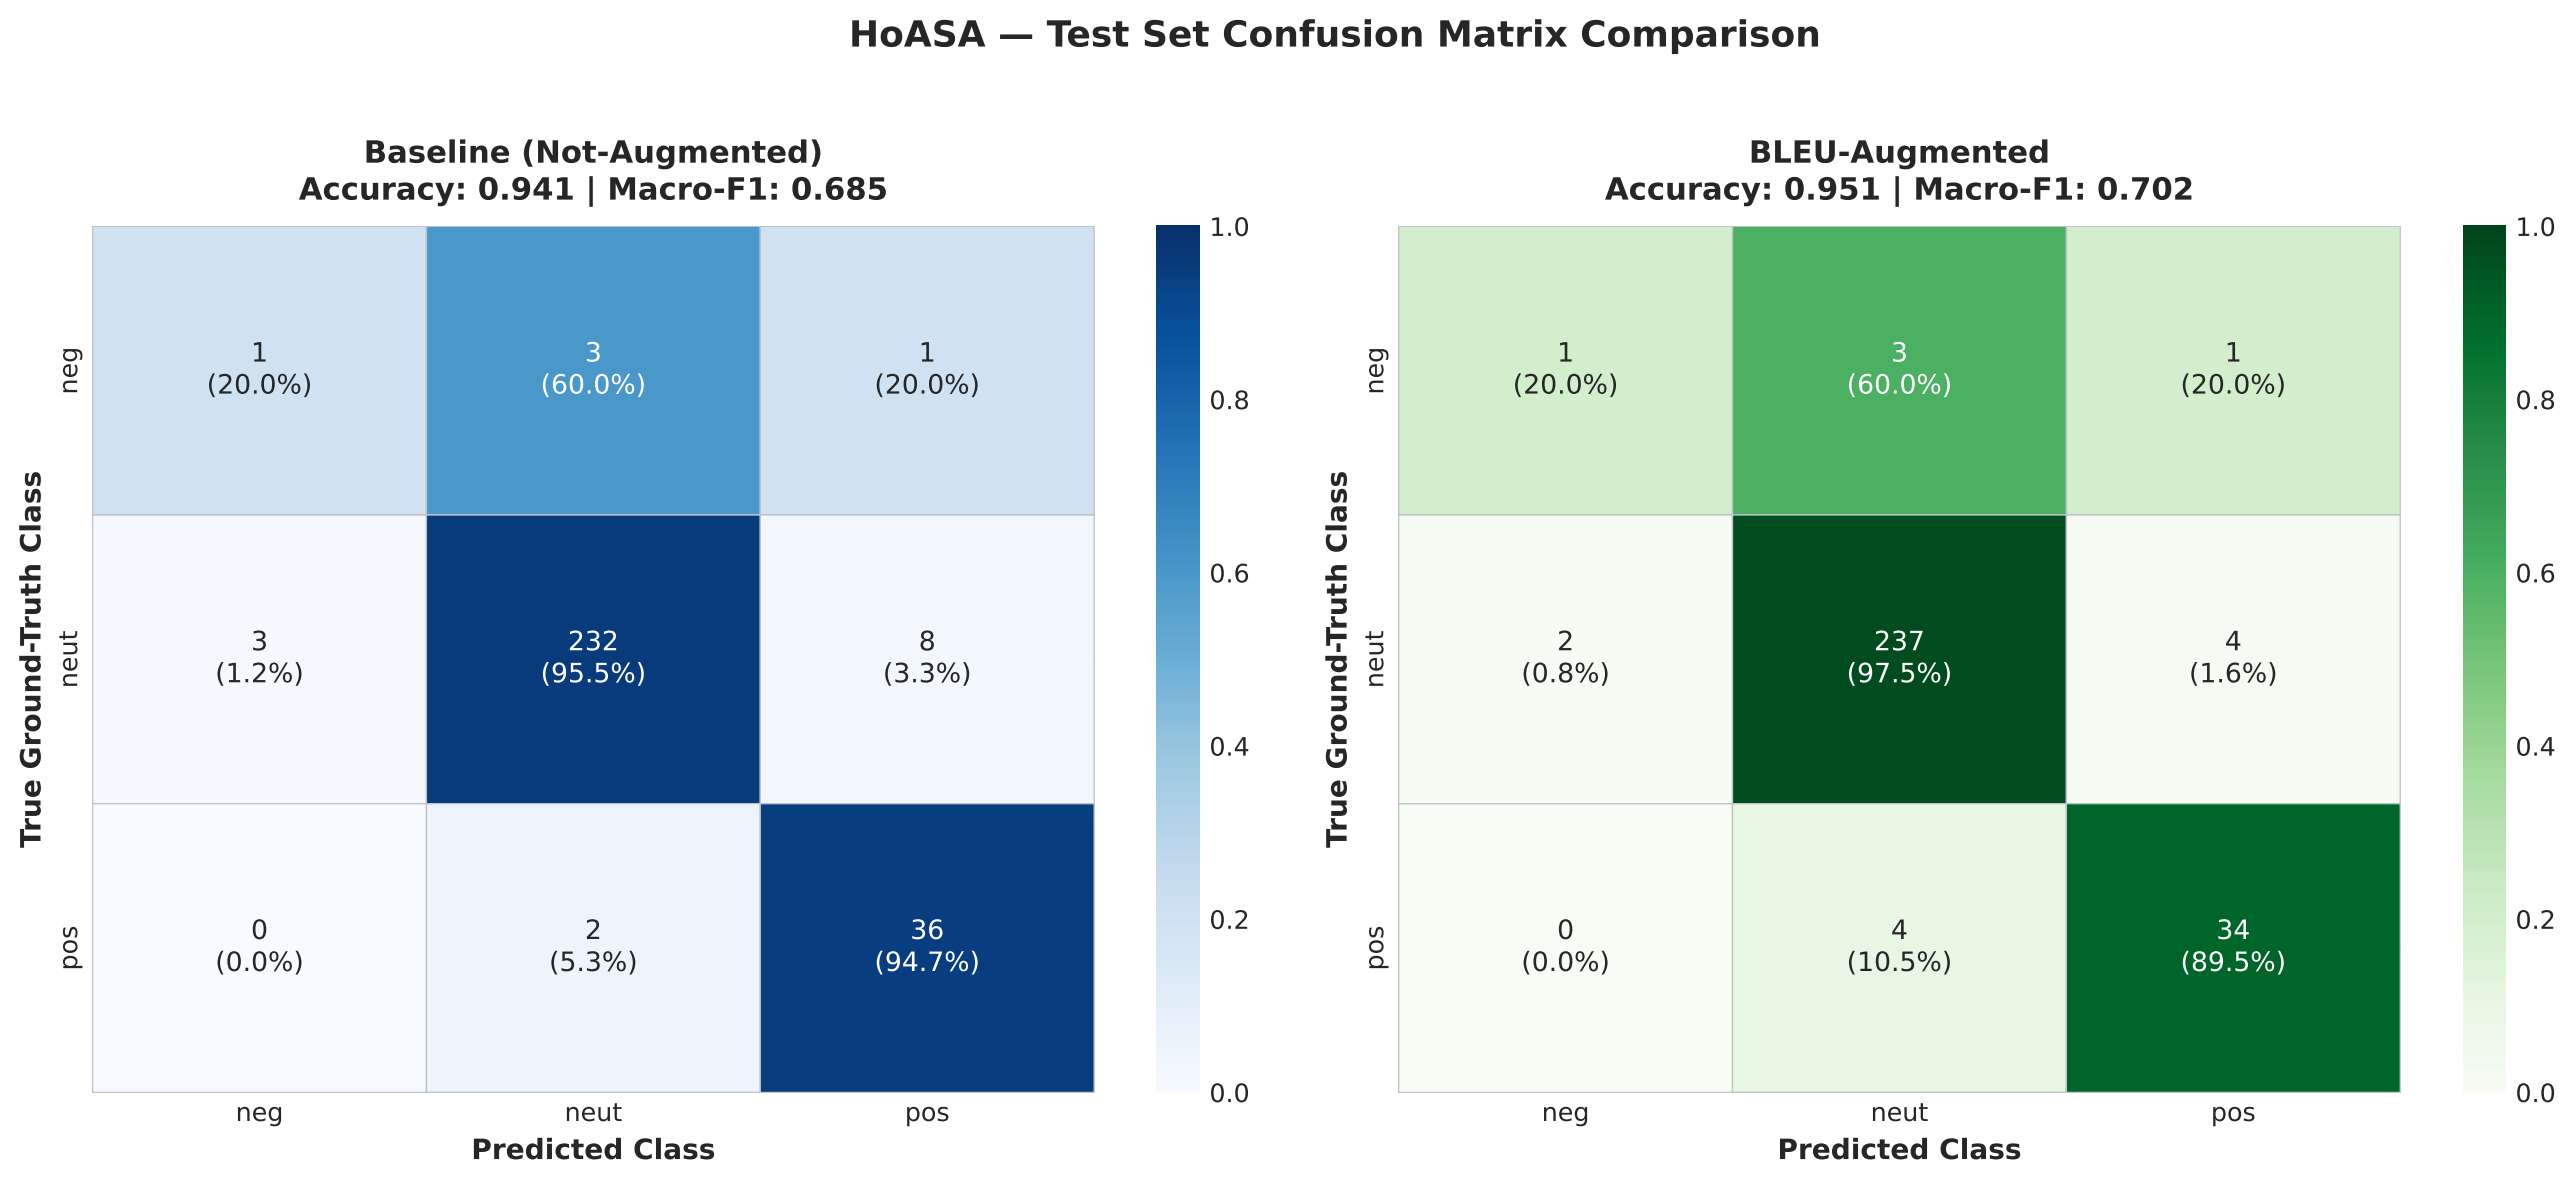
HoASA — Test Set Confusion Matrix Comparison
Baseline (Not-Augmented)
Accuracy: 0.941 | Macro-F1: 0.685
True Ground-Truth Class
neg
neut
pos
1
(20.0%)
3
(60.0%)
1
(20.0%)
3
(1.2%)
232
(95.5%)
8
(3.3%)
0
(0.0%)
2
(5.3%)
36
(94.7%)
neg
neut
pos
Predicted Class
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
BLEU-Augmented
Accuracy: 0.951 | Macro-F1: 0.702
True Ground-Truth Class
neg
neut
pos
1
(20.0%)
3
(60.0%)
1
(20.0%)
2
(0.8%)
237
(97.5%)
4
(1.6%)
0
(0.0%)
4
(10.5%)
34
(89.5%)
neg
neut
pos
Predicted Class
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0