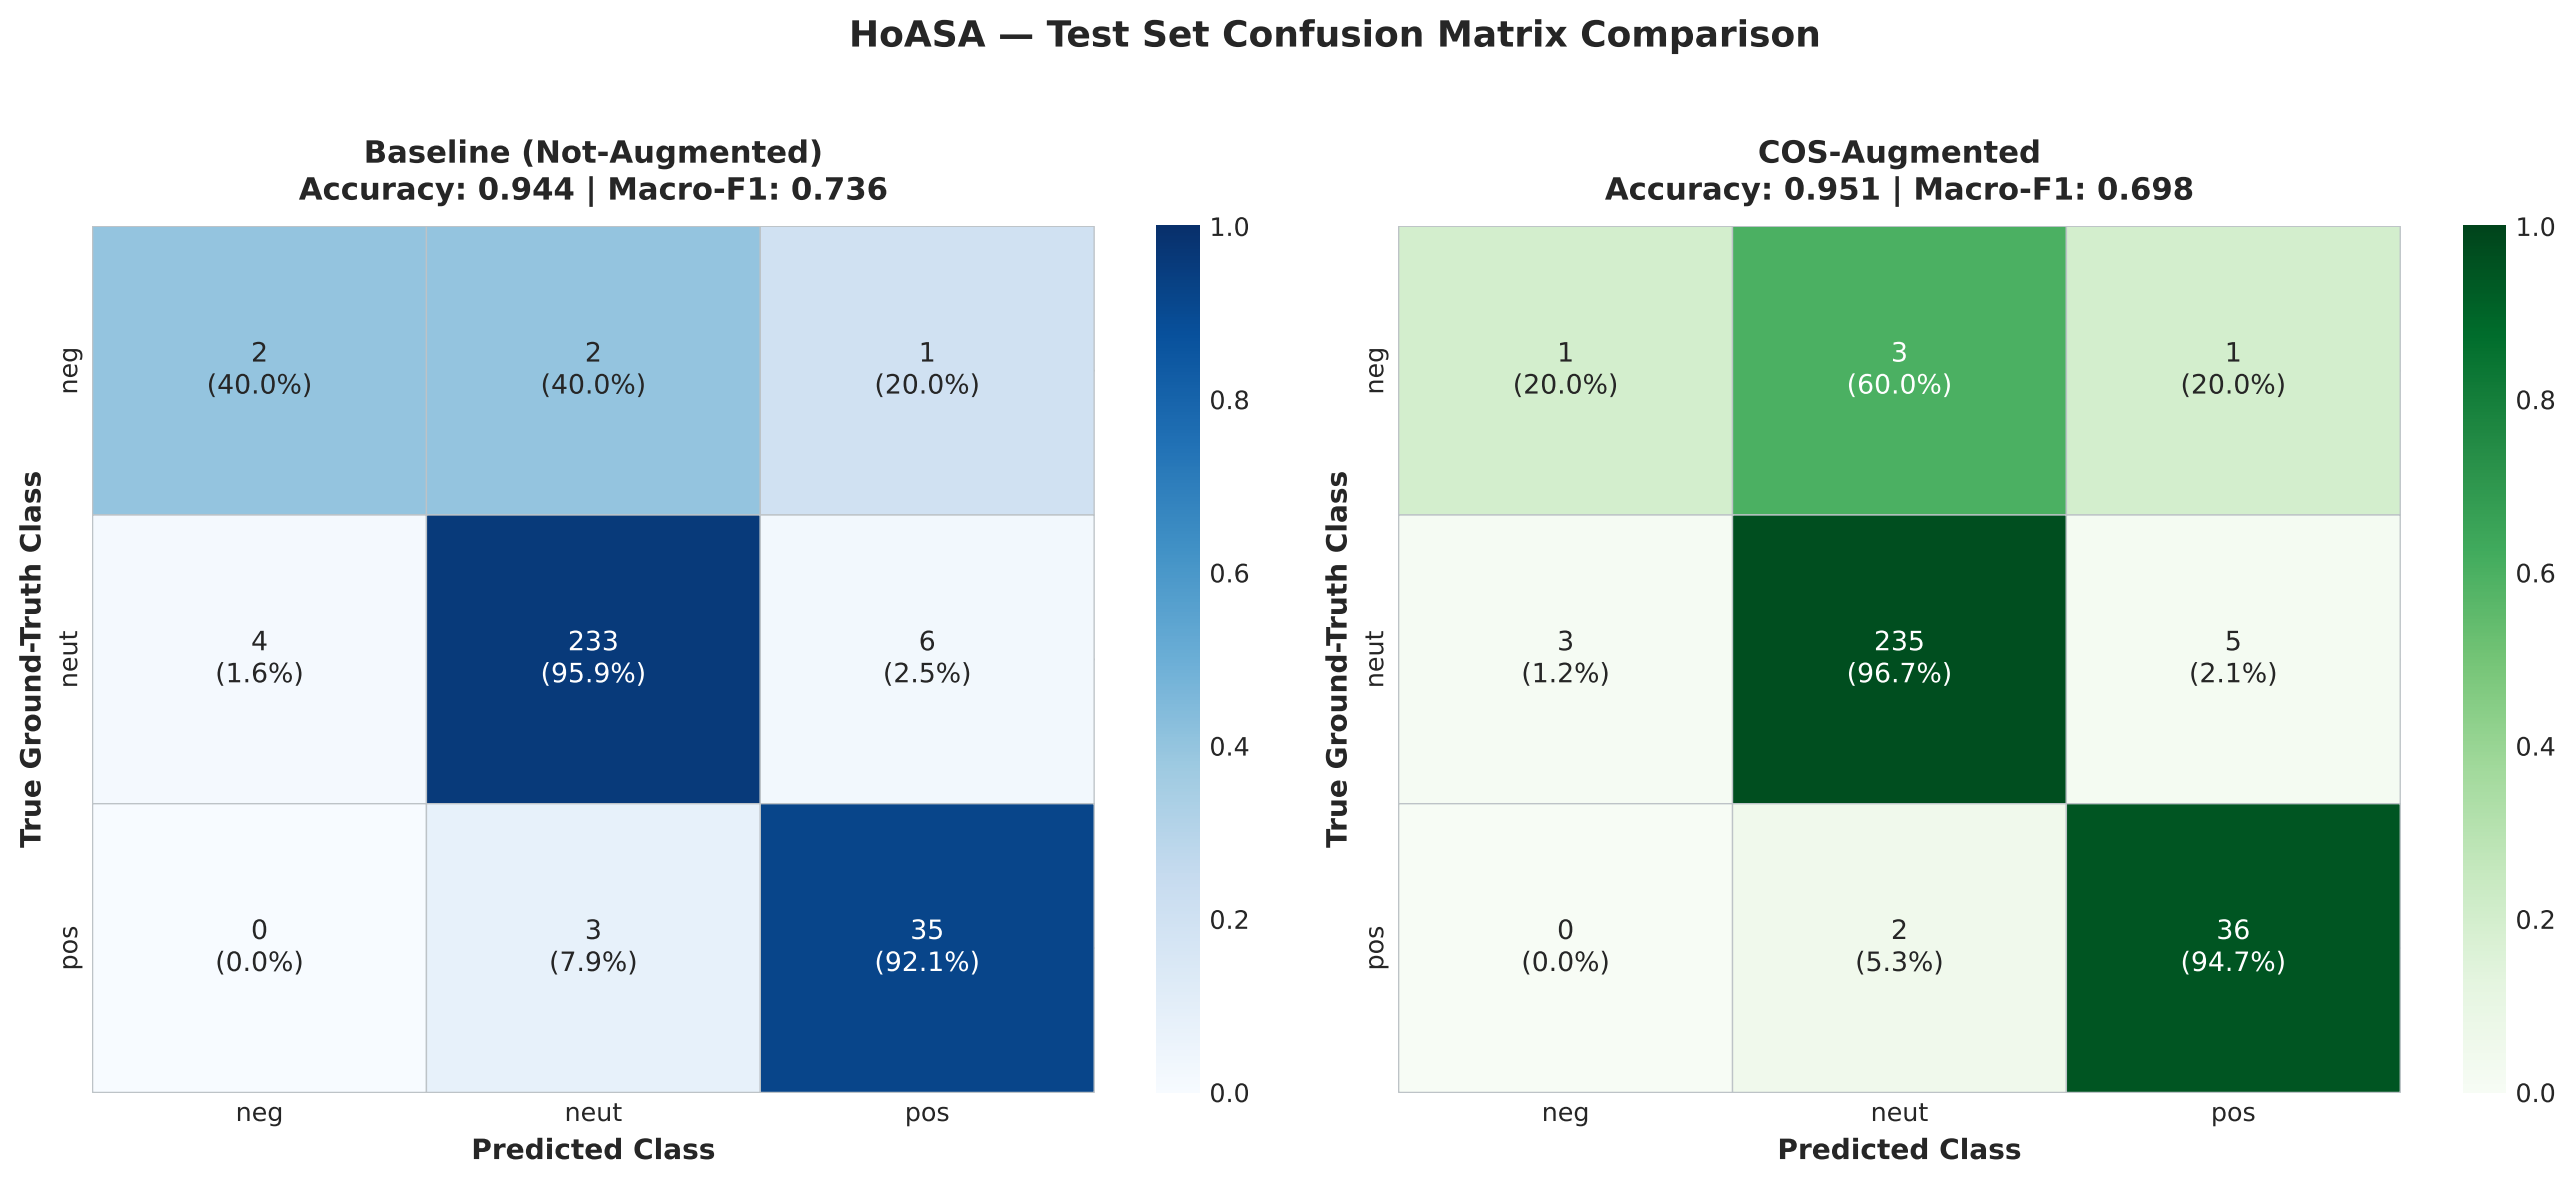
HoASA — Test Set Confusion Matrix Comparison
Baseline (Not-Augmented)
Accuracy: 0.944 | Macro-F1: 0.736
2
(40.0%)
2
(40.0%)
1
(20.0%)
4
(1.6%)
233
(95.9%)
6
(2.5%)
0
(0.0%)
3
(7.9%)
35
(92.1%)
neg
neut
pos
True Ground-Truth Class
neg
neut
pos
Predicted Class
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
COS-Augmented
Accuracy: 0.951 | Macro-F1: 0.698
1
(20.0%)
3
(60.0%)
1
(20.0%)
3
(1.2%)
235
(96.7%)
5
(2.1%)
0
(0.0%)
2
(5.3%)
36
(94.7%)
neg
neut
pos
True Ground-Truth Class
neg
neut
pos
Predicted Class
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0