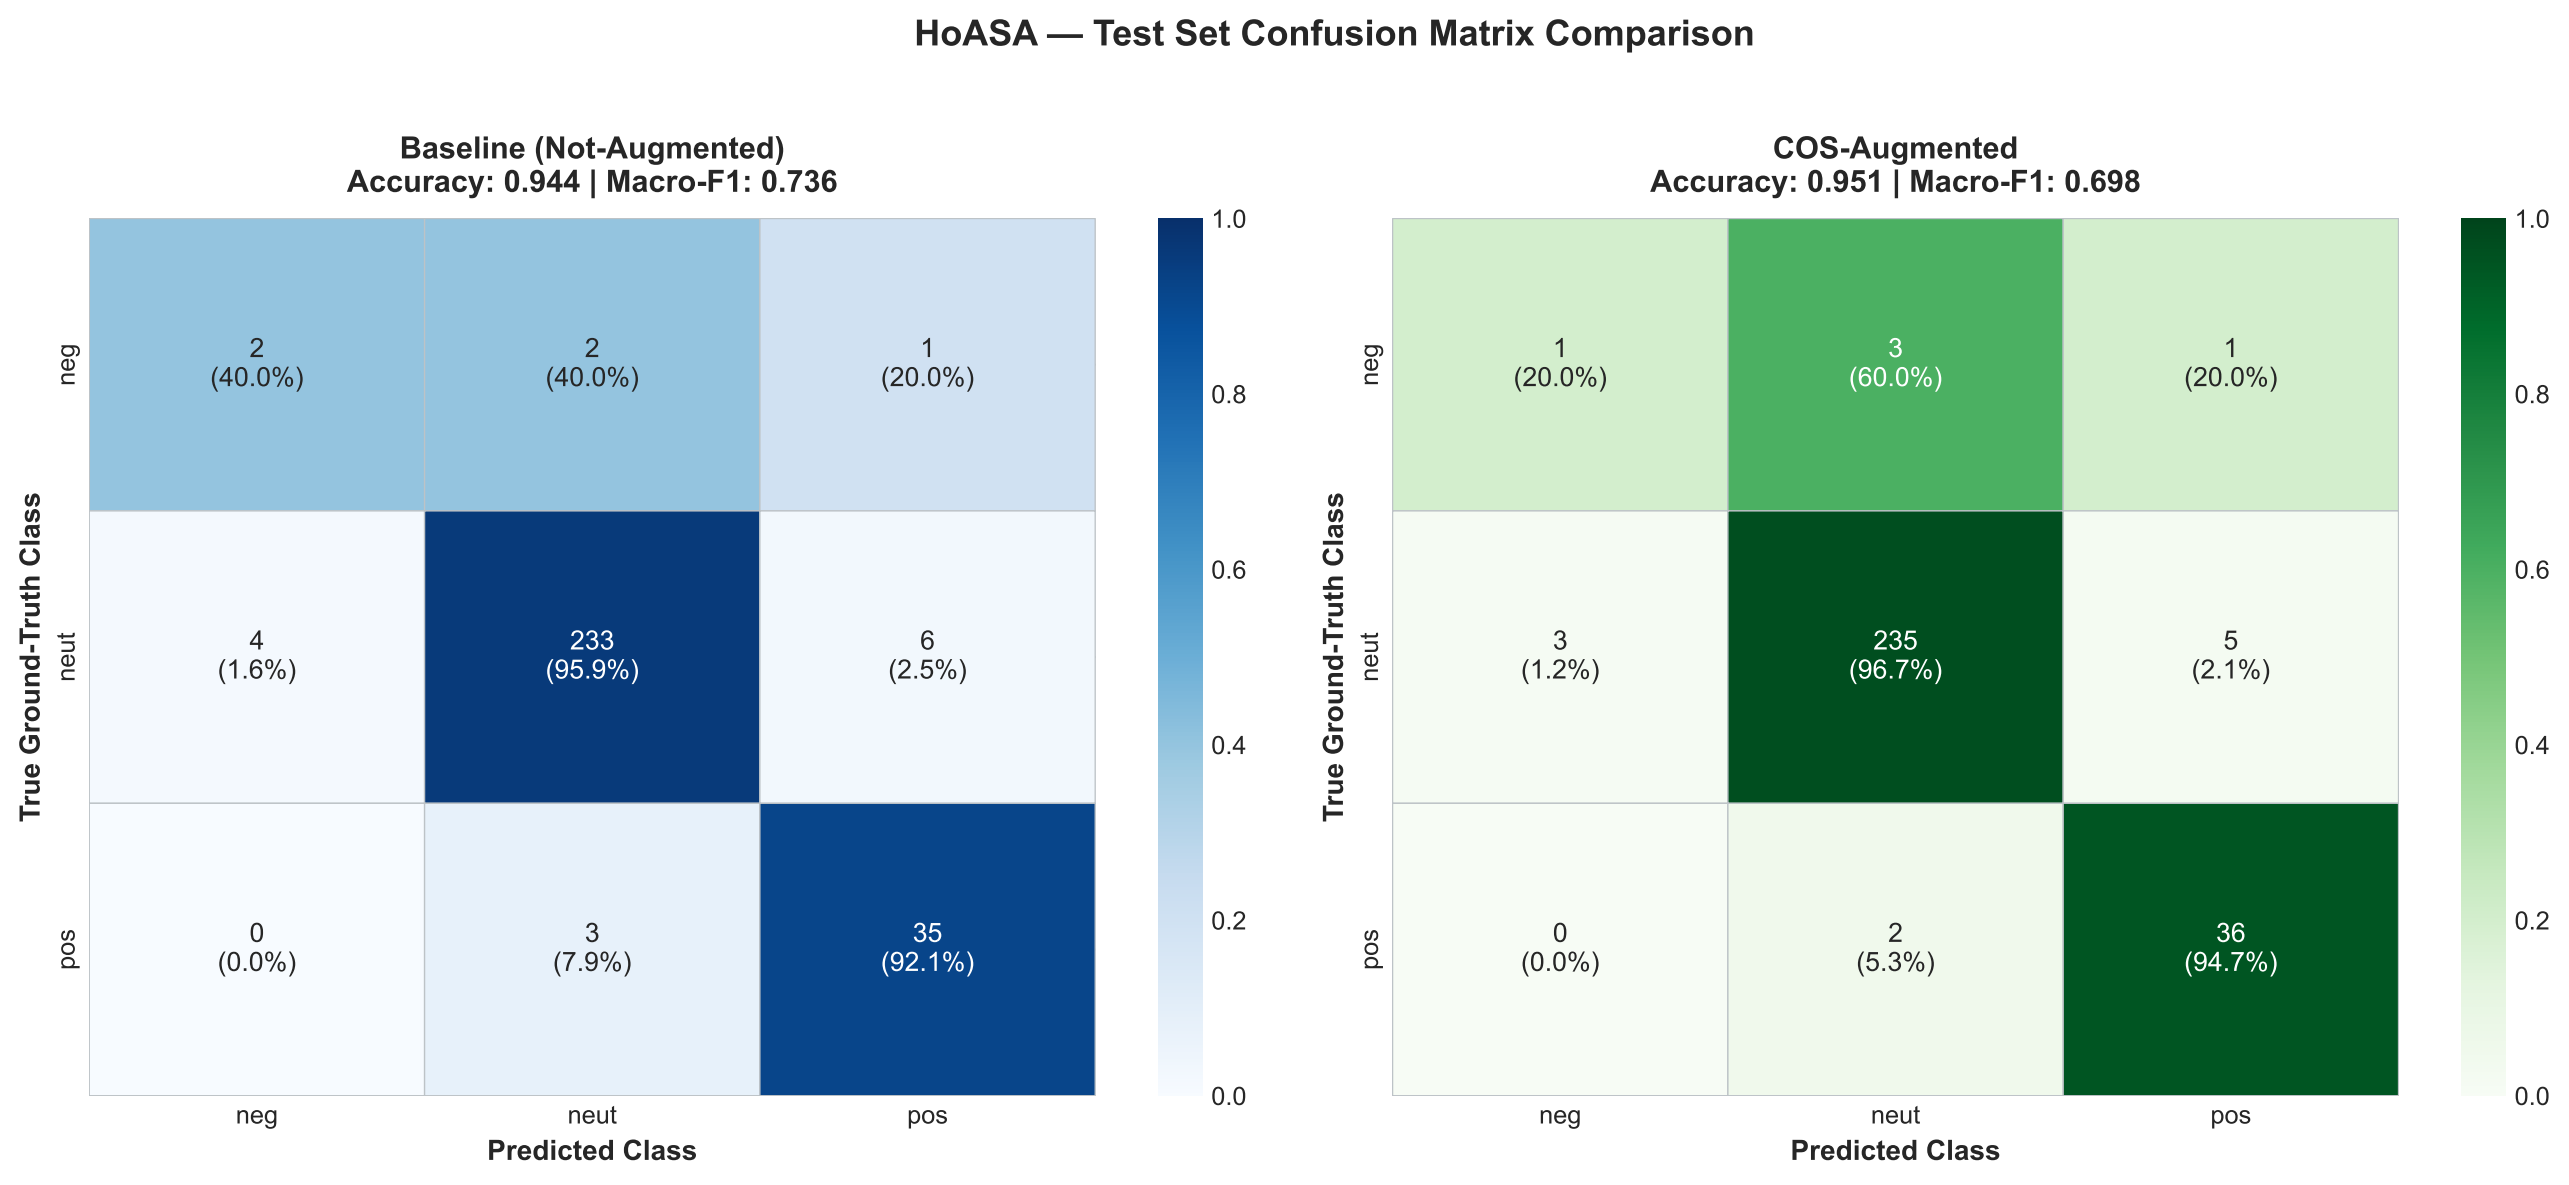
HoASA — Test Set Confusion Matrix Comparison
Baseline (Not-Augmented)
Accuracy: 0.944 | Macro-F1: 0.736
2 (40.0%)
2 (40.0%)
1 (20.0%)
4 (1.6%)
233 (95.9%)
6 (2.5%)
0 (0.0%)
3 (7.9%)
35 (92.1%)
neg
neut
pos
True Ground-Truth Class
neg
neut
pos
Predicted Class
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
COS-Augmented
Accuracy: 0.951 | Macro-F1: 0.698
1 (20.0%)
3 (60.0%)
1 (20.0%)
3 (1.2%)
235 (96.7%)
5 (2.1%)
0 (0.0%)
2 (5.3%)
36 (94.7%)
neg
neut
pos
True Ground-Truth Class
neg
neut
pos
Predicted Class
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0