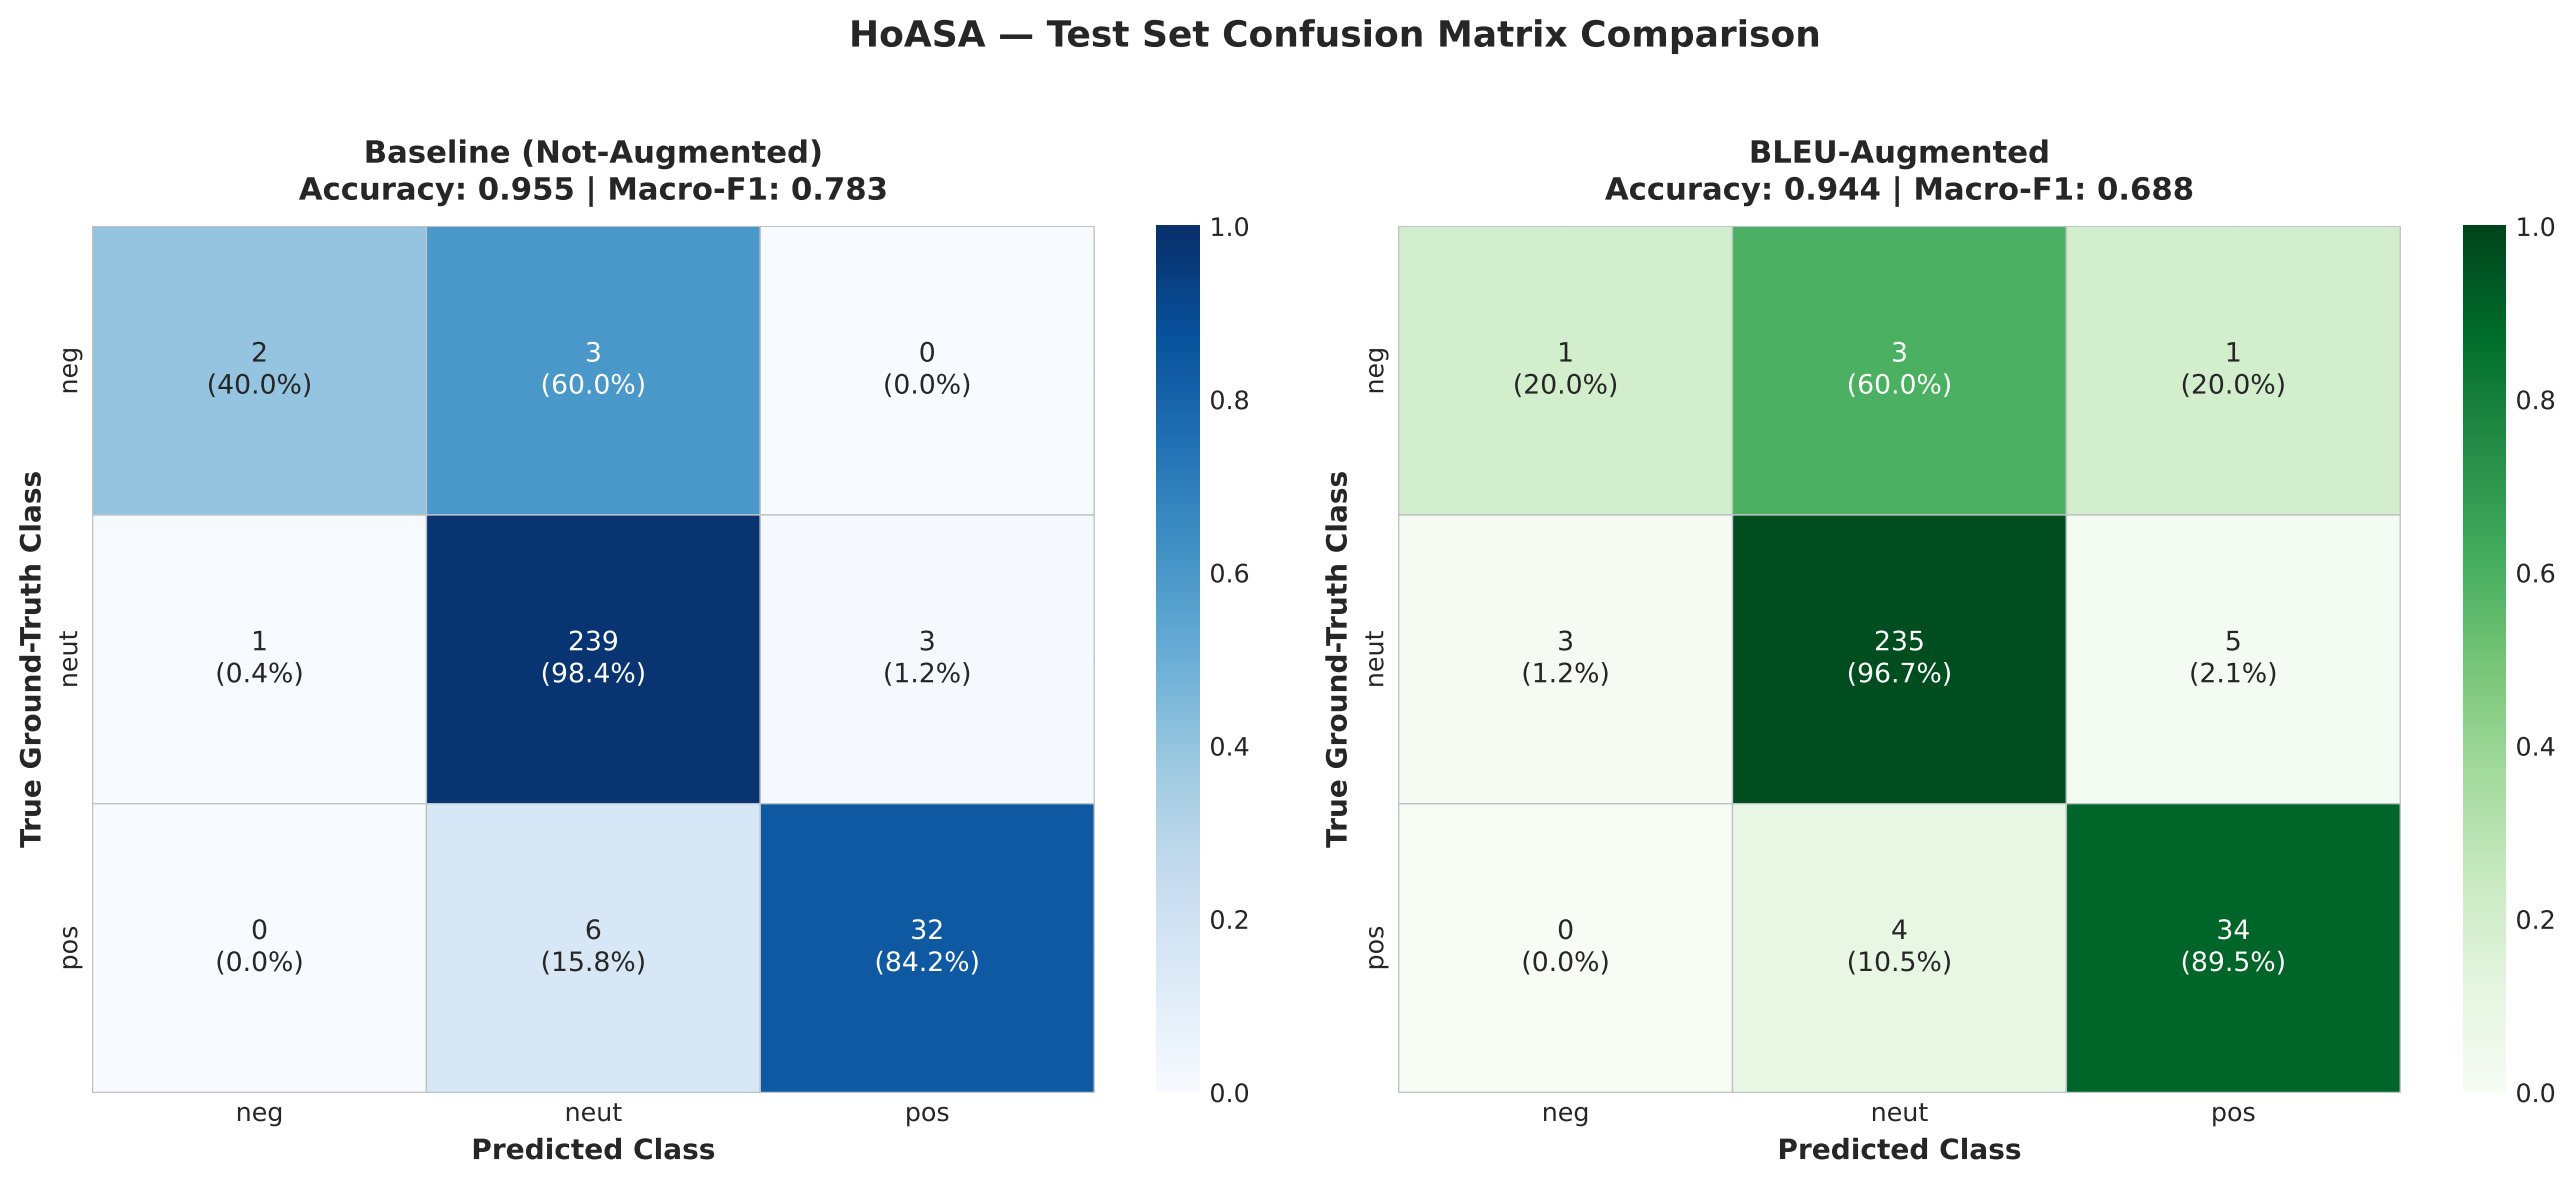
HoASA — Test Set Confusion Matrix Comparison
Baseline (Not-Augmented)
Accuracy: 0.955 | Macro-F1: 0.783
True Ground-Truth Class
neg
neut
pos
2
(40.0%)
3
(60.0%)
0
(0.0%)
1
(0.4%)
239
(98.4%)
3
(1.2%)
0
(0.0%)
6
(15.8%)
32
(84.2%)
neg
neut
pos
Predicted Class
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
BLEU-Augmented
Accuracy: 0.944 | Macro-F1: 0.688
True Ground-Truth Class
neg
neut
pos
1
(20.0%)
3
(60.0%)
1
(20.0%)
3
(1.2%)
235
(96.7%)
5
(2.1%)
0
(0.0%)
4
(10.5%)
34
(89.5%)
neg
neut
pos
Predicted Class
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0