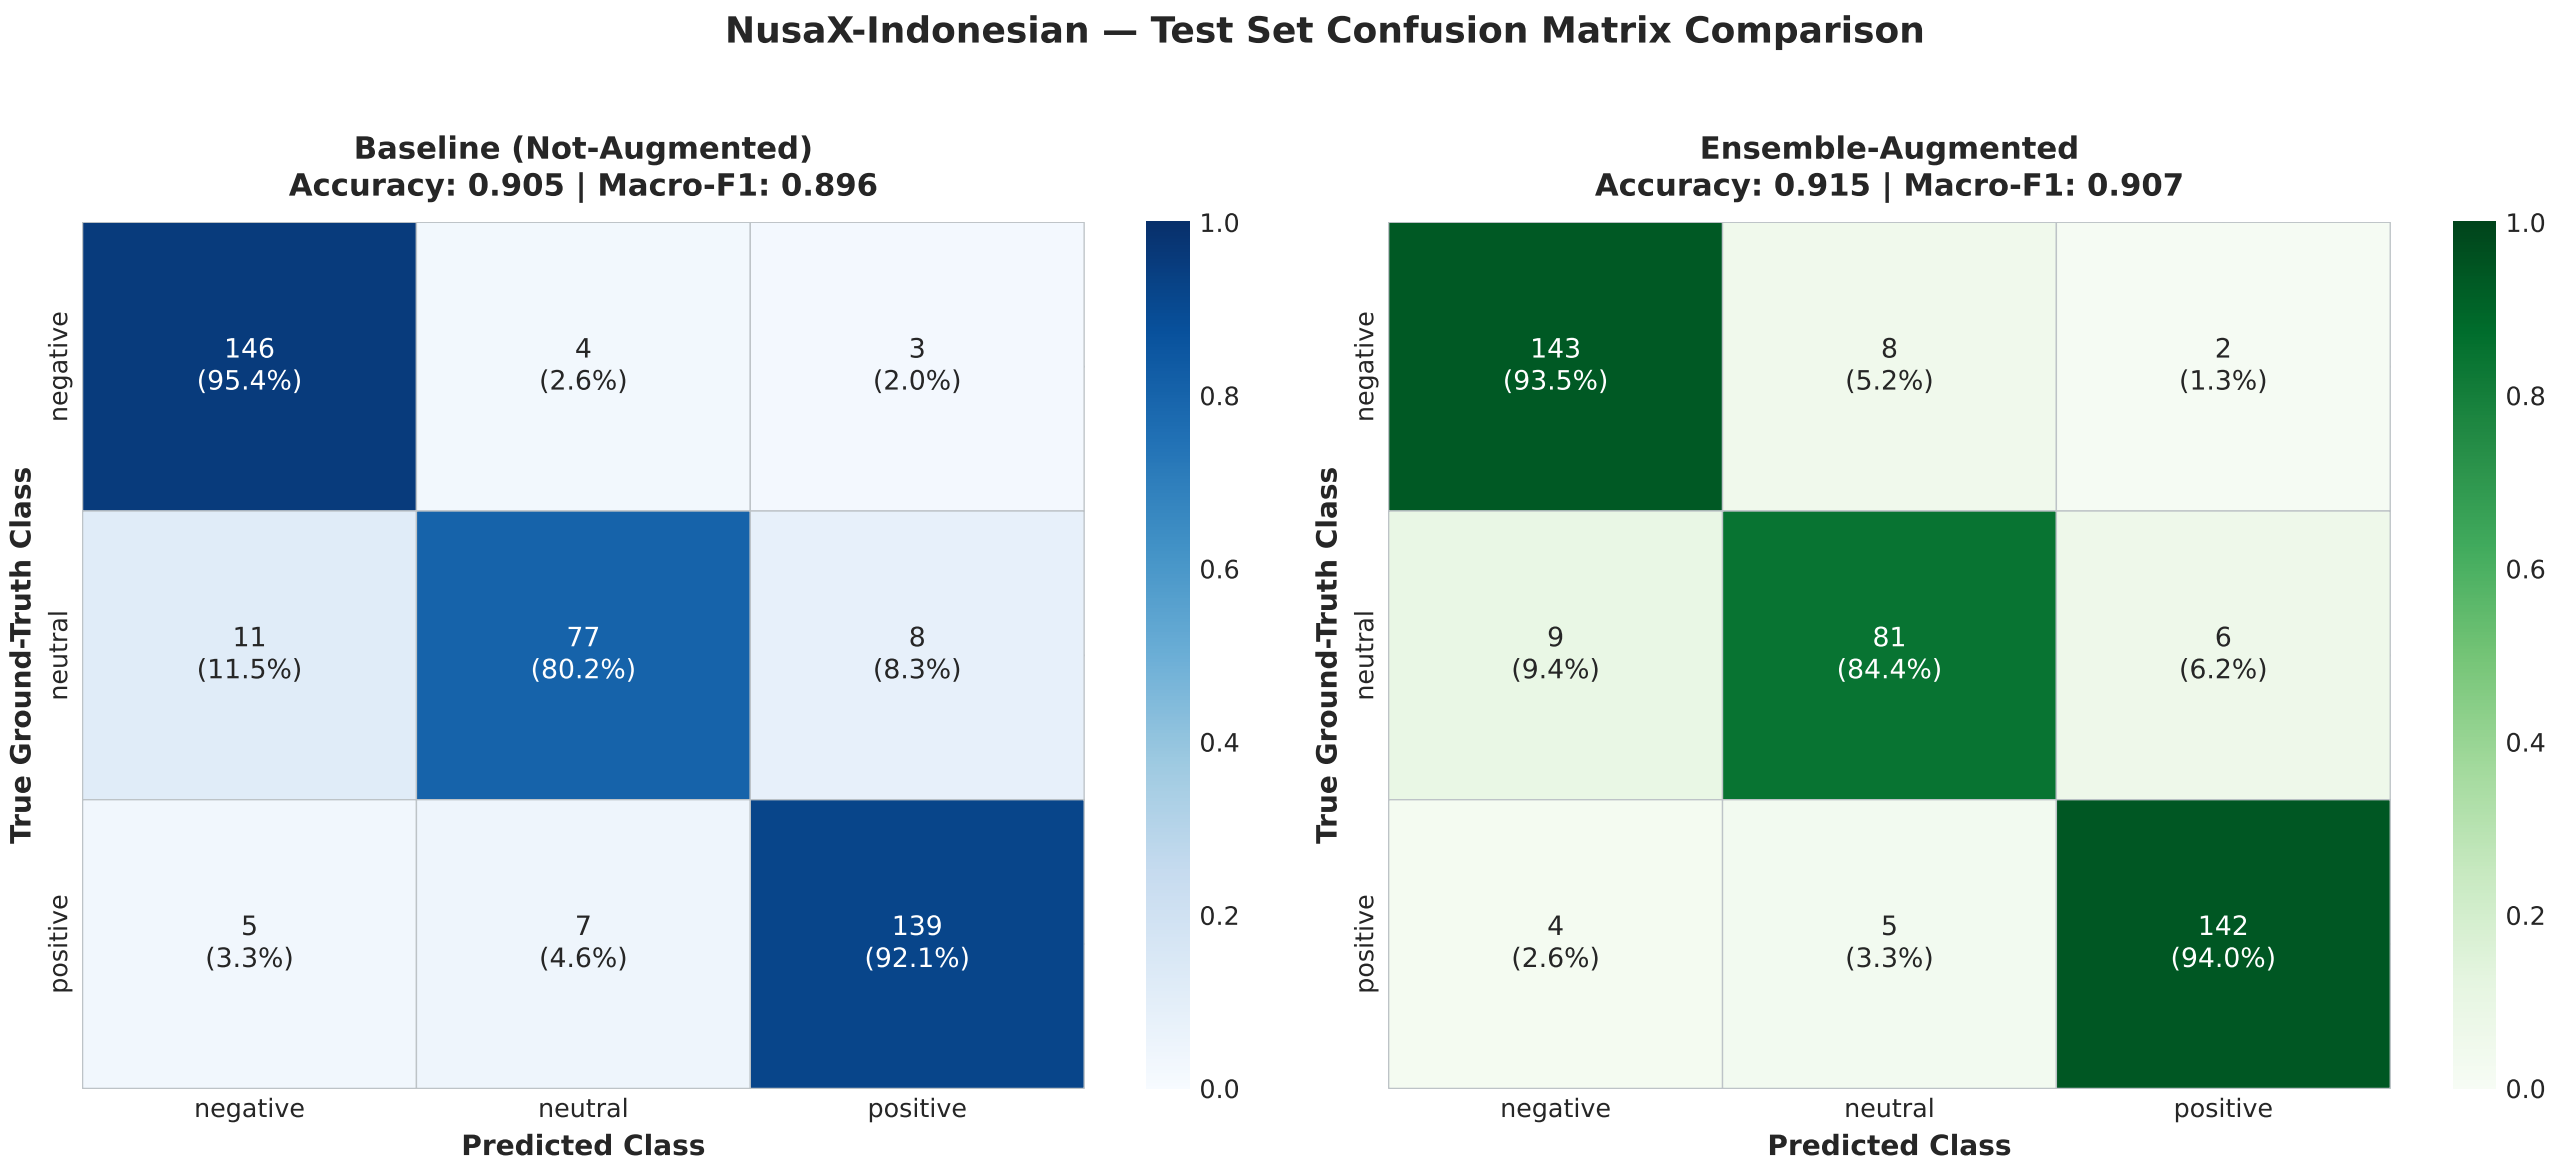
NusaX-Indonesian — Test Set Confusion Matrix Comparison
Baseline (Not-Augmented)
Accuracy: 0.905 | Macro-F1: 0.896
True Ground-Truth Class
negative
neutral
positive
146
(95.4%)
4
(2.6%)
3
(2.0%)
11
(11.5%)
77
(80.2%)
8
(8.3%)
5
(3.3%)
7
(4.6%)
139
(92.1%)
negative
neutral
positive
Predicted Class
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Ensemble-Augmented
Accuracy: 0.915 | Macro-F1: 0.907
True Ground-Truth Class
negative
neutral
positive
143
(93.5%)
8
(5.2%)
2
(1.3%)
9
(9.4%)
81
(84.4%)
6
(6.2%)
4
(2.6%)
5
(3.3%)
142
(94.0%)
negative
neutral
positive
Predicted Class
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0