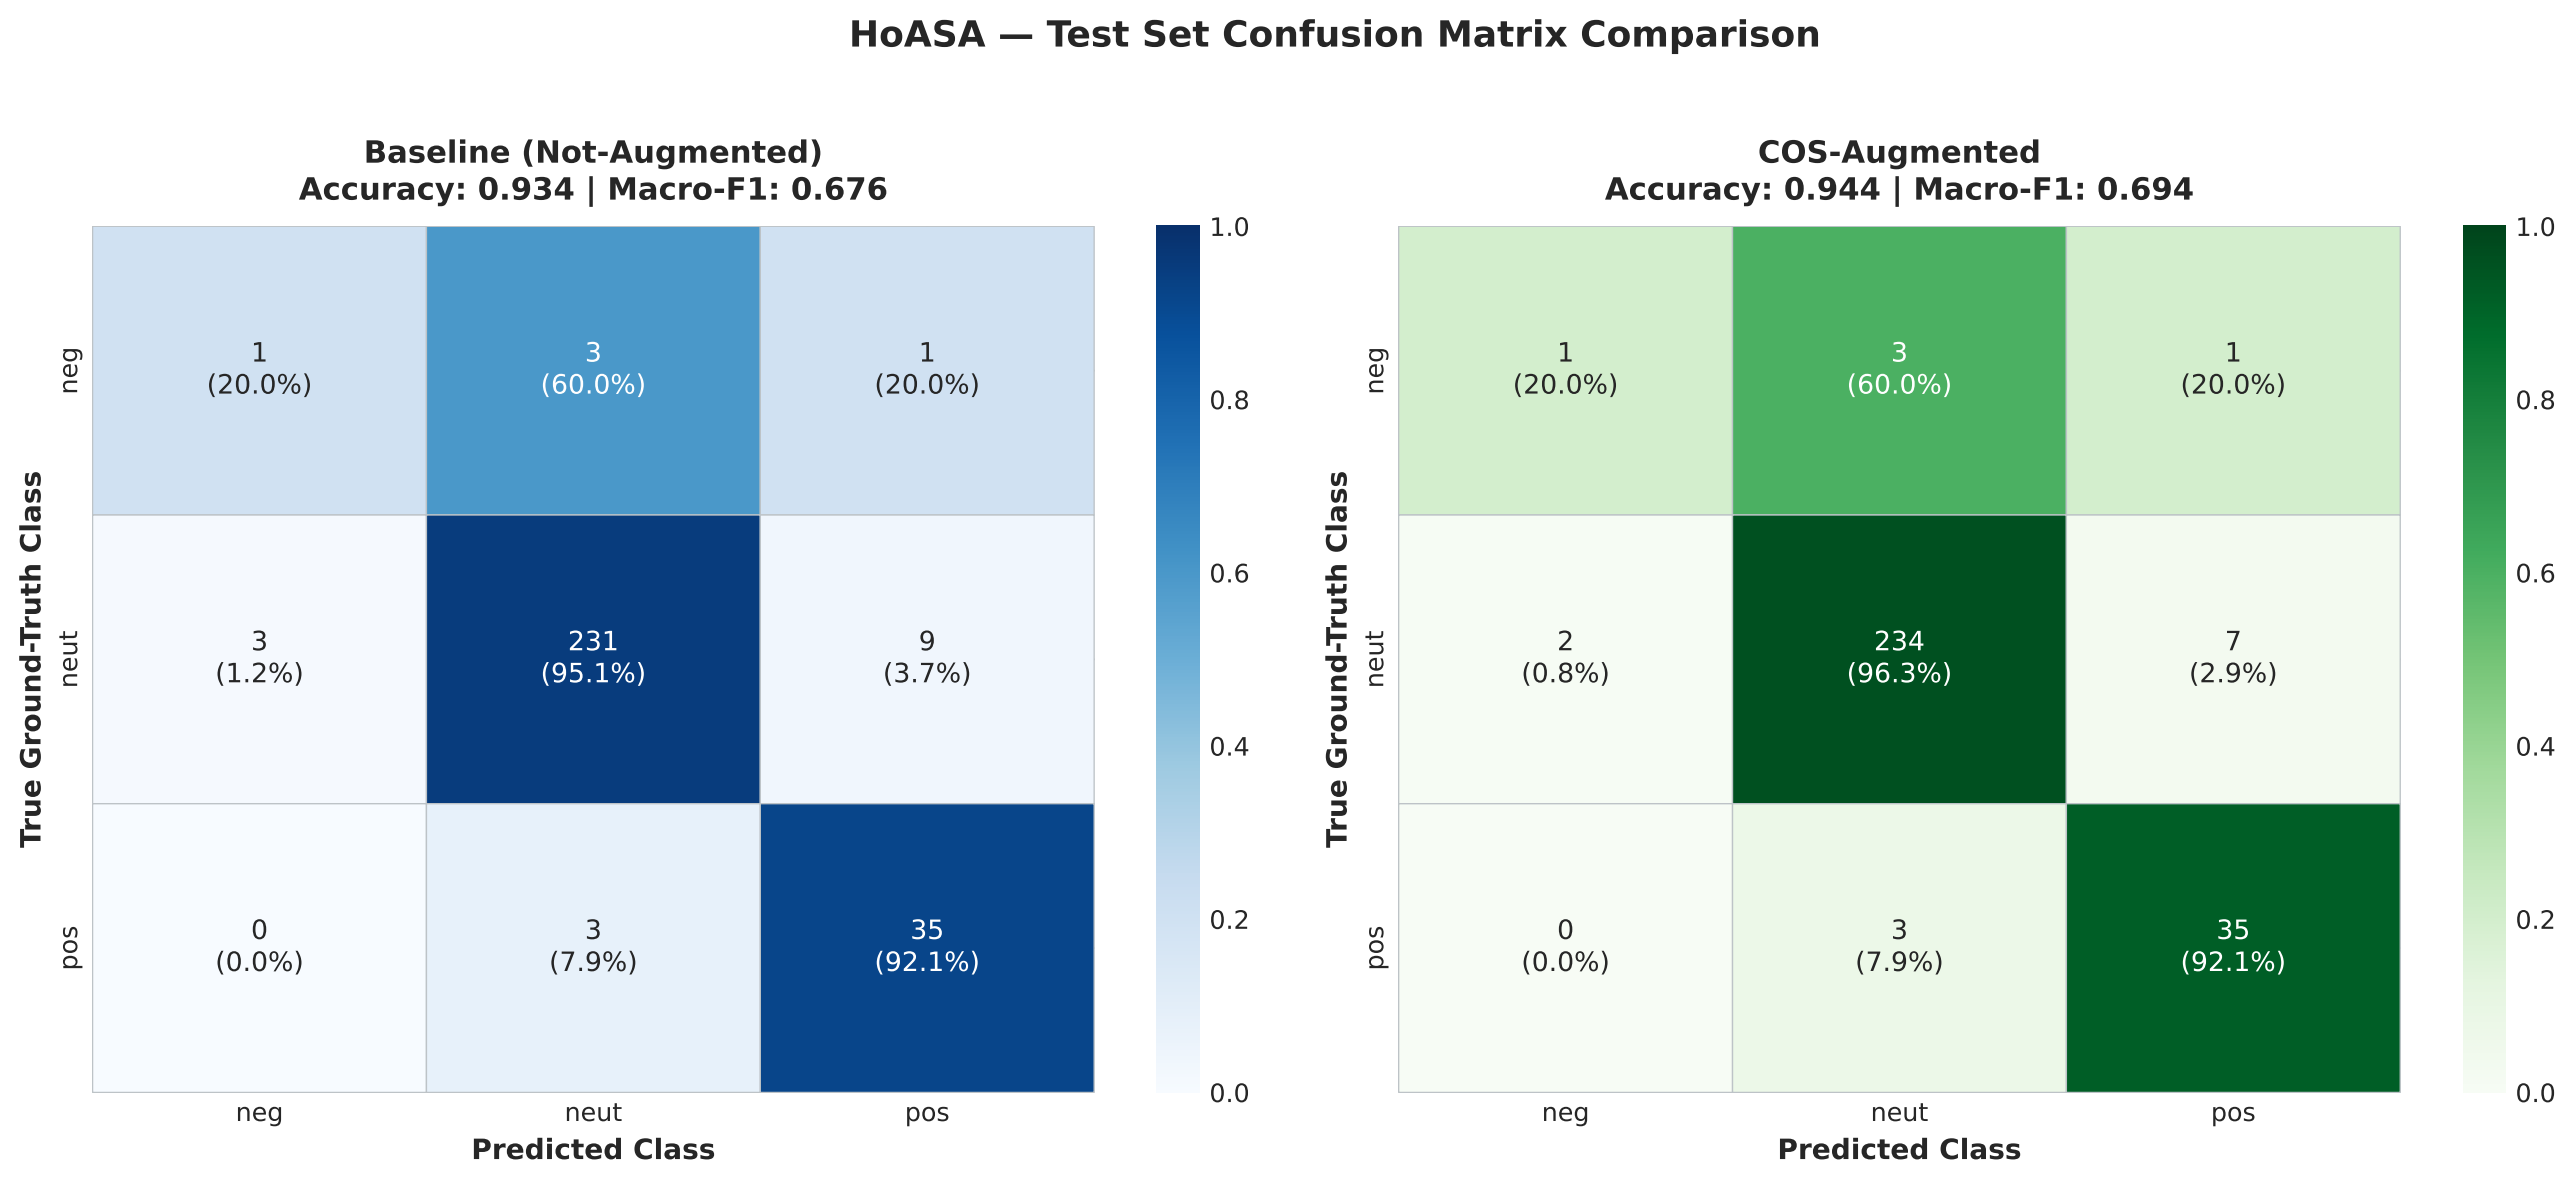
HoASA — Test Set Confusion Matrix Comparison
Baseline (Not-Augmented)
Accuracy: 0.934 | Macro-F1: 0.676
True Ground-Truth Class
neg
neut
pos
1
(20.0%)
3
(60.0%)
1
(20.0%)
3
(1.2%)
231
(95.1%)
9
(3.7%)
0
(0.0%)
3
(7.9%)
35
(92.1%)
neg
neut
pos
Predicted Class
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
COS-Augmented
Accuracy: 0.944 | Macro-F1: 0.694
True Ground-Truth Class
neg
neut
pos
1
(20.0%)
3
(60.0%)
1
(20.0%)
2
(0.8%)
234
(96.3%)
7
(2.9%)
0
(0.0%)
3
(7.9%)
35
(92.1%)
neg
neut
pos
Predicted Class
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0