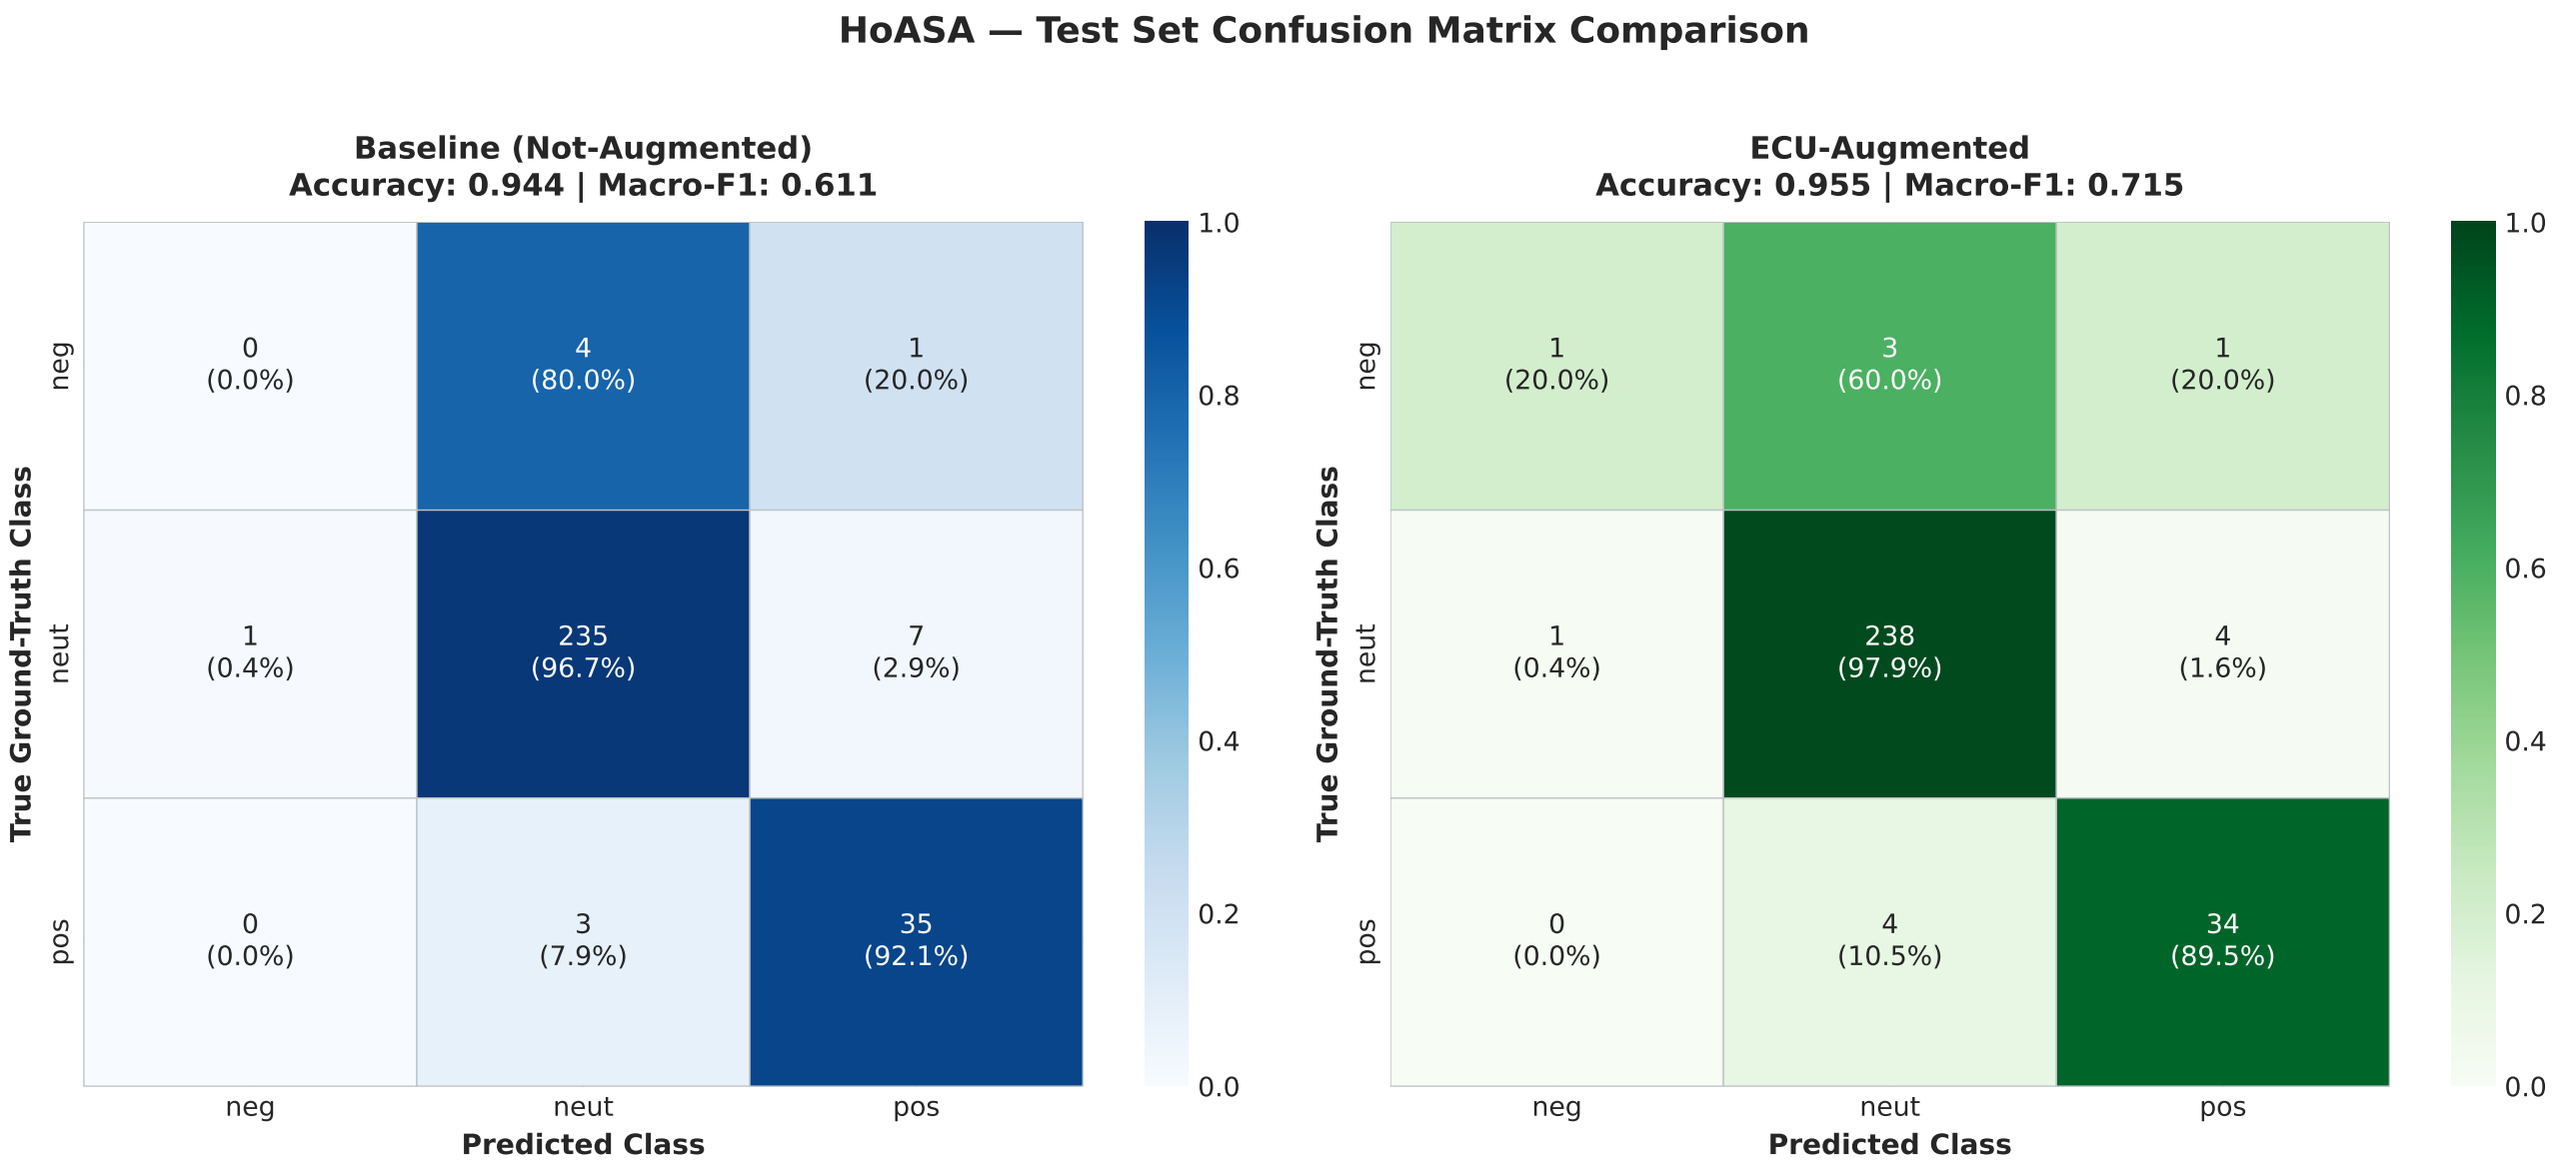
HoASA — Test Set Confusion Matrix Comparison
Baseline (Not-Augmented)
Accuracy: 0.944 | Macro-F1: 0.611
True Ground-Truth Class
neg
neut
pos
0
(0.0%)
4
(80.0%)
1
(20.0%)
1
(0.4%)
235
(96.7%)
7
(2.9%)
0
(0.0%)
3
(7.9%)
35
(92.1%)
neg
neut
pos
Predicted Class
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
ECU-Augmented
Accuracy: 0.955 | Macro-F1: 0.715
True Ground-Truth Class
neg
neut
pos
1
(20.0%)
3
(60.0%)
1
(20.0%)
1
(0.4%)
238
(97.9%)
4
(1.6%)
0
(0.0%)
4
(10.5%)
34
(89.5%)
neg
neut
pos
Predicted Class
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0