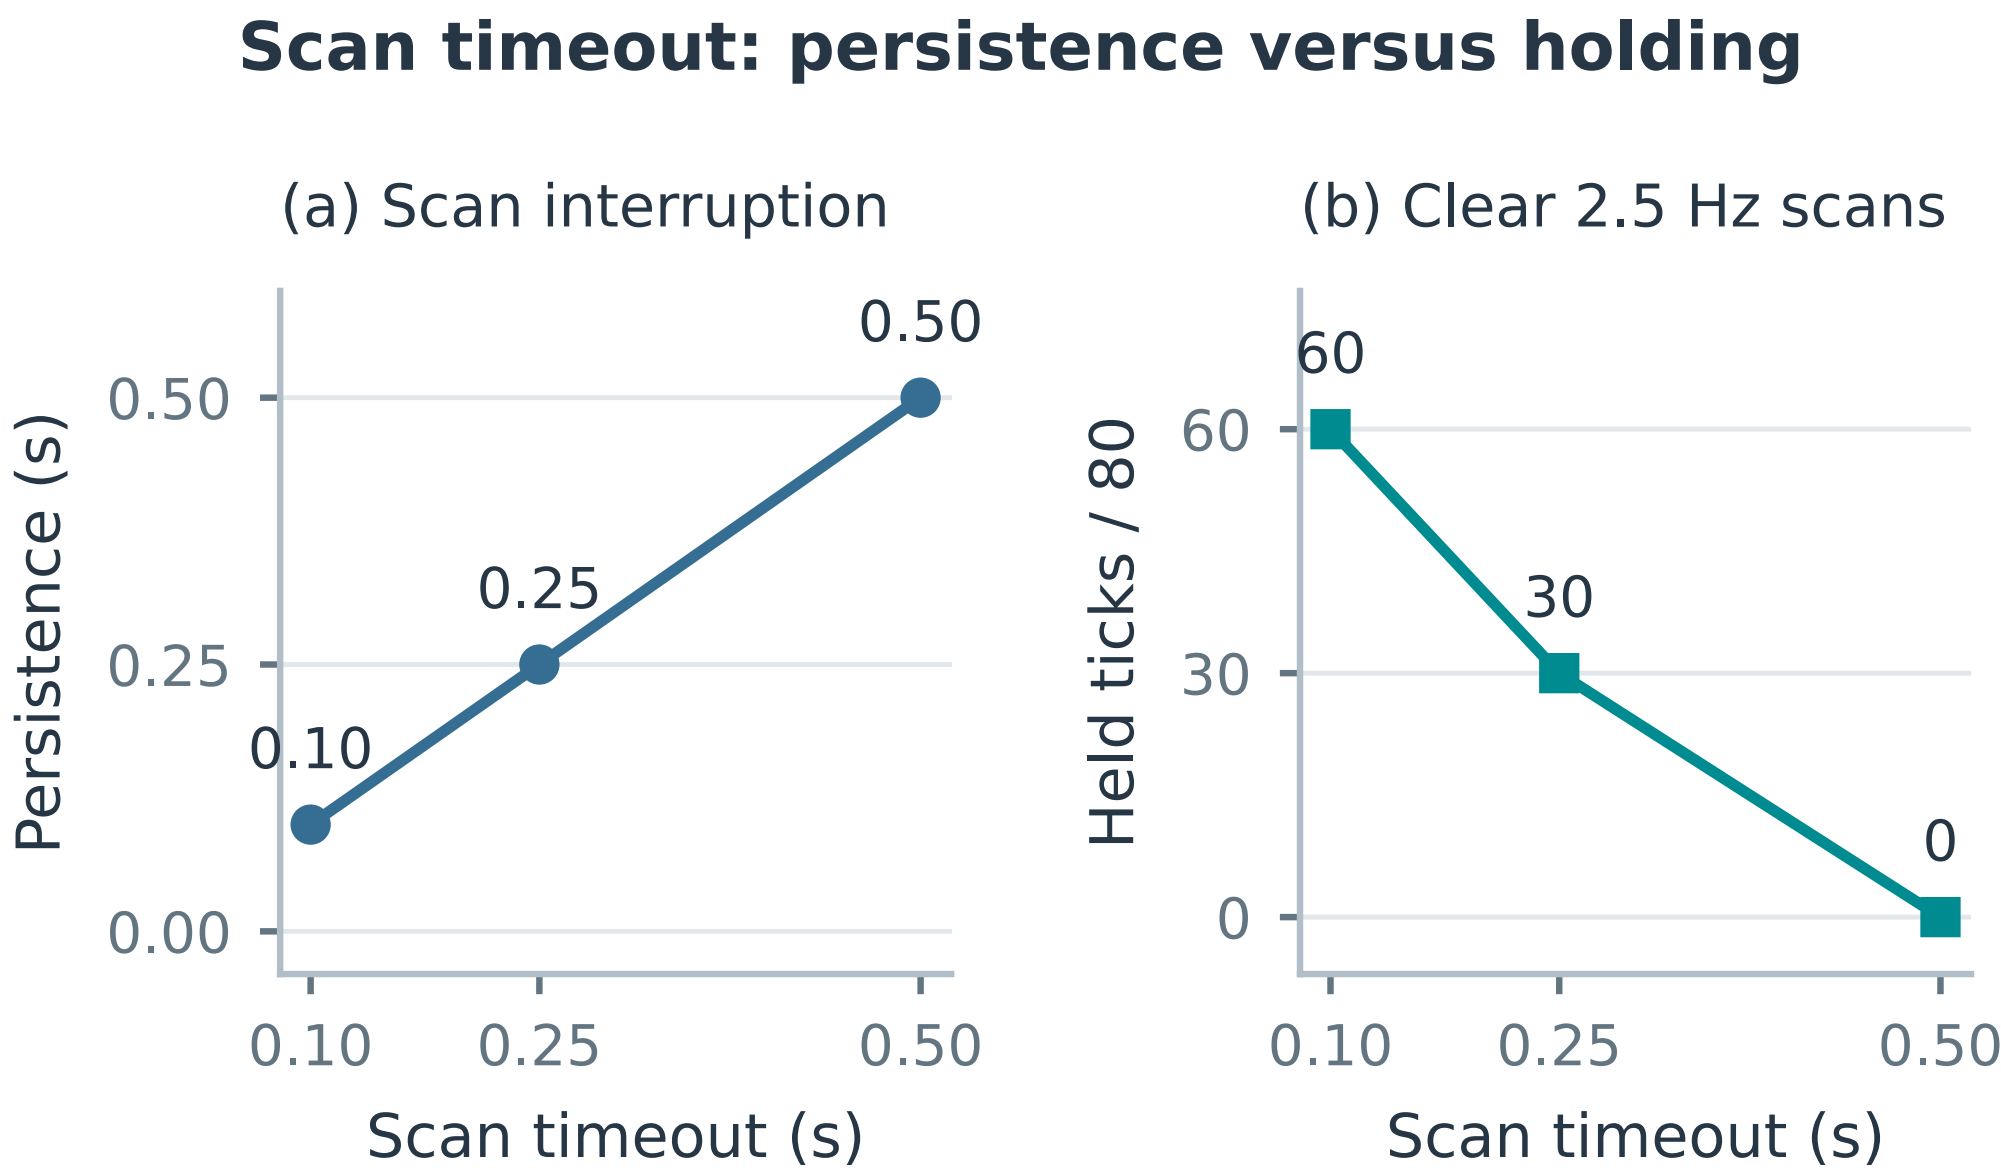
Scan timeout: persistence versus holding
(a) Scan interruption
Persistence (s)
0.50
0.25
0.00
0.10
0.25
0.50
0.10
0.25
0.50
Scan timeout (s)
(b) Clear 2.5 Hz scans
Held ticks / 80
60
30
0
60
30
0
0.10
0.25
0.50
Scan timeout (s)