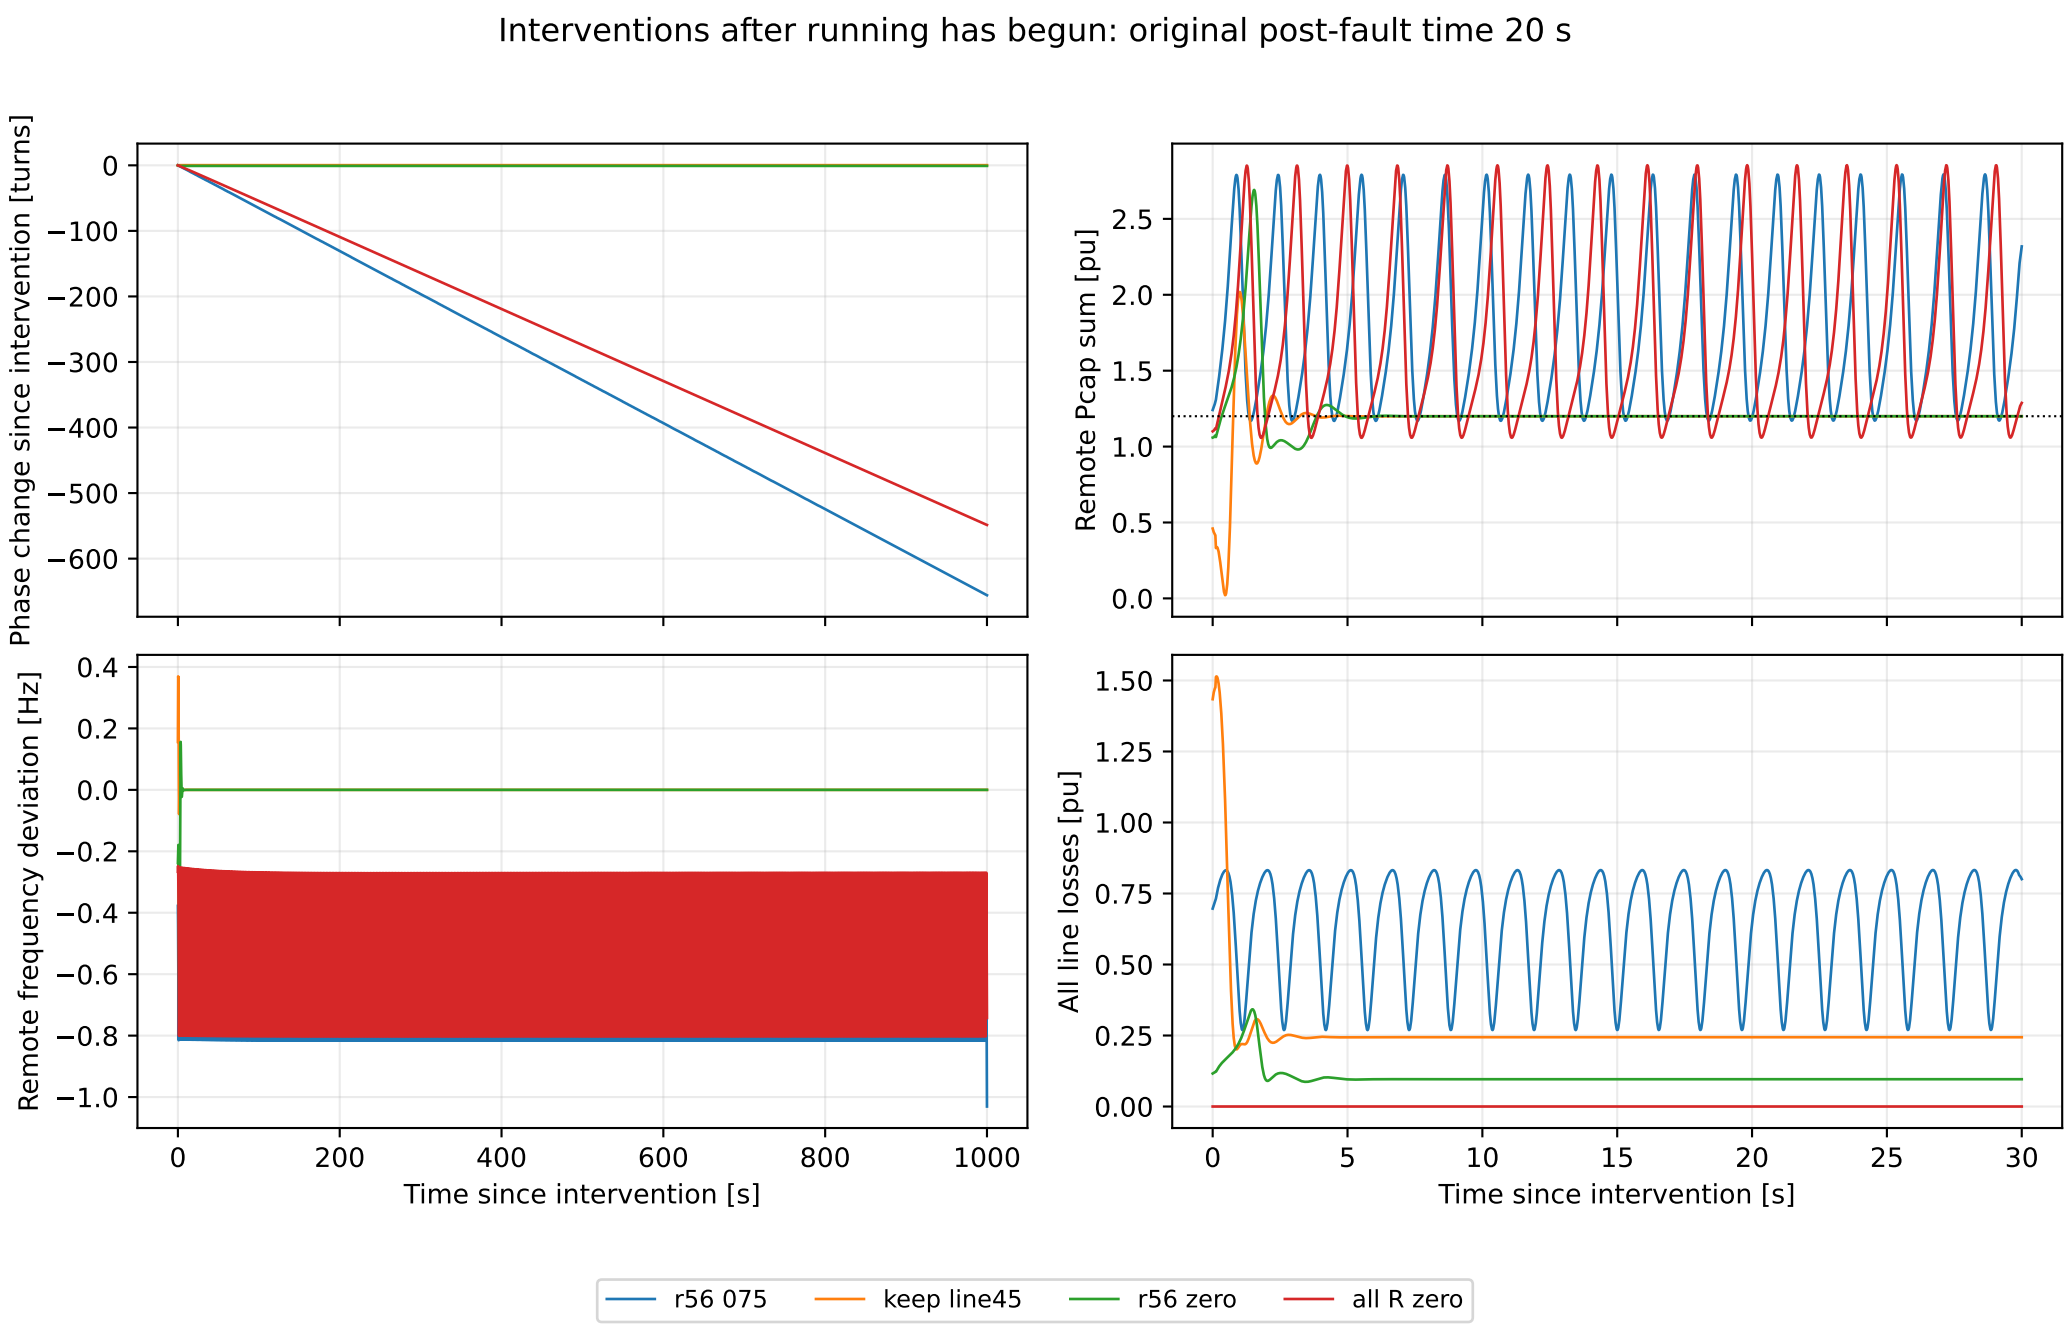

Interventions after running has begun: original post-fault time 20 s
Phase change since intervention [turns]
0
−100
−200
−300
−400
−500
−600
Remote Pcap sum [pu]
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Remote frequency deviation [Hz]
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
0
200
400
600
800
1000
Time since intervention [s]
All line losses [pu]
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
5
10
15
20
25
30
Time since intervention [s]
r56 075
keep line45
r56 zero
all R zero