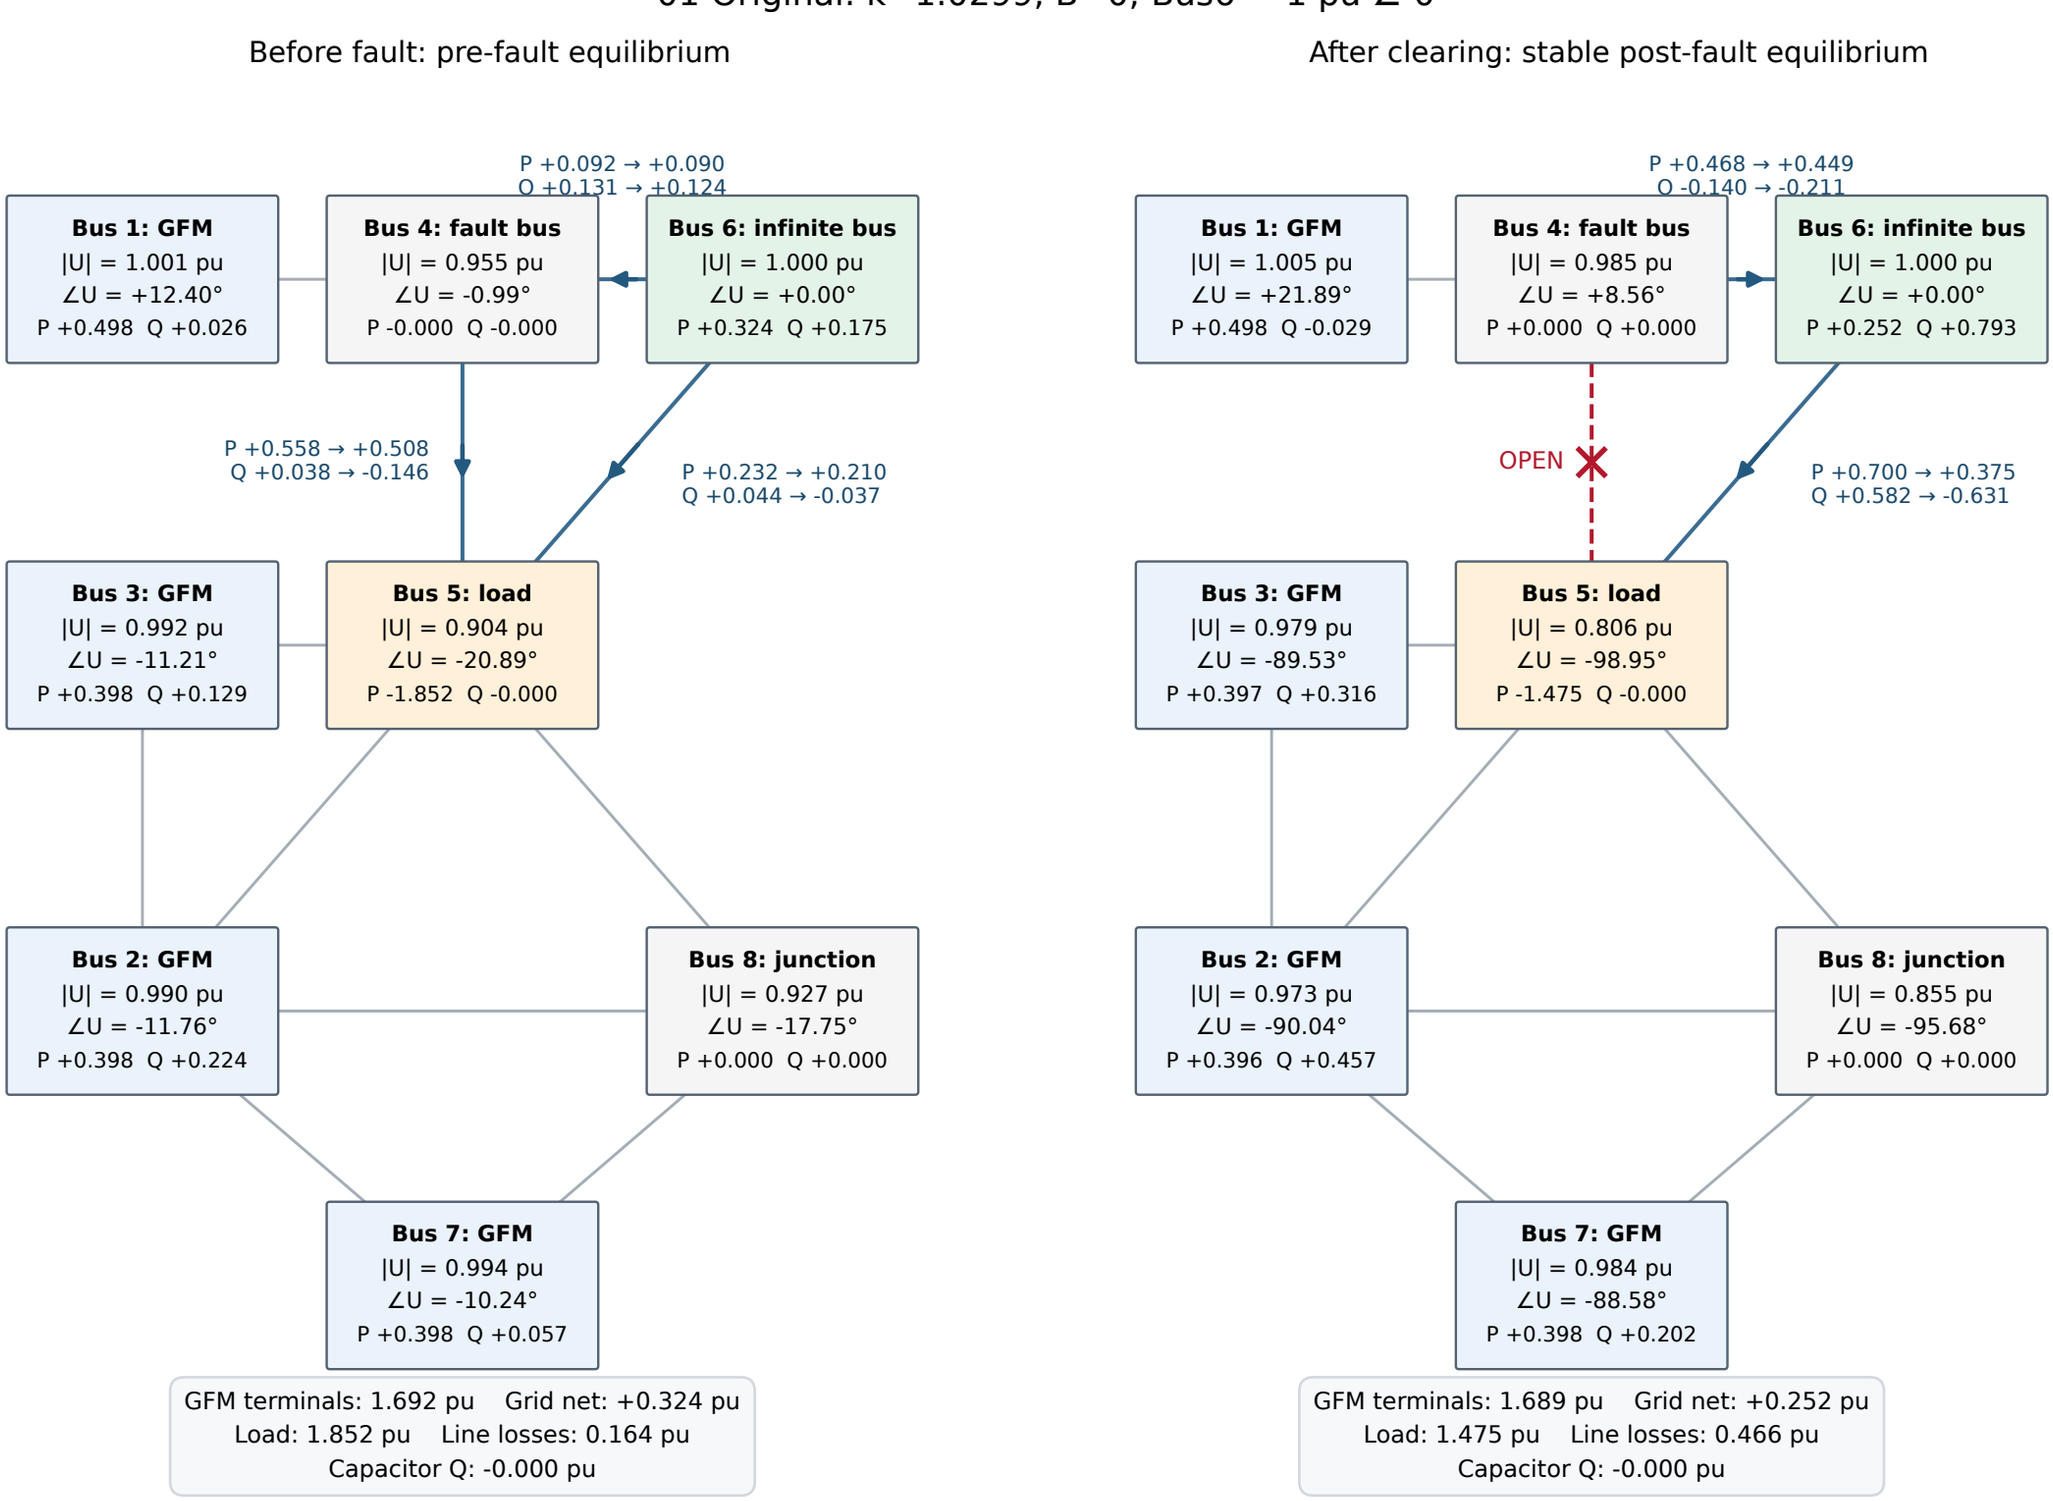
01 Original: k=1.0299, B=0; Bus6 = 1 pu ∠ 0°
Before fault: pre-fault equilibrium
After clearing: stable post-fault equilibrium
P +0.092 → +0.090
Q +0.131 → +0.124
Bus 1: GFM
|U| = 1.001 pu
∠U = +12.40°
P +0.498 Q +0.026
Bus 4: fault bus
|U| = 0.955 pu
∠U = -0.99°
P -0.000 Q -0.000
Bus 6: infinite bus
|U| = 1.000 pu
∠U = +0.00°
P +0.324 Q +0.175
P +0.558 → +0.508
Q +0.038 → -0.146
P +0.232 → +0.210
Q +0.044 → -0.037
Bus 3: GFM
|U| = 0.992 pu
∠U = -11.21°
P +0.398 Q +0.129
Bus 5: load
|U| = 0.904 pu
∠U = -20.89°
P -1.852 Q -0.000
Bus 2: GFM
|U| = 0.990 pu
∠U = -11.76°
P +0.398 Q +0.224
Bus 8: junction
|U| = 0.927 pu
∠U = -17.75°
P +0.000 Q +0.000
Bus 7: GFM
|U| = 0.994 pu
∠U = -10.24°
P +0.398 Q +0.057
GFM terminals: 1.692 pu Grid net: +0.324 pu
Load: 1.852 pu Line losses: 0.164 pu
Capacitor Q: -0.000 pu
P +0.468 → +0.449
Q -0.140 → -0.211
Bus 1: GFM
|U| = 1.005 pu
∠U = +21.89°
P +0.498 Q -0.029
Bus 4: fault bus
|U| = 0.985 pu
∠U = +8.56°
P +0.000 Q +0.000
Bus 6: infinite bus
|U| = 1.000 pu
∠U = +0.00°
P +0.252 Q +0.793
OPEN
P +0.700 → +0.375
Q +0.582 → -0.631
Bus 3: GFM
|U| = 0.979 pu
∠U = -89.53°
P +0.397 Q +0.316
Bus 5: load
|U| = 0.806 pu
∠U = -98.95°
P -1.475 Q -0.000
Bus 2: GFM
|U| = 0.973 pu
∠U = -90.04°
P +0.396 Q +0.457
Bus 8: junction
|U| = 0.855 pu
∠U = -95.68°
P +0.000 Q +0.000
Bus 7: GFM
|U| = 0.984 pu
∠U = -88.58°
P +0.398 Q +0.202
GFM terminals: 1.689 pu Grid net: +0.252 pu
Load: 1.475 pu Line losses: 0.466 pu
Capacitor Q: -0.000 pu
Arrows follow P; labels: signed sending-end → received P/Q [pu] along that direction.
Bus P/Q: net injections (+ supply, − consumption). Post-fault panel: stable equilibrium, not clearing instant.