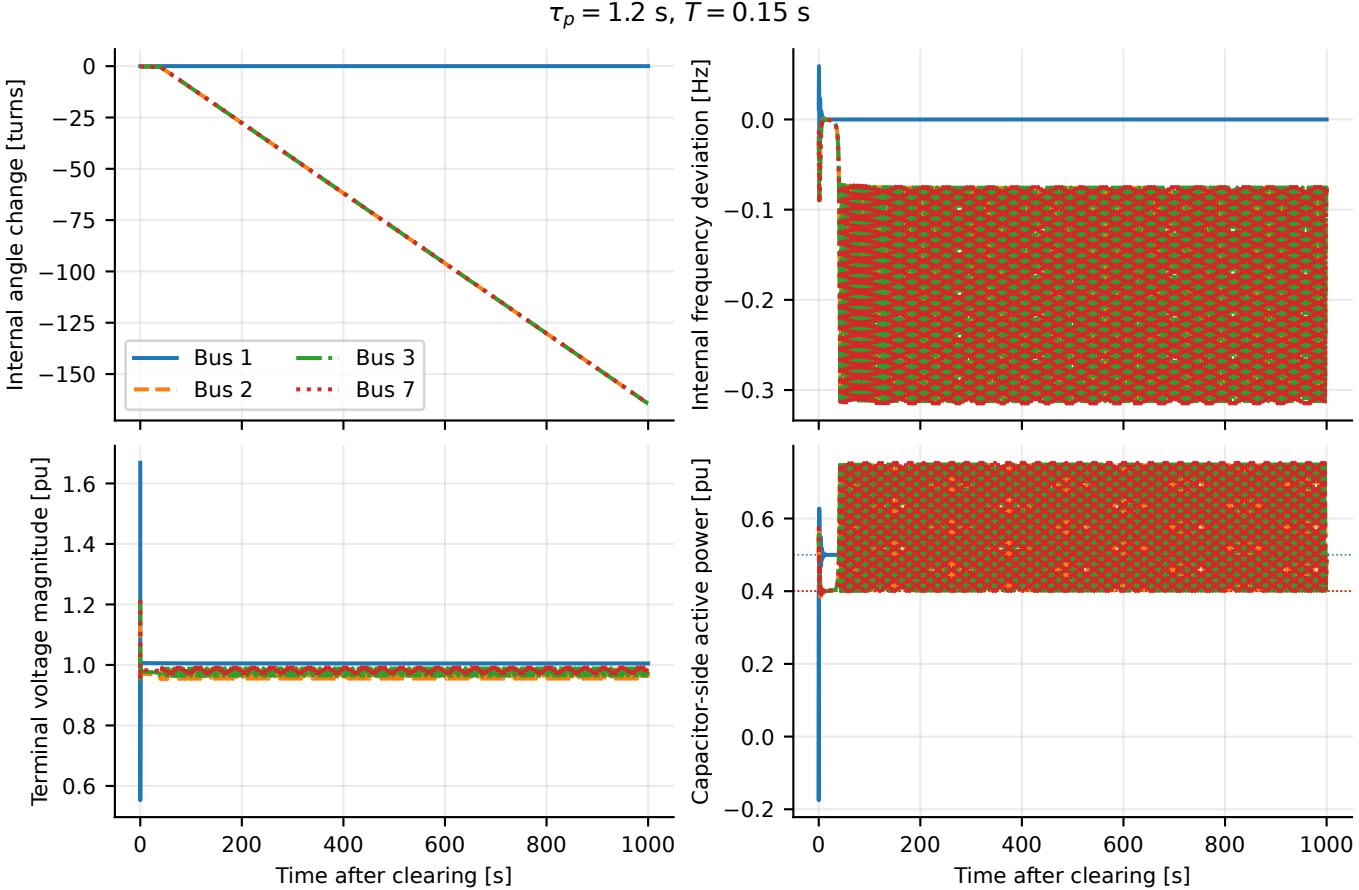

$\tau_p = 1.2$ s, $T = 0.15$ s
Internal angle change [turns]
0
−25
−50
−75
−100
−125
−150
Bus 1
Bus 2
Bus 3
Bus 7
Internal frequency deviation [Hz]
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
Terminal voltage magnitude [pu]
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
Capacitor-side active power [pu]
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
0
200
400
600
800
1000
Time after clearing [s]
Time after clearing [s]