


Steg 1

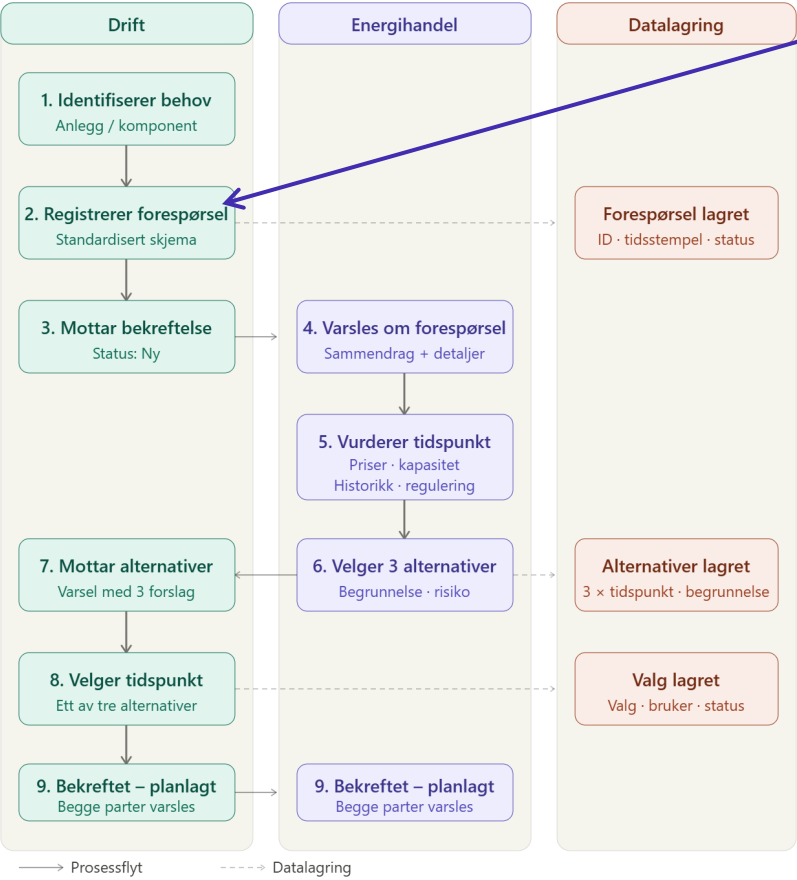

1. Drift: Ny henvendelse

2. Drift: Bekreftelse

3. ENH: Innboks

4. ENH: Analyseverktøy

5. ENH: Send forslag

6. Drift: Velg stopp

7. Beslutning lagret

SKJERM 1 · DRIFT

Send inn henvendelse om vedlikeholdsstopp

Drift fyller inn minimumsinformasjon og sender forespørselen til Energihandel for analyse.

Akershus energi · Vedlikehold

Jon Tormod

Henvendelser / Ny henvendelse

ANLEGG OG AGGREGAT

Velg stasjon

Rånåsfoss

Velg aggregat

AGG 1

STOPPINFORMASJON

Ønsket startperiode

Velg dato

Estimert varighet

Antall dager

Type vedlikehold

Standard revisjon

Kan flyttes?

Ja, fleksibel

BEGRENSNINGER OG KRITIKALITET

Kritikalitet

Middels

Avhengighet


Ekstern leverandør

Kommentar (valgfritt)

Beskriv eventuelle spesielle forhold...

Send til Energihandel

Steg 2

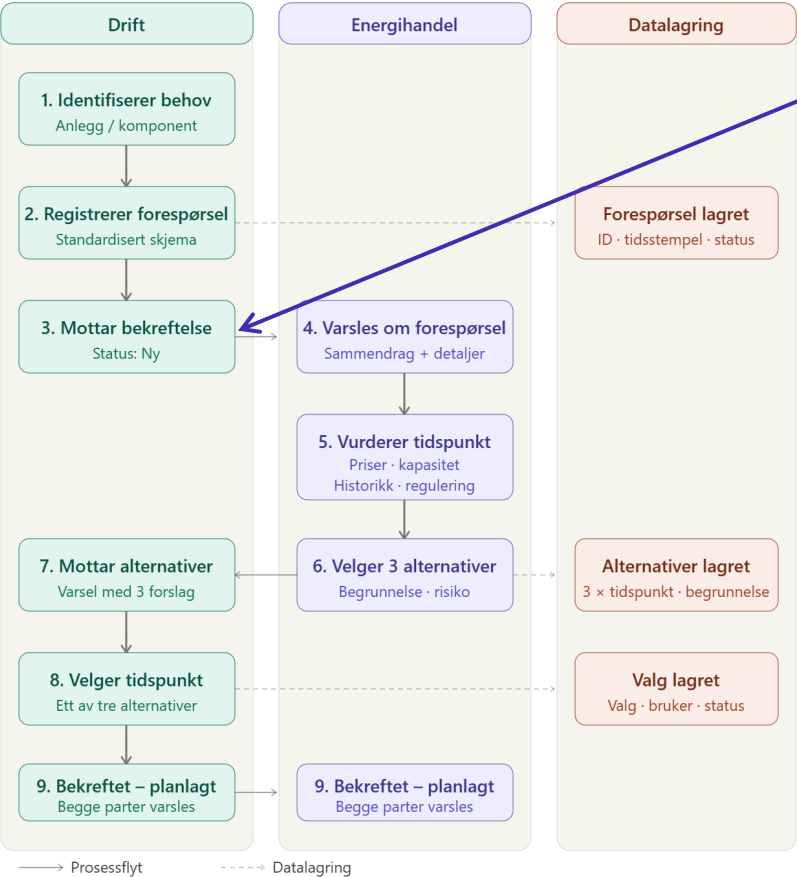

1. Drift: Ny henvendelse

2. Drift: Bekreftelse

3. ENH: Innboks

4. ENH: Analyseverktøy

5. ENH: Send forslag

6. Drift: Velg stopp

7. Beslutning lagret

SKJERM 2 · DRIFT

Henvendelse registrert

Drift mottar bekreftelse. Henvendelsen er lagret med ID og status "Ny".

Akershus energi · VedlikeholdJon Tormod

✓

Henvendelse sendt

Energihandel er varslet og vil komme tilbake

OPPSUMMERING

ID	#HV-2026-041
Stasjon / Aggregat	Rånåsfoss · AGG 1
Ønsket periode	Mai 2026
Varighet	7 dager
Status	Ny

DINE HENVENDERSE

Rånåsfoss · AGG 1 – Standard revisjon

Sendt nå · 7 dager


Ny

Bingsfoss · AGG 3 – Lekkasje

Sendt 3 dager siden · 3 dager

Under behandling

Steg 3

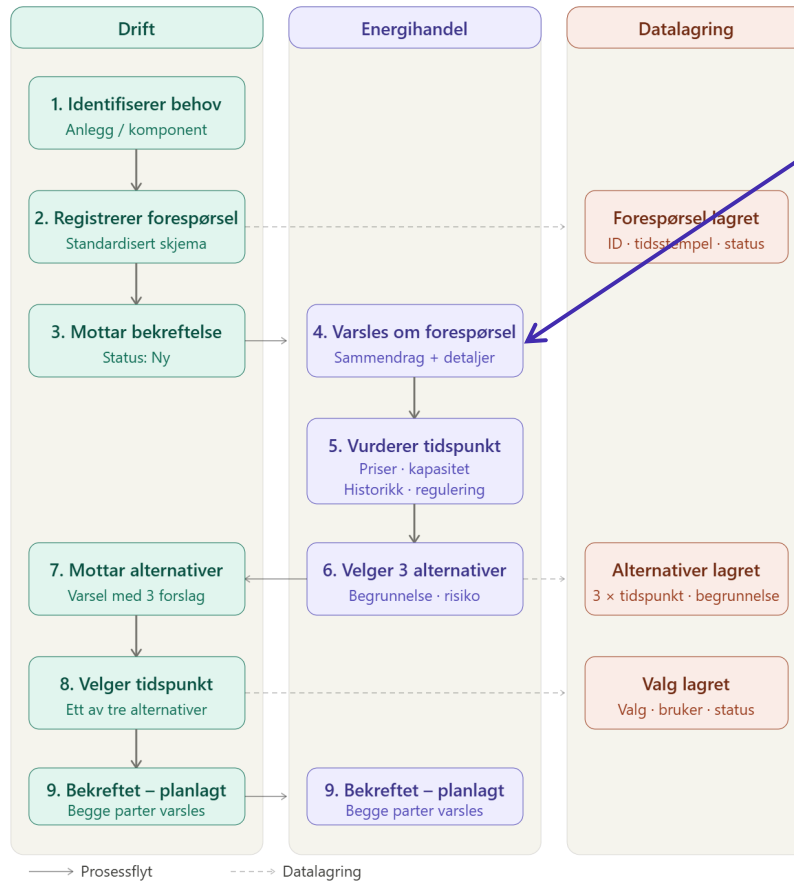

1. Drift: Ny henvendelse

2. Drift: Bekreftelse

3. ENH: Innboks

4. ENH: Analyseverktøy

5. ENH: Send forslag

6. Drift: Velg stopp

7. Beslutning lagret

SKJERM 3 · ENERGIHANDEL

Innboks – nye henvendelser

ENH varsles og ser oversikt over innkommende forespørsler fra Drift.

Akershus energi · Energihandel

Hedvig ▾

🔔

Drift har sendt en henvendelse om nytt vedlikeholdsstopp – Rånåsfoss AGG 1, 7 dager. [Åpne](#)

NYE HENVENDELSER

Rånåsfoss · AGG 1 – Standard revisjon – 7d

Jon Tormod · Sendt for 12 min siden · Kan flyttes · Middels kritikalitet

Ny ⋮

Bingsfoss · AGG 3 – Lekkasje – 3d

Jon Tormod · Sendt 3 dager siden · Kan ikke flyttes · Høy kritikalitet

Pågår ⋮

ALLE HENVENDELSER

Funnefoss · AGG 2 – Periodisk tilsyn – 5d

Bjørn · 2 uker siden


Besluttet

Rånåsfoss · AGG 4 – Turbinbytte – 14d

Jørn · 1 mnd siden

Besluttet

Steg 4

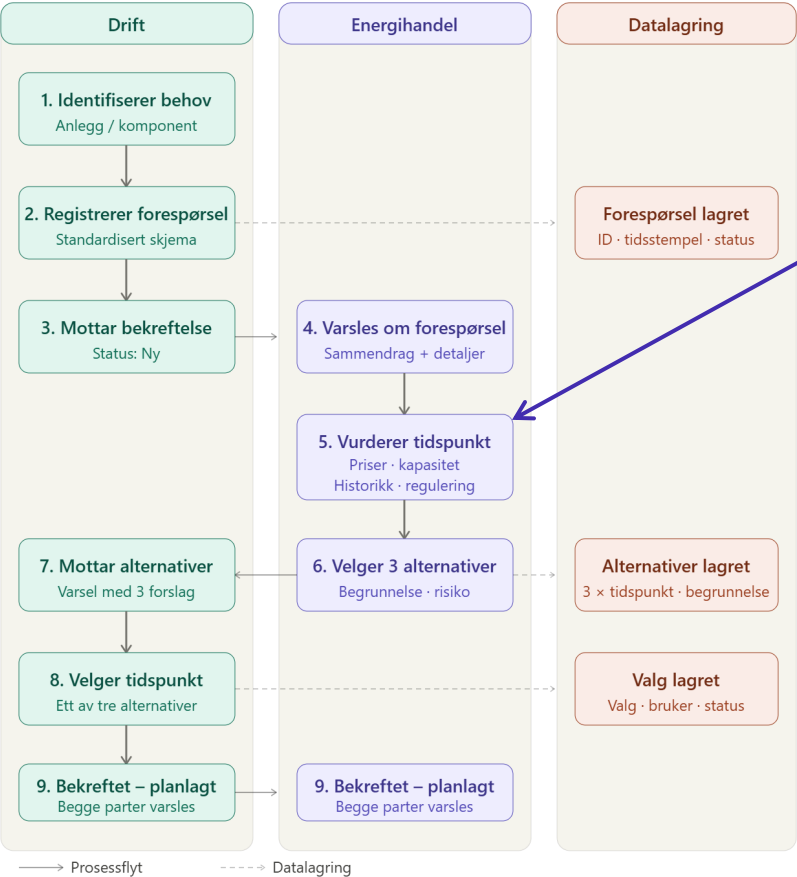

1. Drift: Ny henvendelse

2. Drift: Bekreftelse

3. ENH: Innboks

4. ENH: Analyseverktøy

5. ENH: Send forslag

6. Drift: Velg stopp

7. Beslutning lagret

SKJERM 4 · ENERGIHANDEL

Analyseverktøy – vurder tidspunkt

ENH ser henvendelsesdetaljer og markedsdata for å vurdere optimale stoppperioder.

Akershus energi · Energihandel

Hedvig

Innboks / Rånåsfoss AGG1 · #HV-2026-041

HENVENDELSESDETALJER

STASJON

Rånåsfoss

AGGREGAT

AGG 1

ØNSKET PERIODE

Mai 2026

VARIGHET

7 dager

KAN FLYTTES

Ja

KRITIKALITET

Middels

PRISPROGNOSE – MAI/JUN 2026

Optimal

VANNFØRINGSPROGNOSE

NØKKELTALL FOR PERIODEN

GJ.SN. PROGNOSE-PRIS

38 øre/kWh

ESTIMERT TAP

1,2 MNOK

VANNFØRING STATUS


Under slukeevne

FYLLINGSGRAD

72 %

Gå videre – velg og send forslag

Steg 5

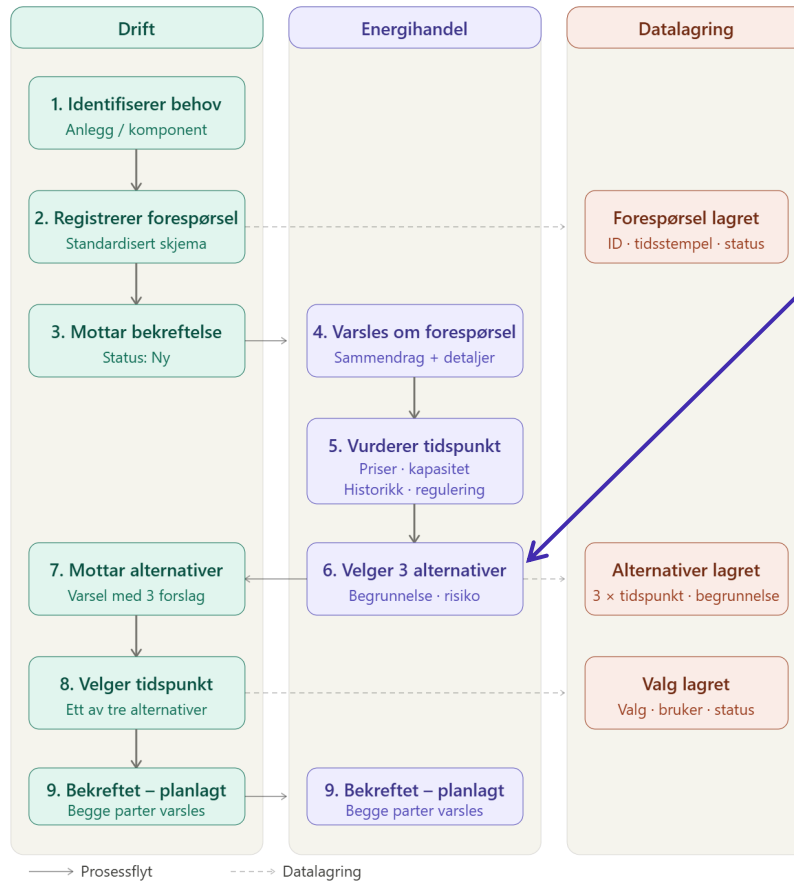

1. Drift: Ny henvendelse

2. Drift: Bekreftelse

3. ENH: Innboks

4. ENH: Analyseverktøy

5. ENH: Send forslag

6. Drift: Velg stopp

7. Beslutning lagret

SKJERM 5 · ENERGIHANDEL

Send forslag til Drift

ENH velger 1–3 anbefalte stoppperioder med begrunnelse og sender tilbake.

Akershus energi · Energihandel

Hedvig ▾

Innboks / Rånåsfoss AGG 1 · Send forslag

ANBEFALTE STOPPPERIODER

1

11. mai – 18. mai 2026

Estimert tap: 0,9 MNOK · Lavpris-uke

Vannføring under slukeevne · Gunstige markedsforhold

2

25. mai – 1. jun 2026

Estimert tap: 1,1 MNOK

Moderat vannføring · Helgeperiode inkludert

3

8. jun – 15. jun 2026

Estimert tap: 1,4 MNOK


Høyere vannføring · Tredje prioritet

Kommentar fra Energihandel

Anbefaler perioden 11.–18. mai basert på laveste prisprognoser og gunstig vannstand. Forslag 2 er alternativ dersom leverandør ikke er tilgjengelig...

Send forslag til Drift

Steg 6

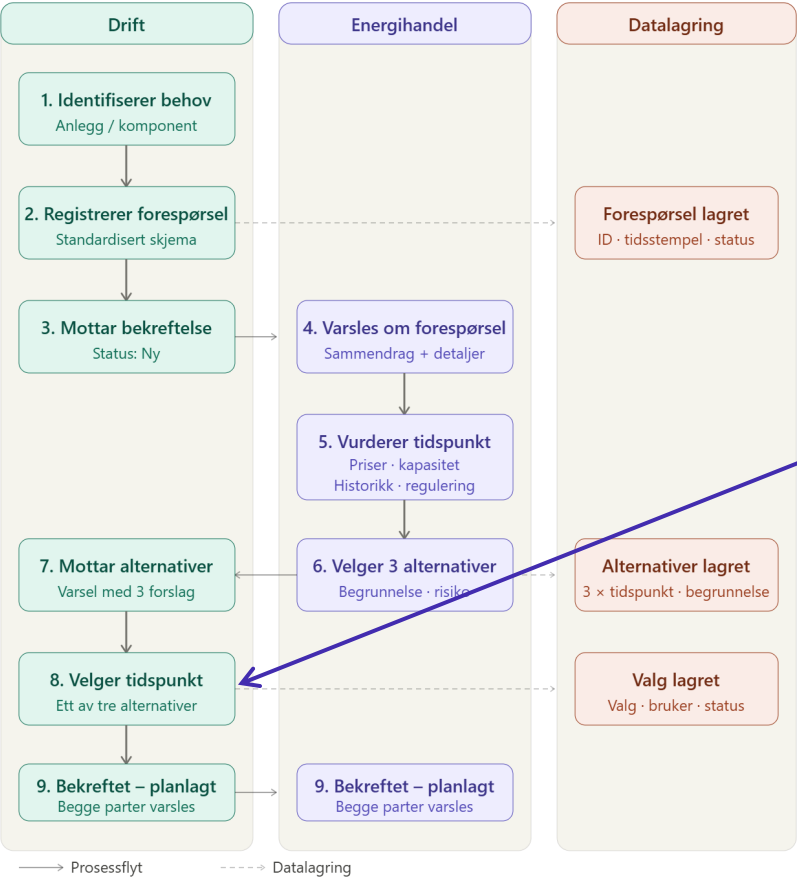

1. Drift: Ny henvendelse2. Drift: Bekreftelse3. ENH: Innboks4. ENH: Analyseverktøy

5. ENH: Send forslag6. Drift: Velg stopp7. Beslutning lagret

SKJERM 6 · DRIFT

Velg anbefalt stoppperiode

Drift mottar varsel, ser forslagene og velger tidspunkt. Beslutningen lagres.

Akershus energi · VedlikeholdJon Tormod

Energihandel har sendt 3 forslag til stopp for Rånåsfoss AGG 1. Se forslag

Mine henvendelser / Rånåsfoss AGG 1 · #HV-2026-041

KOMMENTAR FRA ENERGIHANDEL

Anbefaler 11.–18. mai basert på laveste prisprognoser og gunstig vannstand. Forslag 2 er alternativ dersom leverandør ikke er tilgjengelig.

VELG STOPPPERIODE

✓11. mai – 18. mai 2026Anbefalt

Estimert tap: 0,9 MNOK

Lavpris-uke · Vannføring under slukeevne

2

25. mai – 1. jun 2026

Estimert tap: 1,1 MNOK

Moderat vannføring · Helgeperiode

3

8. jun – 15. jun 2026

Estimert tap: 1,4 MNOK


Høyere vannføring

Kommentar (valgfritt)

Feks. begrunnelse for avvik fra anbefaling...

Godkjenn og lagre beslutning

Steg 7

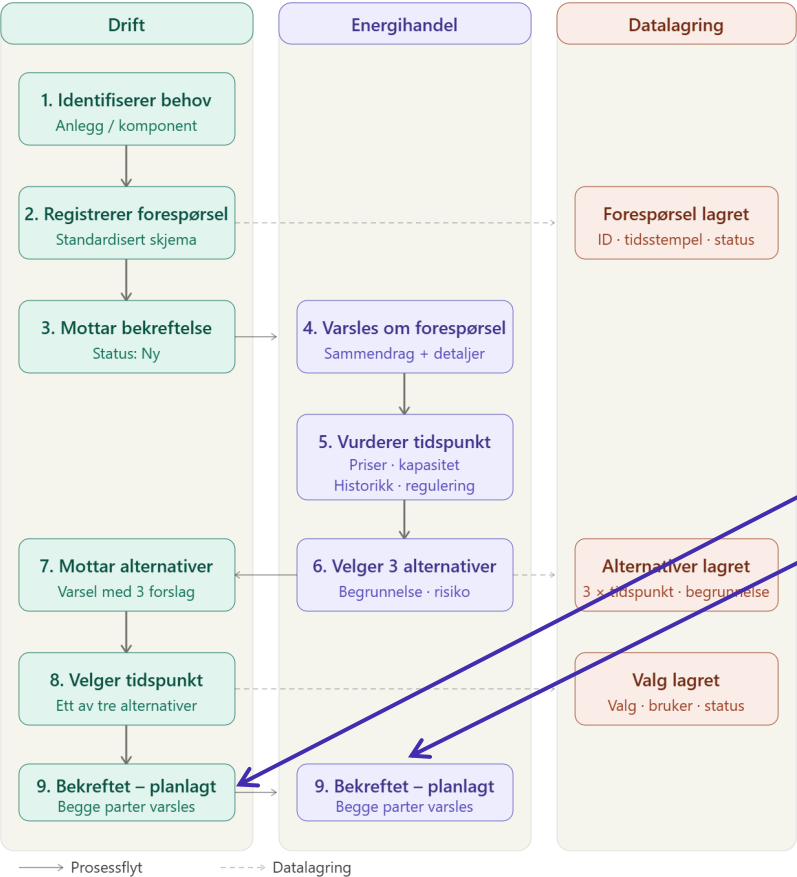

1. Drift: Ny henvendelse

2. Drift: Bekreftelse

3. ENH: Innboks

4. ENH: Analyseverktøy

5. ENH: Send forslag

6. Drift: Velg stopp

7. Beslutning lagret

SKJERM 7 · DRIFT & ENERGIHANDEL

Beslutning lagret – begge parter varslet

Stoppet er planlagt og beslutningen lagres. ENH monitorerer og kan oppdatere.

Akershus energi · Vedlikehold

Jon Tormod ▾

✓

Stopp bekreftet og planlagt

Energihandel er varslet. Beslutningen er lagret i systemet.

PLANLAGT STOPP

ID

#HV-2026-041

Stasjon / Aggregat

Rånåsfoss · AGG 1

Periode

11. mai – 18. mai 2026

Estimert tap

0,9 MNOK

Status

Besluttet

Valgt av

Jon Tormod · 20.04.26

NESTE STEG

Beslutningen kan planlegges inn i ISY. Energihandel monitorerer planlagt stopp og er i loopen dersom markedet endrer seg.

Se alle henvendelser

Send til ISY