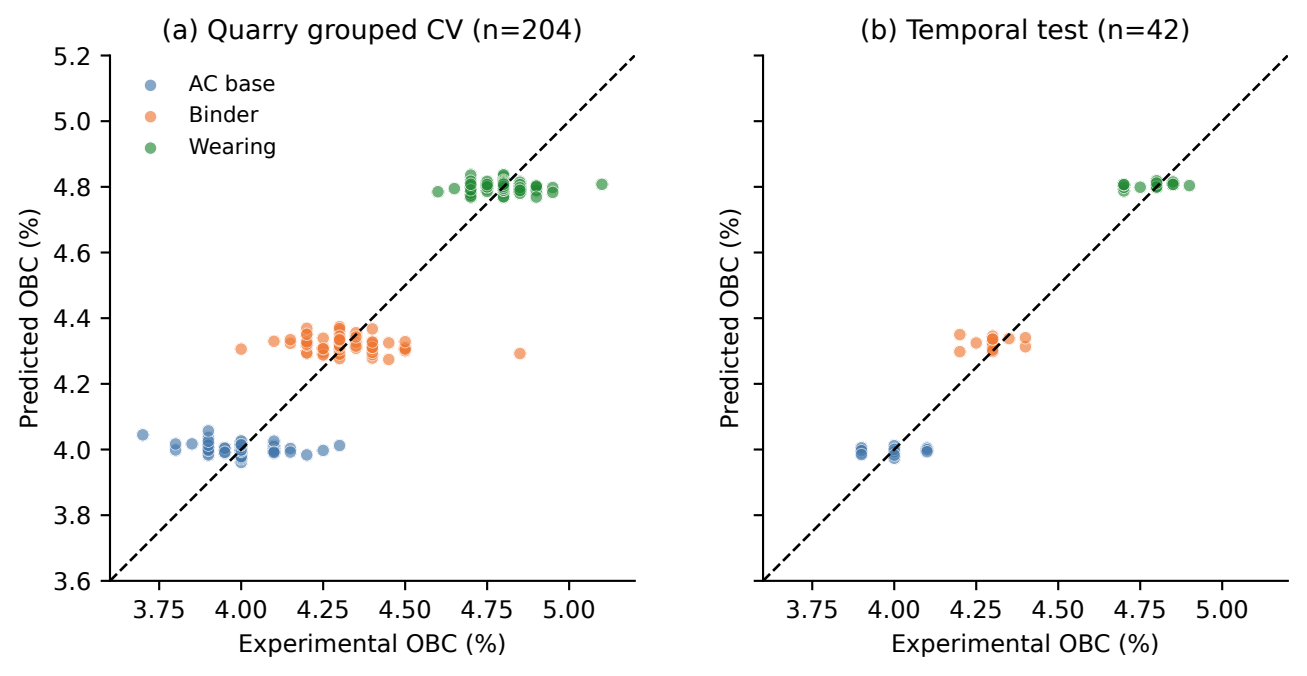
(a) Quarry grouped CV (n=204)
(b) Temporal test (n=42)
AC base
Binder
Wearing
Predicted OBC (%)
Experimental OBC (%)
5.2
5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
4.0
3.8
3.6
3.75
4.00
4.25
4.50
4.75
5.00