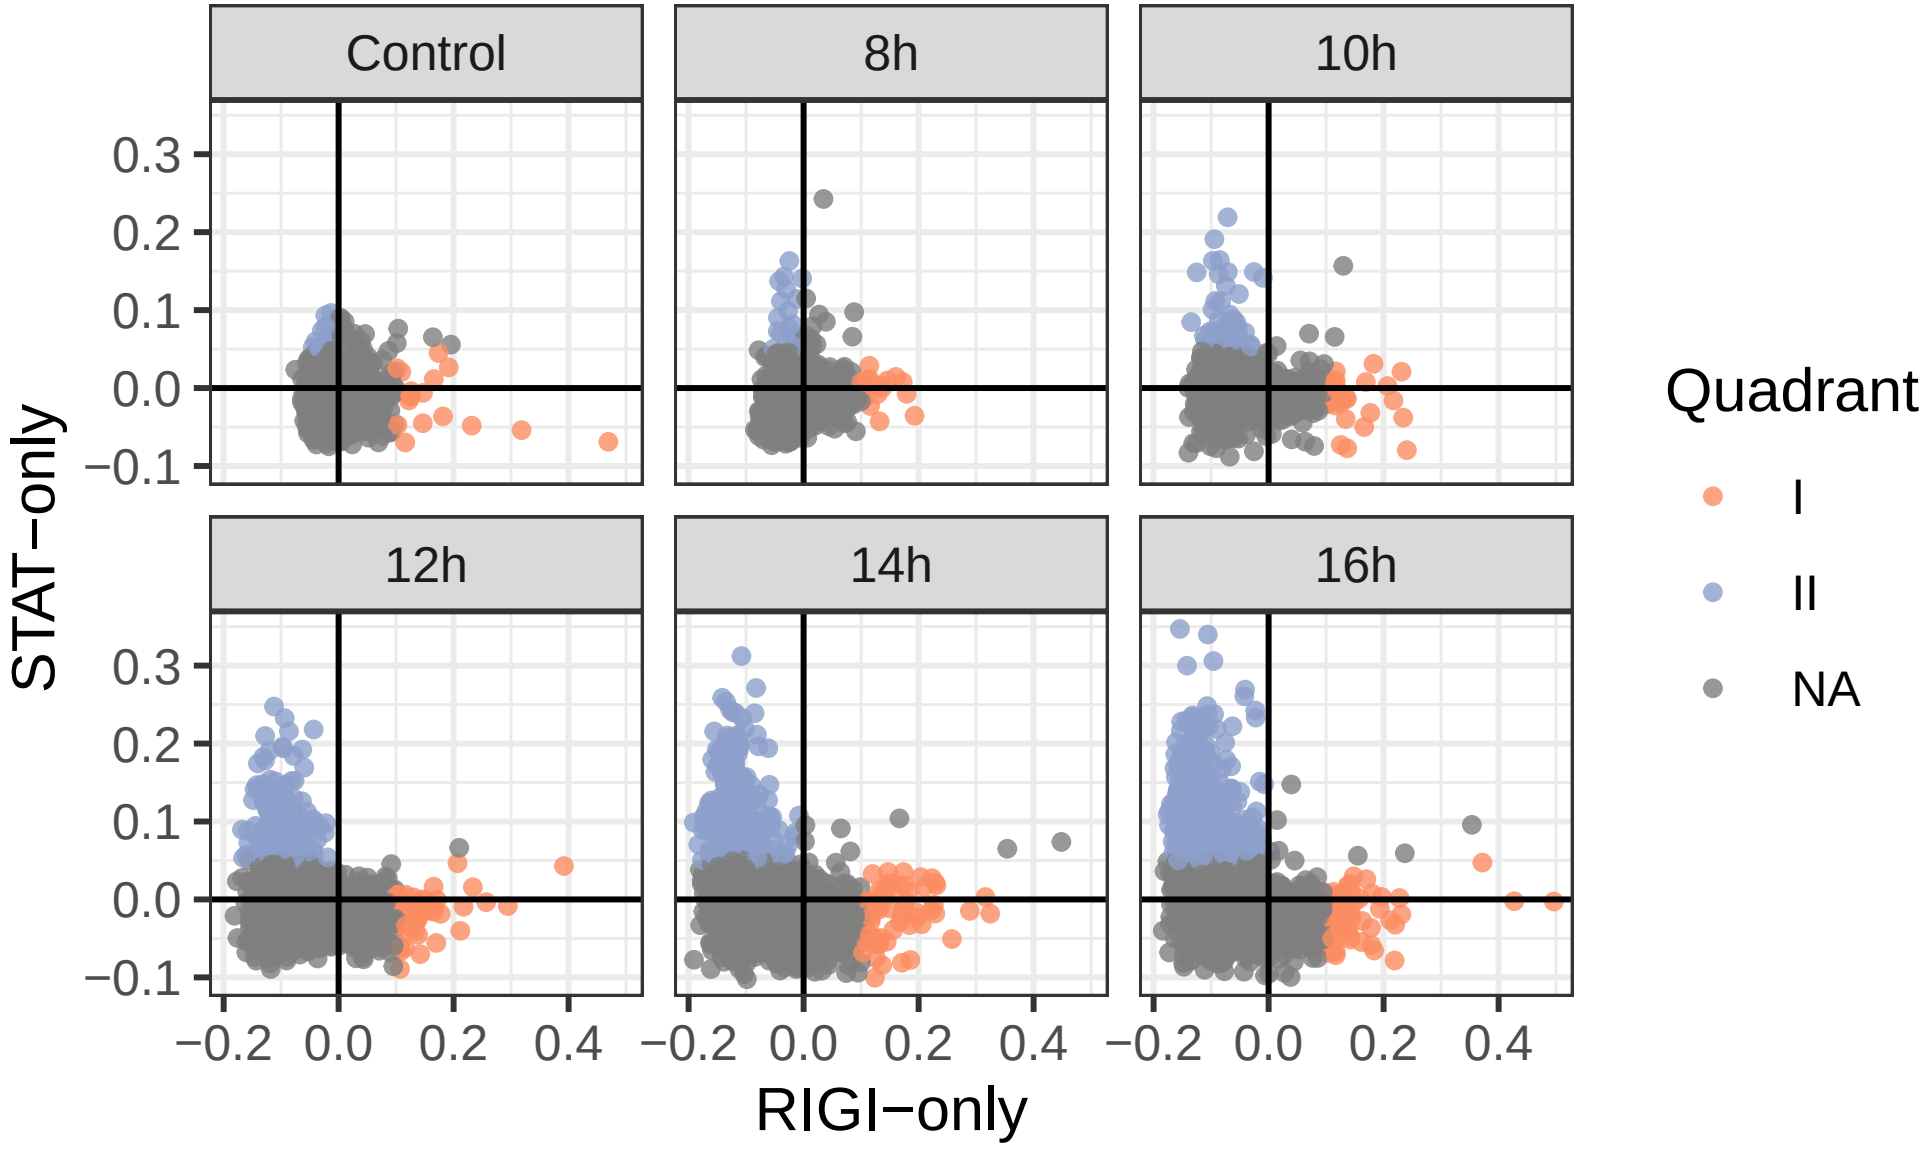

Control
8h
10h
12h
14h
16h
STAT−only
RIGI−only
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
0.0
0.2
0.4
Quadrant
I
II
NA