
Redo Stick

レドスティックの中には、最新のテクノロジー技術（テラヘルツ波）加工が施された天然鉱物セラミックスボールが入っています。

テラヘルツ波は体内に浸透すると、「共鳴作用」により体を活性化させることが解ってきました。また、テラヘルツ波は人体の生体波動（細胞振動）領域にあるため「共振作用」により身体のバランスを整えると言われております。そして、遠赤外線とサブミリ波の両方の良い点を併せ持っているため体内の深部に届き、その「共振作用効果」により身体活動を潜在的なレベルに近づけると言われています。

レドスティックは最新のテクノロジー技術によって水を低分子化することにより体の隅々まで素早く行き渡らせることが期待できます。電子活動が高く神経伝達物質に大きく反応し、酸素活性や活性酸素消去作用が期待できます。また、作られた水の抗酸化作用により、活性酸素を素早く除去することが期待でき、体内の酸化を防ぎ体の中からアンチエイジングの効果が期待できます。低分子化の作用により、毒素を体内から素早く排出することが可能になりますので、デトックス効果も期待できます。



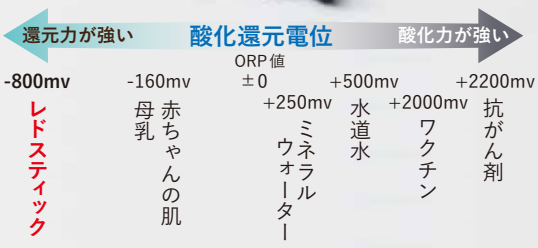

「酸化還元電位（ORP）」とは、ある物質が相手を酸化する力が強いのか、還元する力が強いかという酸化還元力のレベルを表す指標。（mv：ミリボルト）

測定してみました

1 500mlのペットボトルの水を容器に移し、レドスティックを投入。蓋をして軽く振った後に溶存水素濃度を測定。

単位：ppb

経過時間	溶存水素濃度
30 分後	408
1 時間後	502
2 時間後	590
4 時間後	690
6 時間後	853



高濃度をお好みの方は６時間程度がおすすめです
それ以上は濃くなりすぎますのでお気をつけください

2 水道水にレドスティックを入れて５分後の還元力、濃度、塩素を測定。

■ ORP（酸化還元電位）＝酸化力の強いか還元力が強いかを測定
■ PH＝水素イオン濃度が高いと酸性、低いとアルカリ性



水道水



レドスティックを入れて５分後

たった5分で
ORP値 466→50
還元力がUP！
PH値 7.37→7.64
濃度が濃くなった！



水道水



レドスティックを入れて５分後

たった5分で
残留塩素濃度 0.05ppm 以下に！
塩素に反応してピンクになる試薬に反応しないまでに
塩素濃度が下がった！

3〜4ヶ月が中身の交換の目安です

使用頻度にもよりますが、使用期間の目安は３〜４ヶ月（最長６ヶ月）です
中身の詰替用もご用意しています（中身のセラミックボールのみを交換ください）

【スティックの使用方法】

■ご使用になる前に、軽く湯通し後、水洗いしてからお使いください。
■500ml や１Ｌの水に対して、本品１本を目安としてお使いください。（２Ｌの場合は２本ご使用ください）
■本品投入後、30分〜６時間程度を目安にお飲みください。
※６時間以上は高濃度になりすぎますのでご注意ください

【成分】

■スティック部分：ステンレス
■天然鉱物セラミックボール：水素発生ボール・マイナスイオン発生ボール・遠赤外線発生ボール・界面活性発生ボール

【詳細】

■サイズ：約 105× 直径 20mm
■重　量：約 35.5ｇ



【使用上の注意】

1. 本商品は、耐久性やその効果は個人差・状況・場所等により異なることを予めご了承ください。
2. 稀に、水の中に細かい沈殿物が発生することがありますが、これはミネラル成分であり品質には問題ありません。その場合は水を替えてご使用ください。
3. お子さんは大人と同じものが食べられるようになってから、少量ずつ慣らしながら飲用ください。
4. 医薬品と一緒に飲用しないでください。
5. 使用期間の目安は３〜４ヶ月です。
6. レドスティックの中身を交換する場合は、キャップを引くと外れます。外した時に本体の穴あきステンレスの先端がギザギザになっているため入替えの時に手を切らないよう注意してください。
7. レドスティックで作った水は早めにお召し上がりください。
8. ペット、魚の水槽等では使用しないでください。
9. 加熱する場合は 80度未満が目安です。
10. 水道水・浄水器の水・ミネラルウォーター・給茶機の水以外のものには使用しないでください。
11. 本品の洗浄に洗剤等を使用しないでください。
12. 酸による洗浄などは行わないでください。
13. 幼児の手の届かない所で保管してください。

お問い合わせ先