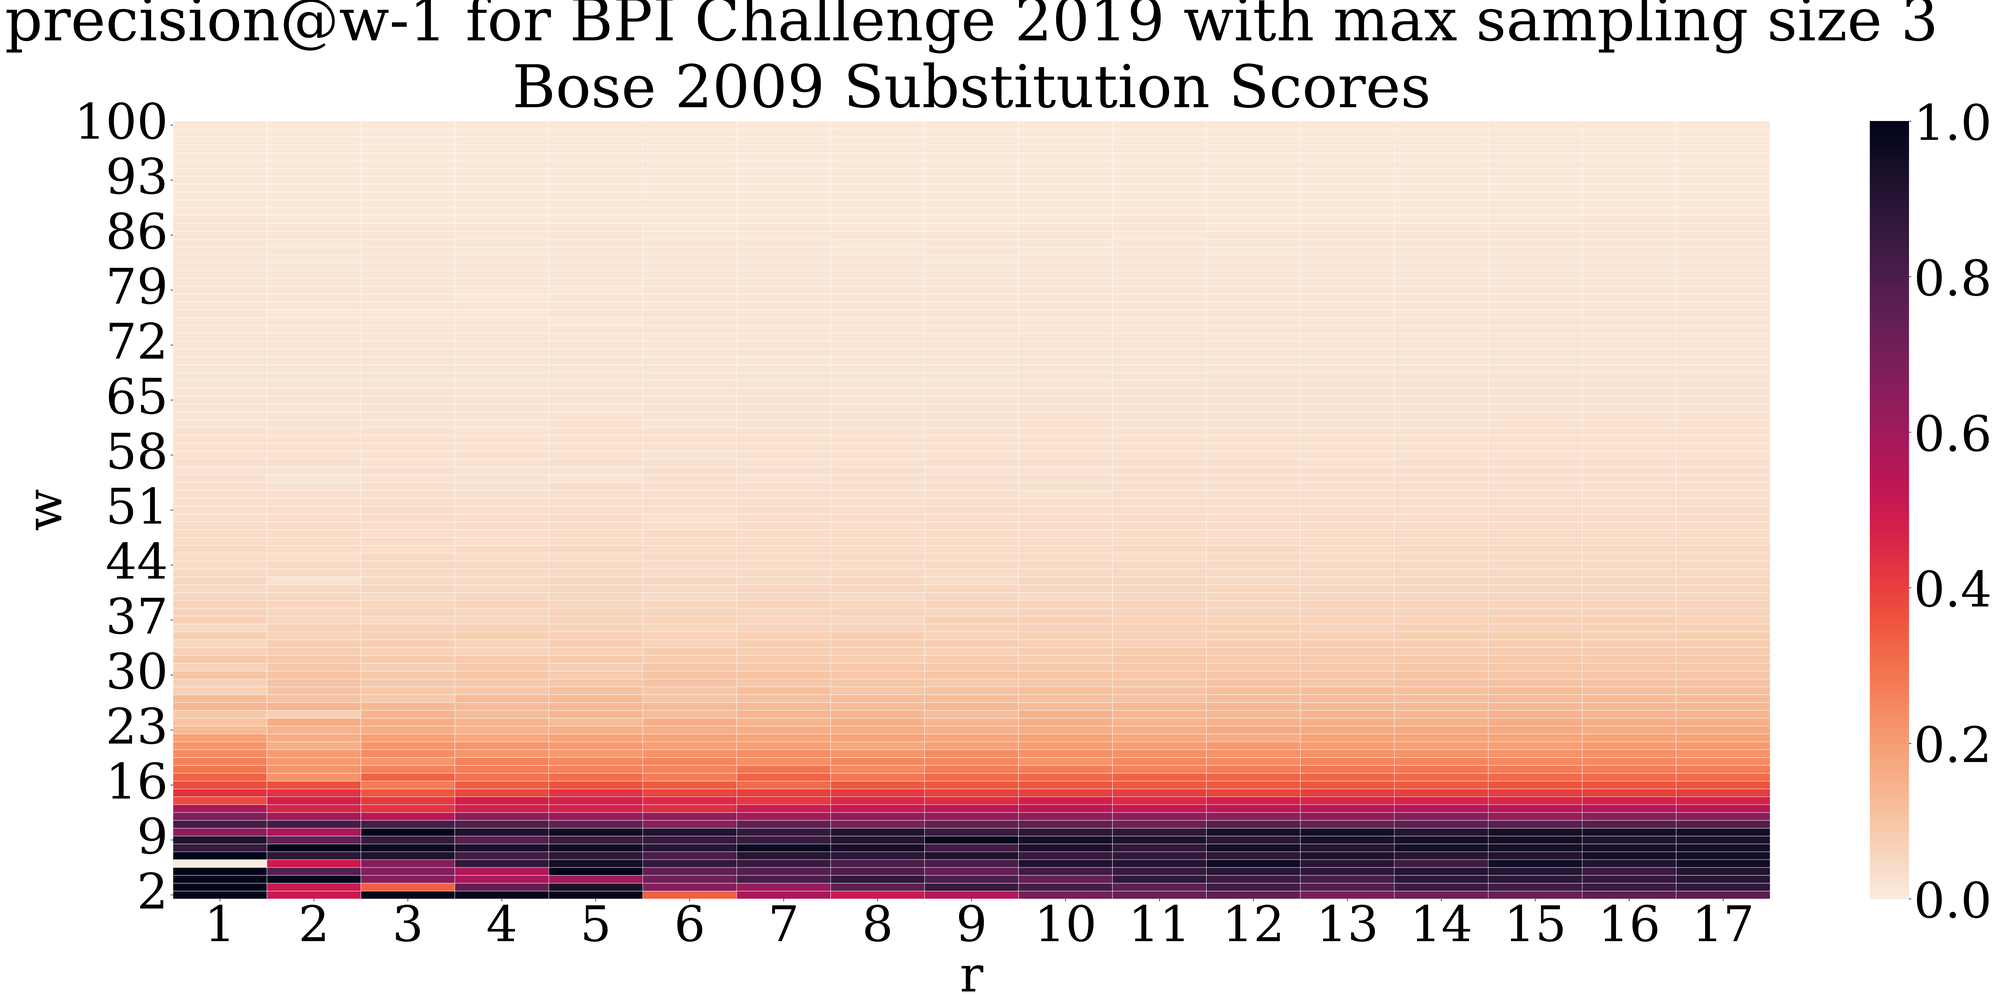
precision@w-1 for BPI Challenge 2019 with max sampling size 3
Bose 2009 Substitution Scores
w
100
93
86
79
72
65
58
51
44
37
30
23
16
9
2
r
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0