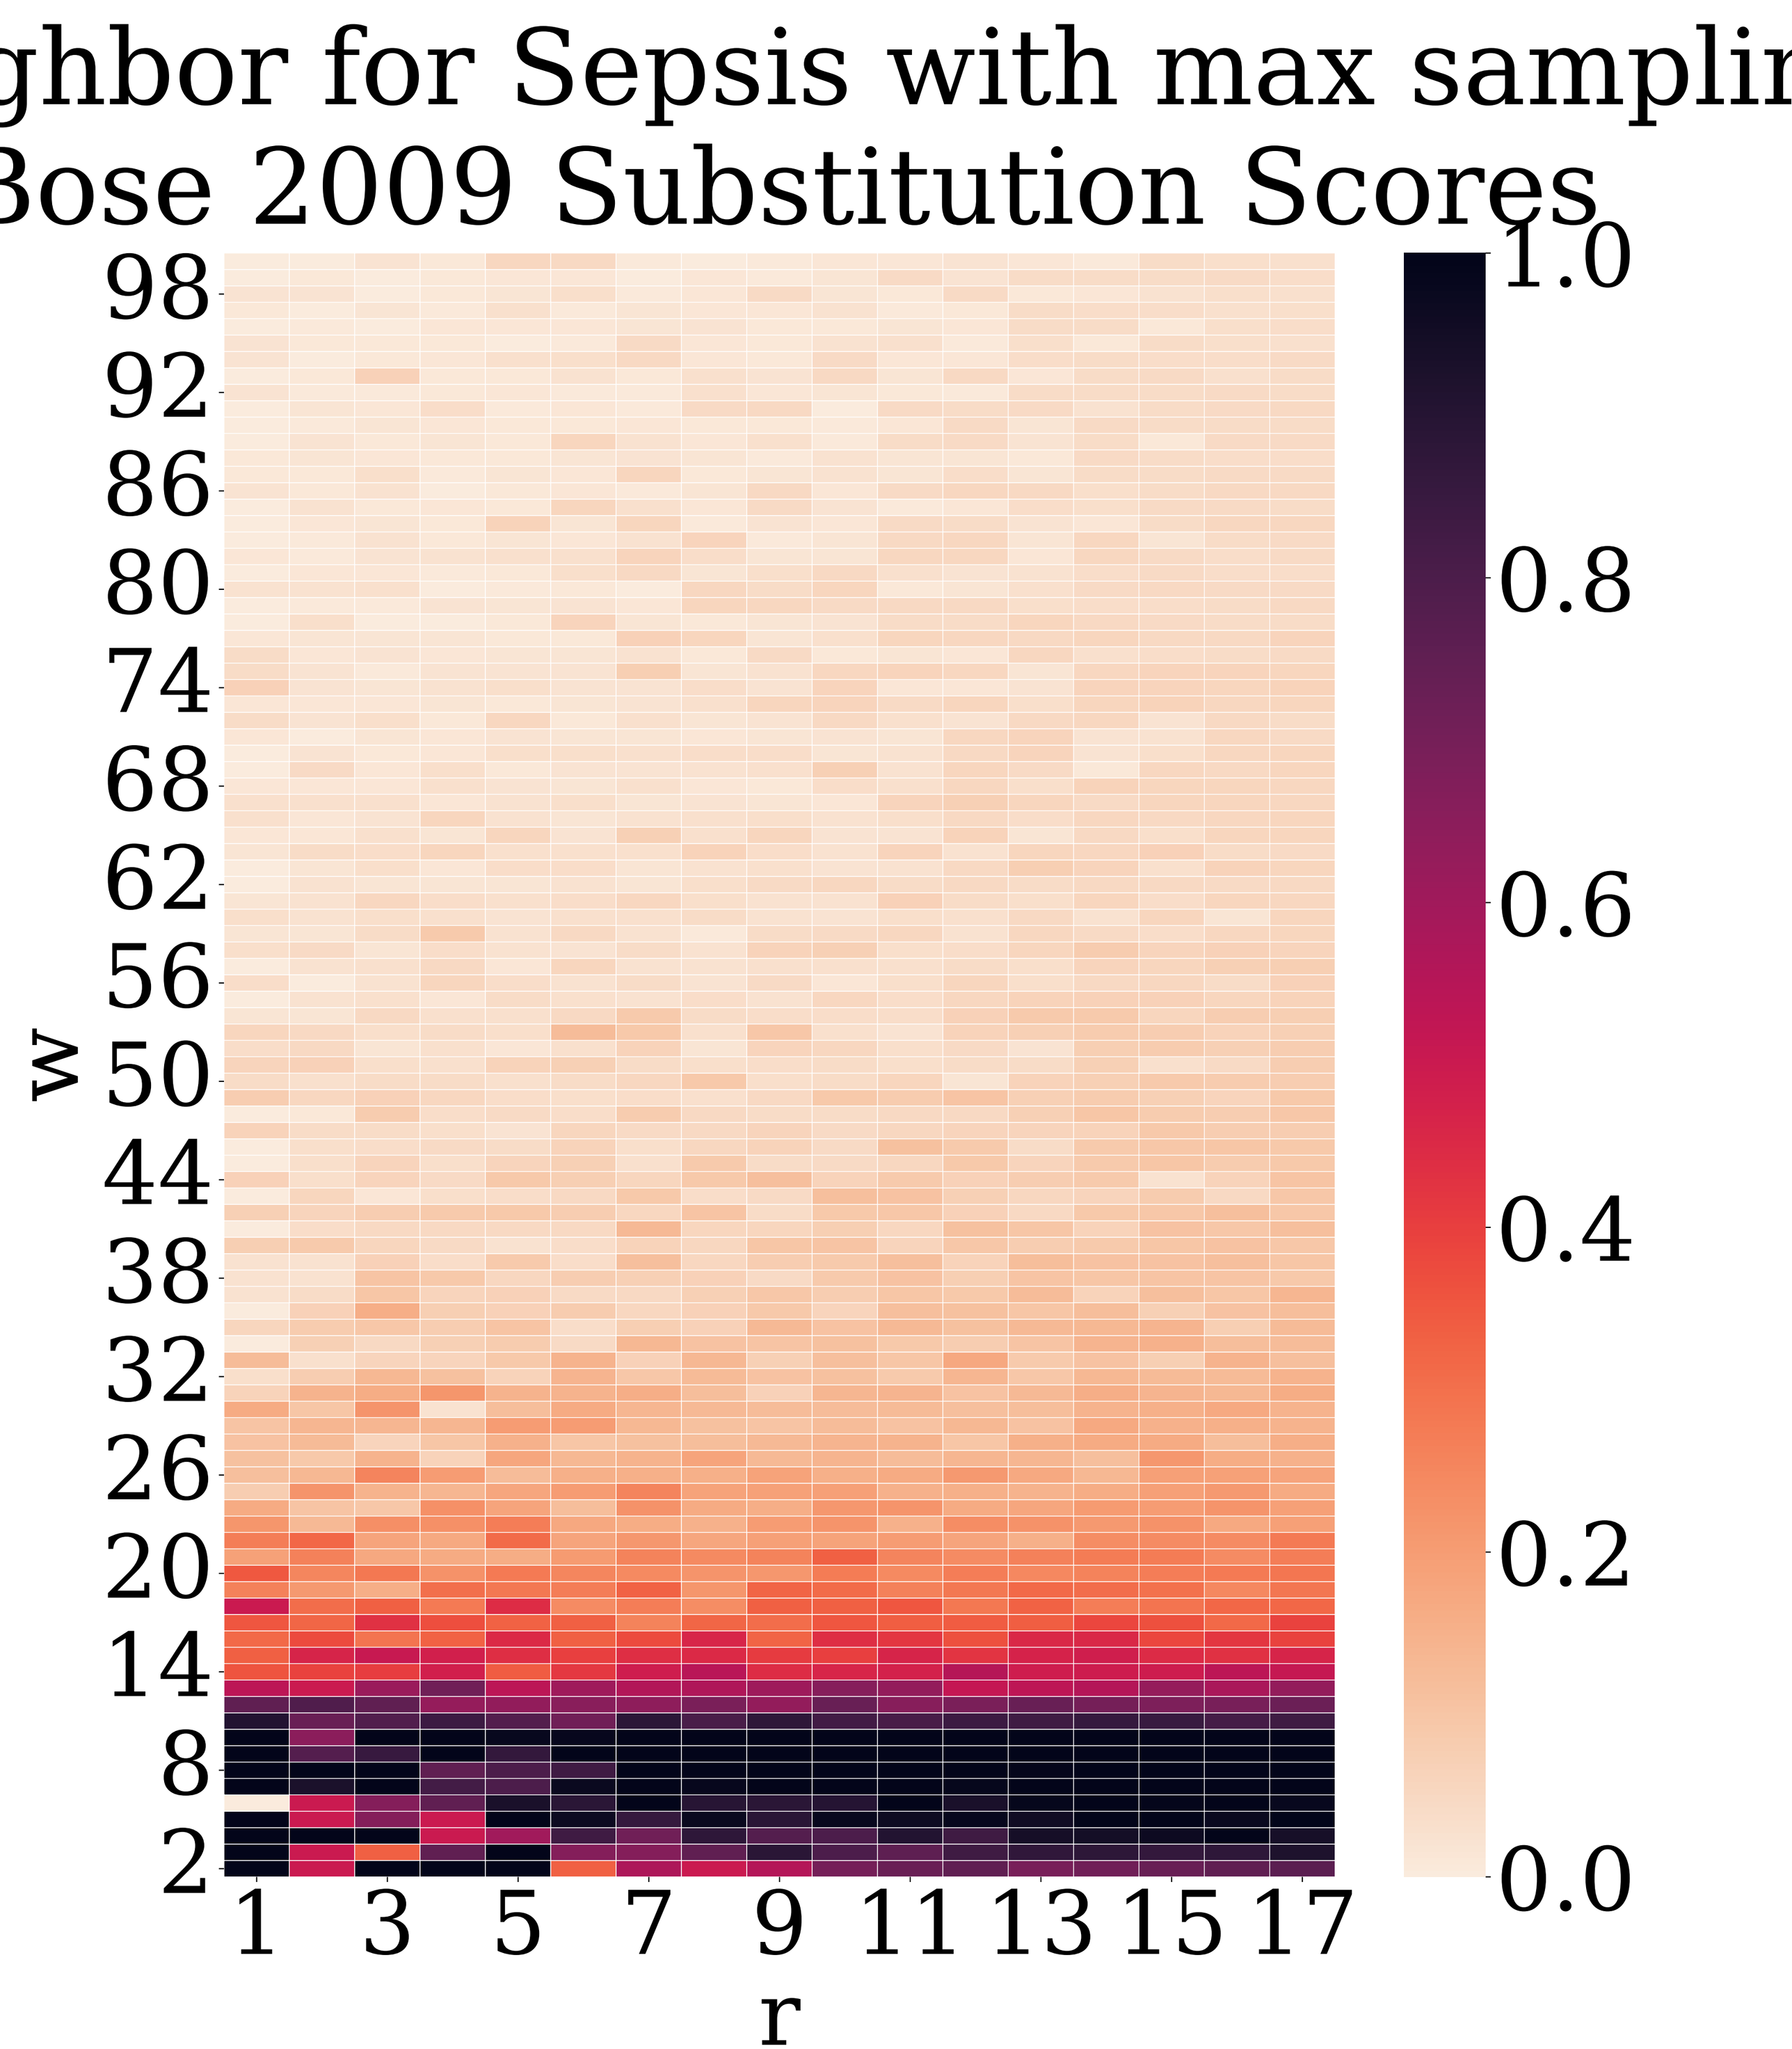
ghbor for Sepsis with max sampli
Bose 2009 Substitution Scores
w
98
92
86
80
74
68
62
56
50
44
38
32
26
20
14
8
2
1
3
5
7
9
11
13
15
17
r
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0