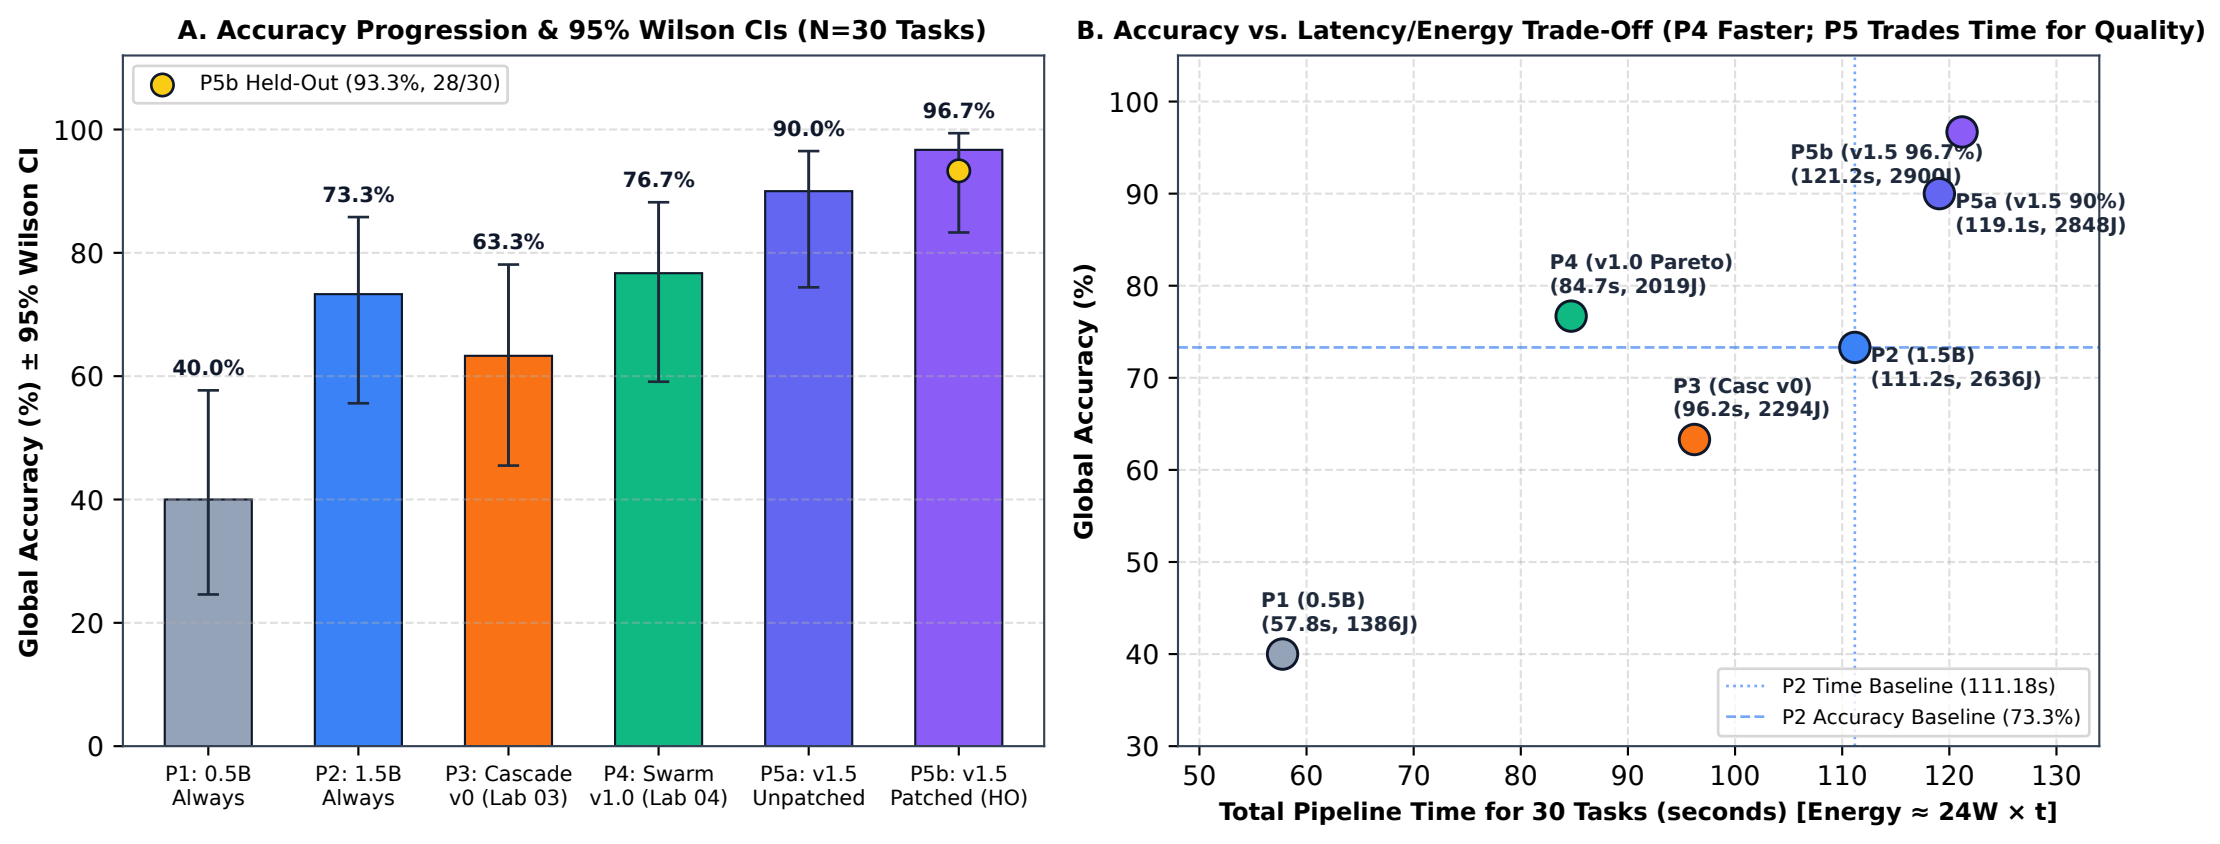
A. Accuracy Progression & 95% Wilson CIs (N=30 Tasks)
P5b Held-Out (93.3%, 28/30)
Global Accuracy (%) ± 95% Wilson CI
40.0%
73.3%
63.3%
76.7%
90.0%
96.7%
P1: 0.5B Always
P2: 1.5B Always
P3: Cascade v0 (Lab 03)
P4: Swarm v1.0 (Lab 04)
P5a: v1.5 Unpatched
P5b: v1.5 Patched (HO)
B. Accuracy vs. Latency/Energy Trade-Off (P4 Faster; P5 Trades Time for Quality)
Global Accuracy (%)
P5b (v1.5 96.7%)
(121.2s, 2900J)
P5a (v1.5 90%)
(119.1s, 2848J)
P4 (v1.0 Pareto)
(84.7s, 2019J)
P2 (1.5B)
(111.2s, 2636J)
P3 (Casc v0)
(96.2s, 2294J)
P1 (0.5B)
(57.8s, 1386J)
P2 Time Baseline (111.18s)
P2 Accuracy Baseline (73.3%)
Total Pipeline Time for 30 Tasks (seconds) [Energy ≈ 24W × t]