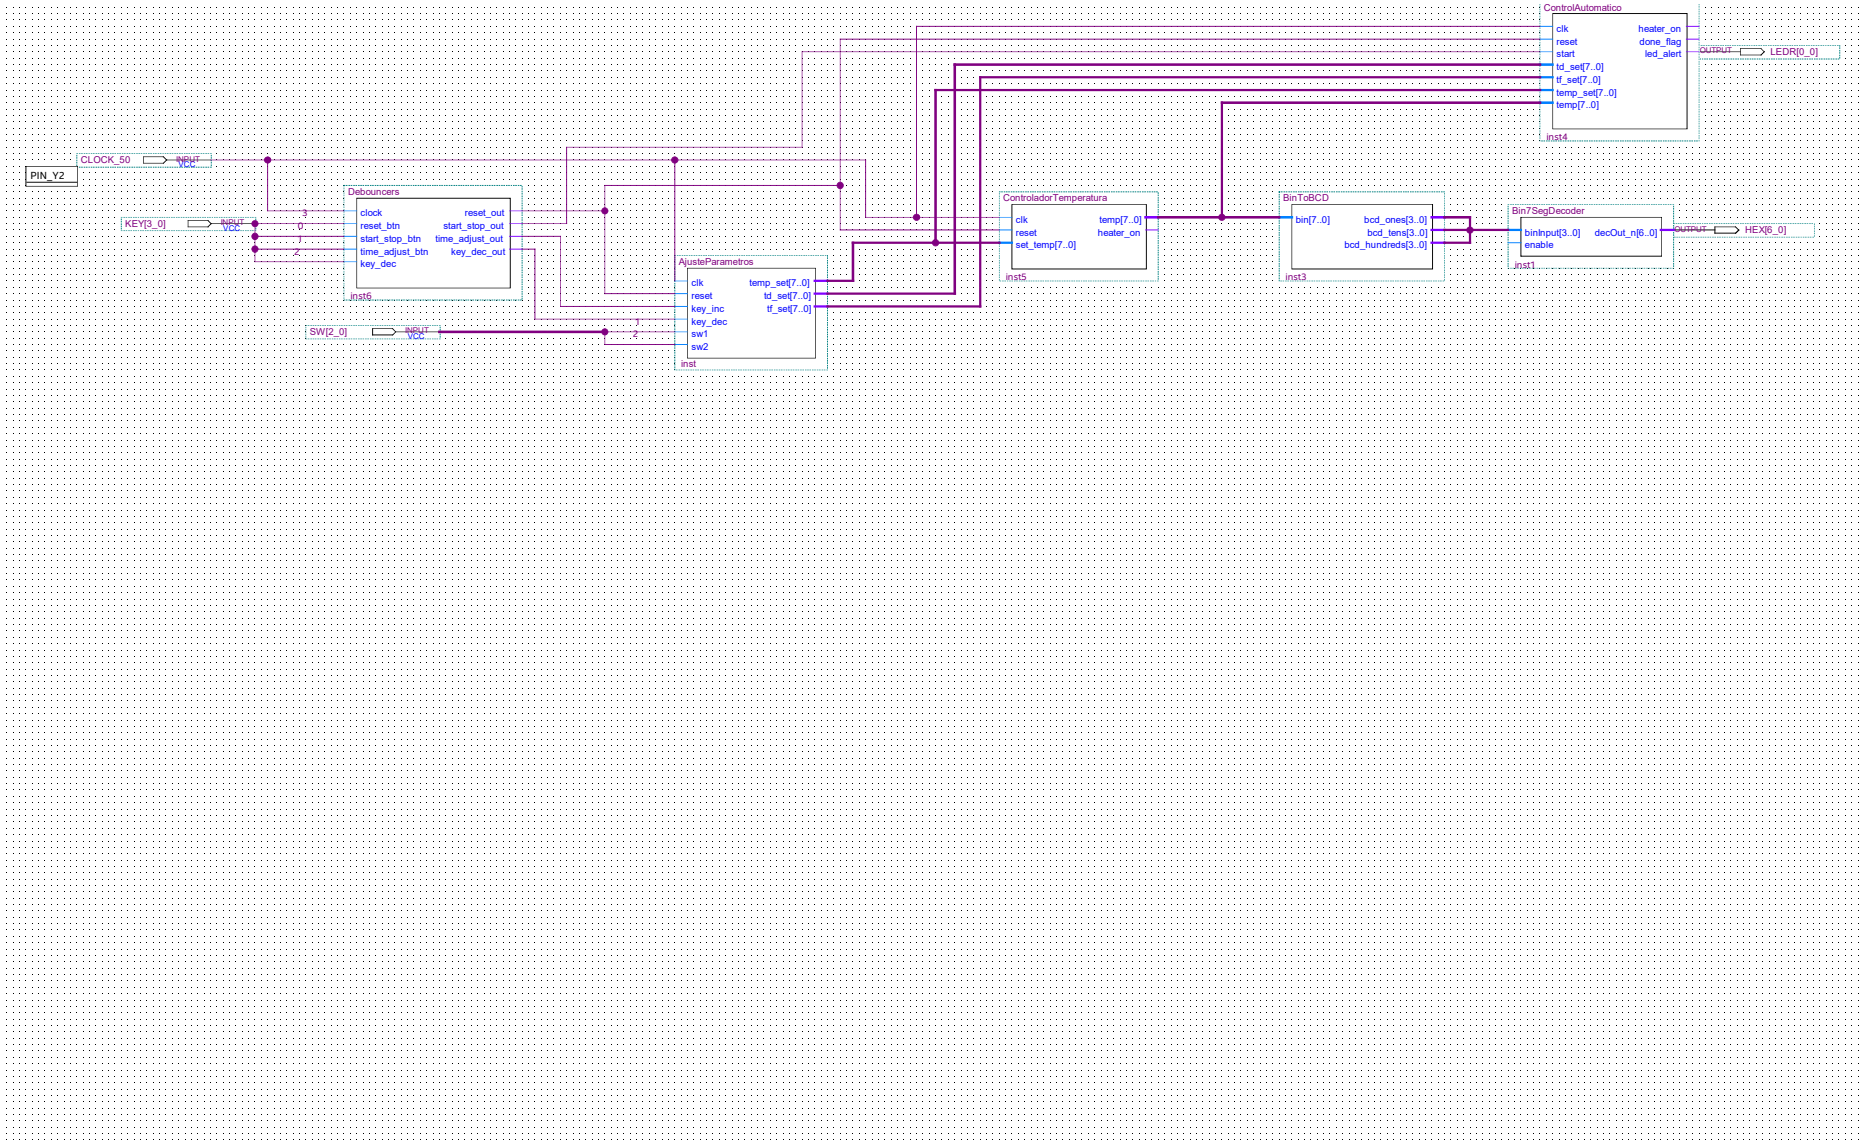

ControlAutomatico
clk
reset
start
td_set[7..0]
tf_set[7..0]
temp_set[7..0]
temp[7..0]
heater_on
done_flag
led_alert
OUTPUT
LEDR[0..0]
inst4
PIN_Y2
CLOCK_50
INPUT
VCC
KEY[3..0]
Debouncers
clock
reset_btn
start_stop_btn
time_adjust_btn
key_dec
reset_out
start_stop_out
time_adjust_out
key_dec_out
inst6
SW[2..0]
AjusteParametros
clk
reset
key_inc
key_dec
sw1
sw2
temp_set[7..0]
td_set[7..0]
tf_set[7..0]
inst
ControladorTemperatura
clk
reset
set_temp[7..0]
temp[7..0]
heater_on
inst5
BinToBCD
bin[7..0]
bcd_ones[3..0]
bcd_tens[3..0]
bcd_hundreds[3..0]
inst3
Bin7SegDecoder
binInput[3..0]
enable
decOut_n[6..0]
inst1
HEX[6..0]