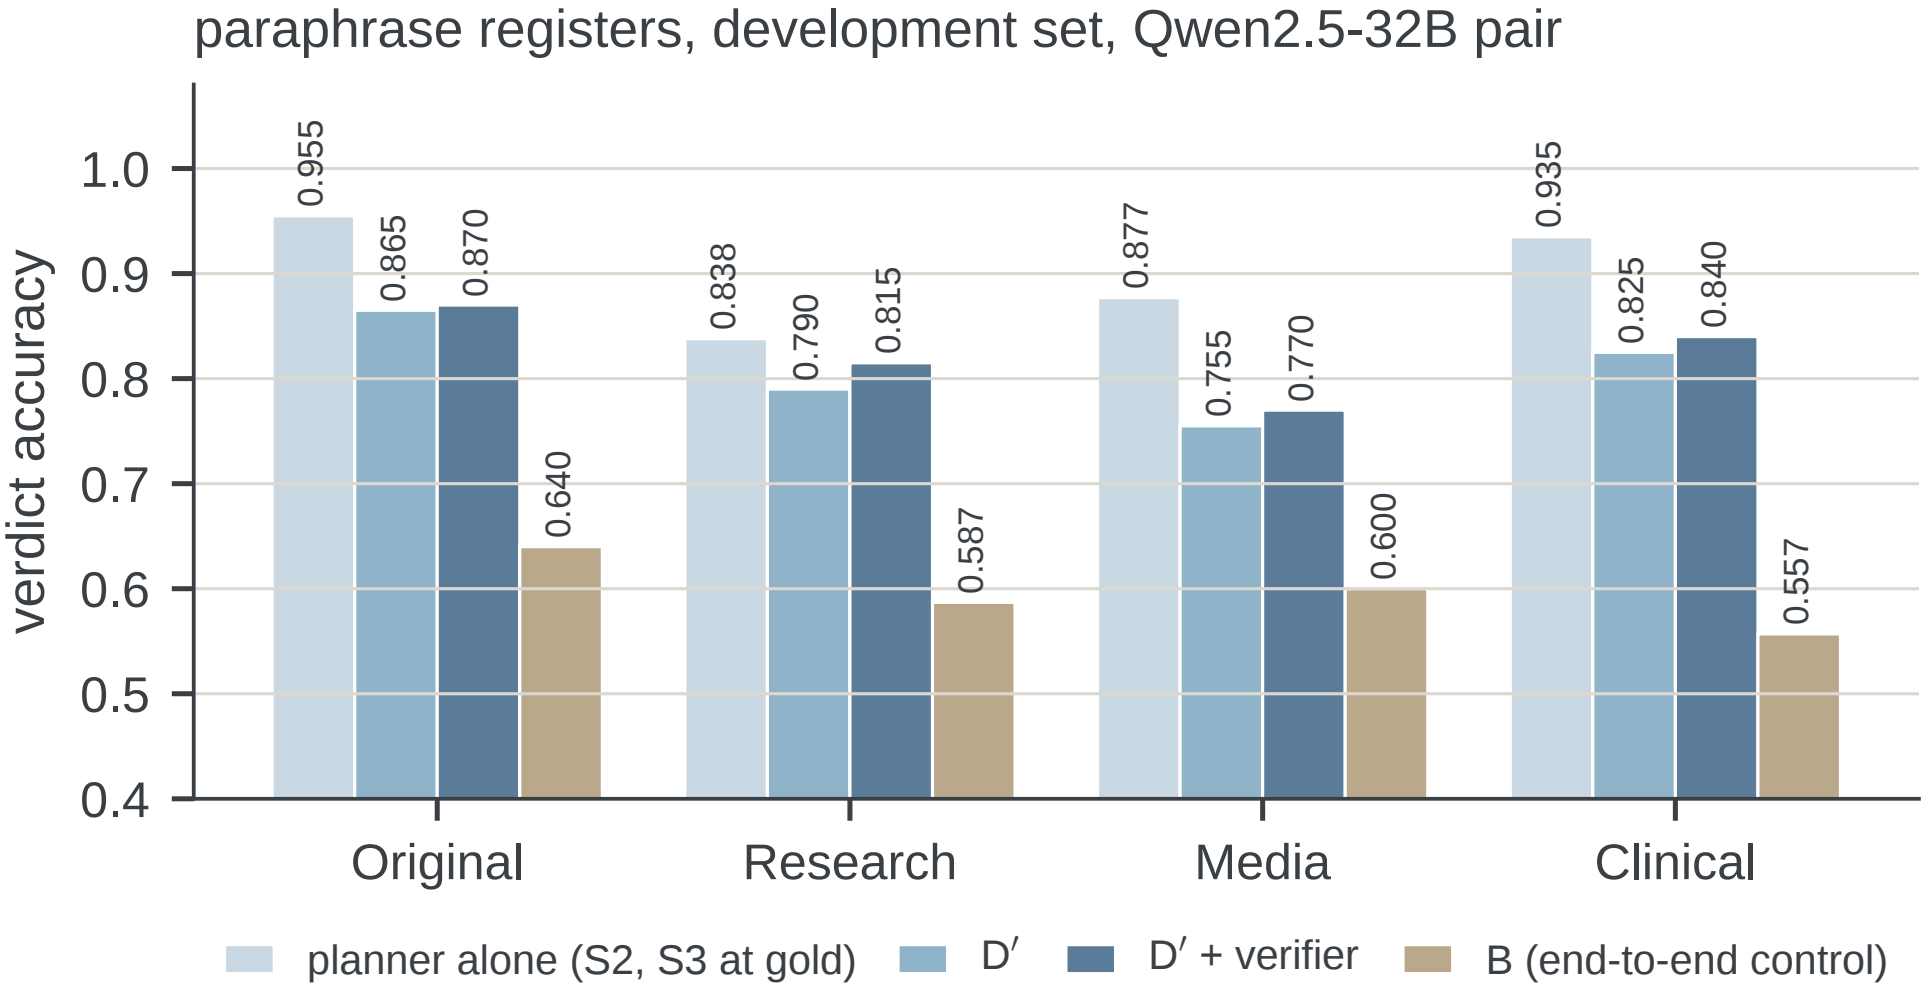
paraphrase registers, development set, Qwen2.5-32B pair
verdict accuracy
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.955
0.865
0.870
0.640
0.838
0.790
0.815
0.587
0.877
0.755
0.770
0.600
0.935
0.825
0.840
0.557
Original
Research
Media
Clinical
planner alone (S2, S3 at gold)
D′
D′ + verifier
B (end-to-end control)