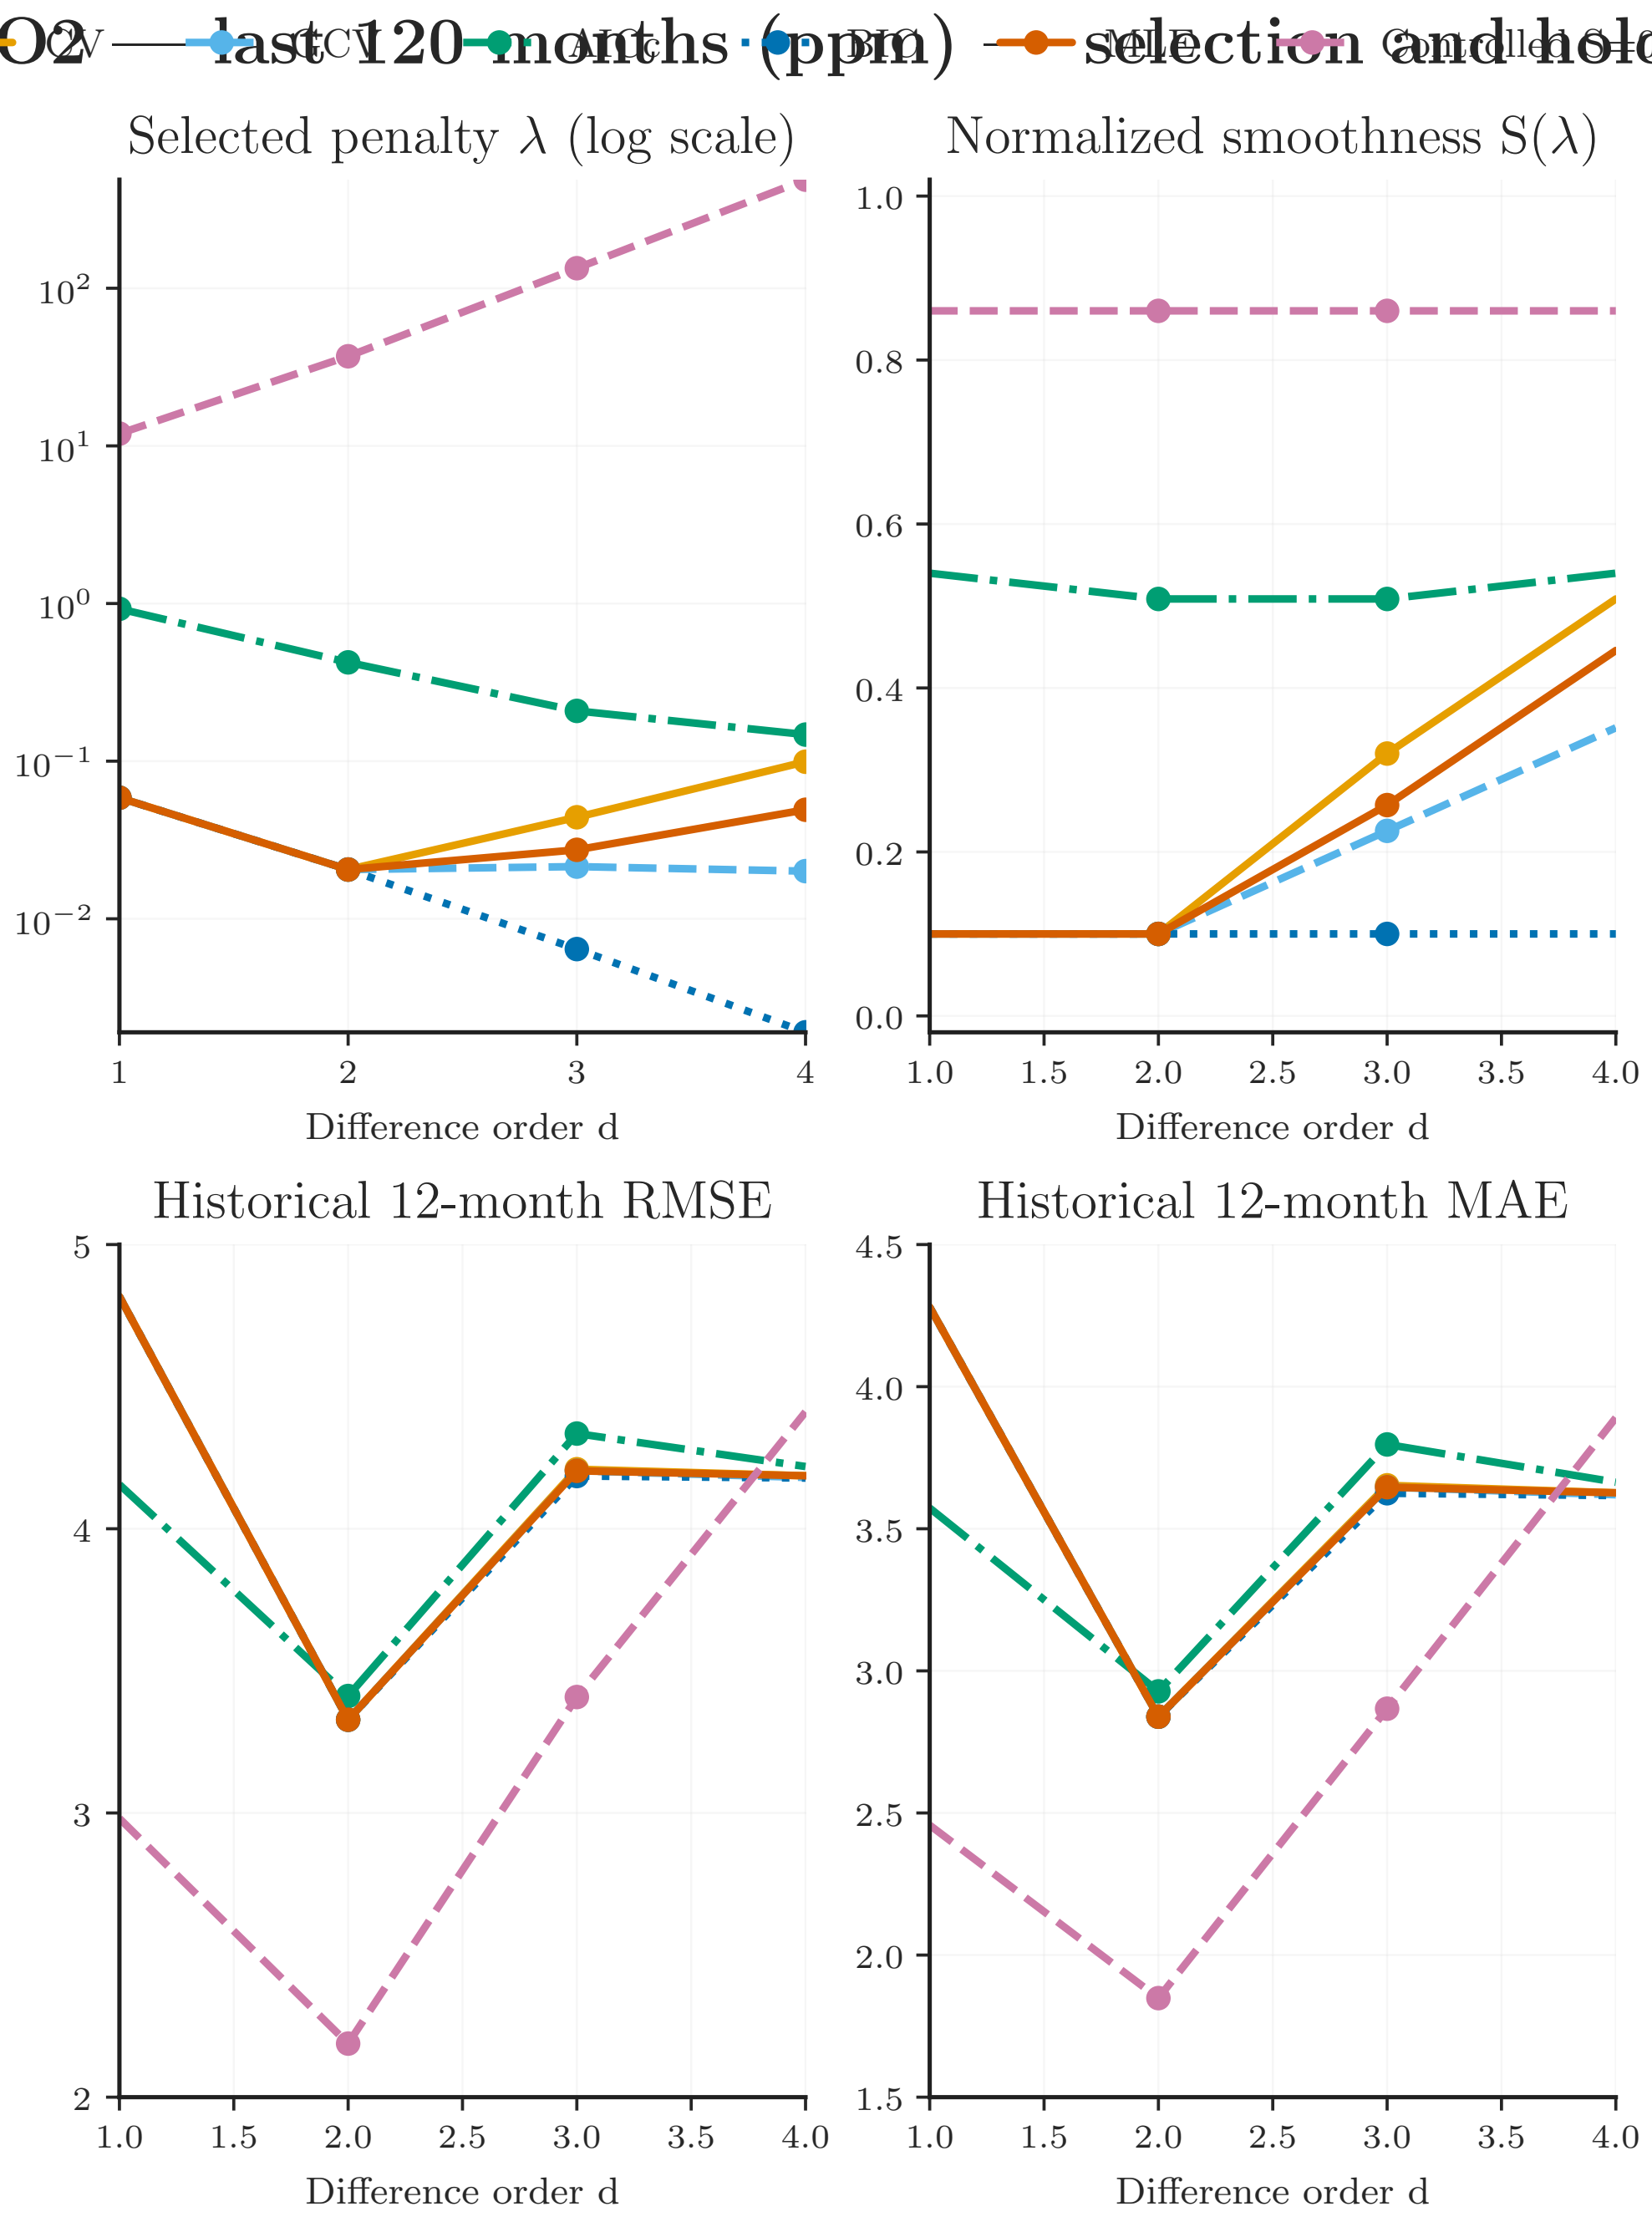
O2 last 120 months (ppm) selection and hold
CV
GCV
AICc
BIC
MLE
Controlled S=0
Selected penalty λ (log scale)
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
1
2
3
4
Difference order d
Normalized smoothness S(λ)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Difference order d
Historical 12-month RMSE
5
4
3
2
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Difference order d
Historical 12-month MAE
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Difference order d