Приложение	Α	
Лист №	11	

Паспорт прессиометрического опыта

Объект: полигон УПИ

Опыт: 25 **Дата проведения опыта**: 07.11.2008


Привязка: скв 25

Идентификатор комплекта: Прессиометр ПЭВ-89МК - №11

Условия опыта:

Глубина испытания, м	1.5	Время усл. стабилизации, мин		30	
Режим испытания	Медленный	Интервал отсчетов, мин		6	
Вид грунта	Суглинок	Схема нагружения	Нагрузка-Разгрузка		
Начальная ступень, кПа	15	Шаг нагружения, кПа		25	
Критерий стабилизации, мм 0.2					

График прессиометрического опыта:

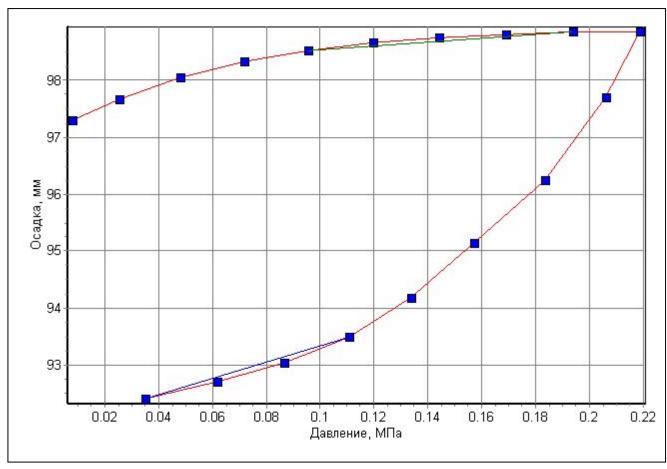

Описание грунта:

Результаты расчета: Корректирующий коэффициент по ГОСТ 20276-99 (прил. К) Kr: 1.35

Расчетные значения параметров	Di, мм	∆d, мм	∆р, МПа	Е, МПа
Нагрузка	92.41	1.08	0.08	8.8
Разгрузка	98.53	0.33	0.10	39.6

		Исполнитель:	Башкирцов А.Б.	
		Проверил:	Башкирцов А.Б.	
13.04.2009	3AO	"Геотест"		cmp. 1