


フードテクノエンジニアリング エネルギーマネジメントシステム

神戸大学 共同研究 第3回ミーティング



テクシード 構成図

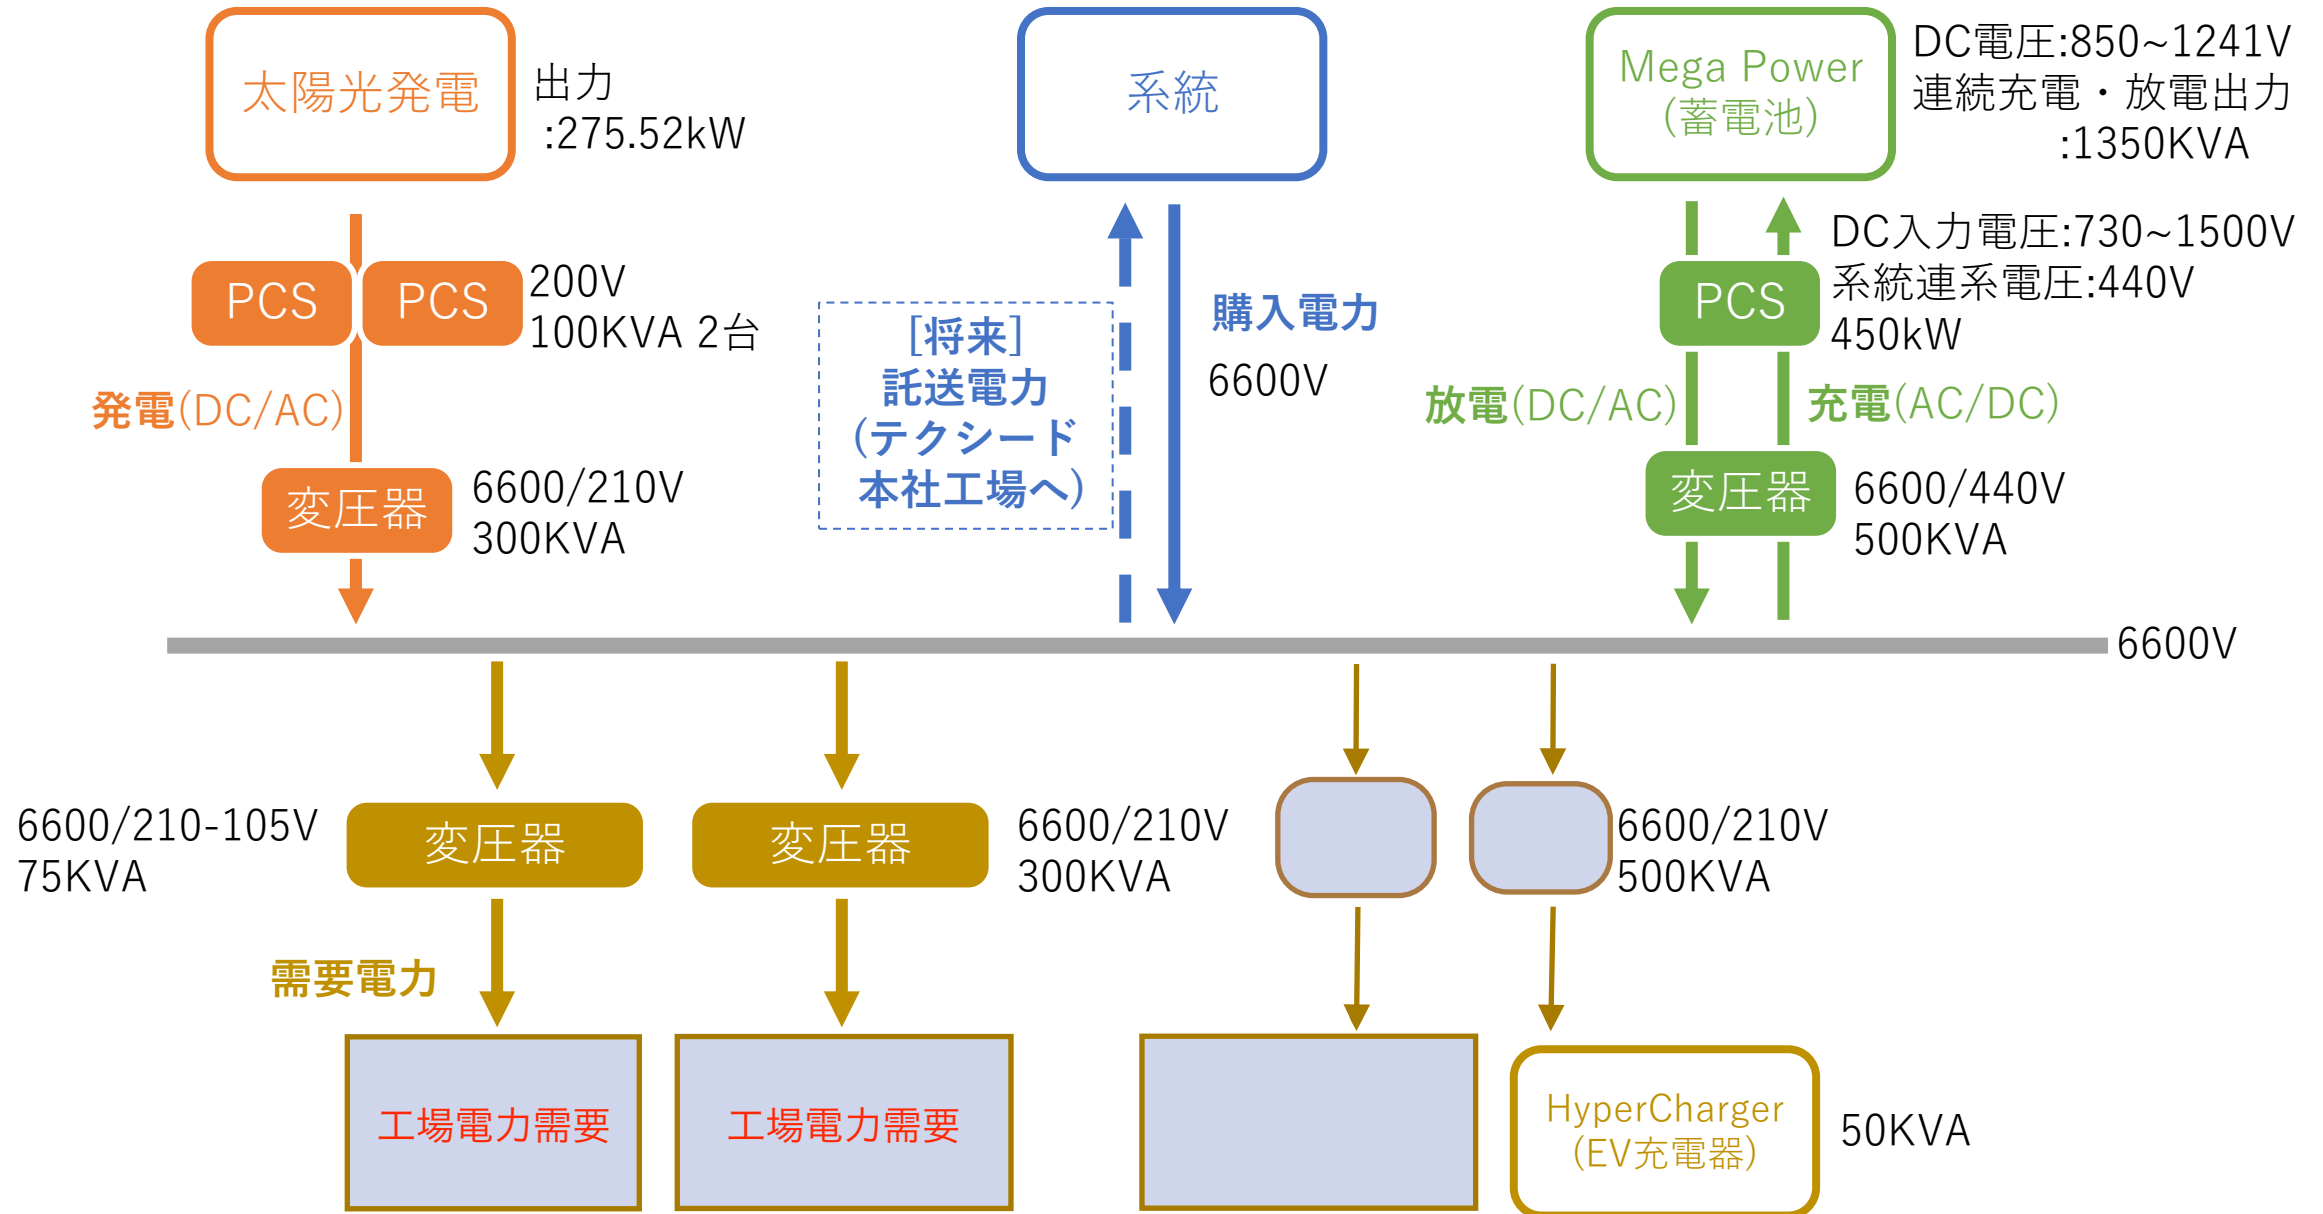

テクニード 取得データ

マルチメータ

電流、電圧、力率、三相総合電力、積算電力量
(電力会社受電部、太陽光PCS連携Tr2次側、メガパワーPCS連携Tr2次側
全負荷(工場、EV、蓄電池補機電源)、EV充電)

電力量計

電圧、電流、電力、積算電力量
(新工場電灯、新事務所電灯、既設工場空調、新工場空調、新事務所空調、
メガパワーPCS補機電源、メガパワー補機電源、新事務所棟分電盤、
新工場100Vコンセント)

太陽光PCS

直流電圧、直流電流、直流電力、交流電圧、交流電流、交流電力

蓄電池PCS

有効電力、無効電力、力率、電圧、電流、SOC

データ取得頻度

積算値：30分毎、1時間毎
他：1分毎

計画の対象期間

- 1週間 30分毎
(晴前提で計画。3日前から予報をもとに計画を修正)
- 1日 30分毎に48コマ(前日午前に計画を確定させる)
(託送する場合、前日午前に計画を送る必要がある)
- 工場の需要電力、発電量をもとに蓄電池への充放電を計画
- 計画と実績の差を評価し、計画に反映

研究の目的

—テクシード—

- 発電の出力制御の最小化(再エネを100%利用)
 - 最小化を満たしたうえで年間デマンドが下がるような充放電計画の作成
 - 非稼働日に発生する余剰を蓄電池に全て充電したい

—テクシード以外—

- 年間需要電力、太陽光発電容量が決まったときに、費用対効果が最大となる蓄電池容量を算出したい
(学校、冷凍冷蔵関係)