

## 1. はじめに

図 2 に示す電力ネットワークに対する，電力クラスタの電力運用最適化モデルを示す。

システム構成図(テクシード石井工場)

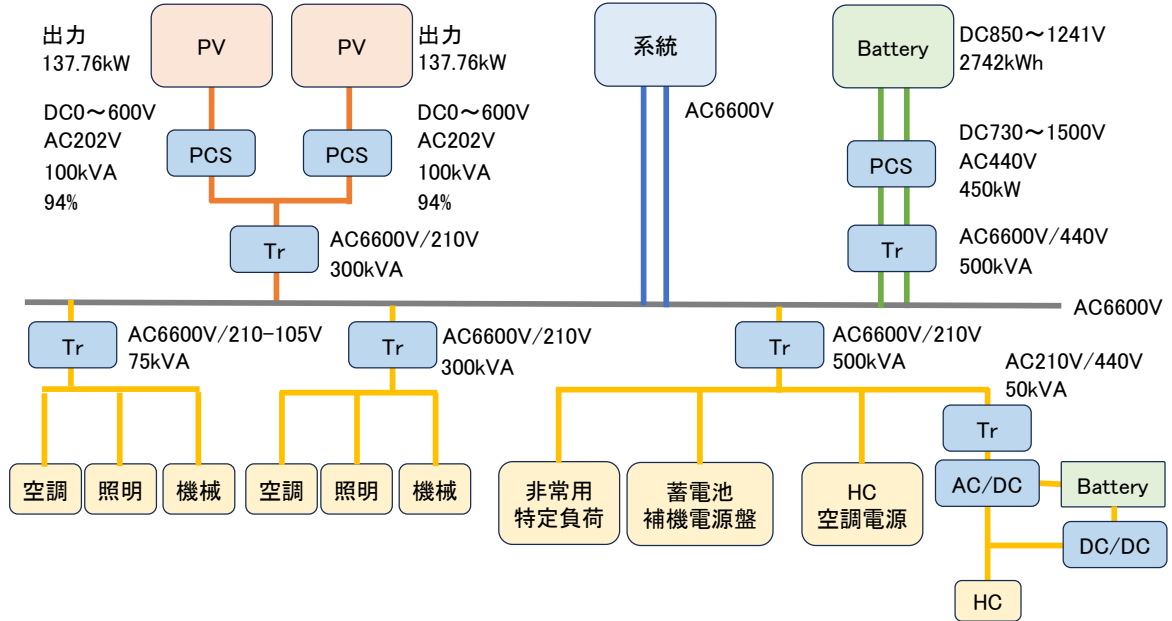


図 1 テクシード構成図

## 2. 準備

基本要素およびそのスペックを表す定数 (●を付して記す) と状態変数 (○を付して表す) として以下のものを用意する。

- \* 期  $T_k$  ( $k = 1, \dots, K$ ). 各期の幅 ( $\Delta$ ) は 10 秒を想定。
- \* 太陽光発電機  $G$
- \* 消費機器  $D^A$
- \* 消費機器  $D^B$
- \* 消費機器  $D^C$
- \* 固定バッテリー  $B^F$ 
  - 固定バッテリーの容量  $\bar{b}$
- \* 電力変換器 (太陽光)  $E^P$ 
  - 変換効率  $\alpha^P$
- \* 電力変換器 (系統電力)  $E^S$
- \* 電力変換器 (消費機器 A)  $E^A$ 
  - 変換効率  $\alpha^{DA}$
- \* 電力変換器 (消費機器 B)  $E^B$ 
  - 変換効率  $\alpha^{DB}$
- \* 電力変換器 (消費機器 C)  $E^C$ 
  - 変換効率  $\alpha^{DC}$

\* 電力変換器 (固定バッテリー)  $E^{BF}$

- 充電効率  $\alpha^{FC}$
- 放電効率  $\alpha^{FD}$
- 自己放電効率  $\alpha^{FT}$

\* 系統電力 S

- 系統買電単価  $p_k^{BY}$
- 単位時間あたりの最大系統買電量  $a_k^{BY}$
- 系統売電単価  $p_k^{SL}$

### 3. 定数・変数 (定数を「●」, 変数を「○」を付して記すものとする)

- 太陽光発電電力量 (変換前)  $g_k^{P1}$
- 太陽光発電電力量 (変換後)  $g_k^{P2}$
- ムダ電力量 (太陽光発電出力抑制量)  $v_k$
- 消費電力 A (変換前)  $d_k^{A1}$
- 消費電力 A (変換後)  $d_k^{A2}$
- 消費電力 B (変換前)  $d_k^{B1}$
- 消費電力 B (変換後)  $d_k^{B2}$
- 消費電力 C (変換前)  $d_k^{C1}$
- 消費電力 C (変換後)  $d_k^{C2}$
- 固定バッテリーの初期 SOC  $b_0^F$
- 固定バッテリーの (期末の) SOC  $b_k^F$
- 固定バッテリーの充電量 (変換前)  $x_k^{FC1}$
- 固定バッテリーの充電量 (変換後)  $x_k^{FC2}$
- 固定バッテリーの放電量 (変換前)  $x_k^{FD1}$
- 固定バッテリーの放電量 (変換後)  $x_k^{FD2}$
- 系統買電力量  $s_k^{BY}$
- 系統売電力量  $s_k^{SL}$

### 4. 数理計画モデル

前項で示した定数・変数を用いて, 電力運用最適化問題の線形計画モデルを示す.

Minimize

$$\sum_{k=1}^K (p_k^{BY} s_k^{BY} - p_k^{SL} s_k^{SL}) \quad (1)$$

Subject to

$$g_k^{P2} + s_k^{BY} - s_k^{SL} - x_k^{FC1} + x_k^{FD2} - d_k^{A1} - d_k^{B1} - d_k^{C1} - v_k = 0, \quad k = 1, \dots, K \quad (2)$$

— . — . —

$$g_k^{P2} \leq \alpha^P g_k^{P1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (3)$$

— . — . —

$$d_k^{A2} \leq \alpha^{DA} d_k^{A1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (4)$$

$$d_k^{B2} \leq \alpha^{DB} d_k^{B1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (5)$$

$$d_k^{C2} \leq \alpha^{DC} d_k^{C1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (6)$$

$$x_k^{\text{FC2}} \leq \alpha^{\text{FC}} x_k^{\text{FC1}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (7)$$

$$x_k^{\text{FD2}} \leq \alpha^{\text{FD}} x_k^{\text{FD1}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (8)$$

$$b_k^{\text{F}} = \alpha^{\text{FT}} b_{k-1}^{\text{F}} + x_k^{\text{FC2}} - x_k^{\text{FD1}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (9)$$

$$b_k^{\text{F}} \leq \bar{b}^{\text{F}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (10)$$

$$x_k^{\text{FC2}} \leq a^{\text{FC}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (11)$$

$$x_k^{\text{FD1}} \leq a^{\text{FD}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (12)$$

$$s_k^{\text{BY}} \leq a_k^{\text{BY}} \quad k = 1, \dots, K \quad (13)$$

モデル中の定数・変数と電力クラスタとの関係を図 2 に示す.

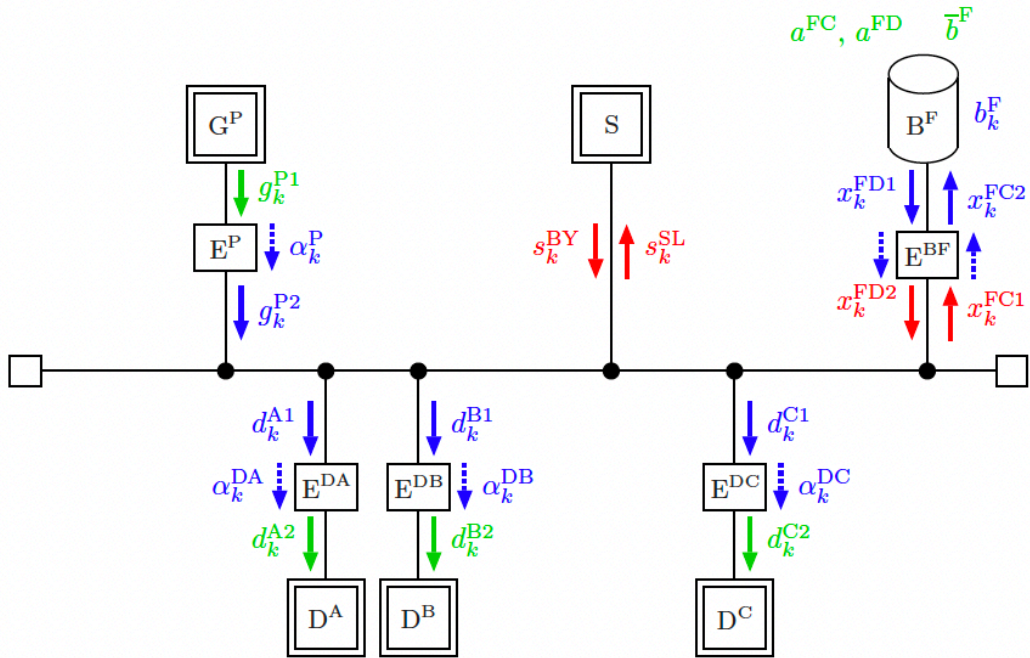


図 2 電力クラスタの構成図 (赤: 決定変数, 青: 従属変数, 定数 (外生変数))


## 5. 買電・売電を考慮した，電力運用最適化の検証

2025 年 2 月 3 日から 2 月 16 日までの 2 週間について検証を行った．なお，式 (1) における， $p_k^{\text{BY}}$  の値については，先週のミーティングで導出した電力料金単価をもとに，任意の  $k$  について 26.11 とした． $p_k^{\text{SL}}$  については，日本卸電力取引所の 30 分ごとの約定価格のデータ (<https://www.jepx.jp/electricpower/market-data/spot/>, 2025 年 5 月 22 日アクセス) を参照して決定した．また，式 (13) における  $a_k^{\text{BY}}$  の値については，500kW 未満の契約電力であることを踏まえ，「契約電力が 450kW 以下にならなければならない」という制約になる値に設定した．









## 6. 考察

本最適化モデルによって得られた解でのバッテリー SOC を，実際のバッテリー SOC と比較すると，実際のバッテリー SOC では SOC が 100% になる方向に進んでいるのに対し，本最適化モデルでは SOC が 0% になる方向に進んでいることがわかる．これは，系統から購入する電力を抑えるために，すでに

## Optimization Results - Time Series Graphs

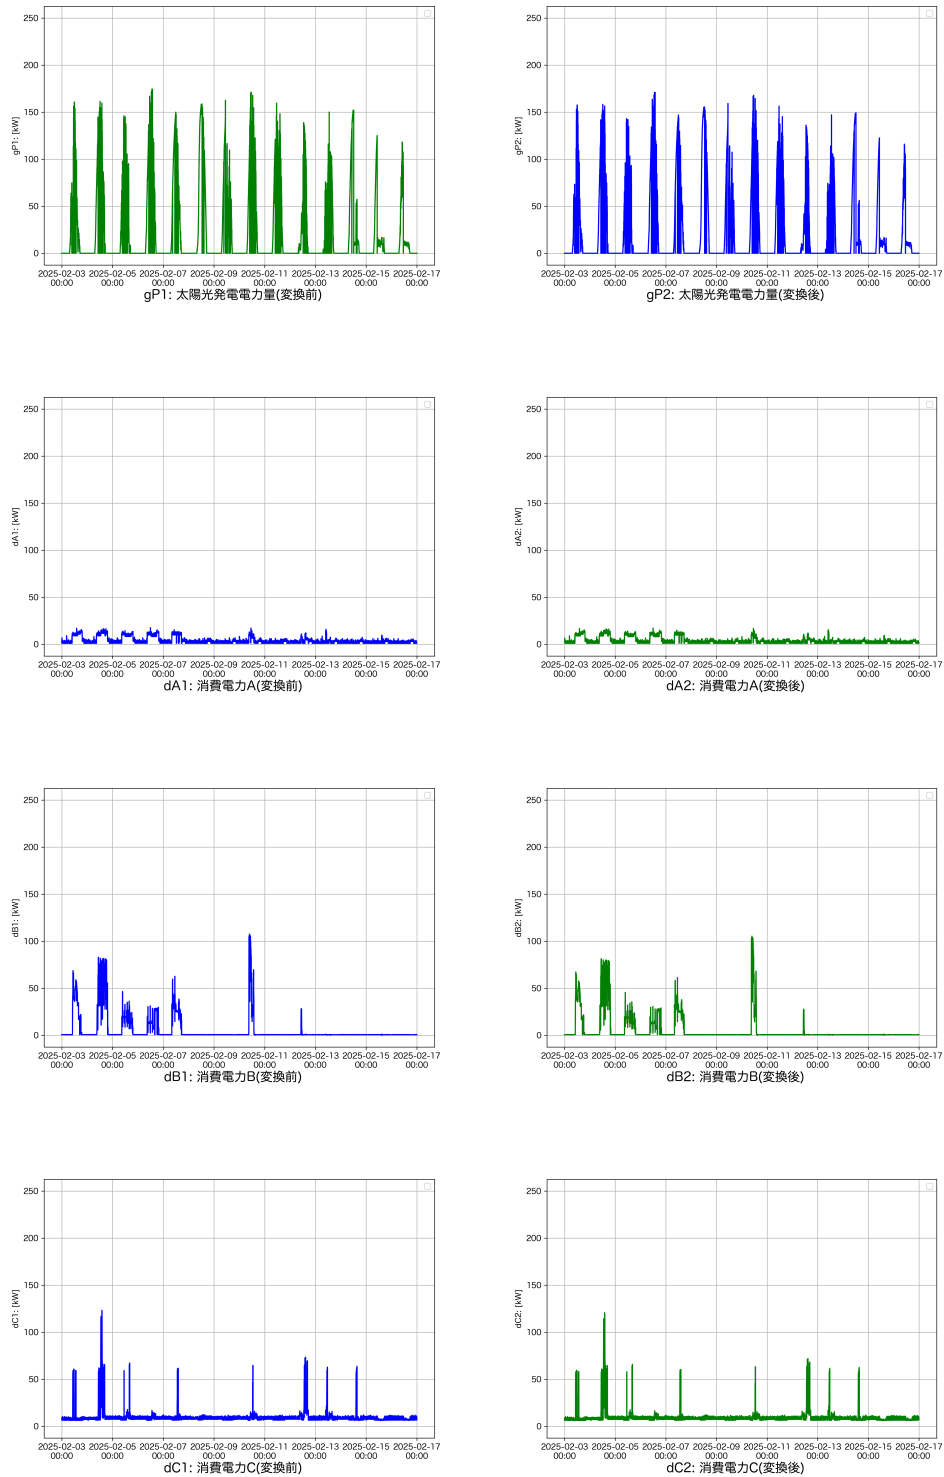

溜まっている蓄電池の電力を使い切ってしまうようとしていることが原因の一つであると考えられる。また、2025年2月6日の午後などの売電単価が高いタイミングで売電を行ったり、売電単価が高いタイミングを先読みして予め蓄電池に電力を貯めておくというふるまいも確認できる。

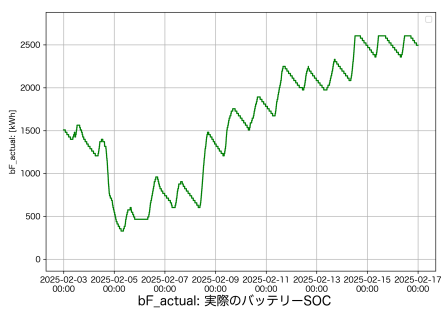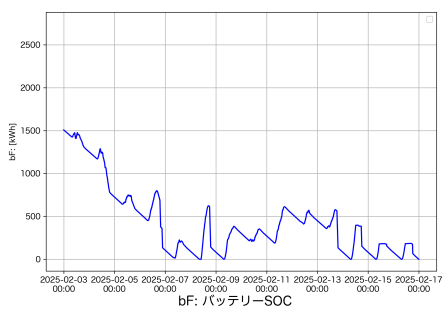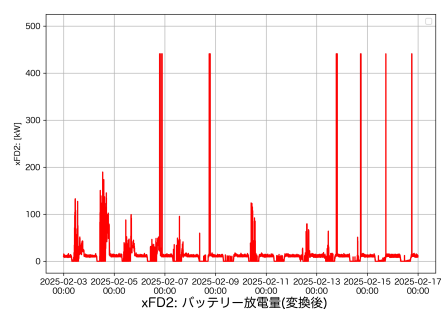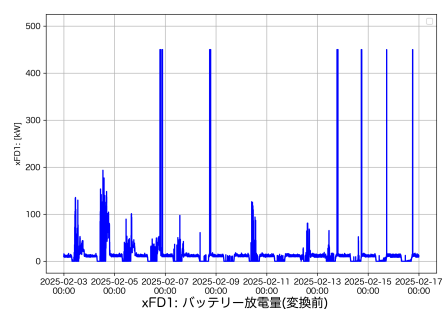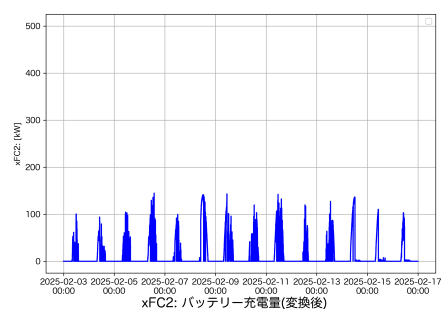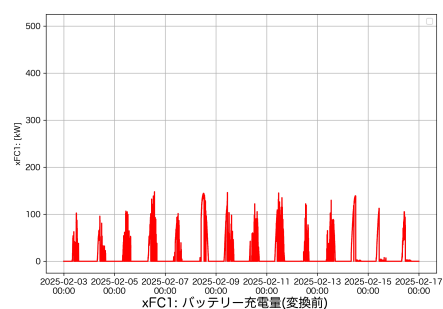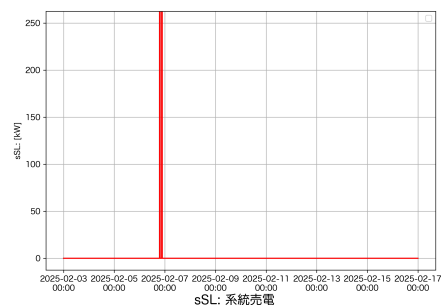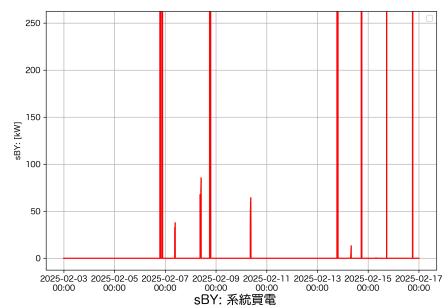

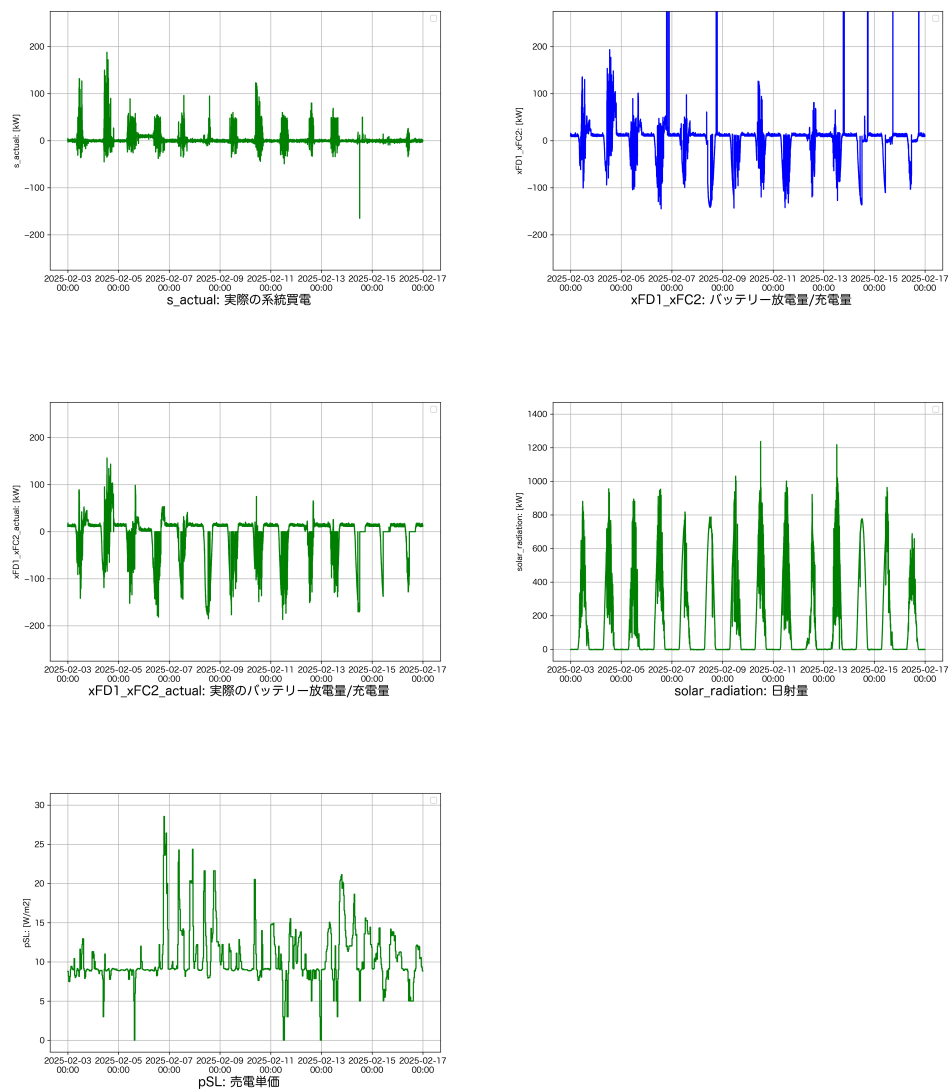


図 3 最適化結果