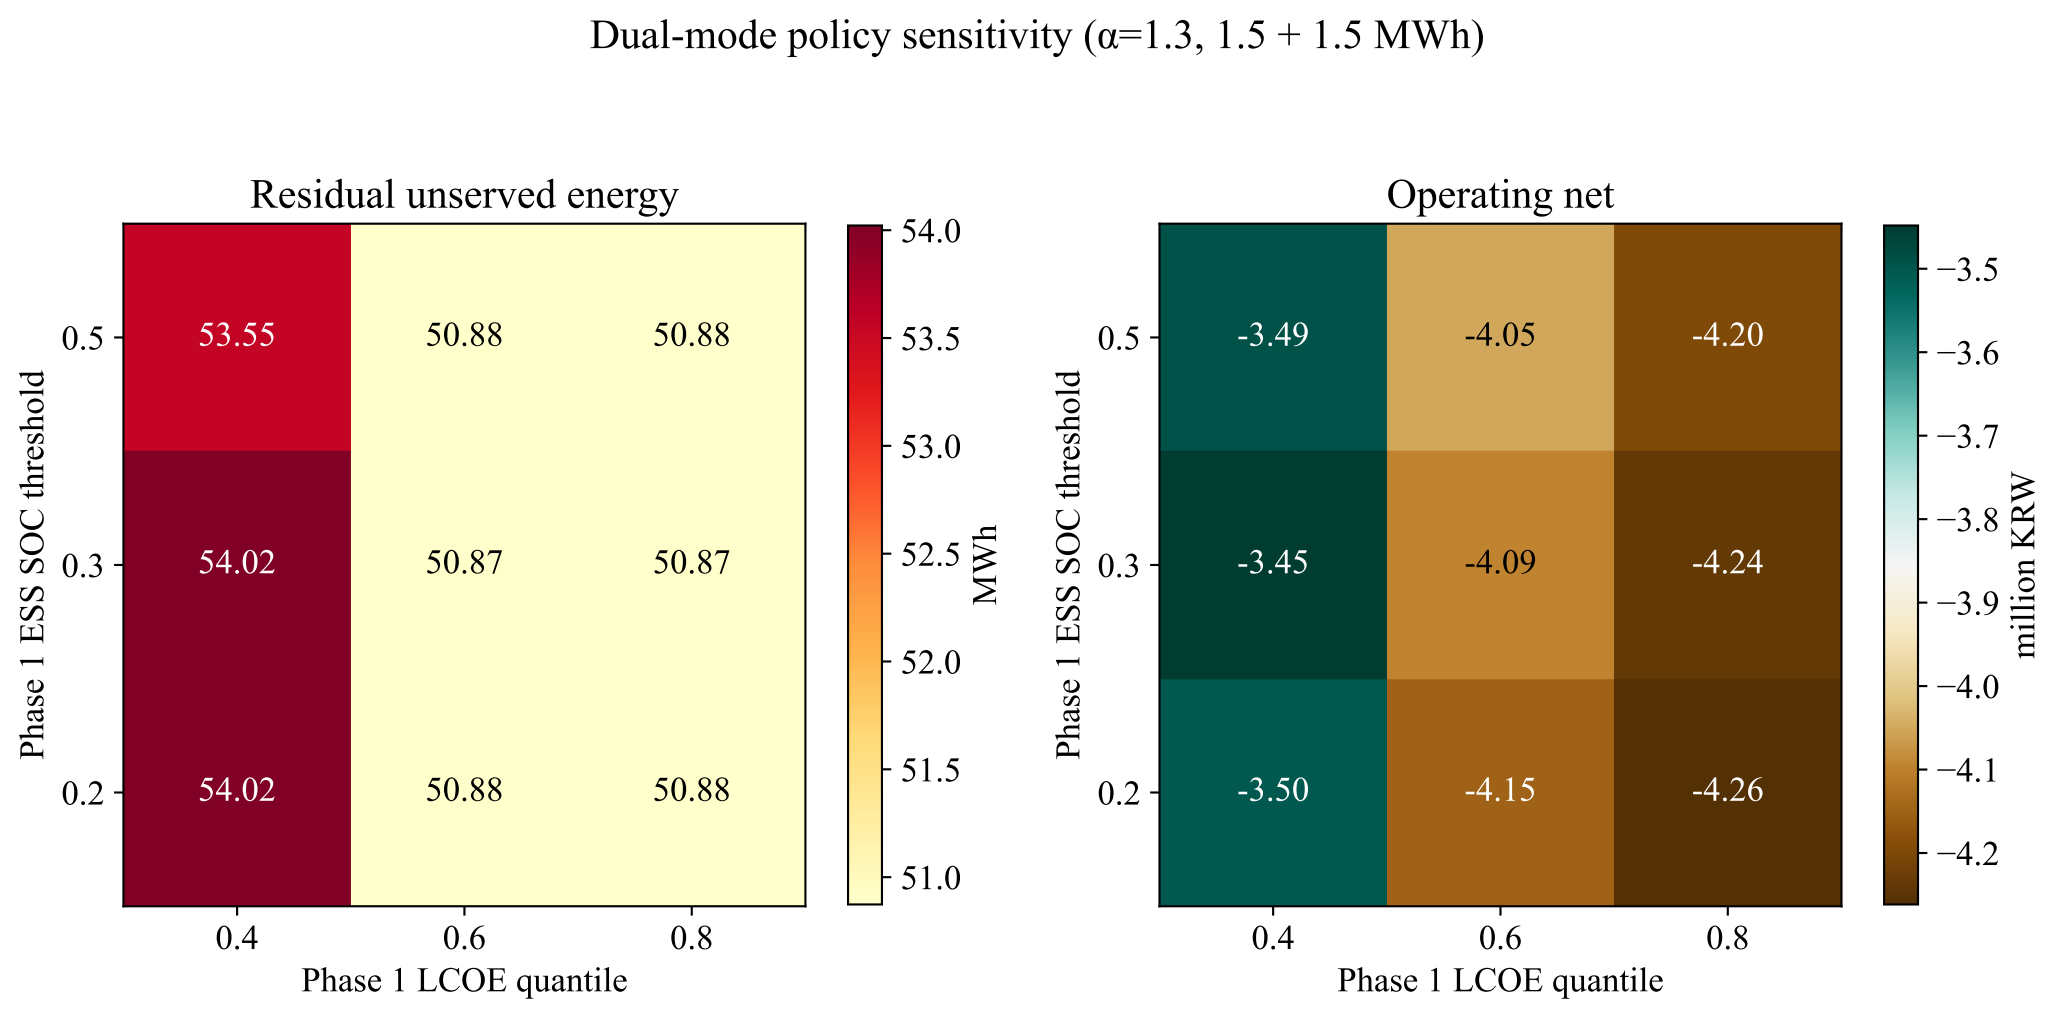
Dual-mode policy sensitivity (α=1.3, 1.5 + 1.5 MWh)
Residual unserved energy
Phase 1 ESS SOC threshold
0.5
0.3
0.2
53.55
50.88
50.88
54.02
50.87
50.87
54.02
50.88
50.88
0.4
0.6
0.8
Phase 1 LCOE quantile
54.0
53.5
53.0
52.5
52.0
51.5
51.0
MWh
Operating net
Phase 1 ESS SOC threshold
0.5
0.3
0.2
-3.49
-4.05
-4.20
-3.45
-4.09
-4.24
-3.50
-4.15
-4.26
0.4
0.6
0.8
Phase 1 LCOE quantile
−3.5
−3.6
−3.7
−3.8
−3.9
−4.0
−4.1
−4.2
million KRW