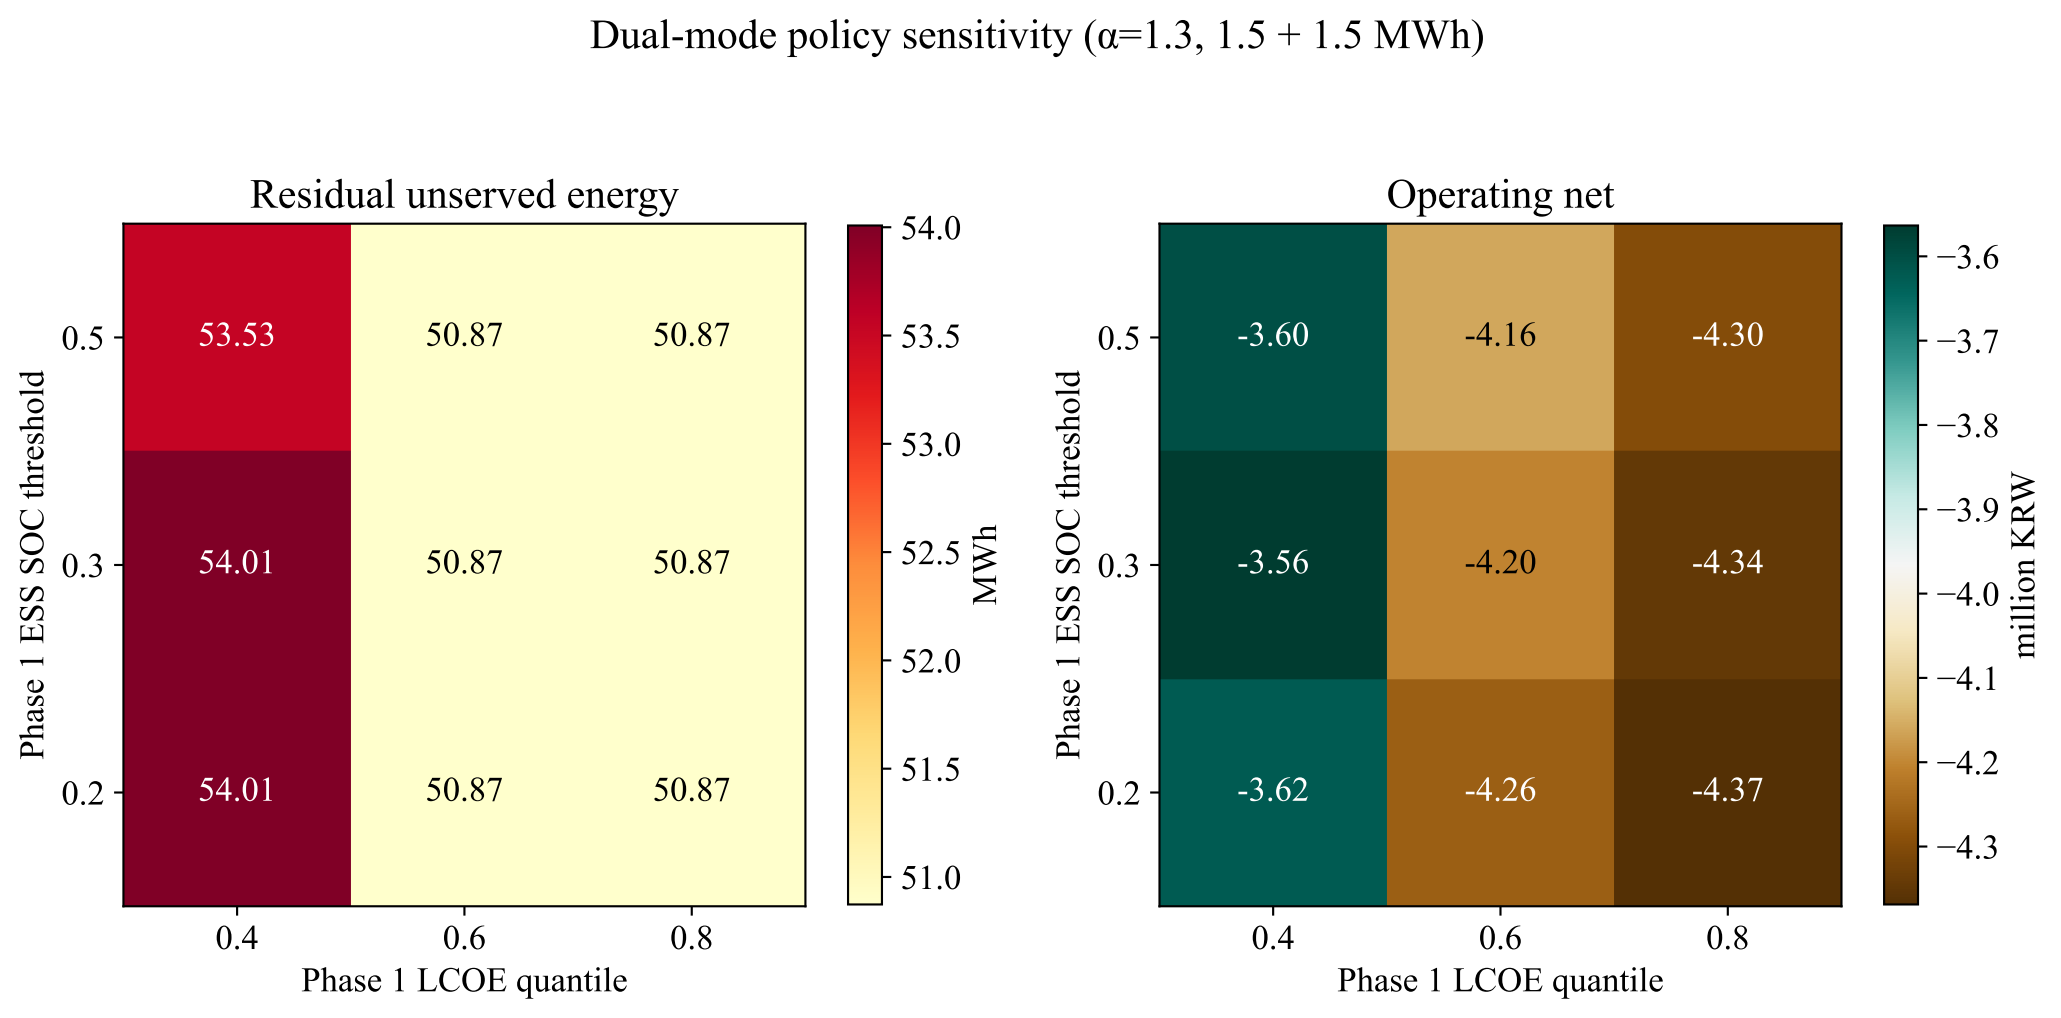
Dual-mode policy sensitivity (α=1.3, 1.5 + 1.5 MWh)
Residual unserved energy
Phase 1 ESS SOC threshold
0.5
0.3
0.2
53.53
50.87
50.87
54.01
50.87
50.87
54.01
50.87
50.87
0.4
0.6
0.8
Phase 1 LCOE quantile
54.0
53.5
53.0
52.5
52.0
51.5
51.0
MWh
Operating net
Phase 1 ESS SOC threshold
0.5
0.3
0.2
-3.60
-4.16
-4.30
-3.56
-4.20
-4.34
-3.62
-4.26
-4.37
0.4
0.6
0.8
Phase 1 LCOE quantile
−3.6
−3.7
−3.8
−3.9
−4.0
−4.1
−4.2
−4.3
million KRW