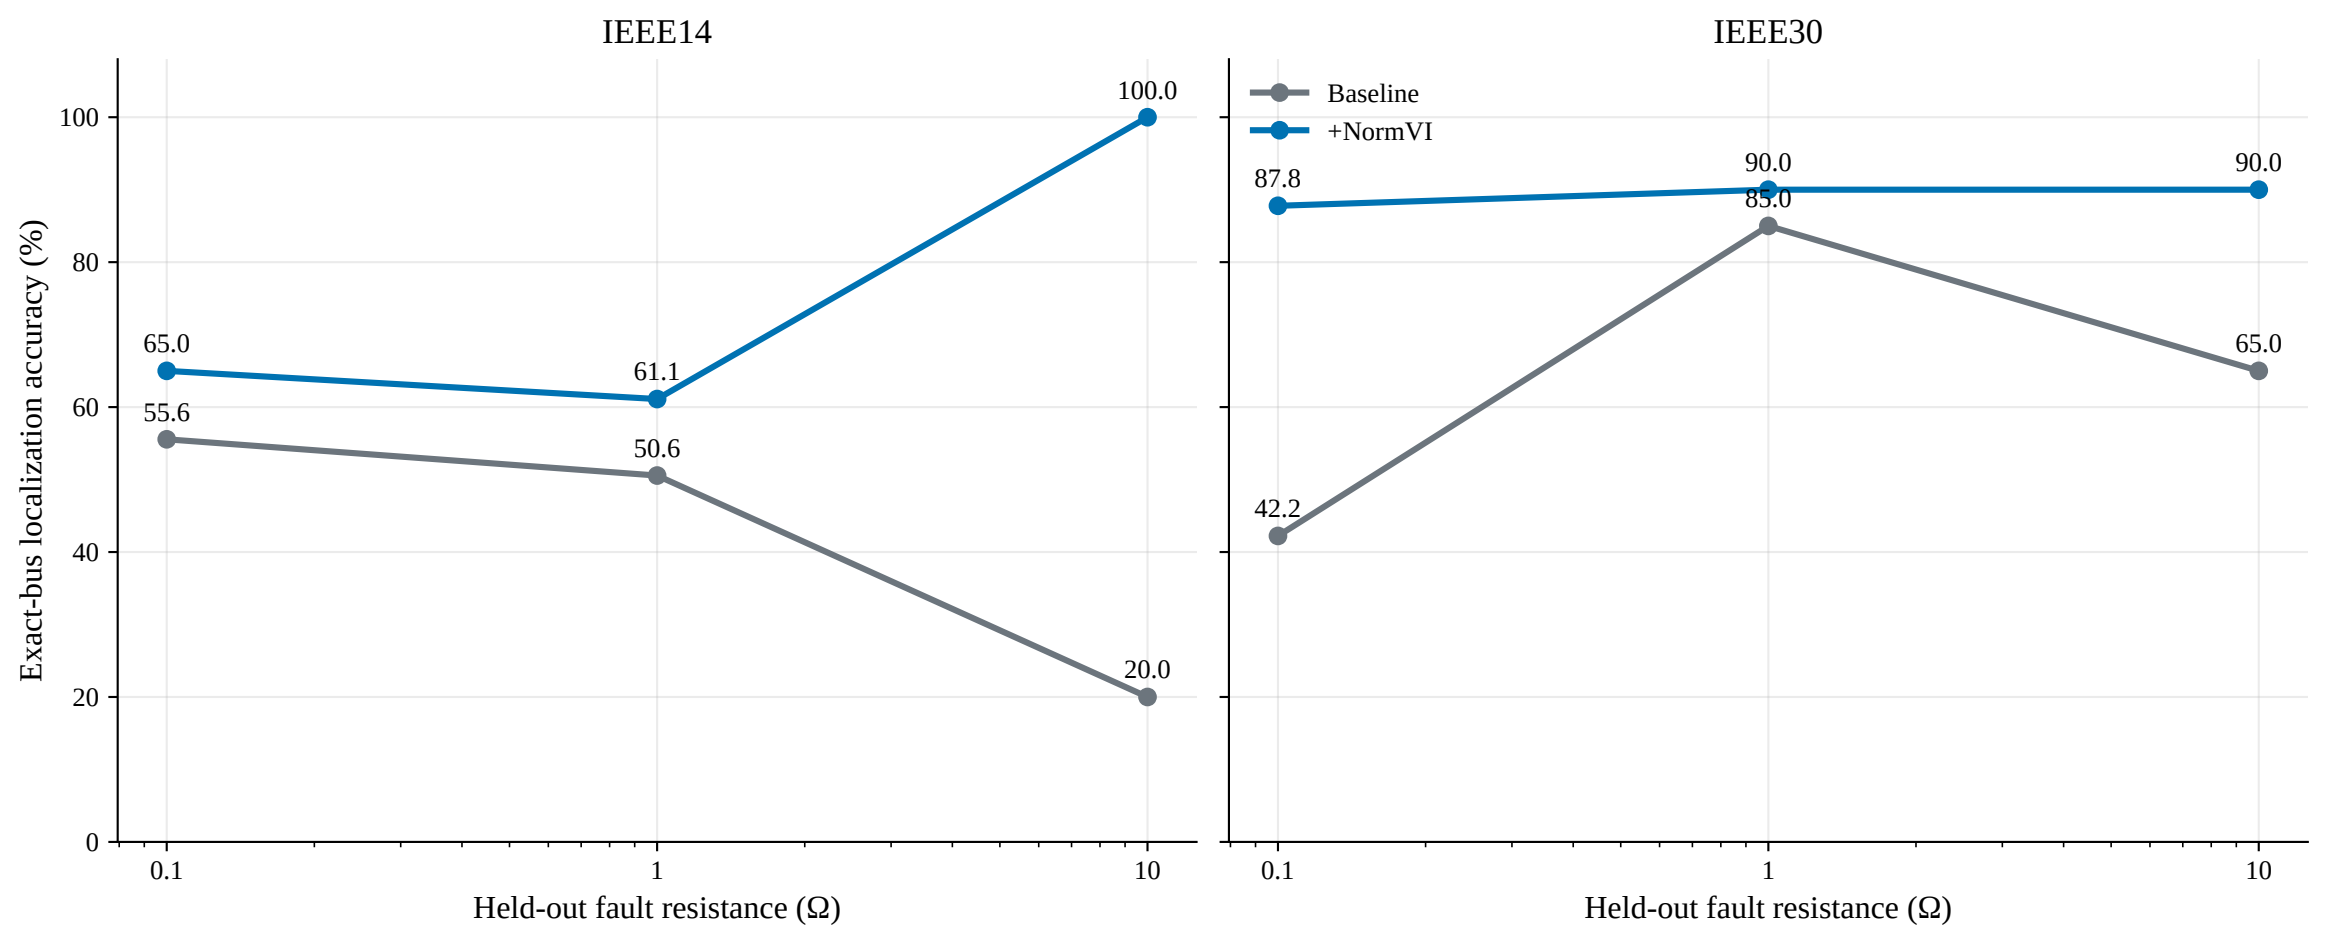
IEEE14
IEEE30
Baseline
+NormVI
Exact-bus localization accuracy (%)
Held-out fault resistance (Ω)
Held-out fault resistance (Ω)
0
20
40
60
80
100
0.1
1
10
65.0
61.1
100.0
55.6
50.6
20.0
87.8
90.0
90.0
85.0
42.2
65.0