


Abbildung 7: Antwortzeit- und WCET-Analyse von EDF+

Verteilung der Antwortzeit
bei N=40 Tasks



WCET-Overhead durch
Neuplanungen in EDF+

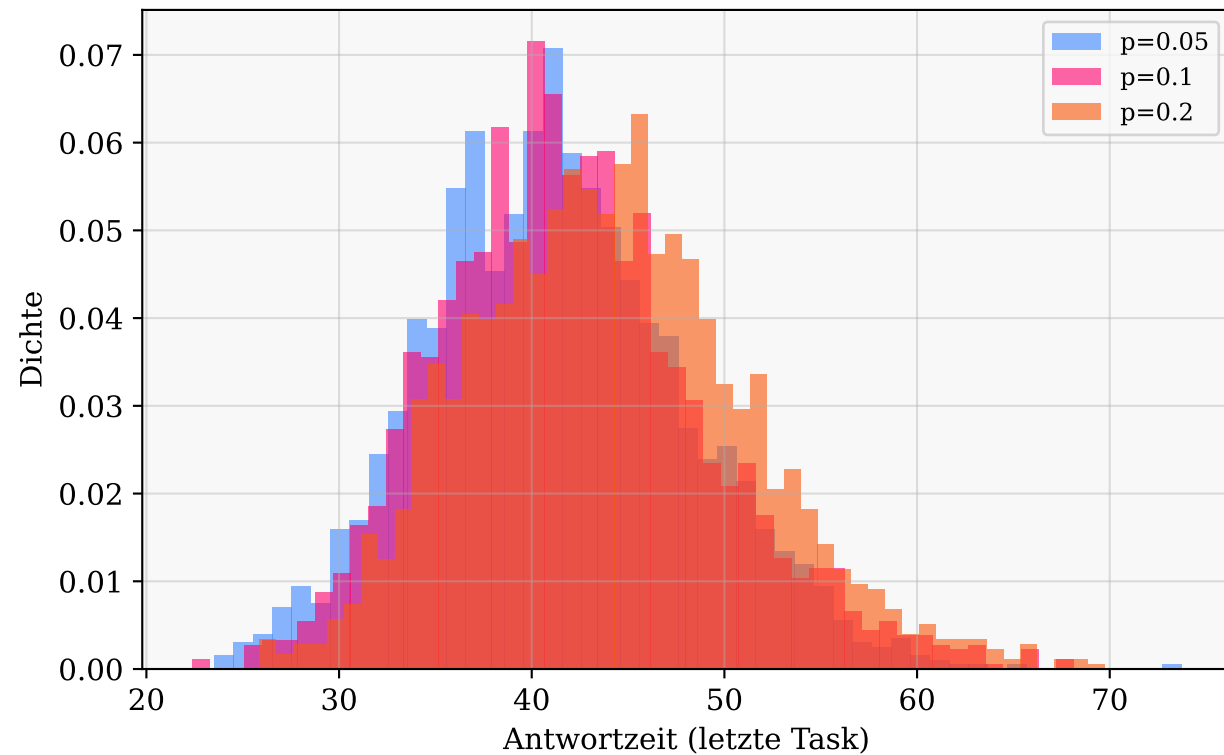