

上海申联
建筑设计有限公司



SHANGHAI SHENLIAN ARCHITECTURAL DESIGN L.T.D

设计证书等级：甲级 编号：A131002819

合作设计单位
COOPERATOR

单位出图专用章盖章

发图负责人
专用章盖章

个人执业专用章盖章

版 本 升版日期 升版原因
REVISION DATE COUSE

本图升版后以最新版本为准

建设单位
CONTRACTOR

池州市大恒生化有限公司

项目名称
SECTION

5#车间

图纸名称
DRA TITLE

A、E轴墙面檩条布置平面图

1、9轴墙面檩条布置平面图

工程编号
Proj No

审 定
CHIEF ENGINEER

审 核
SUPERVISOR

项目负责人
PROJECT MANAGER

专业负责人
DISCIPLINE MANAGER

校 核
CHECKER

设 计
DESIGNER


制 图
DRAFTER

设计专业
DISCIPLINE


比 例
SCALE

图 号
DRG. NO.


图纸盖章后有效

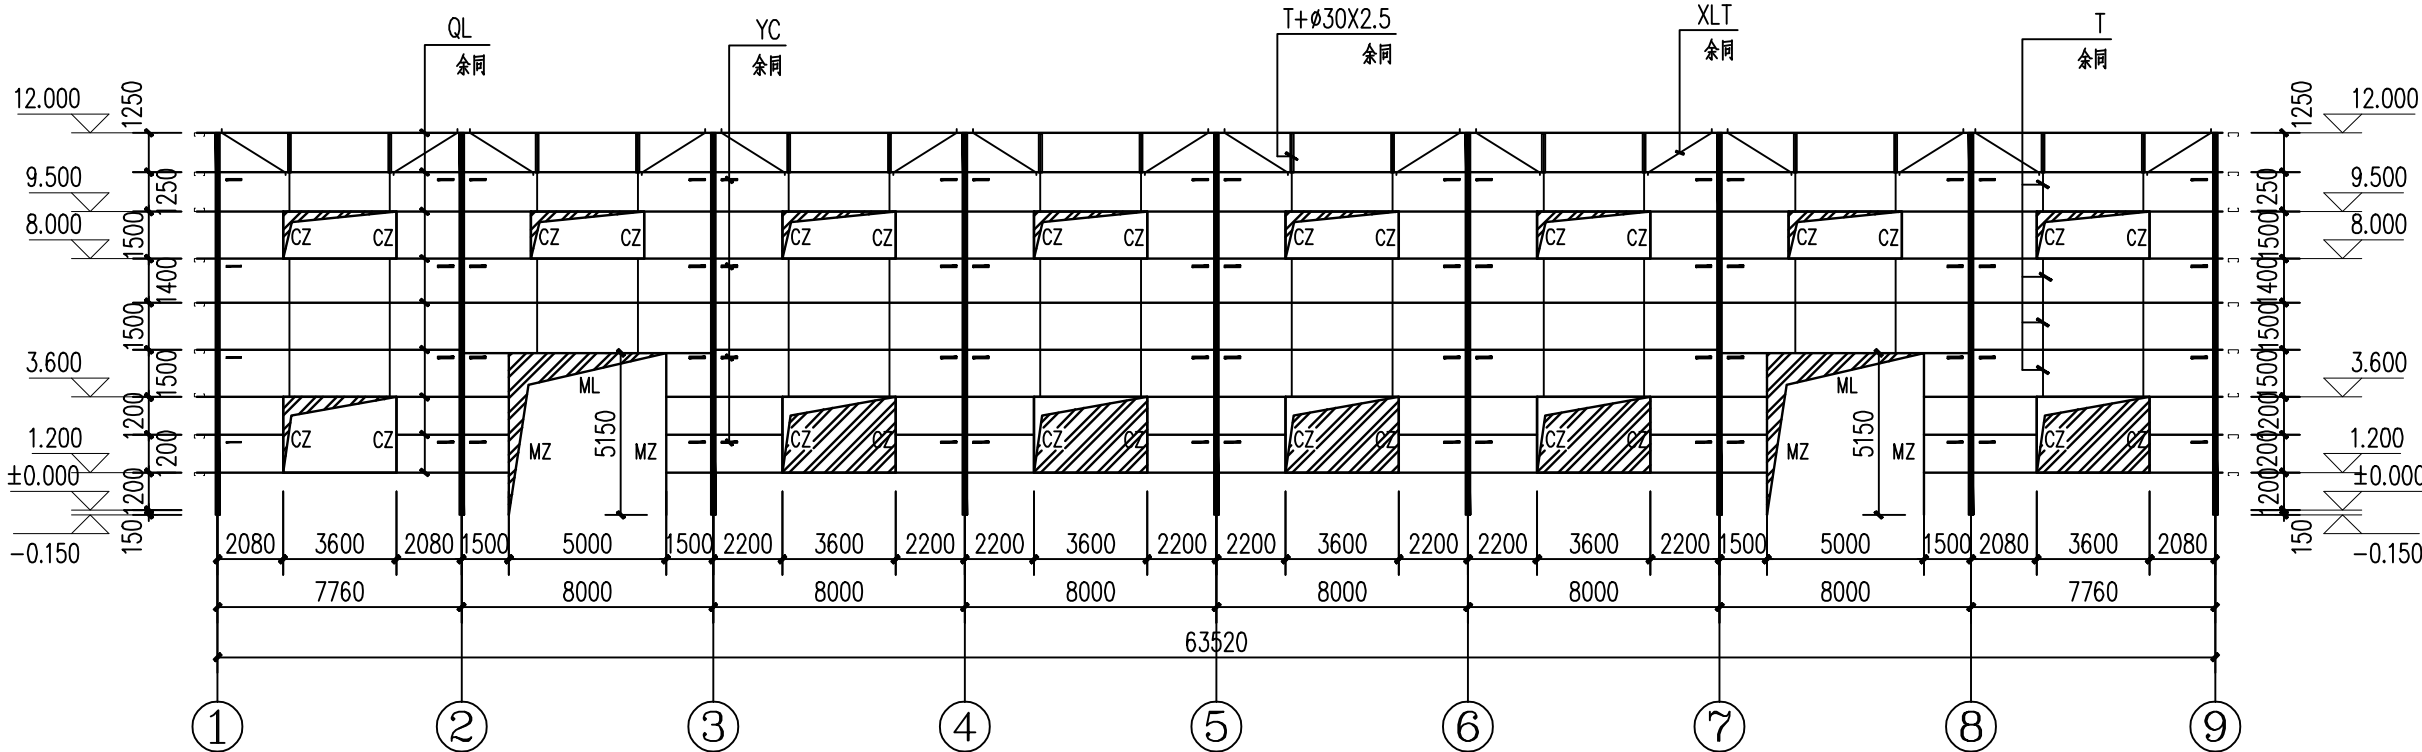

A轴、E轴墙面檩条布置平面图 1:200

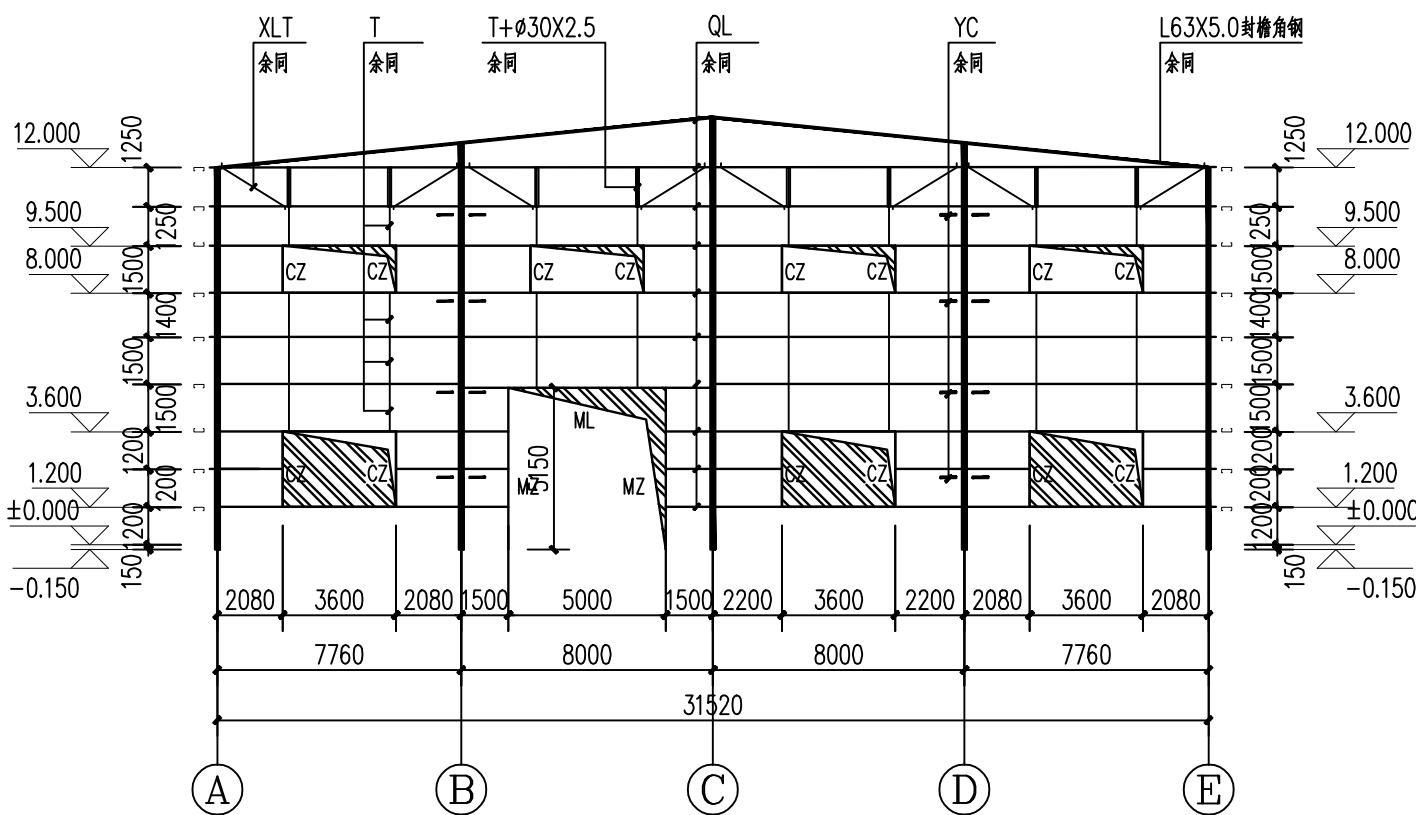







1轴墙面檩条布置平面图 1:200

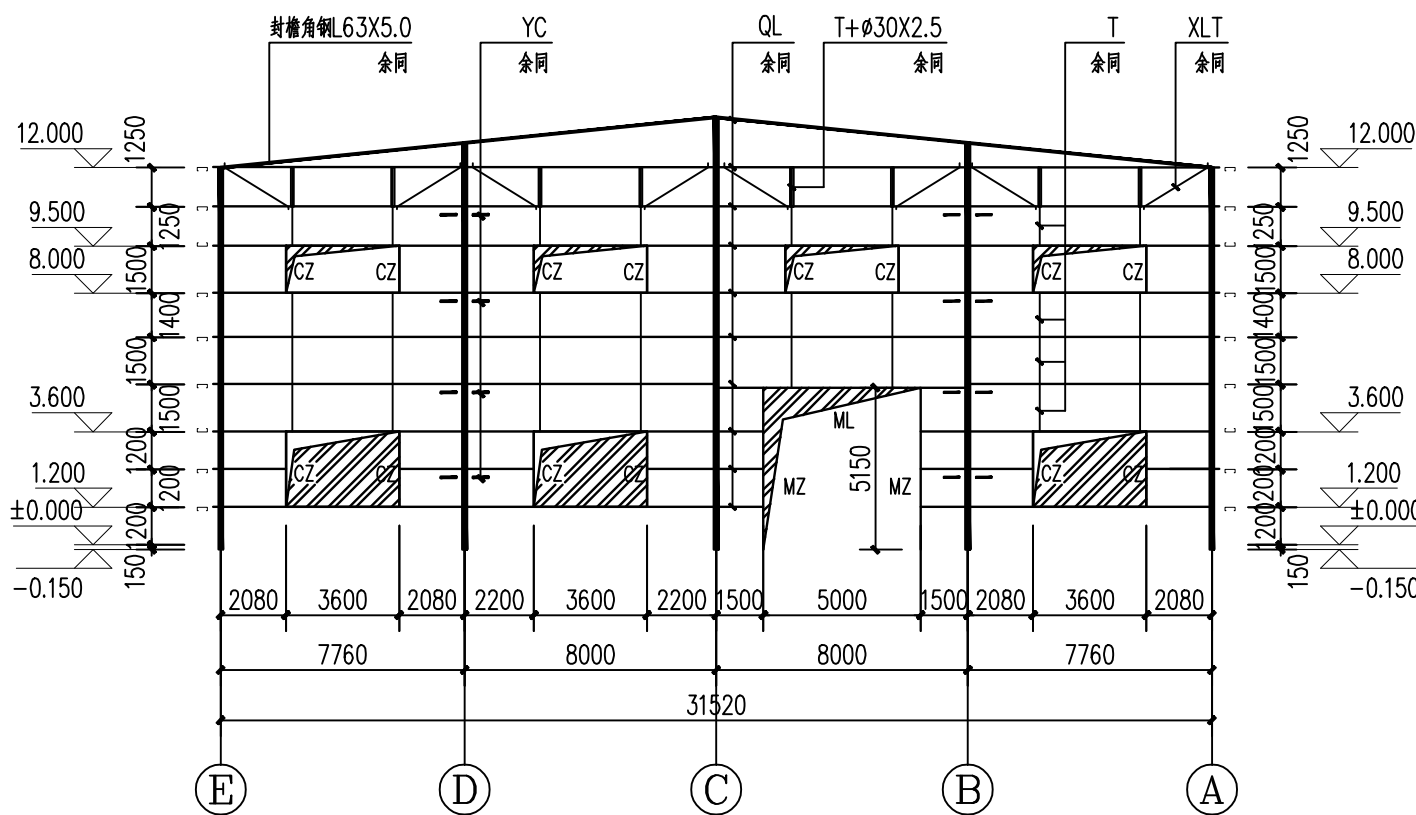


9轴墙面檩条布置平面图 1:200

墙梁表


墙梁编号	墙梁截面	备注	钢材号
QL	2C200X70X20X2.2	□对口双拼卷边槽形冷弯型钢	Q355
MZ、ML	2C200X70X20X2.2	□对口双拼卷边槽形冷弯型钢	Q355
CZ	2C200X70X20X2.2	□对口双拼卷边槽形冷弯型钢	Q355

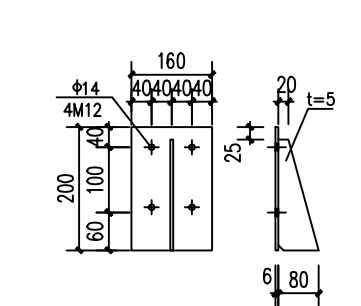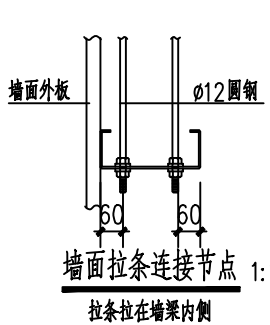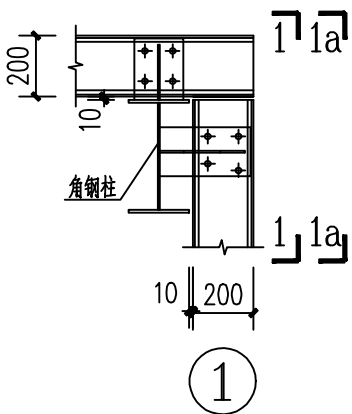


C200墙梁焊接于翼缘板用檩托板 1:10

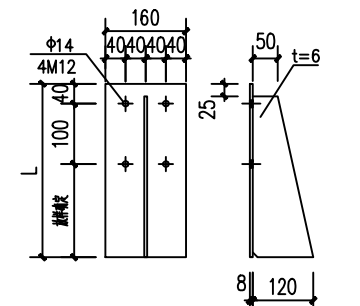

C200墙梁焊接于腹板用檩托板 1:10

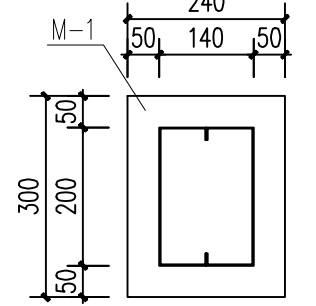

门档柱脚节点 1:10

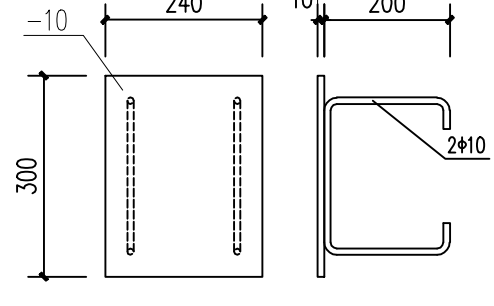

M-1 1:10

说明:

- 墙梁型号见具体墙梁表,墙梁均采用热浸镀锌板(卷)直接进行冷弯成型,镀锌层重量(双面)不小于275g/平方米;
- 墙面直拉条T、斜拉条XLT,规格均为为φ12圆钢,拉条的材质均为Q235。墙面拉条、斜拉条孔设在檩条翼缘1/3处。有斜拉条处直拉条均加φ30*2.5套管;
- 未注明螺栓均为M12普通螺栓,未注明的孔径均为φ14;
- 墙面隅撑YC规格为角钢 L50*4,材质均Q235;