



[illegible]

2400

9

1. 本设计按钢结构设计标准 (GB50017—2017) 和门式刚架轻型房屋钢结构技术规范 (GB51022—2015) 进行设计；
2. 材料：未特殊注明的材质及型钢均 Q345B 钢；
3. 构件的拼接连接采用 10.9 级摩擦型高强螺栓连接，连接接触面的处理采用喷砂清除锈迹；
4. 柱脚基础混凝土强度等级为 C30，锚栓钢号为 235B 钢；锚栓的最小锚固长度 $l_a = 18 \times d$ (d 为锚栓直径)；
5. 图中未注明的角焊缝最小焊脚尺寸 $a \geq 8 \text{mm}$ ，一律端焊；
6. 对接焊缝的焊缝质量不低于二级；
7. 钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范 (GB50205) 的有关规定进行施工；
8. 构件的防火等级按建筑要求处理。
9. 图中未注明的加劲肋厚度均为 10mm；

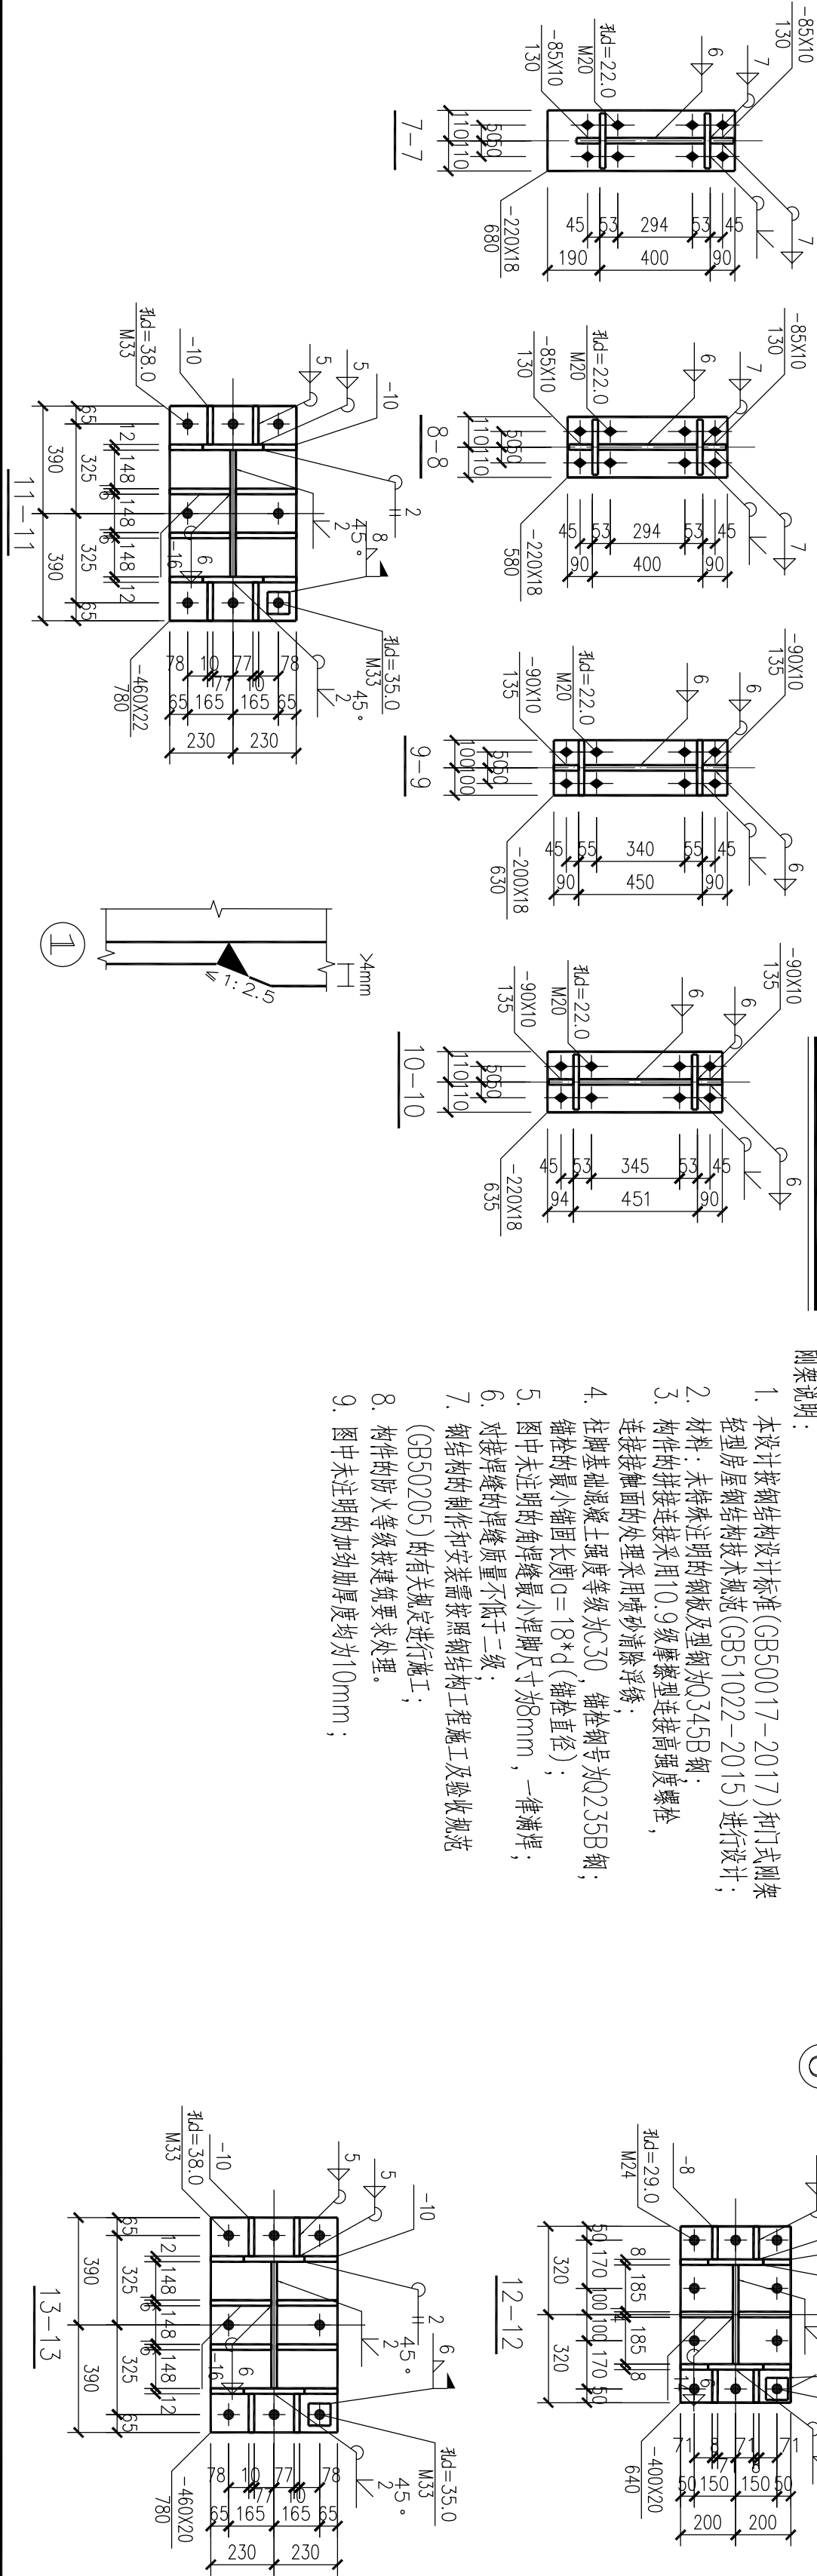

		
<p>安徽文天 勘测设计有限公司 (原安徽安博建筑设计有限公司) ANHUI WENTIAN SURVEY DESIGN CO., LTD</p>		
<p>国家乙级工程设计证书编号: A234007941 NATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN LICENSE NO.A234007941</p>		
<p>注册章位置 REGISTER</p>		
<p>注意: 切勿以比例量度此图, 一切应依图内数字所示为准。使用此图时, 应同时参照建筑图及其他有关图纸, 如发现有任何矛盾之处, 应立即通知建筑师和设计师。此图版权归安徽文天勘测设计有限公司。本图须加盖本单位出图签章, 否则一律无效。</p>		
<p>审定 APPROVED BY 项目负责人 PROJECT DIRECTOR 专业负责人 CHIEF ENG. 审核 CHECKED BY 设计 DESIGNED BY 制图 DRAWN BY 方案设计师 SCHEMATIC DESIGN</p>		
<p>洪梅 吴德海 吴德海 王海宝 李宗贺 吴德海 吴德海</p>		
<p>汪世强 汪世强 汪世强 汪世强 李卓贤 汪世强 汪世强</p>		
<p>建设单位 CLIENT 安徽浩明新型装饰材料有限公司</p>		
<p>工程名称 PROJECT 2#厂房</p>		
<p>子项名称 SUB-ITEM</p>		
<p>图名 TITLE 刚架(GJ-2)详图二</p>		
<p>工程编号 PROJECT No. 2020-005</p>		
<p>版次 EDITION No. 1-1</p>		
<p>比例 SCALE 1:100</p>		
<p>日期 DATE 2020.06</p>		
<p>图号 DRAWING No. 06</p>		
<p>结施 15</p>		